



第3章 施設・水質管理

- 1 配水フローチャート
- 2 水道施設配置図
- 3 施設、事業用地所在地
- 4 施設概要
- 5 保有機器、機材等配置状況
- 6 中央監視制御設備
- 7 水源・施設別電力量、料金
- 8 配水分析と水源別配水量
- 9 水質試験成績表

1 配水フローチャート

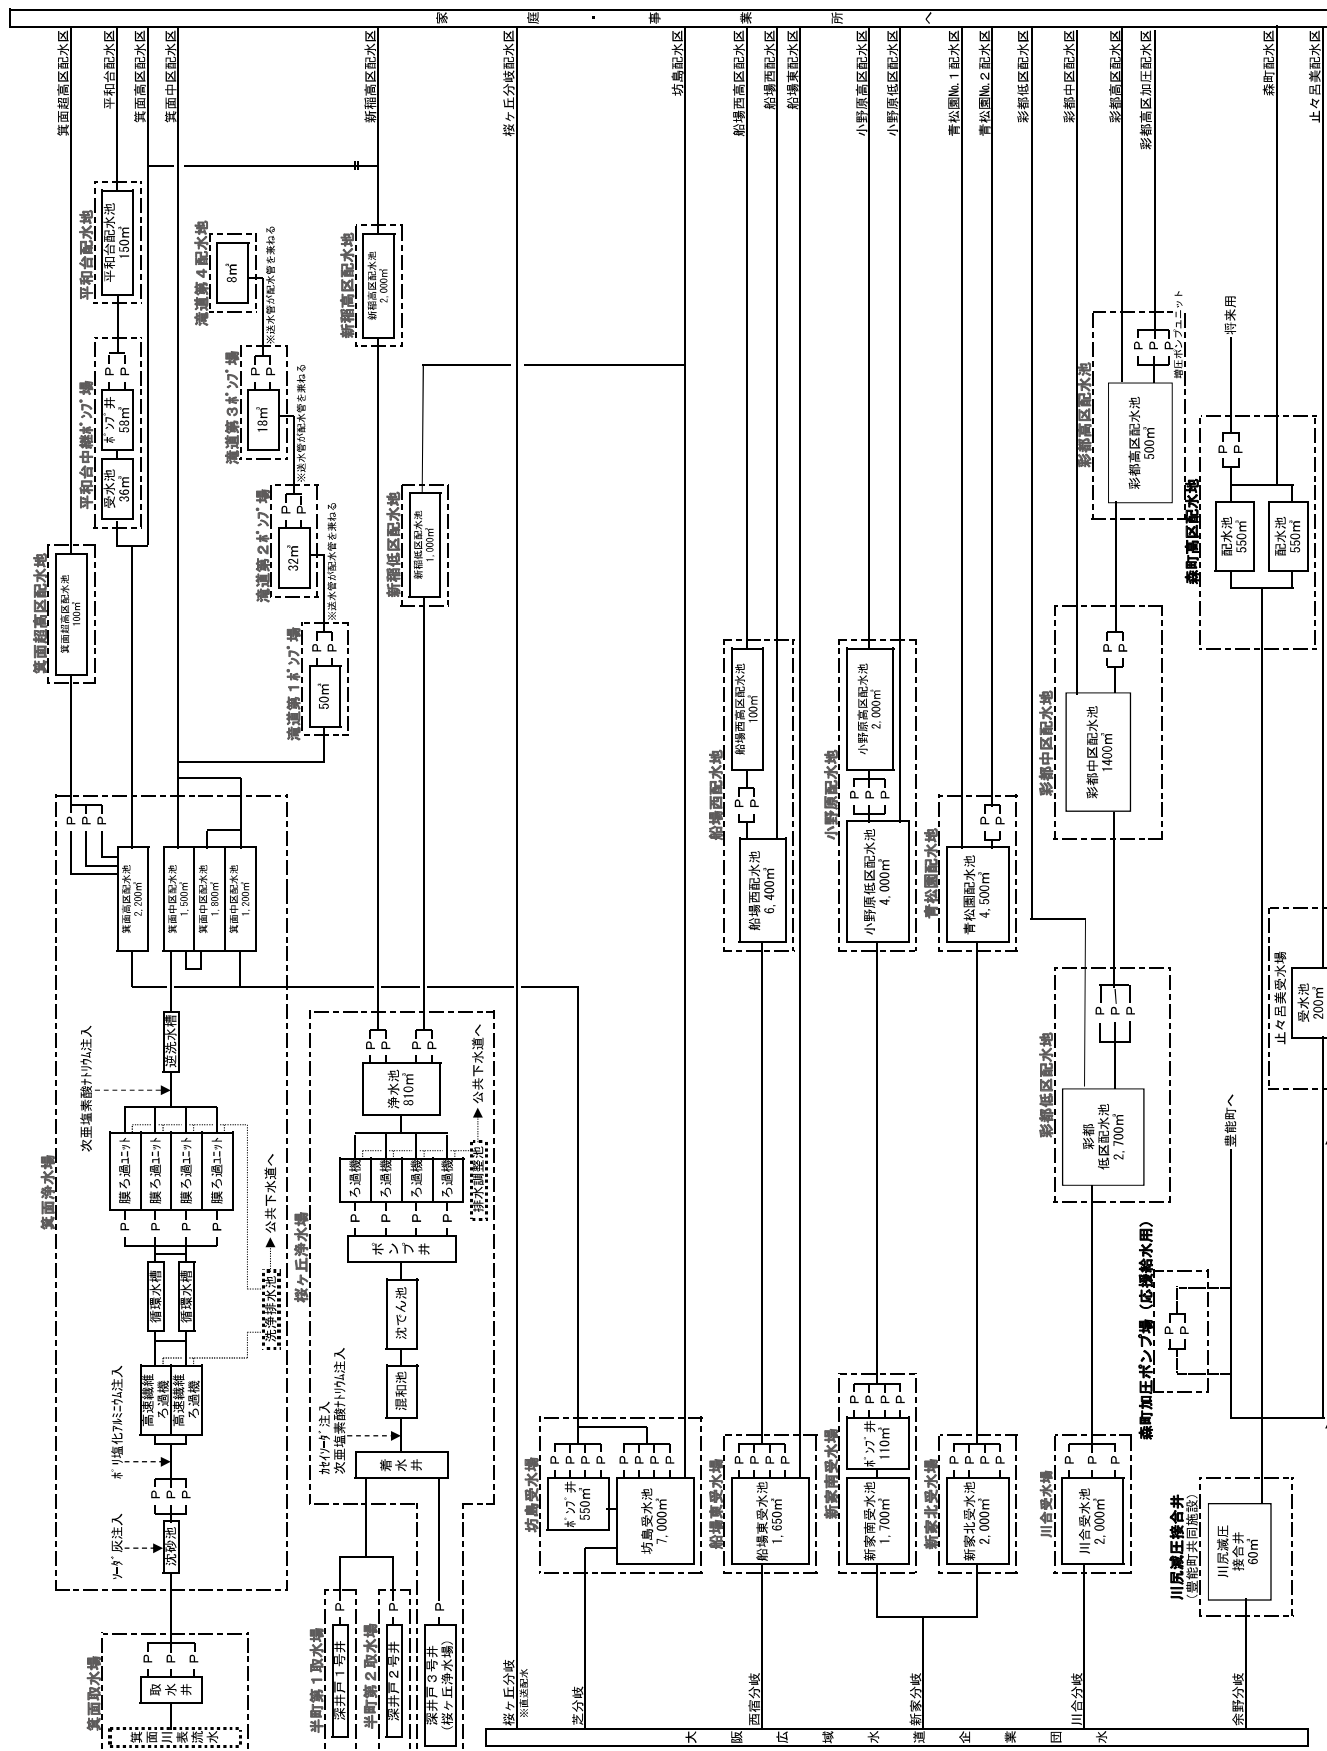

2 水道施設配置図

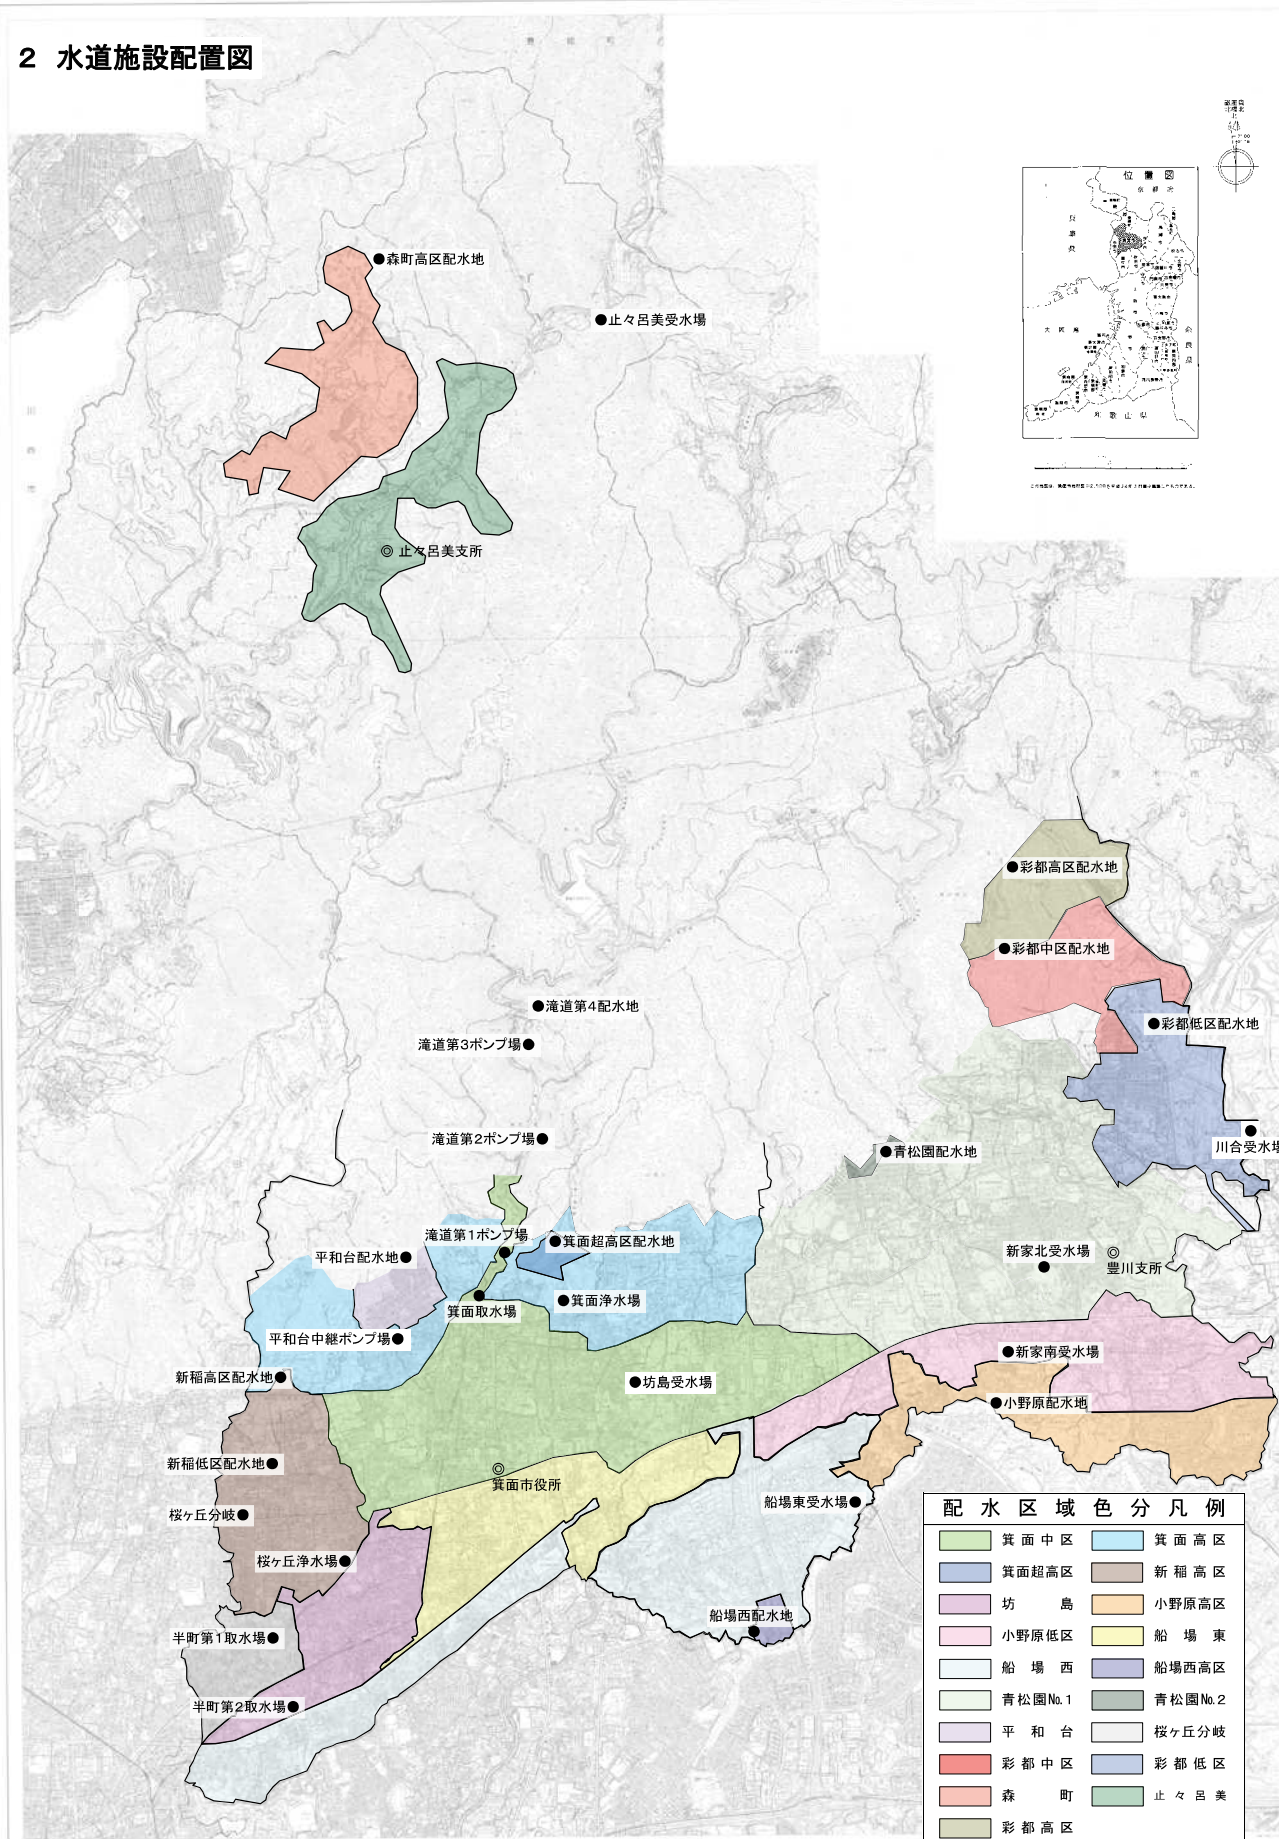

3 施設、事業用地所在地

番号	施設名	所在地	用地面積 (㎡)	備考
1	箕面超高区配水地	箕面二丁目14番71号	311.2	借地
2	箕面浄水場	箕面二丁目7番1号	11,795.7	
3	平和台中継ポンプ場	箕面七丁目1584番374	95.5	
4	平和台配水地	箕面八丁目1584番8	173.9	
5	滝道第1ポンプ場	箕面公園1576番1	48.4	借地
6	滝道第2ポンプ場	箕面公園1576番1	39.5	借地
7	滝道第3ポンプ場	箕面公園1576番1	30.2	借地
8	滝道第4配水地	箕面公園1576番1	16.2	借地
9	上下水道局庁舎	西小路三丁目1番8号	964.6	借地
10	新稲高区配水地	新稲二丁目355番7	1,201.3	
11	新稲低区配水地	新稲六丁目801番1	884.4	
12	箕面取水場	温泉町1570番8	132.8	
13	坊島受水場	坊島二丁目3番1号	5,852.4	
14	新家南受水場	栗生新家一丁目6番11号	949.5	
15	新家北受水場	栗生新家二丁目15番1号他	3,328.9	
16	青松園配水地	外院三丁目27番15号	5,909.3	
17	川合受水場	彩都栗生南一丁目4番	1,848.4	
18	彩都低区配水地	彩都栗生南六丁目4番	3,017.6	
19	彩都中区配水地	彩都栗生北七丁目2番	2,247.2	
20	彩都高区配水地	彩都栗生北三丁目2番	3,886.4	
21	小野原配水地	小野原西四丁目1番9号	1,039.4	
22	船場東受水場	船場東三丁目16番1号	1,394.8	借地
23	船場西配水地	船場西三丁目18番	5,625.3	
24	半町第1取水場	半町二丁目86番2	19.1	
		半町二丁目86番	9.3	借地
25	半町第2取水場	半町三丁目416番1	451.1	
26	桜ヶ丘浄水場	桜ヶ丘二丁目10番7号	1,610.4	
27	上止々呂美水源地	上止々呂美35番12	198.7	
		上止々呂美35番	136.1	借地
28	森町高区配水地	森町北二丁目8番33号	2,395.0	未換地
29	森町加圧ポンプ場	森町地内	15.0	未換地
30	止々呂美受水場	上止々呂美254番3他	481.0	借地
31	新家受水メーター用地	栗生新家三丁目1300-8他	265.9	
合 計			56,374.5	
1	宝ヶ丘配水管用地	箕面二丁目116-2	78.1	
2	箕面低区配水地用地	箕面二丁目50他	1,653.0	
3	箕面中区配水地用地	箕面二丁目42番4他	12,017.0	
4	元白島配水地用地	白島三丁目100番53	95.8	
5	間谷住宅配水管用地	栗生間谷東六丁目625-30	27.0	
6	有馬住宅配水管用地	栗生間谷西七丁目1971-208	116.1	
7	青松園送水管用地	外院三丁目73-269	184.3	
8	元瀬川第2取水場用地	瀬川三丁目611-3	39.0	
9	元下止々呂美水源地用地	下止々呂美629番2	268.3	
10	才ヶ原池水源地用地	芝1145他	10,351.5	
11	才ヶ原池涵養林用地	芝191-1	13,112.4	
合 計			37,942.5	

4 施設概要

箕面取水場

区分	設備名	内 容	備 考
取水	取水井 除塵機	8m×4m×2.9m 有効容量92.8m ³ 1池 (箕面川表流水) 1台	原水 2,400m ³ /日
導水	取水ポンプ 流量計 導水管 受電	口径100mm、揚程 75m、吐出量 1.0m ³ /min、出力 22kW ×2台 口径 65mm、揚程 55m、吐出量 0.4m ³ /min、出力 7.5kW×1台 超音波式 口径 300mm 計量範囲 0～ 300m ³ /h 1台 超音波式開水路流量計(利水) 計量範囲 0～ 200m ³ /h 1台 CIP 口径 300mm・250mm 長さ 735m (低圧受電) 契約電力 28kVA	

箕面浄水場

区分	設備名	内 容	備 考
浄水	管理棟 沈砂池 薬注棟 原水水質計器 原水ポンプ 高速繊維ろ過機 膜ろ過棟 循環ポンプ 膜ろ過ユニット 膜破断検知器 次亜塩素酸ナトリウム 注入機 浄水水質計器	水質試験室 15m×25m、11m×10.7m 1F 電気室、会議室、書庫 15m×25m、11m×10.7m 2F 中央管理室、事務室 15m×25m、11m×10.7m 3F 13.5m×2.25m×3m 2池 薬注室(PAC貯蔵槽1m ³ ×2、PAC注入機、ソダ灰注入機) 1F 原水ポンプ室 B1F 濁度計(表面散乱光式)×1台、色度計(吸光光度式)×1台 口径80×65mm、揚程10m、吐出量1.04m ³ /min、出力3.7kW×3台 圧力式タンクφ1800×SH2700×2基、設計圧力0.196MPa 膜ろ過循環水槽53m ³ ×2、洗浄排水槽57m ³ ×2、ポンプ室 1F 浄水機械室、膜ろ過逆洗水槽3m ³ 、操作盤室、次亜注入機室 2F 口径80×65mm、揚程26m、吐出量0.82m ³ /min、出力7.5kW×4台 UF膜18本(最大750m ³ /日)×4基 レーザー透過／散乱光方式×4台 滅菌用1基(吐出量最大3.3ℓ/h×2台) 逆洗用4基(吐出量最大5.0ℓ/h) 濁度計(レーザー透過散乱光式)×1台、 色度計(吸光光度式)×1台、pH計(ガラス電極式)×1台 残留塩素計(ポーラログラフ式)×1台	建築面積 549m ² 建築面積178m ² 公共下水道放流 建築面積297m ²
送水	送水ポンプ 送水管 受電	(超高区) 口径 65mm 揚程 125m 吐出量 0.35m ³ /min 出力 15kW×3台 (超高区) CIP 口径 100mm 長さ 406m 受電設備容量 動力300kVA、電灯75kVA、受電方式 2回線	
配水	配水池 流量計	(中区) No.1 14m×10.5m×3m 有効容量 440m ³ 1池 " 15m×12m×3m 有効容量 530m ³ 2池 (有効容量計 1,500m ³) No.2 25m×10m×3.6m 有効容量 900m ³ 2池 緊急遮断弁(流量感知式)×1台(有効容量計 1,800m ³) No.3 25m×15m×3.2m 有効容量 1,200m ³ 1池 (有効容量計 1,200m ³) (高区) 15m×15m×5m 有効容量 1,100m ³ 2池 (有効容量計 2,200m ³) (中区) No.1 超音波式 口径 300mm 計量範囲 0～ 500m ³ /h 1台 No.2 超音波式 口径 500mm 計量範囲 0～1,000m ³ /h 1台 (高区) 超音波式 口径 400mm 計量範囲 0～1,200m ³ /h 1台	

箕面超高区配水地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
配 水	配 水 池 流 量 計	6m×6m×3.4m 有効容量 100m ³ 1池 超音波式 口径 100mm 計量範囲 0～ 50m ³ /h 1台	

平和台中継ポンプ場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受 水	受 水 管 流 量 計 受 水 池	CIP 口径 125mm 長さ 6m 超音波式 口径 100mm 計量範囲 0～ 150m ³ /h 1台 4.5m×4.5m×1.8m 有効容量 36m ³ 1池	
送 水	ポ ン プ 井 送水ポンプ 送 水 管 管 理 棟 受 電	4.4m×3.8m×3.5m 有効容量 58m ³ 1池 口径100mm、揚程100m、吐出量 1.0m ³ /min、出力 30kW×2台 CIP 口径 150mm 長さ 698m ポンプ室 4.4m×6m 1F (低圧受電) 契約電力 33kVA	建築面積 26m ²

平 和 台 配 水 地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
配 水	配 水 池 流 量 計	内径 6m 有効水深 5.3m 流出管 150mm 有効容量 150m ³ 1池 超音波式 口径 150mm 計量範囲 0～ 150m ³ /h 1台	

滝道第1ポンプ場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
送 水	送水ポンプ	口径 65mm、揚程 73m、吐出量 0.7m ³ /min、出力 15kW×2台	水中式
配 水	配 水 池	5m×5m×2m 有効容量 50m ³ 1池	

滝道第2ポンプ場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
送 水	送水ポンプ	口径 50mm、揚程 92m、吐出量 0.25m ³ /min、出力 7.5kW×2台	水中式
配 水	配 水 池	4m×4m×2m 有効容量 32m ³ 1池	

滝道第3ポンプ場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
送 水	送水ポンプ	口径 40mm、揚程 85m、吐出量 0.1m ³ /min、出力 5.5kW×2台	水中式
配 水	配 水 池	3m×3m×2m 有効容量 18m ³ 1池	

滝道第4配水地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
配 水	配 水 池	2m×2m×2m 有効容量 8m ³ 1池	

半町第1取水場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
取 水	深 井 戸	取水井 ケーシング口径 350mm 深度 200m 1基	
導 水	取水ポンプ 導 水 管	口径 100mm、揚程 100m、吐出量 1.0m ³ /min、出力 30kW×1台 CIP 口径 200mm 長さ 1,180m	水中式 公称1,300m ³ /日

半町第2取水場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
取 水	深 井 戸	取水井 ケーシング口径 350mm 深度 200m 1基	
導 水	取水ポンプ 導 水 管	口径 100mm、揚程 100m、吐出量 1.0m ³ /min、出力 30kW×1台 DCIP 口径 300mm 長さ 600m、口径 250mm 長さ 648m	水中式 公称1,400m ³ /日

桜ヶ丘浄水場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
取 水	深 井 戸 流 量 計	取水井 ケーシング口径 350mm 深度 189m 1基 電波式開水路流量計(原水)×1台 計量範囲 0～ 300m ³ /h	原水 4,050m ³ /日
導 水	取水ポンプ	口径 100mm、揚程 100m、吐出力 0.42m ³ /min、出力 11kW×1台	水中式 公称1,350m ³ /日
浄 水	着 水 井 混 和 池 沈 で ん 池 ポ ン プ 井 急速ろ過機 流 量 計 ろ過ポンプ棟 ろ過ポンプ 洗浄ポンプ 浄 水 池 薬 注 棟 次亜塩素酸ナトリウム 注入ポンプ 苛性ソーダ注入ポンプ 浄水水質計器 管 理 棟	3.7m×1.8m×2.5m 16m ³ 1池 16m×1.2m×1.8m 35m ³ 1池 16m×6m×3m 288m ³ 1池 9m×8m×2.8m 201m ³ 1池 内径 2,000mm ろ過速度 350m/日 4基 電磁式 口径150mm、計量範囲0～50m ³ /h×4台 4m×9m 口径 100mm、揚程 25m、吐出力 1.0m ³ /min、出力 7.5kW×4台 口径 125mm、揚程 22m、吐出力 1.8m ³ /min、出力 11kW×1台 No.1 12m×8m×4m 有効容量 380m ³ 1池 No.2 11m×10m×3m 有効容量 330m ³ 1池 No.3 11m×4m×2.3m 有効容量 100m ³ 1池 (有効容量計 810m ³) 7.8m×2.7m 次亜塩素酸ナトリウム5m ³ ×1槽、苛性ソーダ6m ³ ×1槽 吐出力 18ℓ/h、出力0.1kW×2台 吐出力 18ℓ/h、出力0.1kW×2台 残留塩素計(ポーラログラフ式)×1台 色度計(吸光光度式)×1台 pH計(ガラス電極式)×2台 送水ポンプ室 12m×5.5m B1F 電気室他 12m×5.5m 1F 操作室 12m×5.5m 2F	建築面積 36m ² 水中式 建築面積 21m ² 建築面積198m ²
排水 処理	排水調整池	調整池 8m×8m×3.65m 調整能力 200m ³ /日 1池	公共下水道放流
送 水	送水ポンプ 送 水 管 受 電	(低区) 口径 100mm、揚程 50m、吐出力 1.3m ³ /min、出力18.5kW×2台 (高区) 口径 125mm、揚程120m、吐出力 3.2m ³ /min、出力 100kW×2台 (低区) CIP 口径 200mm 長さ 1,151m (高区) CIP 口径 250mm 長さ 1,527m 受電設備容量 動力 高圧 150kVA、低圧 200kVA、電灯30kVA 受電方式 2回線	

新稲高区配水地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
配 水	配 水 池	内径12.8m 有効水深7.8m 流出管300mm 有効容量1,000m ³ 2池 (有効容量計 2,000m ³)	
	流 量 計	超音波式 口径 300mm 計量範囲 0～ 500m ³ /h 1台	

新稲低区配水地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
配 水	配 水 池	内径13.7m 有効水深6.8m 流出管250mm 有効容量1,000m ³ 1池 (有効容量計 1,000m ³)	
	流 量 計	超音波式 口径 250mm 計量範囲 0～ 200m ³ /h 1台	

坊 島 受 水 場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受水 詳細	流 量 計	大阪広域水道企業団受水 最大 19,284m ³ /日 芝分岐(萱野1丁目5番先) 電磁式 口径 500mm 計量範囲 0～1,600m ³ /h 1台 (芝分岐に府流量計設置)	大阪広域水道 企業団所有
受 水	受 水 管 流 量 計 受 水 池	CIP 口径 500mm 長さ 675m 超音波式 口径 500mm 計量範囲 0～1,600m ³ /h 1台 No. 1 (旧池) 20m×36m×4.2m 有効容量 3,000m ³ 1池 No. 2 (新池) 28m×36m×4.2m 有効容量 4,000m ³ 1池 (有効容量計 7,000m ³)	場内市受水流量計 HWL OP+ 85.0m
送 水	ポ ン プ 井 送水ポンプ 送 水 管 受 電 管 理 棟	4m×27.8m×5m 有効容量 550m ³ 1池 (箕面系) 口径 150mm, 揚程 95m 吐出量 2.4m ³ /min、出力 75kW×8台 (箕面系) CIP 口径 450mm 長さ 987m (青松園系) DCIP 口径 450mm 長さ 2,211m 受電設備容量 動力 500kVA×2台、30kVA、20kVA 電灯 20kVA、10kVA 受電方式 2回線 ポンプ室 14.5m×7m、15m×8m B1F 電気室 8.5m×7m、8m×5m B1F 管理室・事務室 14m×5m、20m×8m 1F	休止中 建築面積551m ² (新館・旧館合計)
配 水	流 出 管 流 量 計	CIP 口径 400mm 超音波式 口径 400mm 計量範囲 0～ 600m ³ /h 1台	自然流下

桜ヶ丘分岐

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受水 詳細		大阪広域水道企業団受水 最大 2,028m ³ /日 (直送配水) 桜ヶ丘分岐(新稲7丁目17番先) (桜ヶ丘分岐に府流量計設置)	大阪広域水道 企業団所有
受 水	受 水 管 流 量 計	DCIP 口径 200mm 長さ 119m 超音波式 口径 200mm 計量範囲 0～300m ³ /h 1台 (新稲7丁目10番先中央線緑地内に市受水流量計設置)	

船 場 東 受 水 場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受水 詳細	流 量 計	大阪広域企業団受水 最大 12,450m ³ /日 西宿分岐(船場東3丁目16番先) 電磁式 口径 400mm 計量範囲 0～1,000m ³ /h 1台 (西宿分岐に府流量計設置)	大阪広域水道 企業団所有
受 水	受 水 管 受 水 池	CIP 口径 500mm 長さ 40m No. 1、2 12m×12m×4m 有効容量 500m ³ 2池 No. 3 13m×13m×4m 有効容量 650m ³ 1池 (有効容量計 1,650m ³)	HWL OP+105.1m
送 水	送水ポンプ 送 水 管 管 理 棟 受 電	口径 100mm、揚程 40m、吐出量 2.8m ³ /min、出力 37kW×4台 CIP 口径 400mm 長さ 944m ポンプ室 4.0m×8.0m 電気室 4.0m×8.0m B1F 管理室 8.0m×16m 1F 受電設備容量 動力 200kVA、電灯10kVA 受電方式 2回線	建築面積192m ²
配 水	流 出 管 流 量 計	CIP 口径 350mm 超音波式 口径 350mm 計量範囲 0～ 300m ³ /h 1台	自然流下

船場西配水地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
配 水	配 水 池	(低区) No. 1 20m×20m×5m 有効容量 2,000m ³ 1池 No. 2 28m×20m×5m 有効容量 2,800m ³ 1池 No. 3 16m×20m×5m 有効容量 1,600m ³ 1池 (有効容量計 6,400m ³) 流出管 CIP 口径 500mm 緊急遮断弁(流量感知式)×1台 (高区) 5m×5m×4m 有効容量 100m ³ 1池 (有効容量計 100m ³) 流出管 CIP 口径 150mm	
	送水ポンプ	口径 100mm、揚程 15m、吐出量 1.4m ³ /min、出力 5.5kW×2台	
	流 量 計	(低区) 超音波式 口径 500mm 計量範囲 0～1,000m ³ /h 1台 (高区) 超音波式 口径 150mm 計量範囲 0～150m ³ /h 1台	

新家北受水場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受水 詳細	流 量 計	大阪広域水道企業団受水 最大 8,404m ³ /日 新家分岐(栗生新家3丁目1番先) 電磁式 口径 400mm 計量範囲 0～2,000m ³ /h 1台 (栗生新家3丁目1300-8に府流量計設置、新家南受水場共用)	大阪広域水道 企業団所有
受 水	受 水 管 流 量 計 受 水 池	DCIP 口径 500mm 長さ 506m 超音波式 口径500mm 計量範囲 0～1,000m ³ /h 1台 10.6m×25m×4m 有効容量 1,000m ³ 2池 (有効容量計 2,000m ³)	場内市受水流量計 HWL OP+ 87.5m
送 水	送水ポンプ 送 水 管 機器設備室 受 電	口径150mm、揚程100m、吐出量 2.54m ³ /min、出力 75kW×4台 DCIP 口径 400mm 長さ 1,751m DCIP 口径 450mm 長さ 560m 口径 500mm 長さ 250m ポンプ室、電気室、搬出入室、通路 受電設備容量 動力 300kVA、20kVA 電灯10kVA 受電方式 2回線	建築面積396m ²

青松園配水地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
配 水	配 水 池	41.5m×10.2m×6m 有効容量 2,250m ³ 2池 緊急遮断弁(流量感知式)×1台 (有効容量計 4,500m ³) 流出管 No.1 CIP 口径 500mm、No.2 CIP 口径 150mm	
	流 量 計	No.1 超音波式 口径 500mm 計量範囲 0～1,200m ³ /h 1台 No.2 超音波式 口径 150mm 計量範囲 0～50m ³ /h 1台	
	管 理 棟 増圧ポンプ	電気室 8m×4m 口径 80mm、揚程 30m、吐出量 0.5m ³ /min、出力 3.7kW×2台	建築面積 32m ²

新 家 南 受 水 場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受水 詳細	流 量 計	大阪広域水道企業団受水 最大 10,800m ³ /日 新家分岐(栗生新家3丁目1番先) 電磁式 口径 400mm 計量範囲 0～2,000m ³ /h 1台 (栗生新家3丁目1300-8に府流量計設置、新家北受水場共用)	大阪広域水道 企業団所有
受 水	受 水 管 流 量 計 受 水 池	DCIP 口径 400mm 長さ 1,200m 超音波式 口径 400mm 計量範囲 0～ 500m ³ /h 1台 20m×9.5m×4.5m 有効容量 850m ³ 2池 (有効容量計 1,700m ³)	場内市受水流量計 HWL OP+ 79.1m
送 水	ポ ン プ 井 送水ポンプ 送 水 管 管 理 棟 受 電	3.35m×3.35m×4.9m 有効容量 55m ³ 2池 (有効容量計 110m ³) 口径 125mm、揚程 60m、吐出量 1.95m ³ /min、出力 37kW×4台 DCIP 口径 400mm 長さ 500m ポンプ室 3.4m×7.8m 電気室 9.4m×10.0m 受電設備容量 動力 200kVA、20kVA 電灯10kVA 受電方式 2回線	水中式 建築面積120m ²

小 野 原 配 水 地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
配 水	配 水 池	(低区) 内径 15.1m(内部階段を含む) 有効水深 23m 1池 流出管 500mm (有効容量計 4,000m ³) 緊急遮断弁(流量感知式)×1台 (高区) 内径15.5m(内部階段を含む) 有効水深11m 1池 流出管 400mm (有効容量計 2,000m ³)	
	流 量 計	(低区)超音波式 口径 500mm 計量範囲 0～1,000m ³ /h 1台 (高区)超音波式 口径 400mm 計量範囲 0～1,000m ³ /h 1台	
	送水ポンプ 管 理 棟	口径 125mm、揚程 32m、吐出量 1.74m ³ /min、出力 15kW×3台 ポンプ室 5.2m×9m	建築面積 46m ²

川 合 受 水 場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受水 詳細	流 量 計	大阪広域水道企業団受水 最大 4,058m ³ /日 川合分岐(彩都栗生南1-4地内) 電磁式 口径 200mm 計量範囲 0～1,000m ³ /h 1台	大阪広域水道 企業団所有
受 水	受 水 管 流 量 計 受 水 池	口径 200mm 電磁式 口径 200mm 計量範囲 0～ 1,000m ³ /h 1台 20m×9.5m×5.3m 有効容量 1,000m ³ 2池 (有効容量計 2,000m ³)	場内市受水流量計 HWL OP+66.8m
送 水	送水ポンプ 送 水 管 管 理 棟 受 電 流 量 計 浄水水質計器	口径200mm、揚程105m、吐出量4.41m ³ /min、出力132kW×3台 口径200mm 長さ1,932m 地下1階 10.600m×21.200m (ポンプ室) 地上1階 18.125m×11.050m (電気室・換気ファン室) 受電設備容量 動力 300kVA、300kVA 電灯10kVA 受電方式 2回線 口径200mm 計量範囲0～1,000m ³ /h 1台 水質測定装置(濁度、色度、残留塩素、pH値、電気伝導率、 水温、水圧)×1台	建築面積 771.52m ²

彩都低区配水地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
送 水	送水ポンプ 送 水 管 ポ ン プ 棟 受 電 流 量 計 追 塩 装 置	口径125mm、揚程94m、吐出量1.84m ³ /min、出力45kW×3台 口径300mm 長さ1,380m 地下1階 16.5m×8.0m (ポンプ室) 地上1階 16.5m×13.0m (電気室・換気ファン室) 受電設備容量 動力 100kVA×2 電灯 20kVA 電磁式 口径150mm 計量範囲0～300m ³ /h 吐出量0.55ml/1ストローク(0.25～25ml/min) 出力25W×2台 貯水槽 100L 1槽	建築面積 367.05m ²
配 水	配 水 池 流 量 計 流 出 弁 室 浄水水質計器 追 塩 装 置	18.8m×13m×5.5m 有効容量1,350m ³ 2池 (有効容量計 2,700m ³) 緊急遮断弁(流量感知式) φ350mm×1台 送水管 口径 350mm (将来用) 配水管 口径 350mm 電磁式 口径 200mm 計量範囲 0～350m ³ /h 1台 地下1階 8m×4m 残留塩素計 (ポーラログラフ式) ×1台 吐出量1.35ml/1ストローク (0.62～62ml/min) 出力25W×2台 貯水槽 200L 2槽	HWL OP+157.6m

彩都中区配水地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
送 水	送水ポンプ 送 水 管 ポ ン プ 棟 送水流量計 発 電 機	口径100mm、揚程58m、吐出量1.04m ³ /min、出力18.5kW×2台 口径200mm 長さ746m 地上1階 13.4m×7.0m (ポンプ室・発電機室) 形式 電磁式 100A 計量範囲 0～80m ³ /h 三相200V 定格出力75kW デイゼル式 1台	建築面積 93.8m ²
配 水	配 水 池 流 量 計 緊急遮断弁室 配水流量計室 浄水水質計器	内径15.0m、有効水深4.0m、有効容量700m ³ 2池 (有効容量計 1,400m ³) 緊急遮断弁(流量感知式) φ300mm×1台 配水管 口径 300mm 電磁式 口径 150mm 計量範囲 0～350m ³ /h 1台 地下1階 4.5m×2.6m 地下1階 3.2m×2.5m 残留塩素計 (ポーラログラフ式) ×1台	HWL OP+238.3m

彩都高区配水地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
配 水	配 水 池 配水ポンプ 流 量 計 ポ ン プ 棟 弁 室 浄水水質計器	12m×5m×4.2m 有効容量250m ³ 2池 (有効容量計 500m ³) 緊急遮断弁(流量感知式) φ200mm×1台 配水管 口径 200mm (自然流下区域系) 口径 150mm (加圧区域系) 口径φ50mm、揚程33m、吐出量0.33m ³ /min、出力3.7kW×3台 (3台中2台はエンジン併用式) 電磁式 口径 150mm 計量範囲 0～75m ³ /h (自然流下区域系) 電磁式 口径 100mm 計量範囲 0～50m ³ /h (加圧区域系) 地上1階 5.2m×5.9m (ポンプ室) 地下ピット 6.0m×3.1m 残留塩素計 (ポーラログラフ式) ×1台	HWL OP+284.2m 建築面積 30.68m ²

上止々呂美水源地（休止）

区 分	設 備 名	内 容	備 考
導 水	導 水 管	CIP 口径 100mm 長さ 50m（中谷川表流水）	
浄 水	急速ろ過機 ろ過ポンプ 滅 菌 機 原水水質計器 浄水水質計器	内径 950mm ろ過速度 141m/日 2基 口径 40mm、揚程 17m、吐出量 0.09m ³ /min、出力 0.75kW×2台 0～20g/h(塩素換算) 2台 濁度計（透過散乱光式）×1台 残留塩素計（ポーラログラフ式）×1台 濁度計（レーザ側方散乱式）×1台	水中式
配 水	配 水 池 流 量 計	4m×4m×2m 有効容量 32m ³ 8m×4m×2.35m 有効容量 75m ³ (有効容量計 107m ³) 超音波式 口径 100mm 計量範囲 0～ 50m ³ /h 1台	

森町加圧ポンプ場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
送 水	加圧ポンプ 送 水 管 ポ ン プ 室	口径 100mm、揚程 76m、吐出量 0.61m ³ /min、出力 15kW×2台 DIP 口径 250mm 3.7m × 2.2m 深さ 1.7m	

森町高区配水地

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受 水	流 量 計 追 塩 装 置	電磁式 口径 100mm 計量範囲 0～ 100m ³ /h 1台 残留塩素計（ポーラログラフ式）×1台 吐出量0.19ml/1ストローク（0.22～22ml/min）出力35W×2台 貯水槽 50L 1槽	
配 水	配 水 池	内径 10.8m 有効水深 6.0m 有効容量 550m ³ 2池 (有効容量計 1,100m ³) 緊急遮断弁(流量感知式)×1台	HWL OP+328.8m
配 水	配水ポンプ 発 電 機 流 量 計 管 理 棟 浄水水質計器	口径 150mm、揚程 20m、吐出量 1.40m ³ /min、出力 11kW×2台 三相200V 45kVA 1台 (No.1) 超音波式 口径 150mm 計量範囲 0～200m ³ /h 1台 (No.2) 超音波式 口径 300mm 計量範囲 0～200m ³ /h 1台 ポンプ室 11.7m × 10.2m 緊急遮断弁室 3.2m × 4.2m 水質測定装置（濁度、色度、残留塩素、pH値）×1台	建築面積 119m ² 建築面積 13m ²

止々呂美受水場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受 水	流 量 計	電磁式 口径 80mm 計量範囲 0～ 180m ³ /h 1台	
	受 水 池 (配水兼)	4.4m×5.7m×4.0m 有効容量100m ³ 2池 (有効容量計 200m ³) 緊急遮断弁（流量感知式）×1式	HWL OP+261.20m
配 水	流 量 計 配水水質計器	電磁式 口径 80mm 計量範囲 0～180m ³ /h 1台 残留塩素計（ポーラログラフ式）×1台	

給水モニター装置

設置場所	測定項目	測定範囲	測定方式	備考
瀬川町 半ヶ丘 桜ヶ丘 栗生新家 川合 平和台 小野原東 止々呂美 彩都栗生北	濁度 色度 残留塩素 水圧	0～10 度 1～10 度 0～3 mg/ℓ 0～1 MPa	透過光方式 透過光方式 ポーラログラフ法 半導体検出方式	水圧は桜ヶ丘、栗生新家、川合、止々呂美で測定
森町中 彩都栗生南	濁度 色度 残留塩素 pH値 電気伝導率 水温 水圧	0～4 度 0～20 度 0～2 mg/ℓ 2～12 0～500 μ S/cm 0～50 ℃ 0～1 MPa	透過光方式 透過光方式 ポーラログラフ方式 ガラス電極方式 交流2極方式 サーミスタ方式 半導体検出方式	彩都栗生南は濁度、色度、残留塩素、pH値を測定

5 保有機器、機材等配置状況

平成 27 年(2015 年)4 月 1 日現在

(1) 車両関係

所 管 室	区 分	台 数	形 状 等
経 営 企 画 室	小型乗用	1	箱 型
	軽 乗 用	1	箱 型
	普通貨物	1	ダンプ
	軽 貨 物	1	バ ン
水 道 工 務 室	軽 乗 用	1	箱 型
	軽 貨 物	2	バ ン
	小型貨物	2	バ ン
	小型特殊	1	ホイロローダ
浄 水 室	軽 乗 用	2	箱 形
	小型貨物	1	キャブオーバ
	軽 貨 物	2	バ ン

(2) 業務用無線関係

上下水道局庁舎	固 定 基 地 局	5 W	×	1 台
	移動局 (携 帯 型)	5 W	×	4 台
	移動局 (車両積載型)	1 0 W	×	6 台
箕面浄水場	可 搬 移 動 局	5 W	×	1 台
	移動局 (携 帯 型)	5 W	×	2 台
	移動局 (車両積載型)	1 0 W	×	3 台

(3) 非常用機器関係

浄水装置	中空糸膜活性炭ろ過方式 毎時 2,000ℓ	2台	給水タンク	2.0m ³	1基
				1.5m ³	1基
封入装置	毎分20袋 (10入袋)	1台		1.0m ³	3基
封入装置用中間水槽	0.5m ³	1基		0.5m ³	1基
発電装置		2台	非常用応急給水栓 (4栓式)		4基
搬送容器	ポリ容器 20ℓ詰	774本	保管場所	坊島受水場	
保管場所	箕面浄水場				

(4) 情報システム処理関係

所 管 室	システム名	内 容 等
経 営 企 画 室	財 務 会 計	運用開始 平成 5 年度 (平成 2 3 年度更新) 処理内容 企業会計処理(予算・決算を含む)、貯蔵品台帳、固定資産台帳等
	水 道 情 報	運用開始 平成 1 1 年度 処理内容 コミュニケーションツール (メール、掲示板、カレンダー、 ライブラリー等)
	上下水道料金	運用開始 平成 7 年度 (平成 2 5 年度更新) 処理内容 上下水道料金請求等の管理 (ハンディターミナルシステム含む)
水 道 工 務 室	建設工事積算	運用開始 平成 4 年度 (平成 2 3 年度更新) 処理内容 工事・委託の設計積算処理
	ファイリング	運用開始 平成 1 1 年度 処理内容 上水管・給水設備の管理
	管 路 管 理	運用開始 平成 2 5 年度 処理内容 管路の管理

6 中央監視制御設備

箕 面 取 水 場			
監視項目	受電 吸気弁 ゲート弁 火災	導水(取水)ポンプ(1～3号) 原水流量 水利用水流量 ドアチェック	真空ポンプ 取水口監視カメラ 除塵機・電磁弁
制御項目	導水ポンプ制御(1～2号) ゲート弁制御 水利用水流量調整	真空ポンプ制御 除塵機・電磁弁制御 取水口監視カメラ制御	吸気弁制御 取水流量調整
箕 面 浄 水 場			
監視項目	受電 中区配水流量No. 1 高区配水池水位No. 2 中区配水池水位No. 3 超高区送水ポンプ(1～3号) 原水検水ポンプ ろ過原水ポンプ切替弁(1～2号) PAC注入ポンプ(4台) 高速繊維ろ過機供給弁(1～2号) 高速繊維ろ過機空洗弁(1～2号) 高速繊維ろ過機制御盤 膜ろ過循環ポンプ(1～4号) 膜ろ過逆洗ポンプ(1～2号) 循環水槽(1～2号) 浄水検水ポンプ 浄水残塩 次亜貯蔵槽液位(1～3号) 総原水流量 高速繊維ろ過機差圧(1～2号) 膜ろ過ユニットろ過流量(1～4号) 浄水流量	流入弁 中区配水流量No. 2 中区配水池水位No. 1 緊急遮断弁 場内監視カメラ(3台) 原水濁度 高速繊維ろ過原水ポンプ(1～3号) 高速繊維ろ過機(1～2号) 高速繊維ろ過機排水弁(1～2号) 高速繊維ろ過機空気抜弁(1～2号) 高速繊維ろ過空洗ブロワ(1～2号) 逆洗用次亜注入ポンプ(1～4号) 膜ろ過用コンプレッサ(1～2号) 滅菌用次亜注入ポンプ(1～2号) 浄水濁度 浄水色度 高速繊維ろ過バイパス弁(1～2号) 次亜注入量 膜ろ過ユニット入口圧力(1～4号) 膜ろ過水濁度(1～4号) 洗浄排水槽放流流量	高区配水流量 高区配水池水位No. 1 中区配水池水位No. 2 薬品注入機器 PAC貯蔵槽液位(1～2号) 原水色度 高速繊維ろ過原水連絡弁 高速繊維ろ過機逆洗弁(1～2号) 高速繊維ろ過機処理水弁(1～2号) 高速繊維ろ過原水バイパス弁(1～2号) 膜ろ過ユニット(1～4号) 膜ろ過制御盤(1～4号) 膜ろ過用循環水槽排水弁(1～2号) 膜ろ過逆洗水槽 浄水pH 原水流量(1～2号) 次亜注入率 膜ろ過ユニット出口圧力(1～4号) 循環水槽水温 総ろ過流量
制御項目	流入弁制御 場内監視カメラ制御(3台) 高速繊維ろ過バイパス弁制御(1～2号)	超高区送水ポンプ制御(1～3号) 次亜注入率設定値制御(1～2号) 総ろ過流量設定値制御	高区配水池水位切替 次亜注入量設定値制御(1～2号)
箕 面 超 高 区 配 水 地			
監視項目	超高区配水流量	超高区配水池水位	電動弁
制御項目	電動弁制御		
平 和 台 中 継 ポンプ場			
監視項目	受電 受水流量 ドアチェック	流入弁 受水池水位 火災	送水ポンプ(1～2号) ポンプ井水位
制御項目	流入弁制御	送水ポンプ制御(1～2号)	
平 和 台 配 水 地			
監視項目	配水流量	配水池水位	

滝 道 第 1 ポンプ 場			
監視項目	受電	流入弁	送水ポンプ(1～2号)
	配水池水位	次亜注入ポンプ	次亜貯留槽液位
	ドアチェック		
制御項目	流入弁制御	送水ポンプ制御(1～2号)	
滝 道 第 2 ポンプ 場			
監視項目	受電	送水ポンプ(1～2号)	配水池水位
	ドアチェック		
制御項目	送水ポンプ制御(1～2号)		
滝 道 第 3 ポンプ 場			
監視項目	受電	送水ポンプ(1～2号)	配水池水位
	ドアチェック		
制御項目	送水ポンプ制御(1～2号)		
滝 道 第 4 配 水 地			
監視項目	配水池水位		
半 町 第 1 取 水 場			
監視項目	受電	取水ポンプ	取水井水位
半 町 第 2 取 水 場			
監視項目	受電	取水ポンプ	取水井水位
桜 ケ 丘 浄 水 場			
監視項目	受電	低区送水ポンプ(1～2号)	高区送水ポンプ(1～2号)
	取水ポンプ	浅井戸ポンプ	ろ過ポンプ(1～4号)
	ろ過機原水弁(1～4号)	ろ過機(1～4号)	取水流量
	ろ過流量(1～4号)	取水井水位	沈でん池水位
	ポンプ井水位	浄水池水位	浅井戸水位
	場内監視カメラ(2台)	排水ポンプ	調整池攪拌機
	浄水残留塩素	混和池残留塩素	pH値①、②
	浄水色度	次亜貯留槽液位	カセイソーダ貯槽液位
	次亜注入量	カセイソーダ注入量	薬品注入機器
	火災	ドアチェック	
	制御項目	低区送水ポンプ制御(1～2号)	高区送水ポンプ制御(1～2号)
ろ過ポンプ制御(1～4号)		ろ過機原水弁制御(1～4号)	浄水池水位切替
場内監視カメラ制御(2台)			
新 稲 高 区 配 水 地			
監視項目	配水流量	配水池水位No. 1	配水池水位No. 2
制御項目	配水池水位切替		
新 稲 低 区 配 水 地			
監視項目	配水流量	配水池水位	配水弁
制御項目	配水弁制御		

坊 島 受 水 場			
監視項目	受電	受水弁	旧館送水ポンプ(1～4号)
	新館送水ポンプ(1～4号)	受水流量(芝分岐府流量計)	受水流量(場内市流量計)
	配水流量	受水池水位No. 1	受水池水位No. 2
	排水ポンプ	受水池水質(7項目)	D C (無停電)電源
	ドアチェック	火災	
制御項目	受水弁制御	旧館送水ポンプ制御(1～4号) 新館送水ポンプ制御(1～4号)	
桜ヶ丘分岐			
監視項目	受水流量(市流量計)(直送配水)		
船 場 東 受 水 場			
監視項目	受電	受水弁	送水ポンプ(1～4号)
	受水流量(西宿分岐府流量計)	配水流量	受水池水位No. 1
	受水池水位No. 2	受水池水位No. 3	排水ポンプ
	D C (無停電)電源	ドアチェック	火災
制御項目	受水弁制御	送水ポンプ制御(1～4号)	受水池水位切替
船 場 西 配 水 地			
監視項目	受電	送水ポンプ(1～2号)	低区配水流量
	高区配水流量	低区配水池水位No. 1	低区配水池水位No. 2
	低区配水池水位No. 3	高区配水池水位	緊急遮断弁
	ドアチェック		
制御項目	送水ポンプ制御(1～2号)	低区配水池水位切替	
新 家 北 受 水 場			
監視項目	受電	受水弁	送水ポンプ(1～4号)
	受水流量(新家分岐市流量計)	受水池水位No. 1	受水池水位No. 2
	排水ポンプ(2台)	D C (無停電)電源	ドアチェック
	火災		
制御項目	受水弁制御	送水ポンプ制御(1～4号)	受水池水位切替
青 松 園 配 水 地			
監視項目	配水流量No. 1	配水流量No. 2	配水池水位No. 1
	配水池水位No. 2	緊急遮断弁	D C (無停電)電源
	配水水圧	増圧ポンプ	水圧低下
	ドアチェック		
制御項目	配水池水位切替		
新 家 南 受 水 場			
監視項目	受電	受水弁	送水ポンプ(1～4号)
	受水流量(新家分岐市流量計)	受水池水位No. 1	受水池水位No. 2
	排水ポンプ	D C (無停電)電源	ドアチェック
	火災		
制御項目	受水弁制御	送水ポンプ制御(1～4号)	受水池水位切替
小 野 原 配 水 地			
監視項目	受電	送水ポンプ(1～3号)	低区配水流量
	高区配水流量	低区配水池水位	高区配水池水位
	ドアチェック	火災	緊急遮断弁

制御項目	送水ポンプ制御(1～3号)	低区配水池水位切替	高区配水池水位切替
川 合 受 水 場			
監視項目	受電 受水流量 床排水ポンプ(1～2号) 送水ポンプ(1～3号)	受水池水位No. 1 受水圧力 受水池出口水質(7項目) 火災	受水池水位No. 2 受水弁 ドアチェック
制御項目	受水流量調整	送水ポンプ制御(1～3号)	受水池水位切替
彩 都 低 区 配 水 地			
監視項目	受電 送水流量 配水水質(残塩) 緊急遮断弁 ドアロック	配水池水位No. 1 配水流量 追加塩素注入装置(配水) 床排水ポンプ(配水弁室)1～2号 火災	配水池水位No. 2 送水ポンプ(1～3号) 追加塩素注入装置(送水) 床排水ポンプ(ポンプ室)1～2号
制御項目	緊急遮断弁制御	配水池水位切替	送水ポンプ制御(1～3号)
彩 都 中 区 配 水 地			
監視項目	配水流量 配水水質(残塩) 給気ファン 送水ポンプ(1～2号)	配水池水位No. 1 緊急遮断弁 排気ファン 床排水ポンプ(1～2号)	配水池水位No. 2 非常用発電装置 送水流量
制御項目	緊急遮断弁制御	配水池水位切替	送水ポンプ制御(1～2号)
彩 都 高 区 配 水 地			
監視項目	配水流量(自然流下区域系) 配水池水位No. 2 配水ポンプ加圧ユニット	配水流量(加圧区域系) 配水水質(残塩) 床排水ポンプ(1～2号)	配水池水位No. 1 緊急遮断弁
制御項目	緊急遮断弁制御	配水池水位切替	配水ポンプユニット圧力制御 (エンジン駆動制御を含む)
森 町 高 区 配 水 地			
監視項目	受電 受水圧力 給気ファン 薬液槽液位低 配水流量No. 1 配水ポンプ(1～2号) 場内監視カメラ(2台)	受水弁 受水入口残塩 排気ファン 配水池水位No. 1 配水流量No. 2 緊急遮断弁	受水流量 自家発電装置 追加塩素注入装置 配水池水位No. 2 配水圧力 配水池出口水質(4項目)
制御項目	受水弁制御 受水入口次亜注入率設定制御 配水池水位切替	受水弁上限開度設定制御 配水ポンプ制御(1～2号) 場内監視カメラ制御(2台)	受水流量制御 配水圧力制御No. 1
止 々 呂 美 受 水 場			
監視項目	受電 受水池水位No. 1 緊急遮断弁	受水弁 受水池水位No. 2 配水流量	受水流量 配水出口残塩
制御項目	受水弁制御 受水池水位切替弁制御	受水弁上限開度設定制御	受水流量制御

7 水源・施設別電力量、料金

(単位：kWh・円)

区 分		2 2年度	2 3年度	2 4年度	2 5年度	2 6年度	
自己水	箕面浄水場	電 力 使 用 量	636,989	640,145	594,002	576,944	603,177
		1 m³当たり電力使用量	0.999	0.898	0.840	0.802	0.769
		電 力 料 金	8,844,213	9,360,875	9,017,788	10,505,520	11,843,731
		1 m³ 当たり電力料金	13.87	13.13	12.75	14.60	15.10
	桜ヶ丘浄水場	電 力 使 用 量	1,318,729	1,412,402	1,395,329	1,359,895	1,351,491
		1 m³当たり電力使用量	1.164	1.194	1.206	1.183	1.183
		電 力 料 金	17,699,680	19,776,898	20,240,696	23,922,122	25,932,217
		1 m³ 当たり電力料金	15.62	16.71	17.50	20.81	22.71
大阪広域水道企業団水	坊島受水場	電 力 使 用 量	1,138,482	1,067,463	1,036,507	1,043,147	1,034,784
		1 m³当たり電力使用量	0.299	0.297	0.291	0.295	0.307
		電 力 料 金	16,964,189	16,744,579	16,936,149	20,484,686	22,124,035
		1 m³ 当たり電力料金	4.45	4.66	4.75	5.79	6.56
	船場東受水場	電 力 使 用 量	433,804	429,229	417,882	421,971	416,012
		1 m³当たり電力使用量	0.127	0.118	0.124	0.124	0.117
		電 力 料 金	6,194,537	6,849,890	6,738,867	8,059,340	8,573,497
		1 m³ 当たり電力料金	1.81	1.89	2.01	2.36	2.41
	新家南受水場	電 力 使 用 量	639,390	626,113	615,975	527,754	528,638
		1 m³当たり電力使用量	0.269	0.254	0.256	0.251	0.268
		電 力 料 金	8,981,937	9,303,881	9,549,294	10,236,858	10,848,597
		1 m³ 当たり電力料金	3.78	3.78	3.97	4.88	5.50
	新家北受水場	電 力 使 用 量	738,401	724,023	722,385	829,017	813,370
		1 m³当たり電力使用量	0.378	0.352	0.372	0.369	0.363
		電 力 料 金	11,399,613	11,405,739	11,280,268	15,384,114	16,693,095
		1 m³ 当たり電力料金	5.84	5.54	5.81	6.85	7.44
	川合受水場	電 力 使 用 量	215,282	253,971	281,820	327,111	349,243
		1 m³当たり電力使用量	0.432	0.435	0.416	0.411	0.437
		電 力 料 金	4,641,583	5,201,693	5,786,712	7,724,574	8,755,963
		1 m³ 当たり電力料金	9.32	8.90	8.54	9.72	10.95
	止々呂美・森町	電 力 使 用 量		9,213	12,284	10,768	9,709
		1 m³当たり電力使用量		0.047	0.059	0.045	0.040
		電 力 料 金		418,395	513,502	507,130	500,475
		1 m³ 当たり電力料金		2.11	2.45	2.14	2.05

8 配水分析と水源別配水量

(1) 配水分析

(単位：m³)

総配水量 14,420,549 構成比 100%	有効水量 14,080,116 構成比 97.64%	有収水量 14,053,849 構成比 97.46%	料金水量 14,051,928 構成比 97.44%
			分水量 1,921 構成比 0.01%
		無収水量 26,267 構成比 0.18%	その他(漏水、赤水減免以外の減免) 0 構成比 0.00%
			水道事業用水量 26,026 構成比 0.18%
	無効水量 340,433 構成比 2.36%		その他(防火用水等) 241 構成比 0.00%
			調定減額水量(漏水・赤水減免) 19,607 構成比 0.14%
			本管漏水量等 320,826 構成比 2.23%


- 備考
- 1 有効水量 使用上有効とみられる水量。総配水量から漏水等の水量を除いたもの。
 - 2 無効水量 水道管からの漏水などによって、水道水として使用されなかった水量。
 - 3 有収水量 水道による給水のうち、漏水のほか消火栓用等を除いた、需要者が有効に受け取り水道料金の支払い対象となった水量。
 - 4 無収水量 料金徴収の対象とならなかった水量。例えば消防用水として使用された水道水のうち水道料金の収入がなかった水量。
 - 5 構成比 各水量が総配水量に占める割合

(2) 水源別配水量

①水源別配水量の経年変化

(単位：m³)


区 分			2 2 年度	2 3 年度	2 4 年度	2 5 年度	2 6 年度
自 己 水	箕 面 浄 水 場		637,812	712,728	707,510	719,732	784,284
	桜ヶ丘浄水場		1,133,389	1,183,341	1,156,811	1,149,498	1,142,128
	合 計		1,771,201	1,896,069	1,864,321	1,869,230	1,926,412
受 水	大阪 広域 水道 企業 団水	坊島受水場	3,811,000	3,593,395	3,561,817	3,536,089	3,371,739
		船場東受水場	3,420,660	3,322,434	3,359,695	3,412,567	3,553,818
		新家南受水場	2,375,520	2,463,262	2,404,841	2,099,680	1,972,614
		新家北受水場	1,952,380	2,059,494	1,942,648	2,246,857	2,243,504
		桜ヶ丘分岐	395,740	338,374	380,435	366,147	309,466
		川合受水場	497,920	584,191	677,964	794,980	799,419
		止々呂美・森町		197,897	209,962	237,346	243,577
		合 計	12,453,220	12,559,047	12,537,362	12,693,666	12,494,137
簡易 水道	上 止 々 呂 美		34,450				
	下 止 々 呂 美		25,993				
	北 部 簡 易 水 道		127,750				
	合 計		188,193				
総 配 水 量			14,412,614	14,455,116	14,401,683	14,562,896	14,420,549
受 水 依 存 率 (%)			87.3	86.9	87.1	87.2	86.6

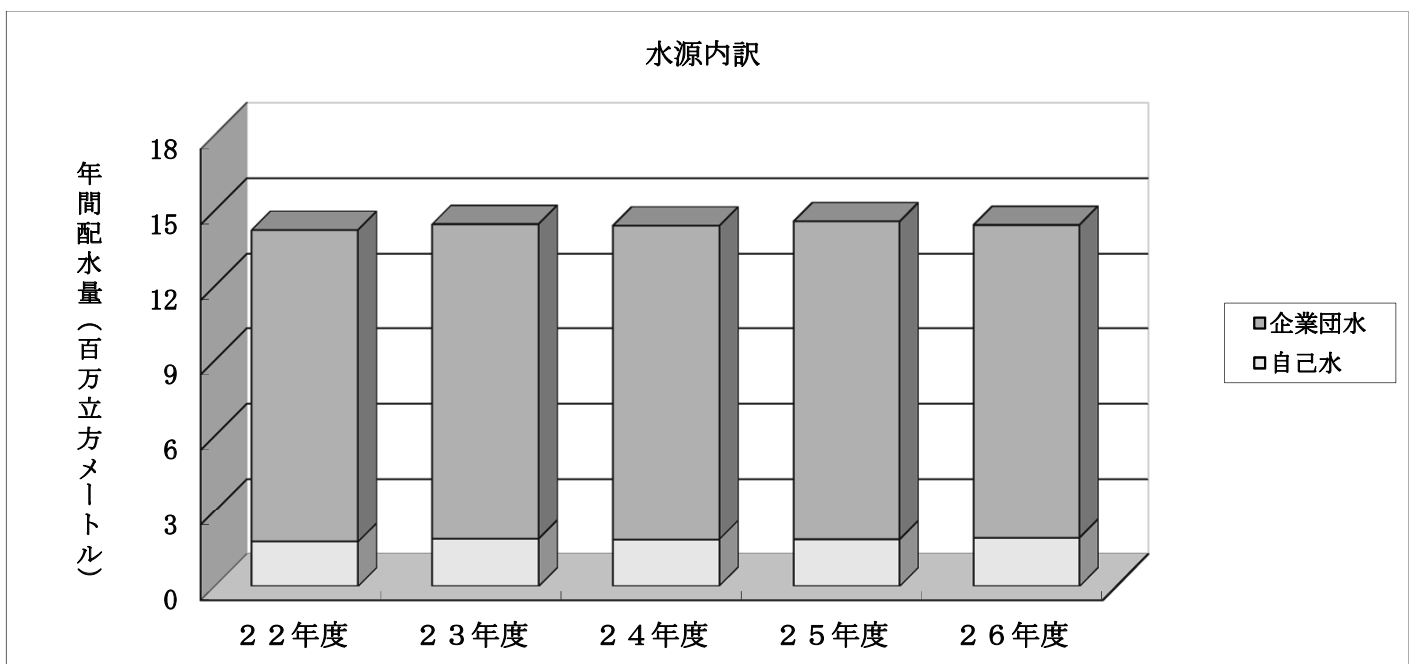

② 月別配水量の経年変化

(単位：千 m^3)

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	計
2 2 年度	1,168	1,213	1,198	1,268	1,265	1,189	1,196	1,175	1,230	1,221	1,090	1,199	14,412
2 3 年度	1,175	1,213	1,200	1,266	1,241	1,178	1,230	1,180	1,228	1,208	1,140	1,196	14,455
2 4 年度	1,187	1,225	1,205	1,269	1,244	1,178	1,211	1,169	1,234	1,205	1,083	1,192	14,402
2 5 年度	1,171	1,230	1,212	1,292	1,266	1,188	1,219	1,195	1,240	1,222	1,109	1,219	14,563
2 6 年度	1,188	1,237	1,229	1,278	1,208	1,175	1,212	1,173	1,222	1,204	1,096	1,199	14,421

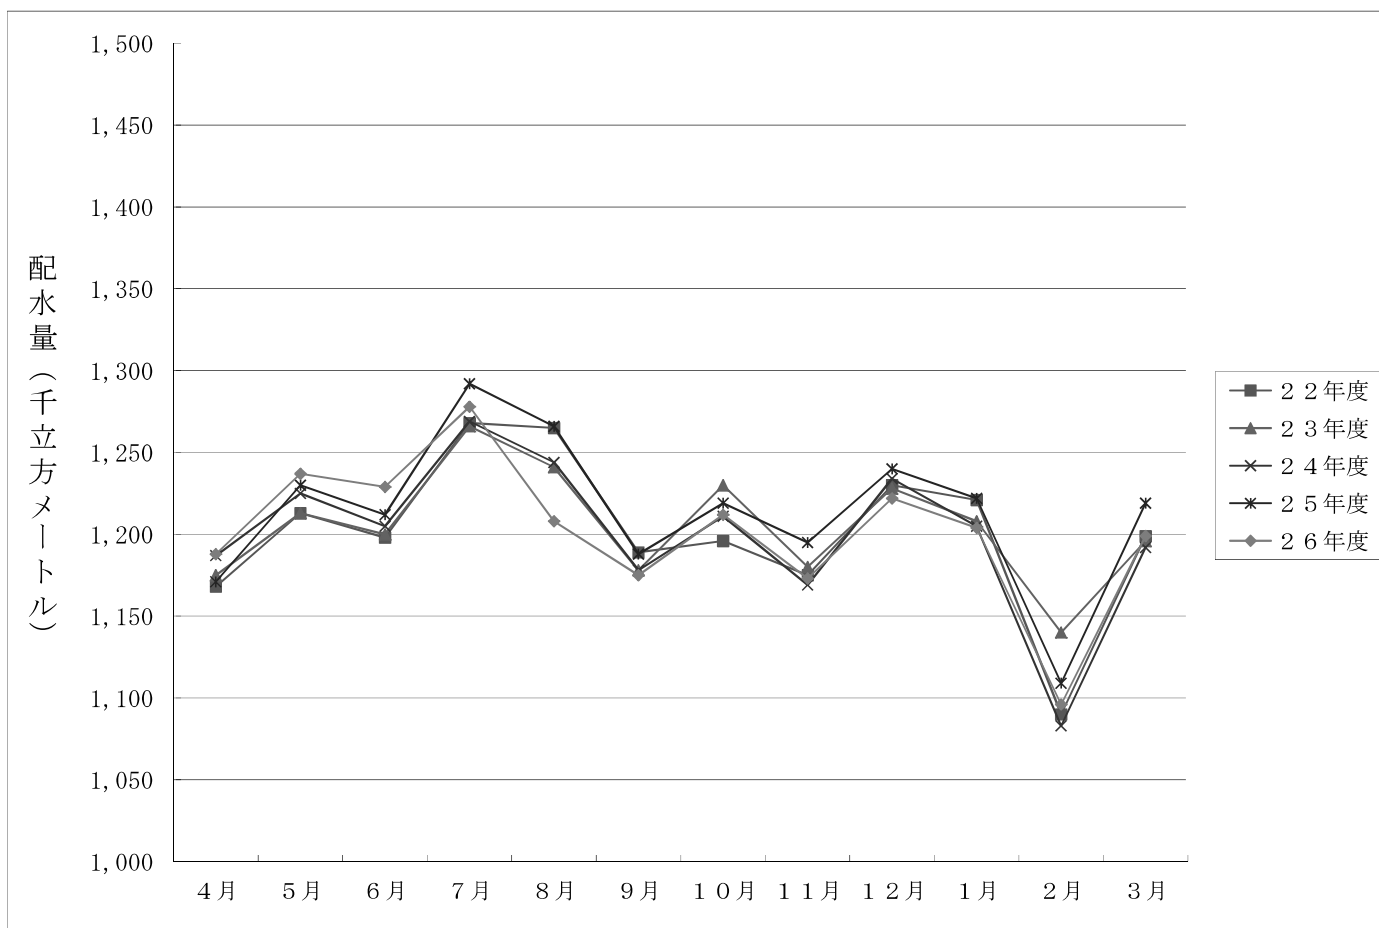

9 水質試験成績表

水道水質基準について

水道水の水質基準は水道法に基づいて定められており、この基準全てに適合した水の供給と定期的な検査が義務付けられています。

水質基準は昭和 33 年に制定されて以来、何度かの改正が行われてきました。現在の水質基準は平成 15 年に大幅に改正されたもので、平成 16 年 4 月に施行されています。この時、水質基準として 50 項目が設定されるとともに、水質管理目標設定項目として 27 項目、要検討項目として 40 項目が導入されました。

また、水質基準は常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考えから、必要な知見の収集等により逐次検討が進められてきました。平成 27 年 3 月現在においては、水質基準項目として 51 項目、水質管理目標設定項目として 26 項目が定められています。

水質基準 (51 項目)

健康に関連する 31 項目と生活上の支障に関連する 20 項目について、厚生労働省令で基準が定められています。

水質管理目標設定項目 (26 項目)

毒性の評価が暫定的なため水質基準とされなかったもの、または、今後水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理上留意が必要な項目です。

要検討項目 (47 項目)

毒性評価が定まらない、または、水道水中の存在量が不明等の理由から、水質基準及び水質管理目標設定項目に分類されなかったもので、今後情報・知見の収集が必要な項目です。

ダイオキシン類、有機フッ素化合物(パーフルオロオクタン酸及びパーフルオロオクタンスルホン酸)等が該当します。

上下水道局では、安全で良質な水道水をお届けするために、年度ごとに「水質検査計画」を策定し、適正な水質検査を実施しています。

水質の概要について

市の自己水源は箕面川(表流水)、半町・桜ヶ丘の深井戸(地下水)で、水質的に大きな経年変化もなく、良好な状況を保っています。

そして、これらを浄水処理した水道水と大阪広域水道企業団から受水した水道水を給水していますが、すべて水質基準を十分に満たした安全で良質な水です。

(1) 原水の定期水質試験成績表(平成26年度)

試験項目・単位			箕面浄水場				桜ヶ丘浄水場			
			水源名				1号、2号、3号井混合			
			水源種別				表流水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温	℃	24	23.4	6.0	14.3	2	20.3	19.1	19.7
病原微生物	一般細菌	個/ml	24	650	20	170	2	0	0	0
	大腸菌	---	24	(+)	(+)	(+)	2	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/l	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/l	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/l	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	0.004	0.002	0.003	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/l	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	亜硝酸態窒素	mg/l	24	0.005	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	24	1.2	0.6	0.7	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	フッ素及びその化合物	mg/l	24	0.29	0.16	0.23	2	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.2	0.1未満	0.1	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	mg/l	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/l	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/l	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/l	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
色	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.07	0.01未満	0.02	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/l	24	0.27	0.03未満	0.03	2	1.97	1.81	1.89
	銅及びその化合物	mg/l	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
味	ナトリウム及びその化合物	mg/l	24	14.4	8.1	11.4	2	20.9	20.1	20.5
色	マンガン及びその化合物	mg/l	24	0.015	0.005未満	0.005未満	2	0.603	0.491	0.547
味	塩化物イオン	mg/l	24	10.6	6.3	8.7	2	19.1	17.0	18.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24	51	32	45	2	96	84	90
	蒸発残留物	mg/l	4	107	85	99	2	227	204	216
発泡	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
におい	ジェオスミン	mg/l	4	0.000004	0.000001未満	0.000002	1	---	---	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
発泡	非イオン界面活性剤	mg/l	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
におい	フェノール類	mg/l	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	24	1.5	0.7	1.0	2	0.3	0.3未満	0.3未満
基礎的性状	pH値	---	24	7.9	7.6	7.8	2	6.7	6.7	6.7
	臭気	---	24	微藻臭			2	硫化水素臭		
	色度	度	24	12	4	7	2	36	28	32
	濁度	度	24	6.0	0.3	1.1	2	2.1	2.0	2.1
その他	アンモニア態窒素	mg/l	24	0.04未満	0.04未満	0.04未満	2	0.19	0.16	0.18
	電気伝導率	μS/cm	4	172	138	153	2	294	270	282
	総アルカリ度	mg/l	4	52.5	41.0	46.5	2	75.0	68.5	71.8
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	2	0.3	0.3	0.3	0	---	---	---

桜ヶ丘				浄水場							
1号井（半町）				2号井（半町）				3号井（桜ヶ丘）			
地下水				地下水				地下水			
回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
12	21.3	19.6	20.4	12	21.1	19.1	19.8	12	21.1	19.1	19.9
12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	0.09	0.08	0.09	12	0.08未満	0.08未満	0.08未満	12	0.11	0.10	0.10
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
12	3.74	2.34	3.15	12	0.49	0.32	0.40	12	3.15	1.90	2.64
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	20.6	17.4	18.0	12	20.0	19.1	19.4	12	14.0	13.3	13.5
12	0.915	0.631	0.705	12	0.451	0.264	0.326	12	0.687	0.545	0.624
12	17.7	12.4	13.0	12	23.4	22.5	22.9	12	5.2	4.7	4.9
12	109	82	85	12	96	88	91	12	58	53	55
4	248	204	217	4	228	210	218	4	161	156	158
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満
12	6.9	6.7	6.8	12	6.6	6.5	6.5	12	7.0	6.8	6.9
12	金 気 臭			12	硫 化 水 素 臭			12	硫 化 水 素 臭		
12	32	5	18	12	3	1未満	2	12	90	24	57
12	5.7	0.8	2.5	12	0.8	0.2	0.3	12	11.1	4.8	8.0
12	0.28	0.22	0.25	12	0.09	0.04未満	0.07	12	0.42	0.32	0.36
4	314	267	279	4	294	287	290	4	193	184	188
4	83.5	73.0	76.0	4	60.0	57.0	58.8	4	77.5	73.0	75.1
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---

(2) 浄水の定期水質試験成績表(平成26年度)

試 験 項 目 水質基準・単位			自 己 水							
			箕 面 浄 水 場				桜 ケ 丘 浄 水 場			
			回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均
	水温	℃	24	23.4	6.2	14.6	23	21.2	19.0	20.2
病原 微生物	一般細菌	100個/ml 以下	24	0	0	0	23	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	24	(-)	(-)	(-)	23	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	0.003	0.001未満	0.001	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	24	0.004未満	0.004未満	0.004未満	23	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	24	1.2	0.6	0.7	23	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	24	0.29	0.14	0.22	23	0.08	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	0.2	0.1未満	0.1	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
一般 有機 化学 物質	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副 生成物	塩素酸	0.6mg/l 以下	24	0.08	0.06未満	0.06未満	23	0.21	0.06未満	0.12
	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	0.06mg/l 以下	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	4	0.004	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満
色	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	4	0.13	0.04	0.08	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	24	0.03未満	0.03未満	0.03未満	23	0.05	0.03未満	0.03未満
味 色	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	24	16.8	8.7	12.4	23	33.1	19.9	28.6
味	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	24	0.005未満	0.005未満	0.005未満	23	0.007	0.005未満	0.005未満
	塩化物イオン	200mg/l 以下	24	13.2	8.8	10.9	23	21.3	18.1	18.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	24	53	32	45	23	95	81	84
発泡	蒸発残留物	500mg/l 以下	4	119	91	102	4	243	226	235
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	4	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	---	---	---
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	4	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	---	---	---
発泡 におい	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	フェノール類	0.005mg/l 以下	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	24	1.0	0.4	0.6	23	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基礎的 性状	pH値	5.8以上8.6以下	24	7.8	7.4	7.6	23	7.3	6.7	7.1
	味	異常でないこと	24	異 常 な し			23	異 常 な し		
	臭気	異常でないこと	24	異 常 な し			23	異 常 な し		
	色度	5度 以下	24	1未満	1未満	1未満	23	1	1未満	1未満
	濁度	2度 以下	24	0.1未満	0.1未満	0.1未満	23	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	0.1mg/l 以上	24	1.1	0.6	0.8	23	0.7	0.5	0.5
	電気伝導率	μ S/cm	4	168	133	151	4	339	291	308
	総アルカリ度	mg/l	4	51.5	37.5	44.3	4	87.0	82.0	83.8

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水				坊 島 受 水 場				船 場 東 受 水 場				新 家 北 受 水 場			
回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
12	29.5	8.7	18.9	12	28.2	7.9	18.2	12	29.7	9.9	19.7	12	29.7	9.9	19.7
12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1	---	---	0.001未満	0	---	---	---	1	---	---	0.001未満	1	---	---	0.001未満
12	1.2	0.7	1.0	12	1.2	0.7	1.0	12	1.1	0.6	0.9	12	1.1	0.6	0.9
12	0.10	0.08未満	0.08未満	12	0.10	0.08未満	0.08未満	12	0.11	0.08未満	0.08未満	12	0.11	0.08未満	0.08未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	0.07	0.06未満	0.06未満	12	0.07	0.06未満	0.06未満	12	0.08	0.06未満	0.06未満	12	0.08	0.06未満	0.06未満
1	---	---	0.002未満	0	---	---	---	1	---	---	0.002未満	1	---	---	0.002未満
4	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1	---	---	0.004未満	0	---	---	---	1	---	---	0.004未満	1	---	---	0.004未満
4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01	0.01未満	0.01未満	4	0.01	0.01未満	0.01未満
4	0.003	0.001未満	0.002	4	0.003	0.001未満	0.002	4	0.003	0.001未満	0.001	4	0.003	0.001未満	0.001
4	0.02	0.01未満	0.01	4	0.02	0.01未満	0.01未満	4	0.03	0.01未満	0.01	4	0.03	0.01未満	0.01
1	---	---	0.02未満	0	---	---	---	1	---	---	0.02未満	1	---	---	0.02未満
4	0.006	0.003未満	0.003未満	4	0.006	0.003未満	0.003未満	4	0.010	0.003未満	0.005	4	0.010	0.003未満	0.005
4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満
1	---	---	0.008未満	0	---	---	---	1	---	---	0.008未満	1	---	---	0.008未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
4	0.02	0.01未満	0.01未満	4	0.02	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	21.5	12.3	16.6	12	21.4	12.3	16.4	12	22.3	13.0	16.5	12	22.3	13.0	16.5
12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	20.3	14.8	18.0	12	20.3	14.8	17.7	12	19.9	13.1	16.5	12	19.9	13.1	16.5
12	44	39	42	12	45	38	42	12	44	37	41	12	44	37	41
4	127	91	110	4	122	84	104	4	119	87	103	4	119	87	103
4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	0.9	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.7	12	0.9	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7
12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.6
12	異 常 な し			12	異 常 な し			12	異 常 な し			12	異 常 な し		
12	異 常 な し			12	異 常 な し			12	異 常 な し			12	異 常 な し		
12	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満
12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	0.5	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.5	0.5	12	0.6	0.5	0.5
4	195	158	180	4	196	157	179	4	206	167	185	4	206	167	185
4	43.0	35.0	39.9	4	42.5	38.0	40.5	4	39.0	33.0	36.0	4	39.0	33.0	36.0

浄水場名 試験項目 水質基準・単位			大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水							
			新 家 南 受 水 場				川 合 受 水 場			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温	℃	12	29.3	8.7	19.1	12	29.3	10.2	19.5
病原微生物	一般細菌	100個/㎖ 以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ 以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ 以下	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ 以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ 以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ 以下	12	1.0	0.6	0.9	12	1.0	0.6	0.9
	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ 以下	12	0.11	0.08未満	0.08未満	12	0.11	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ 以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ 以下	12	0.08	0.06未満	0.06未満	12	0.08	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	クロロホルム	0.06mg/ℓ 以下	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	0.01mg/ℓ 以下	4	0.003	0.001未満	0.001	4	0.003	0.001未満	0.001
	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.02	0.01未満	0.01	4	0.02	0.01未満	0.01
	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ 以下	4	0.008	0.003未満	0.004	4	0.006	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	0.09mg/ℓ 以下	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ 以下	4	0.02	0.01未満	0.01未満	4	0.02	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ 以下	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ 以下	12	22.0	13.1	16.5	12	22.3	12.7	16.5
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ 以下	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満
味	塩化物イオン	200mg/ℓ 以下	12	19.9	13.0	16.5	12	20.0	13.1	16.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ 以下	12	44	37	41	12	45	38	41
	蒸発残留物	500mg/ℓ 以下	4	116	82	101	4	126	86	106
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ 以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
におい	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
におい	フェノール類	0.005mg/ℓ 以下	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ 以下	12	0.9	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.6	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6
	味	異常でないこと	12	異常なし			12	異常なし		
	臭気	異常でないこと	12	異常なし			12	異常なし		
	色度	5度 以下	12	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満
	濁度	2度 以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	0.1mg/ℓ 以上	12	0.6	0.5	0.5	12	0.7	0.5	0.6
	電気伝導率	μS/cm	4	190	156	176	4	189	155	176
	総アルカリ度	mg/ℓ	4	43.5	35.5	40.9	4	43.0	36.5	41.3

大 阪 広 域 水				道 企 業 団 水			
止 々 呂 美 受 水 場				森 町 高 区 配 水 池			
回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均
12	28.1	9.1	18.5	12	27.7	9.6	18.6
12	0	0	0	12	0	0	0
12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
0	---	---	---	1	---	---	0.001未満
12	1.0	0.5	0.8	12	1.0	0.4	0.8
12	0.11	0.08未満	0.08未満	12	0.11	0.08未満	0.08未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	0.09	0.06未満	0.06未満	12	0.10	0.06未満	0.06未満
0	---	---	---	1	---	---	0.002未満
4	0.012	0.006未満	0.006未満	4	0.007	0.006未満	0.006未満
0	---	---	---	1	---	---	0.004未満
4	0.02	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	0.003	0.001未満	0.002	4	0.003	0.001未満	0.001
4	0.05	0.01未満	0.02	4	0.03	0.01未満	0.02
0	---	---	---	1	---	---	0.02未満
4	0.015	0.003未満	0.006	4	0.009	0.003	0.006
4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満
0	---	---	---	1	---	---	0.008未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
4	0.01	0.01未満	0.01未満	4	0.02	0.01未満	0.01未満
12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	21.9	13.0	17.0	12	21.8	12.8	16.9
12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	19.7	12.7	16.7	12	19.7	12.6	16.7
12	45	37	42	12	45	37	42
4	114	98	107	4	119	89	106
4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0	---	---	---	0	---	---	---
0	---	---	---	0	---	---	---
4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
12	0.9	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7
12	7.8	7.6	7.7	12	7.9	7.6	7.8
12	異 常 な し			12	異 常 な し		
12	異 常 な し			12	異 常 な し		
12	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満
12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5
4	203	156	182	4	202	158	181
4	41.0	34.5	38.4	4	44.5	36.5	41.3

(3) 給水栓水の定期水質試験成績表(平成26年度)

試 験 項 目			地点	箕面中区配水池系統				新稲高区配水池系統			
				桜 1 丁 目				桜ヶ丘 3 丁 目			
			水質基準・単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温		℃	12	25.9	9.2	17.8	12	25.6	10.8	19.6
病原微生物	一般細菌		100個/ml 以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物		0.003mg/l 以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物		0.0005mg/l 以下	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物		0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物		0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物		0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物		0.05mg/l 以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	亜硝酸態窒素		0.04mg/l 以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l 以下	12	1.0	0.7	0.8	12	0.7	0.1未満	0.1未満
	フッ素及びその化合物		0.8mg/l 以下	12	0.19	0.11	0.15	12	0.08	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物		1.0mg/l 以下	1	---	---	0.1未満	1	---	---	0.1未満
一般有機化学物質	四塩化炭素		0.002mg/l 以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン		0.05mg/l 以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l 以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン		0.02mg/l 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン		0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン		0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン		0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸		0.6mg/l 以下	12	0.07	0.06未満	0.06未満	12	0.20	0.06未満	0.10
	クロロ酢酸		0.02mg/l 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム		0.06mg/l 以下	4	0.007	0.006未満	0.006未満	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸		0.04mg/l 以下	4	0.005	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジブロモクロロメタン		0.1mg/l 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸		0.01mg/l 以下	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン		0.1mg/l 以下	4	0.02	0.01未満	0.01	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸		0.2mg/l 以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ブロモジクロロメタン		0.03mg/l 以下	4	0.006	0.003未満	0.004	4	0.003	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム		0.09mg/l 以下	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド		0.08mg/l 以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
色	亜鉛及びその化合物		1.0mg/l 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l 以下	4	0.04	0.01	0.03	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物		0.3mg/l 以下	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.06	0.03未満	0.04
	銅及びその化合物		1.0mg/l 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
味	ナトリウム及びその化合物		200mg/l 以下	12	18.9	12.5	14.9	12	30.1	12.3	26.4
色	マンガン及びその化合物		0.05mg/l 以下	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.006	0.005未満	0.005未満
味	塩化物イオン		200mg/l 以下	12	18.3	12.3	14.8	12	20.2	16.0	18.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/l 以下	12	47	34	42	12	89	40	77
	蒸発残留物		500mg/l 以下	4	131	91	109	4	242	215	227
発泡	陰イオン界面活性剤		0.2mg/l 以下	1	---	---	0.02未満	1	---	---	0.02未満
におい	ジェオスミン		0.00001mg/l 以下	4	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l 以下	4	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
発泡	非イオン界面活性剤		0.02mg/l 以下	1	---	---	0.01未満	1	---	---	0.01未満
におい	フェノール類		0.005mg/l 以下	1	---	---	0.0005未満	1	---	---	0.0005未満
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/l 以下	12	0.8	0.5	0.6	12	0.6	0.3未満	0.3未満
基礎的性状	pH値		5.8以上8.6以下	12	7.8	7.5	7.7	12	7.6	7.1	7.3
	味		異常でないこと	12	異	常	な	12	異	常	な
	臭気		異常でないこと	12	異	常	な	12	異	常	な
	色度		5度 以下	12	1未満	1未満	1未満	12	1	1未満	1未満
	濁度		2度 以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素		0.1mg/l 以上	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.5
	電気伝導率		μ S/cm	4	187	136	161	4	288	272	281
	総アルカリ度		mg/l	4	46.0	33.5	39.3	4	85.5	81.0	83.3

箕面高区配水池系統				坊島受水場系統				桜ヶ丘分岐系統			
箕面7丁目				瀬川3丁目				瀬川1丁目			
回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
12	26.7	8.7	18.3	12	27.1	11.1	19.2	12	27.1	9.6	19.0
12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	1.2	0.6	0.9	12	0.7	0.1未満	0.4	12	1.2	0.7	0.9
12	0.10	0.08未満	0.08未満	12	0.09	0.08未満	0.08未満	12	0.10	0.08未満	0.08未満
1	---	---	0.1未満	1	---	---	0.1未満	1	---	---	0.1未満
4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	0.07	0.06未満	0.06未満	12	0.19	0.06未満	0.08	12	0.07	0.06未満	0.06未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満
4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	0.003	0.001未満	0.002	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.001
4	0.02	0.01未満	0.01	4	0.01	0.01未満	0.01未満	4	0.02	0.01未満	0.01
4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
4	0.005	0.003未満	0.004	4	0.005	0.003未満	0.003未満	4	0.005	0.003未満	0.003未満
4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満
4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
4	0.01	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.02	0.01未満	0.01未満
12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.07	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	18.8	12.2	15.9	12	27.9	12.3	22.3	12	19.0	12.4	15.9
12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.006	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	19.8	13.7	17.2	12	20.1	15.7	18.0	12	19.8	13.1	17.3
12	46	35	41	12	82	41	64	12	45	35	41
4	123	90	105	4	161	144	155	4	111	101	105
1	---	---	0.02未満	1	---	---	0.02未満	1	---	---	0.02未満
1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
1	---	---	0.01未満	1	---	---	0.01未満	1	---	---	0.01未満
1	---	---	0.0005未満	1	---	---	0.0005未満	1	---	---	0.0005未満
12	0.8	0.5	0.7	12	0.6	0.3未満	0.4	12	0.8	0.5	0.7
12	7.7	7.5	7.6	12	7.5	7.3	7.4	12	7.7	7.5	7.6
12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
12	1未満	1未満	1未満	12	1	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満
12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12	0.6	0.4	0.5
4	194	150	173	4	278	210	242	4	195	157	179
4	41.0	34.5	38.1	4	74.0	50.5	62.1	4	40.0	30.5	35.9

地点 試験項目 水質基準・単位			船場東受水場系統				船場西配水池系統			
			牧落2丁目				半町4丁目			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温	℃	12	26.9	10.0	18.9	12	26.7	9.8	18.6
病原微生物	一般細菌	100個/ml 以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	12	1.2	0.7	0.9	12	1.1	0.7	0.9
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	12	0.11	0.08未満	0.08未満	12	0.10	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	1	---	---	0.1未満	1	---	---	0.1未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01mg/l 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l 以下	12	0.07	0.06未満	0.06未満	12	0.07	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	0.06mg/l 以下	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4	0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	0.01mg/l 以下	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001未満	0.002
	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	4	0.01	0.01未満	0.01未満	4	0.02	0.01未満	0.01
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	4	0.004	0.003未満	0.003未満	4	0.006	0.003未満	0.004
	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	4	0.01	0.01未満	0.01未満	4	0.02	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	12	19.7	11.9	15.9	12	19.7	12.4	16.1
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満
味	塩化物イオン	200mg/l 以下	12	20.0	12.5	17.2	12	19.7	13.6	17.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	12	46	32	41	12	46	35	41
	蒸発残留物	500mg/l 以下	4	124	87	103	4	110	95	102
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	1	---	---	0.02未満	1	---	---	0.02未満
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	1	---	---	0.01未満	1	---	---	0.01未満
におい	フェノール類	0.005mg/l 以下	1	---	---	0.0005未満	1	---	---	0.0005未満
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	12	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.7
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.6	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.6
	味	異常でないこと	12	異常なし			12	異常なし		
	臭気	異常でないこと	12	異常なし			12	異常なし		
	色度	5度 以下	12	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満
	濁度	2度 以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	0.1mg/l 以上	12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4
	電気伝導率	μS/cm	4	198	133	170	4	191	153	175
	総アルカリ度	mg/l	4	40.0	34.5	37.3	4	41.5	31.0	36.4

青 松 園 配 水 池 系 統				小野原配水池系統（高区）				小野原配水池系統（低区）			
栗 生 新 家 5 丁 目				小 野 原 東 6 丁 目				小 野 原 東 3 丁 目			
回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均
12	27.3	9.6	18.7	12	27.5	9.4	18.6	12	27.3	9.4	18.5
12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	1.0	0.6	0.8	12	1.1	0.6	0.8	12	1.0	0.6	0.8
12	0.10	0.08未満	0.08未満	12	0.11	0.08未満	0.08未満	12	0.10	0.08未満	0.08未満
1	---	---	0.1未満	1	---	---	0.1未満	1	---	---	0.1未満
4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	0.08	0.06未満	0.06未満	12	0.08	0.06未満	0.06未満	12	0.08	0.06未満	0.06未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.007	0.006未満	0.006未満	4	0.009	0.006未満	0.006未満	4	0.007	0.006未満	0.006未満
4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.001
4	0.03	0.01未満	0.01	4	0.02	0.01未満	0.01	4	0.03	0.01未満	0.01
4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
4	0.008	0.003未満	0.004	4	0.008	0.003未満	0.005	4	0.008	0.003未満	0.004
4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満
4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
4	0.01	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01	0.01未満	0.01未満
12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	19.8	13.3	16.3	12	19.5	13.2	16.2	12	19.5	13.4	16.3
12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	18.9	12.4	15.9	12	18.8	12.5	15.9	12	18.9	12.4	15.9
12	46	35	41	12	46	34	41	12	45	35	41
4	139	92	108	4	105	96	101	4	122	96	105
1	---	---	0.02未満	1	---	---	0.02未満	1	---	---	0.02未満
1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
1	---	---	0.01未満	1	---	---	0.01未満	1	---	---	0.01未満
1	---	---	0.0005未満	1	---	---	0.0005未満	1	---	---	0.0005未満
12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7
12	7.6	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6
12	異 常 な し			12	異 常 な し			12	異 常 な し		
12	異 常 な し			12	異 常 な し			12	異 常 な し		
12	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満
12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.5
4	192	156	174	4	194	147	173	4	192	155	174
4	44.5	33.0	38.6	4	44.0	35.5	39.9	4	41.5	32.5	37.9

地点 試験項目 水質基準・単位			彩都低区配水池系統 粟生間谷東2丁目				彩都中区配水池系統 彩都粟生南6丁目			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温	℃	12	28.3	10.8	19.7	12	27.9	9.4	19.3
病原微生物	一般細菌	100個/㎖ 以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ 以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ 以下	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ 以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ 以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ 以下	12	1.0	0.6	0.8	12	1.1	0.6	0.8
	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ 以下	12	0.11	0.08未満	0.08未満	12	0.10	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ 以下	1	---	---	0.1未満	1	---	---	0.1未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ 以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/ℓ 以下	12	0.08	0.06未満	0.06未満	12	0.09	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	0.06mg/ℓ 以下	4	0.007	0.006未満	0.006未満	4	0.007	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ 以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	0.01mg/ℓ 以下	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001
	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.02	0.01未満	0.02	4	0.02	0.01未満	0.01
	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ 以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ 以下	4	0.006	0.003未満	0.004	4	0.007	0.003未満	0.003
	ブロモホルム	0.09mg/ℓ 以下	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ 以下	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ 以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ 以下	12	19.5	13.4	16.4	12	19.2	13.4	16.2
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ 以下	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満
味	塩化物イオン	200mg/ℓ 以下	12	19.0	12.4	16.0	12	18.7	12.6	15.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ 以下	12	47	36	41	12	46	34	41
	蒸発残留物	500mg/ℓ 以下	4	120	102	108	4	132	91	103
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ 以下	1	---	---	0.02未満	1	---	---	0.02未満
におい	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ 以下	1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ 以下	1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ 以下	1	---	---	0.01未満	1	---	---	0.01未満
におい	フェノール類	0.005mg/ℓ 以下	1	---	---	0.0005未満	1	---	---	0.0005未満
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ 以下	12	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7
	味	異常でないこと	12	異常なし			12	異常なし		
	臭気	異常でないこと	12	異常なし			12	異常なし		
	色度	5度 以下	12	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満
	濁度	2度 以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	0.1mg/ℓ 以上	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5
	電気伝導率	μ S/cm	4	196	149	173	4	193	156	174
	総アルカリ度	mg/ℓ	4	44.0	36.0	40.9	4	44.0	33.5	38.8

止々呂美受水場系統				森町高区配水池系統			
下 止 々 呂 美				森 町 中 1 丁 目			
回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
12	28.6	8.0	18.3	12	28.6	9.4	18.9
12	0	0	0	12	0	0	0
12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	1.0	0.5	0.9	12	1.0	0.4	0.9
12	0.11	0.08未満	0.08未満	12	0.11	0.08未満	0.08未満
1	---	---	0.1未満	1	---	---	0.1未満
4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	0.09	0.06未満	0.06未満	12	0.10	0.06未満	0.06未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.008	0.006未満	0.006未満	4	0.013	0.006未満	0.006未満
4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	0.01	0.01未満	0.01未満	4	0.01	0.01未満	0.01未満
4	0.003	0.001未満	0.001	4	0.003	0.001未満	0.001
4	0.03	0.01未満	0.02	4	0.04	0.01未満	0.02
4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
4	0.010	0.003未満	0.006	4	0.014	0.003未満	0.007
4	0.009未満	0.009未満	0.009未満	4	0.009未満	0.009未満	0.009未満
4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
4	0.02	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	12	0.03未満	0.03未満	0.03未満
4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	21.8	13.0	17.1	12	21.4	12.8	16.7
12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満
12	19.7	12.7	16.7	12	19.5	12.6	16.6
12	44	37	42	12	45	37	42
4	118	82	104	4	117	95	109
1	---	---	0.02未満	1	---	---	0.02未満
1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
1	---	---	0.000001未満	1	---	---	0.000001未満
1	---	---	0.01未満	1	---	---	0.01未満
1	---	---	0.0005未満	1	---	---	0.0005未満
12	0.9	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7
12	7.8	7.5	7.7	12	8.1	7.6	7.9
12	異 常 な し			12	異 常 な し		
12	異 常 な し			12	異 常 な し		
12	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満
12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
12	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4
4	202	158	182	4	203	153	180
4	42.5	40.5	41.4	4	43.0	33.0	38.6

(4) 原水の水質管理目標設定項目水質試験成績表(平成26年度)

試験項目・単位			箕面浄水場				桜ヶ丘浄水場			
			猪名川水系箕面川				1号、2号、3号井混合			
			表流水				地下水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	mg/ℓ	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	2	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
におい	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/ℓ	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	4	3.9	3.3	3.6	2	1.7	1.2	1.5

試験項目・単位			桜ヶ丘浄水場							
			1号井(半町)				2号井(半町)			
			地下水				地下水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.003	0.002未満	0.002未満
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	mg/ℓ	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
におい	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/ℓ	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	4	2.7	1.4	2.2	4	1.2	0.9	1.1

試験項目・単位			桜ヶ丘浄水場			
			3号井(桜ヶ丘)			
			地下水			
			回数	最高	最低	平均
金属類	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	mg/ℓ	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
におい	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/ℓ	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	4	1.8	1.4	1.6

(5) 浄水の水質管理目標設定項目水質試験成績表(平成26年度)

浄水場名 試験項目 目標値・単位			自 己 水							
			箕 面 浄 水 場				桜ヶ丘浄水場			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	0.0002未満	1	---	---	0.0002未満
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/ℓ 以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ 以下	1	---	---	0.01未満	1	---	---	0.01未満
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
農薬	農薬類(104項目)	検出値と目標値の比の和として1以下	1	---	---	0.00	0	---	---	---
味	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	4	4.0	2.6	3.4	4	19.4	17.2	18.0
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	4	1.6	1.0	1.3	4	1.0	0.6	0.8
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	4	-0.7	-1.7	-1.1	4	-1.0	-1.3	-1.1

浄水場名 試験項目 目標値・単位			大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水							
			坊 島 受 水 場				船 場 東 受 水 場			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/ℓ 以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
農薬	農薬類(104項目)	検出値と目標値の比の和として1以下	0	---	---	---	0	---	---	---
味	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	4	2.2	2.2	2.2	4	2.2	2.2	2.2
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	4	1.4	1.0	1.2	4	1.4	0.9	1.2
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	4	-1.0	-1.7	-1.3	4	-1.0	-1.7	-1.3

浄水場名 試験項目 目標値・単位			大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水							
			新 家 北 受 水 場				新 家 南 受 水 場			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/ℓ 以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
農薬	農薬類(104項目)	検出値と目標値の比の和として1以下	0	---	---	---	0	---	---	---
味	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	4	3.1	2.2	2.6	4	3.1	2.2	2.6
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	4	1.5	0.9	1.3	4	1.4	0.9	1.2
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	4	-1.0	-1.6	-1.3	4	-1.0	-1.7	-1.3

試 験 項 目			大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水							
			川 合 受 水 場				止 々 呂 美 受 水 場			
			回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均
金属類	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
一般 有機 化学 物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/ℓ 以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
農薬	農薬類 (104項目)	検出値と目標値の 比の和として1以下	0	---	---	---	0	---	---	---
味	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	4	3.1	1.8	2.4	4	2.2	1.8	2.0
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	4	1.7	1.0	1.3	4	1.5	1.0	1.3
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	4	-0.9	-1.6	-1.2	4	-0.8	-1.6	-1.2

試 験 項 目			大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水			
			森 町 高 区 配 水 池			
			回 数	最 高	最 低	平 均
金属類	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---
一般 有機 化学 物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/ℓ 以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ 以下	0	---	---	---
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
農薬	農薬類 (104項目)	検出値と目標値の 比の和として1以下	0	---	---	---
味	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	4	2.2	1.3	1.8
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	4	1.6	1.0	1.3
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	4	-0.7	-1.5	-1.1

(6) 給水栓水の水質管理目標設定項目水質試験成績表(平成26年度)

地点 試験項目 目標値・単位			箕面中区配水池系統				新稲高区配水池系統			
			桜 1 丁目				桜ヶ丘 3 丁目			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/ℓ 以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	0.001未満	1	---	---	0.001未満
	抱水クロラール	0.02mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	0.002未満	1	---	---	0.002未満
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	4	1.3	0.8	1.1	3	0.9	0.9	0.9
微生物	従属栄養細菌	2,000集落/ml以下 (暫定)	4	0	0	0	4	0	0	0

地点 試験項目 目標値・単位			箕面高区配水池系統				坊島受水場系統			
			箕面 7 丁目				瀬 川 3 丁目			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/ℓ 以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
	抱水クロラール	0.02mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	4	1.2	1.0	1.1	3	1.0	0.9	0.9
微生物	従属栄養細菌	2,000集落/ml以下 (暫定)	4	1	0	0	0	---	---	---

地点 試験項目 目標値・単位			桜ヶ丘分岐系統				船場東受水場系統			
			瀬川1丁目				牧落2丁目			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/ℓ 以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
	抱水クロラール	0.02mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	3	1.6	1.1	1.3	4	1.3	0.9	1.1
微生物	従属栄養細菌	2,000集落/㎖以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---

地点 試験項目 目標値・単位			小野原配水池系統 (低区)				彩都低区配水系統			
			小野原東3丁目				栗生間谷東2丁目			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/ℓ 以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ 以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
	抱水クロラール	0.02mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	3	1.4	1.2	1.3	4	1.3	0.8	1.1
微生物	従属栄養細菌	2,000集落/㎖以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---

船場西配水池系統				青松園配水池系統				小野原配水池系統（高区）			
半町4丁目				栗生新家5丁目				小野原東6丁目			
回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3	1.4	1.0	1.2	3	1.4	1.3	1.3	4	1.3	0.8	1.1
0	---	---	---	4	1	0	0	0	---	---	---

彩都中区配水池系統				止々呂美受水場系統				森町高区配水池系統			
彩都栗生南6丁目				下止々呂美				森町中1丁目			
回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
0	---	---	---	0	---	---	---	0	---	---	---
4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
3	1.4	1.2	1.3	4	1.7	1.1	1.4	4	1.5	0.9	1.3
0	---	---	---	0	---	---	---	4	26	0	11

(7) クリプトスポリジウム関連項目の試験結果（平成26年度）

クリプトスポリジウム等(原虫)の試験結果

月	種 別 試験項目	浄水場名		桜ヶ丘 浄水場
		箕面浄水場	箕面浄水場	
5月	クリプトスポリジウム	10ℓ中に 検出しない	20ℓ中に 検出しない	---
	ジアルジア	10ℓ中に 検出しない	20ℓ中に 検出しない	---
8月	クリプトスポリジウム	10ℓ中に 検出しない	20ℓ中に 検出しない	20ℓ中に 検出しない
	ジアルジア	10ℓ中に 検出しない	20ℓ中に 検出しない	20ℓ中に 検出しない
11月	クリプトスポリジウム	10ℓ中に 検出しない	20ℓ中に 検出しない	---
	ジアルジア	10ℓ中に 検出しない	20ℓ中に 検出しない	---
2月	クリプトスポリジウム	10ℓ中に 検出しない	20ℓ中に 検出しない	---
	ジアルジア	10ℓ中に 検出しない	20ℓ中に 検出しない	---

クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌・嫌気性芽胞菌)の試験結果

種 別		原 水			
試 験 項 目	浄 水 場 名	箕 面 浄水場	桜 ケ 丘 浄 水 場		
			1 号 井 (半町)	2 号 井 (半町)	3 号 井 (桜ヶ丘)
大 腸 菌		6 / 6	0 / 12	0 / 12	0 / 12
嫌 気 性 芽 胞 菌		6 / 6	0 / 12	0 / 12	0 / 12

※ 陽性(+)回数 / 試験回数

(8) ダイオキシン類の試験結果（平成26年10月10日）

試験項目	浄水場名	
	種 別	箕面 浄水場
	目標値・単位	浄 水
ダイオキシン類 毒性等量	1pg-TEQ/ℓ以下(暫定)	0.1未満

【解説】

1pg(ピコグラム) : 1gの1兆分の1

TEQ(毒性等量) : ダイオキシンは種類によって毒性が異なるため、最も毒性が強い物を1として、他の物の強さを換算した濃度

(9) 環境ホルモン(外因性内分泌かく乱化学物質)の試験結果 (平成26年5月13日)

試験項目	種別・系統名 目標値・単位	新稲高区配水系統
		給 水 栓 水
ビスフェノールA	0.1mg/ℓ(暫定値)	0.00001未満
ノニルフェノール	0.3mg/ℓ(暫定値)	0.0001未満
4-エチルフェノール	—	0.00005未満
4-t-ブチルフェノール	—	0.00005未満
2-t-ブチルフェノール	—	0.00005未満
3-t-ブチルフェノール	—	0.00005未満
4-sec-ブチルフェノール	—	0.00005未満
4-n-ブチルフェノール	—	0.00005未満
4-n-ペンチルフェノール	—	0.00005未満
4-n-ヘキシルフェノール	—	0.00005未満
4-t-オクチルフェノール	—	0.00005未満
4-n-ヘプチルフェノール	—	0.00005未満
4-n-オクチルフェノール	—	0.00005未満
フタル酸ブチルベンジル	0.5mg/ℓ(暫定値)	0.0001未満
フタル酸ジ-n-ブチル	0.2mg/ℓ(暫定値)	0.0001未満
スチレン	0.02mg/ℓ	0.0001未満

(10) アオコ調査結果 (平成26年9月9日)

試験項目	種別	浄水場名 目標値・単位	箕 面 浄 水 場	
			原 水	浄 水
マイクロキスチン	L R	0.0008mg/ℓ(暫定値)	0.00004未満	0.00004未満
	R R	—	0.00004未満	0.00004未満
	Y R	—	0.00004未満	0.00004未満

試験項目	種別	調査地点 目標値・単位	箕面川ダム
			放流水
マイクロキスチン	L R	0.0008mg/ℓ(暫定値)	0.00004未満
	R R	—	0.00004未満
	Y R	—	0.00004未満

(11) 有機フッ素化合物の調査結果（平成26年度）

パーフルオロオクタン酸 (PF0A) の調査結果

調査月	浄水場名	箕面浄水場		桜ヶ丘浄水場	
	種別 単位	原水	浄水	原水	浄水
7月	ng/ℓ	2.4	1.9	3.5	2.7
2月		1.8	1.7	—	—

調査月	系統名	箕面中区配水池系統	箕面高区配水池系統	青松園配水池系統	森町高区配水池系統
	種別 単位	給水栓水 (自己・企業団水混合)	給水栓水 (企業団水)	給水栓水 (企業団水)	給水栓水 (企業団水)
7月	ng/ℓ	17	22	14	13
2月		7.2	10	6.1	6.2


パーフルオロオクタンスルホン酸 (PF0S) の調査結果

調査月	浄水場名	箕面浄水場		桜ヶ丘浄水場	
	種別 単位	原水	浄水	原水	浄水
7月	ng/ℓ	1.0未満	1.0未満	1.1	1.0未満
2月		1.0未満	1.0未満	—	—

調査月	系統名	箕面中区配水池系統	箕面高区配水池系統	青松園配水池系統	森町高区配水池系統
	種別 単位	給水栓水 (自己・企業団水混合)	給水栓水 (企業団水)	給水栓水 (企業団水)	給水栓水 (企業団水)
7月	ng/ℓ	2.0	2.8	2.7	3.0
2月		1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満


(12) 原水水質の推移（水質汚染指標項目等）

有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/ℓ）

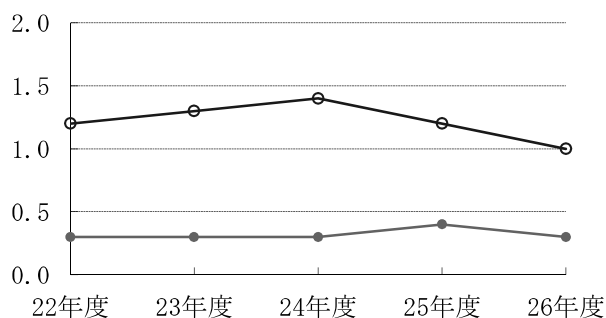


※ 測定値が0.3未満の場合は、0.3として表示しています。

生物化学的酸素要求量（BOD）（mg/ℓ）

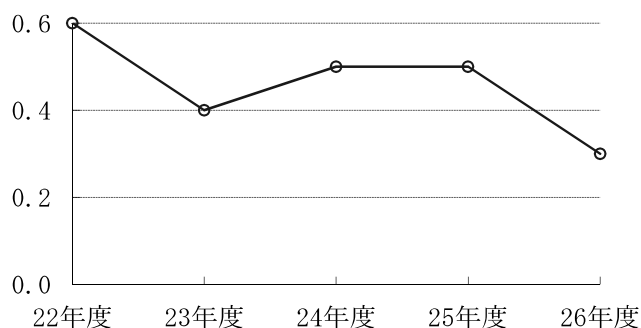


塩化物イオン（mg/ℓ）

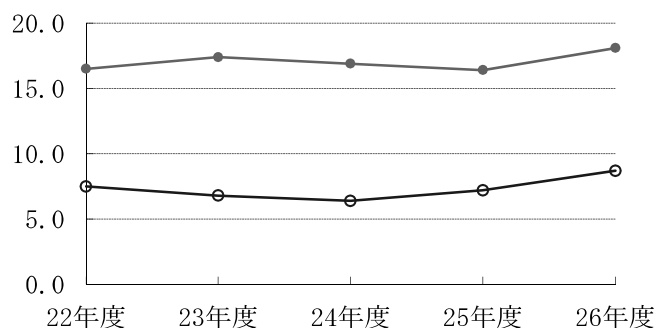

(13) 浄水水質の推移


有機物の量や硬度は水のおいしさを左右します。有機物の量が多いと不快な味を感じるとされています。また、主なミネラル分であるカルシウムやマグネシウムが適度に含まれる水はおいしく感じられます。

有機物（全有機炭素（TOC）の量）
（基準：3mg/ℓ以下）

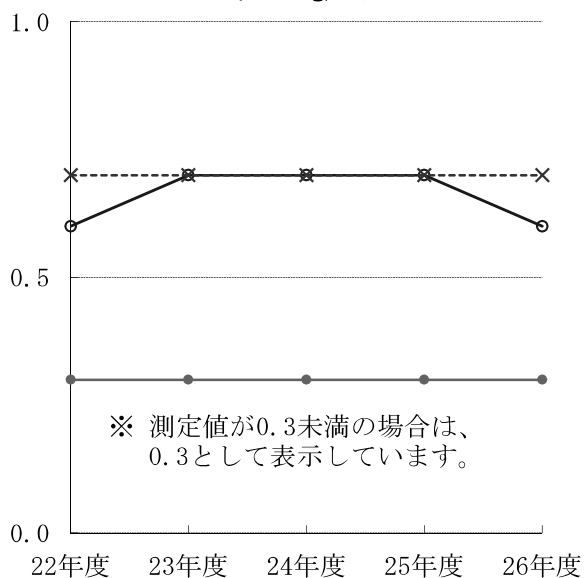

※ 測定値が0.3未満の場合は、0.3として表示しています。

カルシウム、マグネシウム等（硬度）
（基準：300mg/ℓ以下）

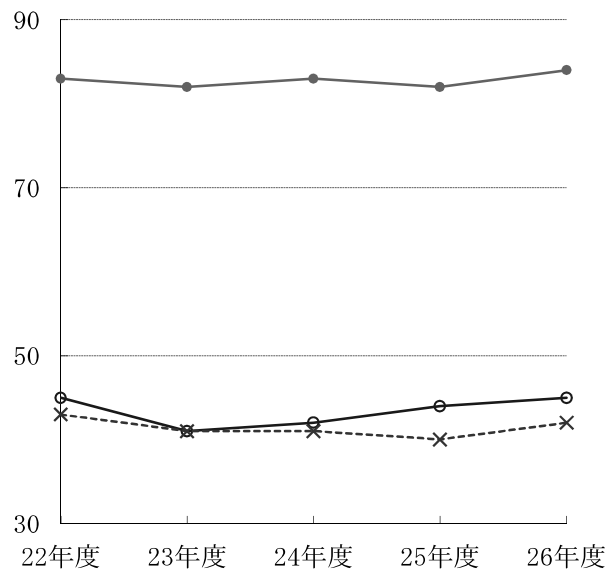

—○— 箕面浄水場 浄水 —●— 桜ヶ丘浄水場 浄水 ---x--- 坊島受水場(企業団水) 浄水