

上下水道事業年報

平成20年(2008年)版

箕面市水道部

目 次

[水道事業]

第 1 章 事業沿革と職員構成

1	事業沿革	3
2	事業創設と拡張事業	4
3	施設整備、組織・制度の変遷	6
4	業務量推移	1 3
5	職員構成	1 4

第 2 章 財政状況

1	経営分析	1 7
2	収益的収入及び支出	1 8
3	資本的収入及び支出	2 4
4	貸借対照表	2 6
5	有収水量 1 m ³ 当たり総収益と総費用	3 0

第 3 章 施設・水質管理

1	配水フローチャート	3 3
2	水道施設配置図	3 6
3	施設、事業用地所在地	3 7
4	施設概要	3 8
5	保有機器、機材等配置状況	4 6
6	中央監視制御設備	4 7
7	水源施設別電力量・料金	5 1
8	配水分析と水源別配水量	5 2
9	水質試験成績表	5 5

第 4 章 配水給水

1	漏水調査実施状況	8 6
2	給水方式別設置状況	8 6
3	給水装置工事施行概要	8 7
4	給水装置工事等の申込状況	8 8
5	導水管等敷設状況	8 9
6	修繕工事等実施状況	9 1
7	建設工事実施状況	9 3

第 5 章 水道料金制度等

1	水道料金制度の変遷	9 7
2	水道料金等の変遷	1 0 0
3	用途別栓数、戸数及び給水量内訳	1 0 5
4	用途別・水量ランク別有収水量	1 0 6
5	年度別・用途別有収水量	1 0 8
6	年度別水道料金等調定状況	1 0 8
7	水道料金の徴収と督促等の状況	1 1 0
8	水道メーター点検状況	1 1 0
9	水道料金の減免措置と特例計算	1 1 2
1 0	大阪府下各市水道料金比較	1 1 4

[下水道事業]

第 1 章 事業沿革と職員構成

1	事業沿革	1 1 7
2	沿革一覧	1 2 0
3	下水道計画区域・管渠網図	1 2 2
4	猪名川流域下水道処理区域図	1 2 4
5	安威川流域下水道処理区域図	1 2 6
6	職員構成	1 2 7

第 2 章 全体計画・施設

1	全体計画及び整備状況	1 3 1
2	公共下水道計画経過一覧	1 3 2
3	流域下水道都市計画決定経過一覧	1 3 4
4	下水排除基準	1 3 5
	対象物質・項目の用語説明	1 3 6
5	下水道普及率	1 4 0
6	特定事業場等の状況	1 4 2
7	特定事業場等及び監視状況	1 4 3
8	流域下水道接続点関係 水質監視状況	1 4 4
9	特別排水設備設置状況	1 4 4
1 0	萱野汚水中継ポンプ場施設概要	1 4 5
1 1	マンホールポンプ一覧表	1 4 6
1 2	マンホールポンプ配置図	1 4 7

第 3 章 財政状況

1	公共下水道事業会計	1 5 1
2	特別会計公共下水道事業費（参考）	1 6 2

第 4 章 下水道使用料制度等

1	下水道使用料等の変遷	1 6 9
2	用途別・水量ランク別有収水量	1 7 0
3	年度別・用途別有収水量	1 7 2
4	年度別下水道使用料等調定状況	1 7 2
5	受益者負担金等	1 7 4
6	大阪府下各市下水道使用料比較	1 7 6

[組織]

1	組織機構	1 7 9
---	------------	-------

[参考資料]

1	広報啓発活動	1 8 3
2	箕面市水道事業及び公共下水道事業運営審議会	1 8 3

注意事項

表中に基準日等の記載のないものは、平成 1 9 年度中のデータを登載しています。

[水 道 事 業]

第 1 章 事業沿革と職員構成

- 1 事業沿革
- 2 事業創設と拡張事業
- 3 施設整備、組織・制度の変遷
- 4 業務量推移
- 5 職員構成

1 事業沿革

(1) 位置と地勢

箕面市は、京阪神3極都市圏のほぼ中央となる大阪府の北西部に位置しており、東は茨木市、西は池田市、南は豊中市、北は豊能町と兵庫県川西市に接しています。

大阪の都心からは、約20km圏内の距離に位置し、国道423号(新御堂筋)、国道171号をはじめとした道路網が整備され、平成19年5月には、箕面有料道路も完成し利便性の向上が図られました。阪急箕面線、北大阪急行線などとのバスネットワークも整備されており、交通利便性の高い住宅都市を形成しています。また市域は、明治の森箕面国定公園を含む緑豊かな山間部の北部地域と南側の市街地地域に区分できます。

中心位置	
北緯	34度49分25秒
東経	135度28分23秒
東西	7.1 km
南北	11.7 km
面積	47.84 km ²

(2) 市の歴史と市街地の変遷

箕面市の歴史は、明治22年(1889年)の町村制施行により箕面・萱野・止々呂美・豊川の4村が誕生したことにはじまります。昭和23年(1948年)に箕面村が箕面町となり、萱野村・止々呂美村を合併し、さらに昭和31年(1956年)には豊川村を合わせ、大阪府下24番目の市として市制を施行しました。

箕面市の近代的な発展は、明治31年(1898年)に箕面の滝を中心とした府営箕面公園が設立されて、観光地としての礎が築かれ、明治43年(1910年)の箕面有馬電気軌道(現在の阪急箕面線)の開通により開花しました。

大阪の都心部と直結されたことや、昭和45年(1970年)の万国博覧会の開催を契機に都市基盤の整備が推進され、民間企業や住宅都市整備公団(現独立行政法人都市再生機構)などによる住宅開発が促進されました。府下では数少ない観光都市として、また、緑豊かな住宅都市として発展してきました。

(3) 水道事業の沿革

箕面市の上水道は、箕面町時代の昭和25年(1950年)4月に箕面町議会において上水道の町営化が議決され、「箕面・西小路地区」に深井戸を水源とした水道施設を整備、昭和26年(1951年)4月から給水を開始し、平成13年(2001年)4月には通水開始50周年を迎えました。

第1次拡張事業において昭和34年(1959年)に大阪府営水道の受水を受け、給水人口の増加や生活様式の変化に伴う水需要の増加に対応し、その後も順次拡張事業に取り組み、計画的に給水規模を拡張して安定給水を図ってきました。

現在は、第5次拡張事業を計画的に推進し、良好な市街地の発展に寄与するとともに、水需要に応じた計画の見直しも実施しています。

上水道事業の水源は、自己水源としての箕面川表流水、桜ヶ丘地下水及び半町地下水と大阪府営水道水に区分されます。自己水源の水量はほぼ一定で、今後の水需要によって大阪府営水道への依存度が高まることが考えられます。

北部の止々呂美地区は、昭和34年(1959年)に下止々呂美地区、昭和42年(1967年)に上止々呂美地区において簡易水道の整備を行い、水道水の供給を行っています。また、大阪府が事業主体として建設を進めている箕面森町(水と緑の健康都市)の水道水の供給については、水源を大阪府営水道とする箕面市北部簡易水道事業として、平成19年(2007年)10月1日から給水を開始しています。

2 事業創設と拡張事業

事業名称	箕面市水道事業				
事業名	議決年月日	認可年月日	給水人口	1日最大配水量 1人1日最大配水量	備考
創設	昭和25年4月22日 議案第14号	昭和25年12月6日 厚生省阪衛第244号	20,000人	3,000m ³ 150ℓ	
第1次拡張	昭和33年5月27日 議案第33号	昭和33年12月15日 厚生省阪衛第1093号	32,000人	8,000m ³ 250ℓ	
1回変更	昭和34年3月17日 議案第26号	昭和34年3月31日 厚生省阪衛第637号			区域追加及び水源変更
2回変更	昭和36年10月25日 議案第97号	昭和36年12月28日 厚生省阪環第222号	40,000人	12,000m ³ 300ℓ	
第2次拡張	昭和39年11月13日 議案第99号	昭和39年12月22日 厚生省阪環第526号	80,000人	32,000m ³ 400ℓ	
1回変更	昭和42年12月22日 議案第84号	昭和43年3月4日 厚生省環第113号	82,000人	32,800m ³	
第3次拡張	昭和47年3月30日 議案第40号	昭和47年3月31日 厚生省環第265号	95,000人	38,950m ³ 410ℓ	
第4次拡張	昭和56年6月24日 議案第61号	昭和56年12月3日 厚生省環第626号	148,000人	70,000m ³ 473ℓ	
第5次拡張	平成6年12月5日 議案第79号	平成7年3月31日 厚生省生衛第359号	143,500人	73,000m ³ 509ℓ	
1回変更	平成13年12月21日 議案第84号	平成14年3月29日 厚生労働省発健第0329015号	131,000人	60,000m ³ 455ℓ	区域追加及び浄水方法変更
変更届出	平成15年9月25日 議案第90号	平成17年3月31日 厚生労働省発健第0331022号	126,030人	50,190m ³ 397ℓ	区域追加

事業名称	簡易水道事業				
事業名	議決年月日	認可年月日	給水人口	1日最大配水量 1人1日最大配水量	備考
下止々呂美創設		昭和33年12月10日 府指令33環衛第2674号	500人	75m ³ 150ℓ	
廃止		平成4年1月31日 府指令環衛第612号			北部水道の給水開始をもって統廃合予定
変更	平成11年6月24日 議案第53号	平成11年12月1日 府指令環衛第505号	280人	218m ³ 779ℓ	給水量・人口の変更、浄水処理方法の変更
粟生創設		昭和38年8月1日 府指令38環第1585号	1,850人	277m ³ 150ℓ	
廃止		昭和43年3月4日 厚生省環第113号			第2次拡張事業に統合
上止々呂美創設		昭和41年5月31日 府指令環第333号	400人	60m ³ 150ℓ	
廃止		平成4年1月31日 府指令環衛第611号			北部水道の給水開始をもって統廃合予定
変更		平成5年3月31日 府指令環衛第791号			浄水処理方法の変更（ヒ素の除去）
変更	平成12年3月29日 議案第42号	平成12年3月30日 府指令環衛第661号	250人	190m ³ 760ℓ	給水量・人口の変更

事業名称	箕面市北部水道事業				
事業名	議決年月日	認可年月日	給水人口	1日最大配水量 1人1日最大配水量	備考
創設	平成3年10月2日 議案第105号	平成4年1月31日 府指令環衛第610号	20,400人	9,700m ³ 475ℓ	
事業名称	北部簡易水道事業				
変更	平成17年12月20日 議案第102号	平成18年3月28日 府指令環衛第2573号	2,800人	1,100m ³ 391ℓ	水源・給水人口・給水量 の変更

3 施設整備、組織・制度の変遷

年	月	施設整備	組織・制度
昭和 25	4		箕面町議会において上水道の町営化が議決、水道建設事務所を設置
	12	西小路水源地工事着工 (工事竣工 昭和26年8月1日) ・水 源 深井戸 1基 取水量 1,000m ³ /日	
26	4	西小路水源地から給水開始 ・給水区域 箕面、西小路 ・給水戸数 250戸	
27	3	箕面土地(株)簡易水道用地施設を移管受 (オケ原) ・配水池 1,000m ³ 1池	
	4		機構改革 水道建設事務所を廃止 水道課を設置
	7	桜ヶ丘浄水場を国から無償借用 (昭和36年11月24日に無償譲渡) ・水 源 浅井戸 1基 取水量 1,700m ³ /日 ・配水池 144m ³ 1池 ・管理事務所 1棟 ・給水区域 桜ヶ丘	
	12	給水開始区域 牧落、百楽荘、桜井	
28	2		機構改革 水道課を水道部に改正
	9	日本発送電興業(株)簡易水道用地施設を移管受(桜ヶ丘浄水場系統)	
29	2		制 度 地方公営企業法を一部適用
30	5	箕面取水場工事竣工、取水開始及び箕面浄水場1期工事竣工、給水開始 ・水 源 箕面川表流水 ・取水量 3,000m ³ /日 ・緩速ろ過池 2池 ・配水池 440m ³ 1池 ・給水区域 半町、瀬川	
	4	箕面浄水場給水開始に伴い西小路水源地を廃止	
31	8		機構改革 水道部を水道課に改正 制 度 給水工事公認業者制度採用
	10	箕面浄水場2期工事竣工 ・緩速ろ過池 1池 ・沈でん地 2池	
	12		市制施行
	33	4	給水開始区域 西坊島
	6	給水開始区域 芝	

年	月	施設整備	組織・制度
昭和 34	5	下止々呂美簡易水道水源地工事竣工、給水開始 ・水源 奥山川表流水 ・取水量 75m ³ /日 ・配水池 24m ³ 1池 ・給水区域 下止々呂美	
36	3	今宮受水地工事竣工 ・水源 大阪府営水道 ・受水池 500m ³ 2池	
	5	今宮受水地に大阪府営水道から受水開始、給水開始 ・給水区域 今宮、西宿、芝、稲、牧落、桜井、半町、瀬川の171号線以南	
	7		機構改革 水道課を水道部に改正
37	3	箕面浄水場配水池工事竣工 ・配水池 530m ³ 2池	
	12	新稲高区配水地1期工事竣工 (桜ヶ丘浄水場配水系) ・配水池(PC造) 1,000m ³ 1池 箕面浄水場3期工事竣工 ・急速ろ過池 2池 ・沈でん池 2池 ・管理事務所 1棟	
38	4	桜ヶ丘浄水場深井戸工事竣工、取水開始 ・水源 深井戸 1基	
39	5	粟生簡易水道水源地工事竣工、給水開始 ・水源 深井戸 1基 ・取水量 277m ³ /日 ・配水池 75m ³ 2池 ・給水区域 粟生間谷、粟生外院、外院	
	7	給水開始区域 如意谷、東坊島、白島、石丸、粟生新家、小野原	
41	6	坊島受水場1期工事一部竣工 ・水源 大阪府営水道 ・受水池 3,000m ³ 1池	
42	1	坊島受水場に大阪府営水道から受水開始、給水開始	
	2	上止々呂美簡易水道水源地工事竣工 ・水源 中谷川表流水 ・取水量 95m ³ /日 ・配水池 32m ³ 1池	
	3	上止々呂美簡易水道水源地から給水開始 ・給水区域 上止々呂美	
	4		地方公営企業法の全部を適用

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
昭和 4 2	6	粟生簡易水道水源地からの給水を廃止 (箕面浄水場配水系統)	
	1 1	坊島受水場 1 期工事竣工 ・ 管理事務所 1棟	
4 3	4	箕面浄水場高区配水池工事竣工 ・ 配 水 池 1,100m ³ 2池	
	5	坊島受水場から箕面高区配水池へ府営水の 送水を開始	
	9	半町第 1 取水場工事竣工、取水開始 (桜ヶ丘浄水場水源) ・ 水 源 深井戸 1基	
4 4	4	新稲低区配水地工事竣工 (桜ヶ丘浄水場配水系) ・ 配 水 池 1,000m ³ 1池	
	7	大阪製糖(株)平和台専用水道用地施設を移管 受(箕面浄水場配水系統)	
4 5	1	桜ヶ丘浄水場改良工事竣工 ・ 沈 で ん 池 300m ³ 1池 ・ 浄 水 池 810m ³ 1池	
	2	平和台水道施設改良工事竣工 ・ 受 水 池 95m ³ 1池 ・ 配 水 池 150m ³ 1池	
	4	船場東受水場、船場西高区配水地工事竣工 (船場東受水場配水系) ・ 水 源 大阪府営水道 船場東 ・ 受 水 池 500m ³ 2池 船場東 ・ 管理事務所 1棟 船場東 ・ 配 水 池 100m ³ 1池 船場西	
	5	船場東受水場に大阪府営水道から受水開始、 船場西高区配水地給水開始 ・ 給 水 区 域 船場東、船場西	
	1 2	箕面超高区配水地工事竣工 (箕面浄水場配水系) ・ 配 水 池 100m ³ 1池	
	2	船場西配水地工事竣工 (船場東受水場配水系) ・ 配 水 池 2,000m ³ 1池	
4 7	5	宝ヶ丘簡易水道用地施設を川崎興産(株)から 移管受(箕面浄水場配水系統)	
4 8	4	坊島受水場 2 期工事竣工 ・ 受 水 池 4,000m ³ 1池	
	9	新稲高区配水地 2 期工事竣工 (桜ヶ丘浄水場配水系) ・ 配 水 池(PC造) 1,000m ³ 1池	

年	月	施設整備	組織・制度
昭和 48	9	青松園配水地工事竣工 (坊島受水場配水系) ・配水池 2,250m ³ 2池	
49	12	間谷配水地工事竣工 (坊島受水場配水系) ・配水池(PC造二層式) 高区 195m ³ 1池 低区 1,000m ³ 1池 間谷中継ポンプ場工事竣工 ・受水池 350m ³ 1池	
50	3	船場西配水地2期工事竣工 ・配水池 2,800m ³ 1池	
53	5	半町第2取水場工事竣工、取水開始 (桜ヶ丘浄水場水源) ・水源 深井戸 1基	
54	3	桜ヶ丘浄水場滅菌処理方法を変更(塩素ガス 処理から次亜塩素酸ナトリウム処理に)	
	4		地方公営企業法第7条の規定に基づき管理 者を設置 水道事業管理者に小椋靖宏就任(就任 昭和 54年4月1日 退任 平成元年4月4日)
55	6	箕面浄水場中区配水池増設工事竣工 ・配水池(耐震性) 900m ³ 2池	
56	6	箕面浄水場滅菌処理方法を変更(塩素ガス処 理から次亜塩素酸ナトリウム処理に)	
57	6	船場東受水池増設・送水設備工事竣工 ・受水池 650m ³ 1池	
58	5	箕面浄水場中区配水池建設工事竣工 ・配水池(耐震性) 1,200m ³ 1池	
60	5	箕面浄水場新管理棟工事竣工 ・事務室、中央管理室、水質試験室等 1棟	
61	7	小野原配水地工事竣工 ・配水池(PC造二層式 耐震性) 高区 2,000m ³ 1池 低区 4,000m ³ 1池 ・ポンプ室 1棟	
63	8	新家南受水場工事竣工、大阪府営水道から 受水開始 ・受水池(RC造半地下式) 850m ³ 2池 ・電気室 1棟 ・ポンプ室 1棟 小野原配水地から給水開始(今宮受水地から の給水は小野原低区配水系統に編入)	
	9	今宮受水地 大阪府営水道から受水停止	




年	月	施設整備	組織・制度
平成 元	3	今宮受水地廃止	
	4		水道事業管理者に奥村貞美就任(就任 平成元年4月5日 退任 平成7年12月2日)
	8	下止々呂美簡易水道配水池増設工事竣工 ・配水池(FRP造地上式) 70m ³ 1池	
2	1 2	上止々呂美簡易水道配水池増設工事竣工 ・配水池(FRP造地上式) 75m ³ 1池	
3	4		機構改革 組織機構を改変
	5	箕面浄水場汚泥処理施設工事竣工 ・汚泥処理棟 1棟 ・脱水設備 1基 ・排泥池 95m ³ 1池	
	1 0	新家北受水場工事竣工 ・受水池(地下式RC造) 1,000m ³ 2池 ・ポンプ室、電気室、地下式	
	1 1	新家北受水場で大阪府営水道を受水開始、 青松園配水へ送水	
	4 9		工事積算システム運用開始
5	3		水道部庁舎移転
	4		財務会計システム運用開始
	1 1	上止々呂美水源地急速ろ過設備工事竣工、 急速ろ過浄水処理開始、緩速ろ過浄水処理 廃止	
6	7		第1期水道モニター設置
7	1	兵庫県南部地震 市内漏水等被害発生(平和台配水地、受・配水管被災)、被災地救援活動	
	9		上下水道料金システムの自己処理運用開始
8	4		水道事業管理者に芝寅勇就任(就任 平成8年4月5日 退任 平成9年12月6日)
	5		第2期水道モニター設置
	6	病原性大腸菌O157対策として残留塩素 濃度測定を実施	
	8		第1期水道事業運営審議会設置
	7		機構改革 組織機構を改変 (職制変更、係制廃止(グループ制 に移行))
9	1 1		第1期水道事業運営審議会より中間答申
	1 2		水道事業管理者に横尾巖就任(就任 平成9年12月7日 退任 平成12年10月5日)
	3	船場西配水池耐震化補強工事竣工 ・配水池耐震化 2,000m ³ 1池 ・配水池耐震化 2,800m ³ 1池	
1 0	4		公認業者制を指定工事店制度に
	6		第3期水道モニター設置

年	月	施設整備	組織・制度
平成 10	7	大阪府営水道 高度浄水処理水を全量供給開始	
	8		第1期水道事業運営審議会より最終答申
	10		第2期水道事業運営審議会設置
11	3	船場西配水池増設工事竣工 ・配水池(耐震性) 1,600m ³ 1池 坊島受水場耐震化補強工事第1期竣工 ・受水池耐震化 3,000m ³ 1池	
	9		財務会計システム更新、水道情報ネットワーク運用開始
12	3	坊島受水場耐震化補強工事第2期竣工 ・受水池耐震化 4,000m ³ 1池 下止々呂美簡易水道膜処理システム浄水処理導入	
	6	下止々呂美水源地膜ろ過浄水処理による給水開始	第4期水道モニター設置
	9		第2期水道事業運営審議会より答申
	10		水道事業管理者に清田榮紀就任(就任 平成12年10月6日 退任 平成14年3月31日)
13	7		第3期水道事業運営審議会設置
14	4		水道事業管理者に平野忠志就任(就任 平成14年4月1日 退任 平成16年8月26日)
	5	大阪府営水道池田幹線桜ヶ丘分岐より給水開始 ・給水区域 瀬川の一部、半町の一部	
15	4		公共下水道事業と統合
16	7		第1期水道事業及び公共下水道事業運営審議会設置
	10	箕面浄水場急速ろ過・緩速ろ過浄水処理を廃止	
17	1		第1期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より中間まとめ
	11	箕面浄水場膜ろ過設備工事竣工、箕面浄水場膜ろ過浄水処理による給水開始 箕面浄水場中央監視制御設備更新工事竣工	第1期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (国庫補助事業石綿セメント管更新事業に係る事前評価について)
	12		第1期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申(箕面市北部水道の水源見直しに係る再評価について)
18	3	青松園配水池耐震化補強工事竣工 ・配水池耐震化 2,250m ³ 2池	
	7		第1期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申

年	月	施 設 整 備	組 織 ・ 制 度
平成 18			(箕面市水道事業及び公共下水道事業の今後の経営のあり方について)
	10		第2期水道事業及び公共下水道事業運営審議会設置 諮問事項 箕面市北部簡易水道事業の水道料金のあり方について 箕面市水道事業及び公共下水道事業の経営戦略について
19	1		第2期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (箕面市北部簡易水道事業の水道料金のあり方について)
	9	箕面森町高区配水地1期工事竣工 ・配水池(PC造) 549m ³ 1池 ・ポンプ室 1棟 ・緊急遮断弁室 1棟	
	10	北部簡易水道給水開始	
20	3		第2期水道事業及び公共下水道事業運営審議会より答申 (箕面市水道事業及び公共下水道事業の経営戦略について)

4 業務量推移

項目	単位	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
行政区域内人口	人	124,729	125,982	126,848	126,783	126,863
給水人口	人	124,644	125,898	126,763	126,699	126,779
普及率	%	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
給水戸数	戸	56,971	57,856	58,737	59,446	59,804
給水柱数	柱	44,671	45,612	46,595	47,326	47,994
年間配水量	m ³	14,606,745	14,709,714	14,694,454	14,801,807	14,738,997
年間有収水量	m ³	13,978,085	14,097,790	14,115,731	14,104,658	14,066,632
有収率	%	95.7	95.8	96.1	95.3	95.4
1日最大配水量	m ³	44,807	46,822	45,517	45,861	45,126
1日平均配水量	m ³	39,909	40,301	40,259	40,553	40,470
1日平均有収水量	m ³	38,192	38,624	38,673	38,643	38,444
1人1日最大配水量		359	372	359	362	356
1人1日平均配水量		320	320	318	320	319
1人1日平均有収水量		306	307	305	305	303

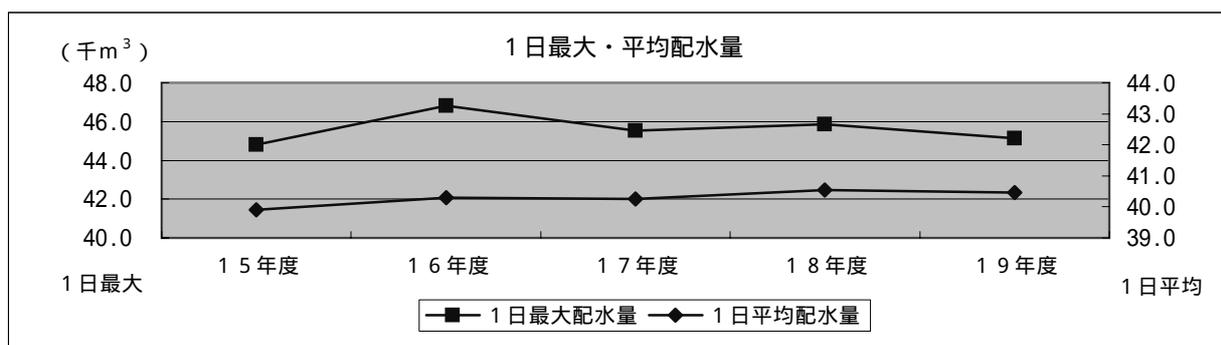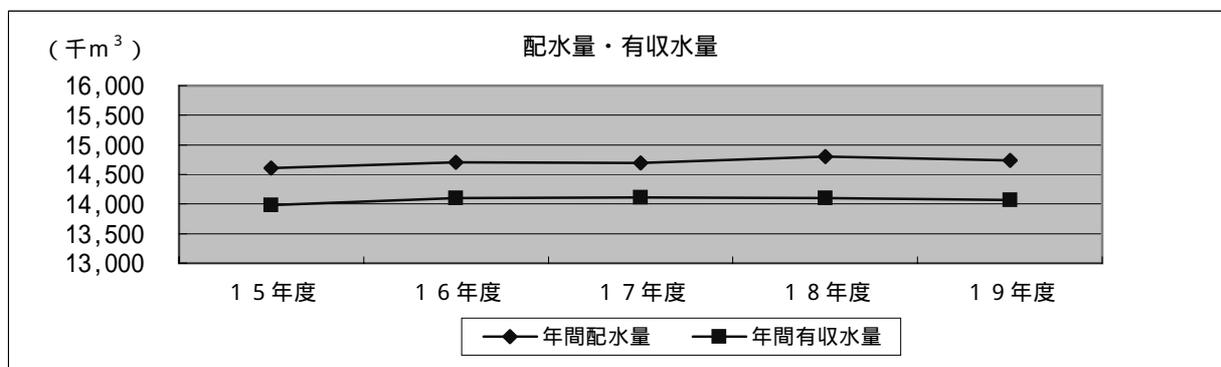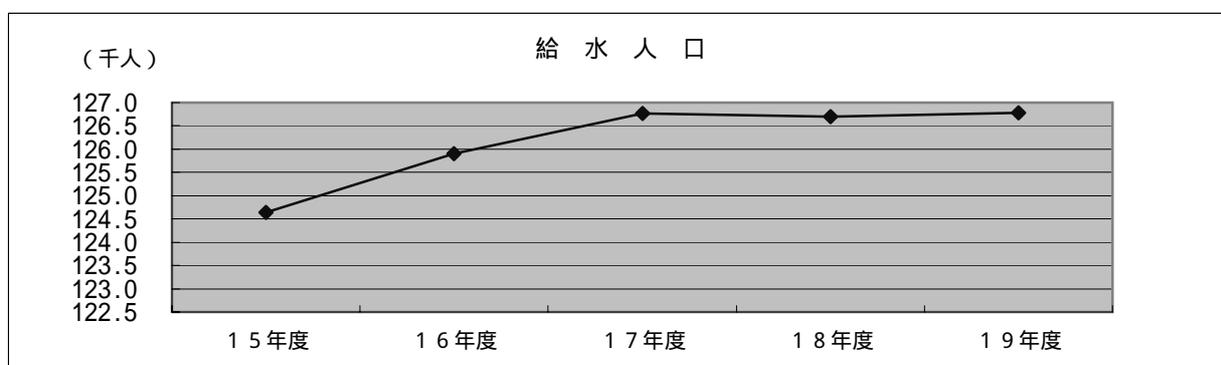

5 職 員 構 成

(1) 職員状況

年 度	職 員 数	損 益 勘 定	資 本 勘 定	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数
1 5 年 度	6 6 人 (1 人)	5 7 人 (1 人)	9 人	4 6 歳 1 1 月	2 3 年 0 月
1 6 年 度	6 5 人	5 7 人	8 人	4 7 歳 4 月	2 3 年 9 月
1 7 年 度	6 1 人 (3 人)	5 3 人 (3 人)	8 人	4 9 歳 1 月	2 5 年 6 月
1 8 年 度	5 7 人 (4 人)	4 9 人 (4 人)	8 人	5 0 歳 0 月	2 6 年 6 月
1 9 年 度	5 4 人 (2 人)	4 6 人 (2 人)	8 人	4 9 歳 5 月	2 6 年 5 月

*職員数は、常勤職員数であり、()内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)である。

*管理者と公共下水道事業会計支弁職員を除く。

(2) 年齢別・勤続年数別職員構成(平成19年度)

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	技 能 職 員	合 計	
年 齢 別	2 0 歳 未 満	-	-	-	
	2 0 歳 以 上 3 0 歳 未 満	-	-	-	
	3 0 歳 以 上 4 0 歳 未 満	6 人	5 人	4 人	1 5 人
	4 0 歳 以 上 5 0 歳 未 満	2 人	3 人	3 人	8 人
	5 0 歳 以 上	9 人	1 1 人	1 1 人 (2 人)	3 1 人 (2 人)
	平 均 年 齢	4 7 歳 4 月	4 8 歳 1 0 月	5 1 歳 1 0 月	4 9 歳 5 月
勤 続 年 数 別	5 年 未 満	-	-	-	-
	5 年 以 上 1 0 年 未 満	-	-	-	-
	1 0 年 以 上 1 5 年 未 満	7 人	2 人	-	9 人
	1 5 年 以 上 2 0 年 未 満	-	5 人	6 人	1 1 人
	2 0 年 以 上 2 5 年 未 満	1 人	1 人	-	2 人
	2 5 年 以 上 3 0 年 未 満	2 人	2 人	4 人	8 人
	3 0 年 以 上	7 人	9 人	8 人 (2 人)	2 4 人 (2 人)
	平 均 勤 続 年 数	2 4 年 6 月	2 6 年 3 月	2 8 年 2 月	2 6 年 5 月

*職員数は、常勤職員数であり、()内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)である。

*管理者と公共下水道事業会計支弁職員を除く。

(3) 科目別平均給与(平成19年度)

(単位:円/月)

区 分	基 本 給	手 当	計	備 考	
損 益 勘 定	原 水 及 び 浄 水 費	434,635	245,449	680,084	児童手当を含む。 総係費については 管理者を除く。
	配 水 及 び 給 水 費	410,897	268,978	679,875	
	受 託 工 事 費	506,098	283,240	789,338	
	業 務 費	422,127	233,631	655,759	
	総 係 費	416,713	239,659	656,372	
	(簡易水道)原水及び浄水費	315,343	184,579	499,922	
	北 部 簡 易 水 道 事 業	332,373	192,914	525,287	
	平 均	420,318	243,514	663,832	
資 本 勘 定	拡 張 費	421,532	242,177	663,709	
	新 営 改 良 費	406,667	256,315	662,981	
	平 均	414,099	249,246	663,345	
全 体 平 均	419,429	244,333	663,762		

第2章 財政状況

- 1 経営分析
- 2 収益的収入及び支出
- 3 資本的収入及び支出
- 4 貸借対照表
- 5 有収水量1 m³当たり総収益と総費用

1 経営分析

項目	算式	単位	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	
業 務 分 析	負荷率	$1 \text{ 日平均配水量} / 1 \text{ 日最大配水量} \times 100$	%	89.1	86.1	88.4	88.4	89.7
	施設利用率	$1 \text{ 日平均配水量} / \text{配水能力} \times 100$	%	66.2	66.9	66.8	67.1	67.0
	最大稼働率	$1 \text{ 日最大配水量} / \text{配水能力} \times 100$	%	74.4	77.7	75.5	75.9	74.7
	有収率	$\text{年間総有収水量} / \text{年間総配水量} \times 100$	%	95.7	95.8	96.1	95.3	95.4
	固定資産使用効率	$\text{年間総配水量} / \text{有形固定資産}$	$\text{m}^3 / \text{万円}$	8.5	8.6	7.7	7.8	7.8
	1m ³ 当消費電力料金	$\text{電力料金} / \text{年間総配水量}$	円	5.5	5.3	5.2	5.2	5.2
	職員1人当配水量	$\text{年間総配水量} / \text{損益勘定職員数}$	m ³	247,572	258,065	262,401	279,279	307,062
	職員1人当有収水量	$\text{年間総有収水量} / \text{損益勘定職員数}$	m ³	236,917	247,330	252,067	266,126	293,055
	職員1人当給水人口	$\text{現在給水人口} / \text{損益勘定職員数}$	人	2,113	2,209	2,264	2,391	2,641
	職員1人当営業収益	$\text{営業収益} / \text{損益勘定職員数}$	千円	44,481	47,615	48,308	50,637	56,326
職員1人当有形固定資産	$\text{有形固定資産} / \text{損益・資本勘定職員数}$	万円	25,202	26,269	29,633	31,304	33,939	
給水収益に対する職員給与費の割合	$\text{職員給与費} / \text{給水収益} \times 100$	%	24.2	23.6	21.9	20.1	19.2	
給水収益に対する資本費の割合	$(\text{減価償却費} + \text{支払利息}) / \text{給水収益} \times 100$	%	22.6	21.7	21.1	25.3	24.8	
配水管使用効率	$\text{年間総配水量} / \text{導送配水管延長}$	m ³ /m	39.2	39.2	38.0	37.7	36.9	
構成比率	固定資産構成比率	$\text{固定資産} / \text{資産合計} \times 100$	%	90.2	90.3	90.0	90.0	89.9
	固定負債構成比率	$(\text{固定負債} + \text{借入資本金}) / \text{負債・資本合計} \times 100$	%	27.8	26.2	31.5	30.3	28.0
	自己資本構成比率	$(\text{自己資本金} + \text{剰余金}) / \text{負債・資本合計} \times 100$	%	70.0	72.0	66.4	68.1	70.4
財務比率	固定資産対長期資本比率	$\text{固定資産} / (\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}) \times 100$	%	92.3	92.0	92.0	91.5	91.4
	固定比率	$\text{固定資産} / (\text{自己資本金} + \text{剰余金}) \times 100$	%	128.9	125.5	135.5	132.2	127.7
	流動比率	$\text{流動資産} / \text{流動負債} \times 100$	%	444.1	531.8	471.4	617.2	644.2
	酸性試験比率	$(\text{現金預金} + \text{未収金}) / \text{流動負債} \times 100$	%	416.2	435.4	465.7	522.7	594.4
回転率	現金比率	$\text{現金預金} / \text{流動負債} \times 100$	%	295.2	333.5	354.0	399.8	440.3
	自己資本回転率	$(\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) / \text{期首} + \text{期末} \times (\text{自己資本金} + \text{剰余金}) \times 1/2$	回	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	固定資産回転率	$(\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) / \text{期首} + \text{期末} \times (\text{固定資産} \times 1/2)$	回	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
	流動資産回転率	$(\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) / \text{期首} + \text{期末} \times (\text{流動資産} \times 1/2)$	回	1.6	1.4	1.4	1.3	1.3
収益率	未収金回転率	$(\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) / \text{期首} + \text{期末} \times (\text{未収金} \times 1/2)$	回	6.1	6.2	6.3	5.8	5.7
	經常収支比率	$\text{經常収益} / \text{經常費用} \times 100$	%	115.5	108.6	111.0	108.8	110.0
その他	営業収支比率	$(\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) / (\text{営業費用} - \text{受託工事費用}) \times 100$	%	104.2	106.7	110.3	109.7	106.7
	利子負担率	$(\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}) / (\text{負債} + \text{有利子負債}) + \text{借入資本金} \times 100$	%	4.8	4.8	3.3	3.6	3.7
	企業債償還金対料金収入比率	$\text{建設改良のための企業債償還金} / \text{料金収入} \times 100$	%	10.1	10.8	12.0	14.7	19.8
	企業債元利償還金対料金収入比率	$\text{建設改良のための企業債元利償還金} / \text{料金収入} \times 100$	%	19.5	19.6	20.3	23.5	28.1
	1日平均配水量	$\text{年間配水量} / \text{年間日数}$	m ³	39,909	40,301	40,259	40,553	40,470
の	1人1日最大配水量	$1 \text{ 日最大配水量} / \text{給水人口} \times 1,000$		359	372	359	362	356
	1人1日平均配水量	$1 \text{ 日平均配水量} / \text{給水人口} \times 1,000$		320	320	318	320	319
	供給単価	$\text{水道料金} / \text{年間有収水量}$	円	182.70	182.10	181.69	180.72	180.54
他	給水原価	$(\text{經常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価} + \text{不用品売却原価})) / \text{年間有収水量}$	円	196.36	196.00	188.17	188.82	194.23
	販売単価	$(\text{事業収益} - \text{受託工事収益}) / \text{年間有収水量}$	円	227.55	213.69	209.72	206.12	214.45

2 収益的収入及び支出

(1) 収 入

科 目	15年度（基準年度）		16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
水道事業収益	3,197,596,387	100.0	3,021,506,432	100.0	94.5
営業収益	2,605,102,982	81.5	2,692,091,593	89.1	103.3
給水収益	2,566,674,942	80.3	2,581,413,053	85.4	100.6
受託工事収益	16,817,140	0.5	9,006,347	0.3	53.6
その他の営業収益	21,610,900	0.7	101,672,193	3.4	470.5
簡易水道営業収益	19,292,993	0.6	21,987,068	0.7	114.0
給水収益	8,749,512	0.3	8,439,052	0.3	96.5
受託工事収益	1,948	0.0	-	-	-
その他の営業収益	10,541,533	0.3	13,548,016	0.4	128.5
営業外収益	573,200,412	17.9	307,427,771	10.2	53.6
納付金	440,708,500	13.7	258,190,000	8.6	58.6
他会計負担金	7,222,072	0.3	106,699	0.0	-
他会計補助金	25,363,057	0.8	27,145,004	0.9	107.0
受託事業収益	83,575,922	2.6	2,228,000	0.1	2.7
受取利息	366,729	0.0	419,770	0.0	114.5
雑収益	15,964,132	0.5	19,338,298	0.6	121.1
特別利益	-	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-	-

* 趨勢比は基準年度を100として算定した数値

(単位：円・%)

17 年 度			18 年 度			19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
2,971,191,246	100.0	92.9	2,915,848,495	100.0	91.2	3,028,488,443	99.8	94.7
2,687,922,054	90.5	103.2	2,666,507,851	91.5	102.4	2,657,475,440	87.7	102.0
2,579,602,142	86.8	100.5	2,564,739,018	88.0	99.9	2,554,116,093	84.3	99.5
10,776,109	0.4	64.1	8,651,415	0.3	51.4	11,858,415	0.4	70.5
97,543,803	3.3	451.4	93,117,418	3.2	430.9	91,500,932	3.0	423.4
17,335,244	0.6	89.9	17,242,325	0.6	89.4	46,172,408	1.5	239.3
8,416,161	0.3	96.2	8,228,985	0.3	94.1	10,466,017	0.3	119.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,919,083	0.3	84.6	9,013,340	0.3	85.5	35,706,391	1.2	338.7
265,933,948	8.9	46.4	231,850,319	7.9	40.4	324,840,595	10.6	56.7
206,970,000	7.0	47.0	181,460,000	6.2	41.2	264,580,000	8.7	60.0
79,525	0.0	-	18,796	0.0	0.3	56,827	0.0	0.8
28,296,394	0.9	111.6	28,373,000	0.9	111.9	27,531,136	0.8	108.5
2,268,000	0.1	2.7	2,279,000	0.1	2.7	2,212,000	0.1	2.6
325,729	0.0	88.8	2,392,161	0.1	652.3	11,731,682	0.4	3199.0
27,994,300	0.9	175.4	17,327,362	0.6	108.5	18,728,950	0.6	117.3
-	-	-	248,000	0.0	-	0	0.0	-
-	-	-	248,000	0.0	-	0	0.0	-

(2) 支 出

科 目	15年度（基準年度）		16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
水道事業費用	2,773,430,643	100.0	2,784,404,137	100.0	100.4
営業費用	2,496,190,804	90.0	2,515,212,533	90.4	100.8
原水及び浄水費	1,447,418,408	52.2	1,496,184,781	53.7	103.4
配水及び給水費	247,611,766	8.9	236,474,424	8.5	95.5
受託工事費	24,594,412	0.9	18,442,252	0.7	75.0
業務費	200,851,282	7.3	199,275,818	7.2	99.2
総係費	233,141,406	8.4	223,027,798	8.0	95.7
減価償却費	336,115,060	12.1	333,644,704	12.0	99.3
資産減耗費	6,458,470	0.2	8,162,756	0.3	126.4
その他営業費用	-	-	-	-	-
簡易水道営業費用	31,183,437	1.1	39,659,244	1.4	127.2
原水及び浄水費	27,080,362	1.0	36,592,557	1.3	135.1
配水及び給水費	527,930	0.0	234,238	0.0	44.4
受託工事費	49,692	0.0	59,300	0.0	119.3
業務費	-	-	-	-	-
総係費	865,020	0.0	112,716	0.0	13.0
減価償却費	2,660,433	0.1	2,660,433	0.1	100.0
営業外費用	242,016,610	8.7	226,822,429	8.1	93.7
支払利息	242,016,610	8.7	226,822,429	8.1	93.7
雑支出	-	-	-	-	-
特別損失	4,039,792	0.2	2,709,931	0.1	67.1
固定資産売却損	-	-	-	-	-
過年度損益修正損	4,039,792	0.2	2,709,931	0.1	67.1
純 損 益	424,165,744	-	237,102,295	-	-

* 趨勢比は基準年度を100として算定した数値

(単位：円・%)

17 年 度			18 年 度			19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
2,678,936,513	100.0	96.6	2,684,164,092	100.0	96.8	2,757,676,536	100.0	99.4
2,430,692,603	90.7	97.4	2,424,119,064	90.3	97.1	2,477,856,905	89.9	99.3
1,453,676,463	54.2	100.4	1,447,675,167	53.8	100.0	1,422,121,072	51.6	98.3
195,872,488	7.3	79.1	153,289,260	5.7	61.9	196,623,783	7.1	79.4
20,601,024	0.8	83.8	17,513,736	0.7	71.2	21,215,786	0.8	86.3
188,531,411	7.0	93.9	173,452,285	6.5	86.4	165,466,485	6.0	82.4
205,532,574	7.7	88.2	205,771,062	7.7	88.3	218,102,871	8.0	93.5
329,038,904	12.3	97.9	422,306,045	15.7	125.6	423,106,749	15.3	125.9
37,439,739	1.4	579.7	4,111,509	0.2	63.7	31,220,159	1.1	483.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,823,884	1.2	105.3	31,749,397	1.2	101.8	65,075,709	2.3	208.7
29,401,966	1.1	108.6	28,425,861	1.1	105.0	61,320,025	2.2	226.4
614,918	0.0	116.5	452,428	0.0	85.7	361,565	0.0	68.5
51,375	0.0	103.4	106,174	0.0	213.7	83,008	0.0	167.0
-	-	-	-	-	-	88,660	0.0	-
96,328	0.0	11.1	114,878	0.0	13.3	656,322	0.0	75.9
2,659,297	0.1	100.0	2,650,056	0.1	99.6	2,566,129	0.1	96.5
213,263,046	8.0	88.1	225,031,382	8.4	93.0	210,489,487	7.6	87.0
213,263,046	8.0	88.1	225,031,382	8.4	93.0	210,489,487	7.6	87.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,156,980	0.1	53.4	3,264,249	0.1	80.8	4,254,435	0.2	105.3
59,450	0.0	-	173,000	0.0	-	-	-	-
2,097,530	0.1	51.9	3,091,249	0.1	76.5	4,254,435	0.2	105.3
292,254,733	-	-	231,684,403	-	-	270,811,907	-	-

(3) 費用構成

科 目	15年度（基準年度）		16年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
職 員 給 与 費	623,448,581	22.5	611,519,628	22.0	98.1
動 力 費	80,581,385	2.9	77,938,929	2.8	96.7
薬 品 費	2,628,060	0.1	1,872,024	0.1	71.2
受 水 費	1,086,125,818	39.2	1,106,443,267	39.7	101.9
修 繕 費	116,972,852	4.2	155,366,162	5.6	132.8
材 料 費	6,979,604	0.3	7,209,897	0.3	103.3
工 事 請 負 費	75,156,000	2.7	61,997,000	2.2	82.5
減 価 償 却 費	338,775,493	12.2	336,305,137	12.1	99.3
資 産 減 耗 費	6,458,470	0.2	8,162,756	0.3	126.4
支 払 利 息	242,016,610	8.7	226,822,429	8.1	93.7
そ の 他	194,287,770	7.0	190,766,908	6.8	98.2
総 費 用	2,773,430,643	100.0	2,784,404,137	100.0	100.4

* 趨勢比は基準年度を100として算定した数値

(単位：円・%)

17 年 度			18 年 度			19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
567,983,095	21.2	91.1	518,072,426	19.3	83.1	493,387,267	17.9	79.1
75,989,980	2.8	94.3	76,332,253	2.8	94.7	76,987,656	2.8	95.5
2,680,656	0.1	102.0	3,723,912	0.1	141.7	4,247,729	0.2	161.6
1,121,649,958	41.9	103.3	1,110,926,712	41.4	102.3	1,117,991,812	40.5	102.9
84,780,707	3.2	72.5	74,719,089	2.8	63.9	73,411,833	2.7	62.8
4,316,527	0.2	61.8	4,010,520	0.2	57.5	4,333,608	0.2	62.1
47,099,800	1.7	62.7	5,358,000	0.2	7.1	56,162,000	2.0	74.7
331,698,201	12.4	97.9	424,956,101	15.8	125.4	425,672,878	15.4	125.7
37,439,739	1.4	579.7	4,111,509	0.2	63.7	31,220,159	1.1	483.4
213,263,046	7.9	88.1	225,031,382	8.4	93.0	210,489,487	7.6	87.0
192,034,804	7.2	98.8	236,922,188	8.8	121.9	263,772,107	9.6	135.8
2,678,936,513	100.0	96.6	2,684,164,092	100.0	96.8	2,757,676,536	100.0	99.4

3 資本的収入及び支出

(1) 収 入

科 目	15年度（基準年度）		16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
企 業 債	13,500,000	5.1	14,500,000	14.4	107.4
工 事 負 担 金	251,323,299	94.9	86,132,490	85.6	34.3
固 定 資 産 売 却 代 金	-	-	-	-	-
他 会 計 繰 入 金	-	-	-	-	-
国 庫 補 助 金	-	-	-	-	-
他 会 計 出 資 金	-	-	-	-	-
水 源 負 担 金	-	-	-	-	-
他 会 計 借 入 金	-	-	-	-	-
計	264,823,299	100.0	100,632,490	100.0	38.0

* 趨勢比は基準年度を100として算定した数値

(2) 支 出

科 目	15年度（基準年度）		16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
建 設 改 良 費	452,179,397	63.2	286,892,240	50.1	63.4
拡 張 費	325,425,167	45.5	135,673,302	23.7	41.7
新 営 改 良 費	117,306,250	16.4	137,553,418	24.0	117.3
固 定 資 産 購 入 費	9,447,980	1.3	13,665,520	2.4	144.6
北 部 水 道 建 設 費	-	-	-	-	-
簡 易 水 道 整 備 費	-	-	-	-	-
簡 易 水 道 改 良 費	-	-	-	-	-
簡 易 水 道 固 定 資 産 購 入 費	-	-	-	-	-
企 業 債 償 還 金	257,078,222	36.0	276,484,175	48.2	107.5
企 業 債 償 還 金	257,078,222	36.0	276,484,175	48.2	107.5
他 会 計 借 入 金 償 還 金	3,993,600	0.6	6,833,220	1.2	171.1
他 会 計 借 入 金 償 還 金	3,993,600	0.6	6,833,220	1.2	171.1
国 庫 補 助 金 返 還 金	1,769,523	0.2	3,010,000	0.5	170.1
国 庫 補 助 金 返 還 金	1,769,523	0.2	3,010,000	0.5	170.1
計	715,020,742	100.0	573,219,635	100.0	80.2

* 趨勢比は基準年度を100として算定した数値

(単位：円・%)

17 年 度			18 年 度			19 年 度		
金 額	構 成 率	趨 勢 比	金 額	構 成 率	趨 勢 比	金 額	構 成 率	趨 勢 比
1,988,300,000	93.4	14728.1	160,900,000	41.5	1191.9	-	-	-
120,767,029	5.7	48.1	215,229,816	55.6	85.6	160,336,521	94.8	63.8
52,500	0.0	-	317,100	0.1	-	-	-	-
-	-	-	7,435,875	1.9	-	8,856,075	5.2	-
20,428,572	0.9	-	3,372,000	0.9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,129,548,101	100.0	804.1	387,254,791	100.0	146.2	169,192,596	100.0	63.9

(単位：円・%)

17 年 度			18 年 度			19 年 度		
金 額	構 成 率	趨 勢 比	金 額	構 成 率	趨 勢 比	金 額	構 成 率	趨 勢 比
2,424,972,471	88.5	536.3	568,694,725	59.7	125.8	376,815,036	42.5	83.3
2,164,696,295	79.0	665.2	361,771,060	38.0	111.2	172,933,598	19.5	53.1
244,519,941	8.9	208.4	175,958,930	18.5	150.0	139,502,678	15.7	118.9
15,756,235	0.6	166.8	12,720,985	1.3	134.6	36,142,110	4.1	382.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	28,236,650	3.2	-
-	-	-	18,243,750	1.9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
306,916,222	11.2	119.4	374,898,349	39.4	145.8	502,876,123	56.6	195.6
306,916,222	11.2	119.4	374,898,349	39.4	145.8	502,876,123	56.6	195.6
8,894,620	0.3	222.7	8,894,620	0.9	222.7	8,894,620	0.9	222.7
8,894,620	0.3	222.7	8,894,620	0.9	222.7	8,894,620	0.9	222.7
-	-	-	-	-	-	160,571	0.0	9.1
-	-	-	-	-	-	160,571	0.0	9.1
2,740,783,313	100.0	383.3	952,487,694	100.0	133.2	888,746,350	100.0	124.3

4 貸借対照表

(1) 借 方

科 目	15年度(基準年度)		16年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
固 定 資 産	17,342,282,128	90.2	17,276,190,014	90.2	99.6
有 形 固 定 資 産	17,137,585,794	89.2	17,074,582,468	89.2	99.6
土 地	2,934,306,279	15.3	2,934,306,279	15.3	100.0
建 物	1,047,639,129	5.4	1,040,844,556	5.4	99.4
構 築 物	10,232,434,918	53.2	10,156,428,251	53.1	99.3
機 械 及 び 装 置	1,514,813,973	7.9	1,520,105,266	7.9	100.3
車 両 運 搬 具	1,132,911	0.0	1,257,411	0.0	111.0
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	29,394,728	0.2	28,691,090	0.2	97.6
建 設 仮 勘 定	1,377,863,856	7.2	1,392,949,615	7.3	101.1
無 形 固 定 資 産	204,696,334	1.0	201,607,546	1.0	98.5
電 話 加 入 権	395,900	0.0	1,691,900	0.0	427.4
施 設 利 用 権	197,640,434	1.0	194,365,646	1.0	98.3
水 利 権	6,660,000	0.0	5,550,000	0.0	83.3
流 動 資 産	1,875,874,428	9.8	1,857,884,782	9.8	99.0
現 金 預 金	1,247,008,015	6.5	1,164,996,091	6.1	93.4
未 収 金	510,986,281	2.7	355,867,209	1.9	69.6
有 価 証 券	-	-	-	-	-
貯 蔵 品	16,880,132	0.1	15,321,482	0.1	90.8
前 払 金	100,000,000	0.5	321,700,000	1.7	321.7
そ の 他 流 動 資 産	1,000,000	0.0	-	-	-
資 産 合 計	19,218,156,556	100.0	19,134,074,796	100.0	99.6

* 趨勢比は基準年度を100として算定した数値

(単位：円・%)

17 年 度			18 年 度			19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
19,162,476,512	90.0	110.5	19,288,468,015	90.0	111.2	19,194,851,683	89.9	110.7
18,964,893,754	89.1	110.7	19,095,270,045	89.1	111.4	19,006,038,501	89.0	110.9
2,934,306,279	13.8	100.0	3,119,145,279	14.6	106.3	3,119,145,279	14.6	106.3
1,031,647,558	4.9	98.5	1,205,146,701	5.6	115.0	1,195,149,752	5.6	114.1
11,051,722,582	51.9	108.0	10,238,366,543	47.8	100.1	10,216,010,199	47.9	99.8
2,518,134,888	11.8	166.2	3,051,678,531	14.2	201.5	2,953,079,000	13.8	194.9
1,076,634	0.0	95.0	530,307	0.0	46.8	458,980	0.0	40.5
29,342,406	0.1	99.8	28,582,190	0.1	97.2	28,143,748	0.1	95.7
1,398,663,407	6.6	101.5	1,451,820,494	6.8	105.4	1,494,051,543	7.0	108.4
197,582,758	0.9	96.5	193,197,970	0.9	94.4	188,813,182	0.9	92.2
2,051,900	0.0	518.3	2,051,900	0.0	518.3	2,051,900	0.0	518.3
191,090,858	0.9	96.7	187,816,070	0.9	95.0	184,541,282	0.9	93.4
4,440,000	0.0	66.7	3,330,000	0.0	50.0	2,220,000	0.0	33.3
2,123,051,873	10.0	113.2	2,145,525,790	10.0	114.4	2,149,329,840	10.1	114.6
1,594,264,451	7.5	127.8	1,390,004,075	6.5	111.5	1,468,979,975	6.9	117.8
503,109,155	2.4	98.5	427,062,682	2.0	83.6	514,495,991	2.4	100.7
-	-	-	298,619,600	1.4	-	-	-	-
14,938,267	0.1	88.5	12,949,433	0.0	76.7	12,473,874	0.1	73.9
10,740,000	0.0	10.7	16,890,000	0.1	16.9	153,380,000	0.7	153.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,285,528,385	100.0	110.8	21,433,993,805	100.0	111.5	21,344,181,523	100.0	111.1

(2) 貸 方

科 目	15年度（基準年度）		16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
固 定 負 債	325,903,209	1.7	265,859,713	1.4	81.6
退職給与引当金	223,469,769	1.2	160,319,161	0.8	71.7
修繕引当金	102,433,440	0.5	105,540,552	0.6	103.0
流 動 負 債	422,366,470	2.2	349,335,330	1.8	82.7
未払金	259,602,142	1.3	168,360,661	0.9	64.9
前受金	52,729,465	0.3	42,971,692	0.2	81.5
預り金	109,034,863	0.6	138,002,977	0.7	126.6
その他流動負債	1,000,000	0.0	-	-	-
負 債 合 計	748,269,679	3.9	615,195,043	3.2	82.2
資 本 金	8,722,726,871	45.4	8,663,065,506	45.3	99.3
自己資本金	3,706,030,756	19.3	3,915,186,786	20.5	105.6
借入資本金	5,016,696,115	26.1	4,747,878,720	24.8	94.6
企業債	4,910,089,615	25.5	4,648,105,440	24.3	94.7
他会計借入金	106,606,500	0.6	99,773,280	0.5	93.6
剰 余 金	9,747,160,006	50.7	9,855,814,247	51.5	101.1
資本剰余金	8,841,559,340	46.0	8,922,267,316	46.6	100.9
受贈財産評価額	568,084,894	3.0	568,084,894	3.0	100.0
工事負担金	5,814,226,510	30.2	5,897,944,486	30.8	101.4
国庫（府）補助金	554,299,430	2.9	551,289,430	2.9	99.5
創設負担金	451,140,021	2.3	451,140,021	2.3	100.0
その他資本剰余金	1,453,808,485	7.6	1,453,808,485	7.6	100.0
利益剰余金	905,600,666	4.7	933,546,931	4.9	103.1
減債積立金	100,614,177	0.5	100,614,177	0.5	100.0
建設改良積立金	346,716,607	1.8	557,560,577	2.9	160.8
未処分利益剰余金	458,269,882	2.4	275,372,177	1.5	60.1
資 本 合 計	18,469,886,877	96.1	18,518,879,753	96.8	100.3
負 債 ・ 資 本 合 計	19,218,156,556	100.0	19,134,074,796	100.0	99.6

* 趨勢比は基準年度を100として算定した数値

(単位：円・%)

17 年 度			18 年 度			19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
274,858,604	1.3	84.3	294,658,326	1.4	90.4	298,270,155	1.4	91.5
161,544,503	0.8	72.3	176,516,487	0.8	79.0	171,961,103	0.8	77.0
113,314,101	0.5	110.6	118,141,839	0.6	115.3	126,309,052	0.6	123.3
450,391,949	2.1	106.6	347,645,950	1.6	82.3	333,667,489	1.5	79.0
283,119,916	1.3	109.1	205,567,756	1.0	79.2	195,529,802	0.9	75.3
33,345,260	0.2	63.2	7,015,169	0.0	13.3	5,444,347	0.0	10.3
133,926,773	0.6	122.8	135,063,025	0.6	123.9	132,693,340	0.6	121.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-
725,250,553	3.4	96.9	642,304,276	3.0	85.8	631,937,644	2.9	84.5
10,434,189,968	49.0	119.6	10,293,259,378	48.0	118.0	10,031,077,040	47.0	115.0
4,013,822,090	18.9	108.3	4,095,784,469	19.1	110.5	4,345,372,874	20.4	117.3
6,420,367,878	30.1	128.0	6,197,474,909	28.9	123.5	5,685,704,166	26.6	113.3
6,329,489,218	29.7	128.9	6,115,490,869	28.5	124.5	5,612,614,746	26.3	114.3
90,878,660	0.4	85.2	81,984,040	0.4	76.9	73,089,420	0.3	68.6
10,126,087,864	47.6	103.9	10,498,430,151	49.0	107.7	10,681,166,839	50.1	109.6
8,998,921,504	42.3	101.8	9,221,541,767	43.1	104.3	9,383,054,953	44.0	106.1
568,084,894	2.7	100.0	568,084,894	2.7	100.0	568,084,894	2.7	100.0
5,954,170,102	28.0	102.4	6,165,982,490	28.8	106.0	6,318,800,172	29.6	108.7
571,718,002	2.7	103.1	575,090,002	2.7	103.8	574,929,431	2.7	103.7
451,140,021	2.1	100.0	451,140,021	2.1	100.0	451,140,021	2.1	100.0
1,453,808,485	6.8	100.0	1,461,244,360	6.8	100.5	1,470,100,435	6.9	101.1
1,127,166,360	5.3	124.5	1,276,888,384	5.9	141.0	1,298,111,886	6.1	143.3
200,614,177	1.0	199.4	300,614,177	1.4	298.8	354,631,091	1.7	352.5
538,925,273	2.5	155.4	656,962,894	3.0	189.5	623,357,575	2.9	179.8
387,626,910	1.8	84.6	319,311,313	1.5	69.7	320,123,220	1.5	69.9
20,560,277,832	96.6	111.3	20,791,689,529	97.0	112.6	20,712,243,879	97.1	112.1
21,285,528,385	100.0	110.8	21,433,993,805	100.0	111.5	21,344,181,523	100.0	111.1

5 有収水量1m³当たり総収益と総費用

(1) 有収水量の1m³当たり総収益

(単位：円)

科 目	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
営 業 収 益	187.75	192.52	191.65	190.27	192.20
給 水 収 益	184.25	183.71	183.34	182.42	182.32
受託工事収益	1.20	0.64	0.77	0.61	0.84
その他の営業収益	2.30	8.17	7.54	7.24	9.04
営 業 外 収 益	41.01	21.80	18.84	16.44	23.09
納 付 金	31.53	18.31	14.66	12.87	18.81
他会計負担金	0.52	0.01	0.01	0.00	0.00
他会計補助金	1.81	1.92	2.01	2.01	1.96
受託事業収益	5.98	0.16	0.16	0.16	0.16
受 取 利 息	0.03	0.03	0.02	0.17	0.83
雑 収 益	1.14	1.37	1.98	1.23	1.33
特 別 利 益	-	-	-	0.02	-
総 収 益	228.76	214.32	210.49	206.73	215.29

(2) 有収水量の1m³当たり総費用


(単位：円)

科 目	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
職 員 給 与 費	44.60	43.38	40.24	36.73	35.08
動 力 費	5.76	5.53	5.38	5.41	5.47
薬 品 費	0.19	0.13	0.19	0.26	0.30
受 水 費	77.70	78.48	79.46	78.76	79.48
修 繕 費	8.37	11.02	6.01	5.30	5.22
材 料 費	0.50	0.51	0.30	0.28	0.31
工 事 請 負 費	5.38	4.40	3.34	0.38	3.99
減 価 償 却 費	24.24	23.86	23.50	30.13	30.26
資 産 減 耗 費	0.46	0.58	2.65	0.29	2.22
支 払 利 息	17.31	16.09	15.11	15.96	14.96
そ の 他	13.90	13.53	13.60	16.80	18.75
総 費 用	197.67	197.51	189.78	190.30	196.04

第3章 施設・水質管理

- 1 配水フローチャート
- 2 水道施設配置図
- 3 施設、事業用地所在地
- 4 施設概要
- 5 保有機器、機材等配置状況
- 6 中央監視制御設備
- 7 水源施設別電力量・料金
- 8 配水分析と水源別配水量
- 9 水質試験成績表

2 水道施設配置図

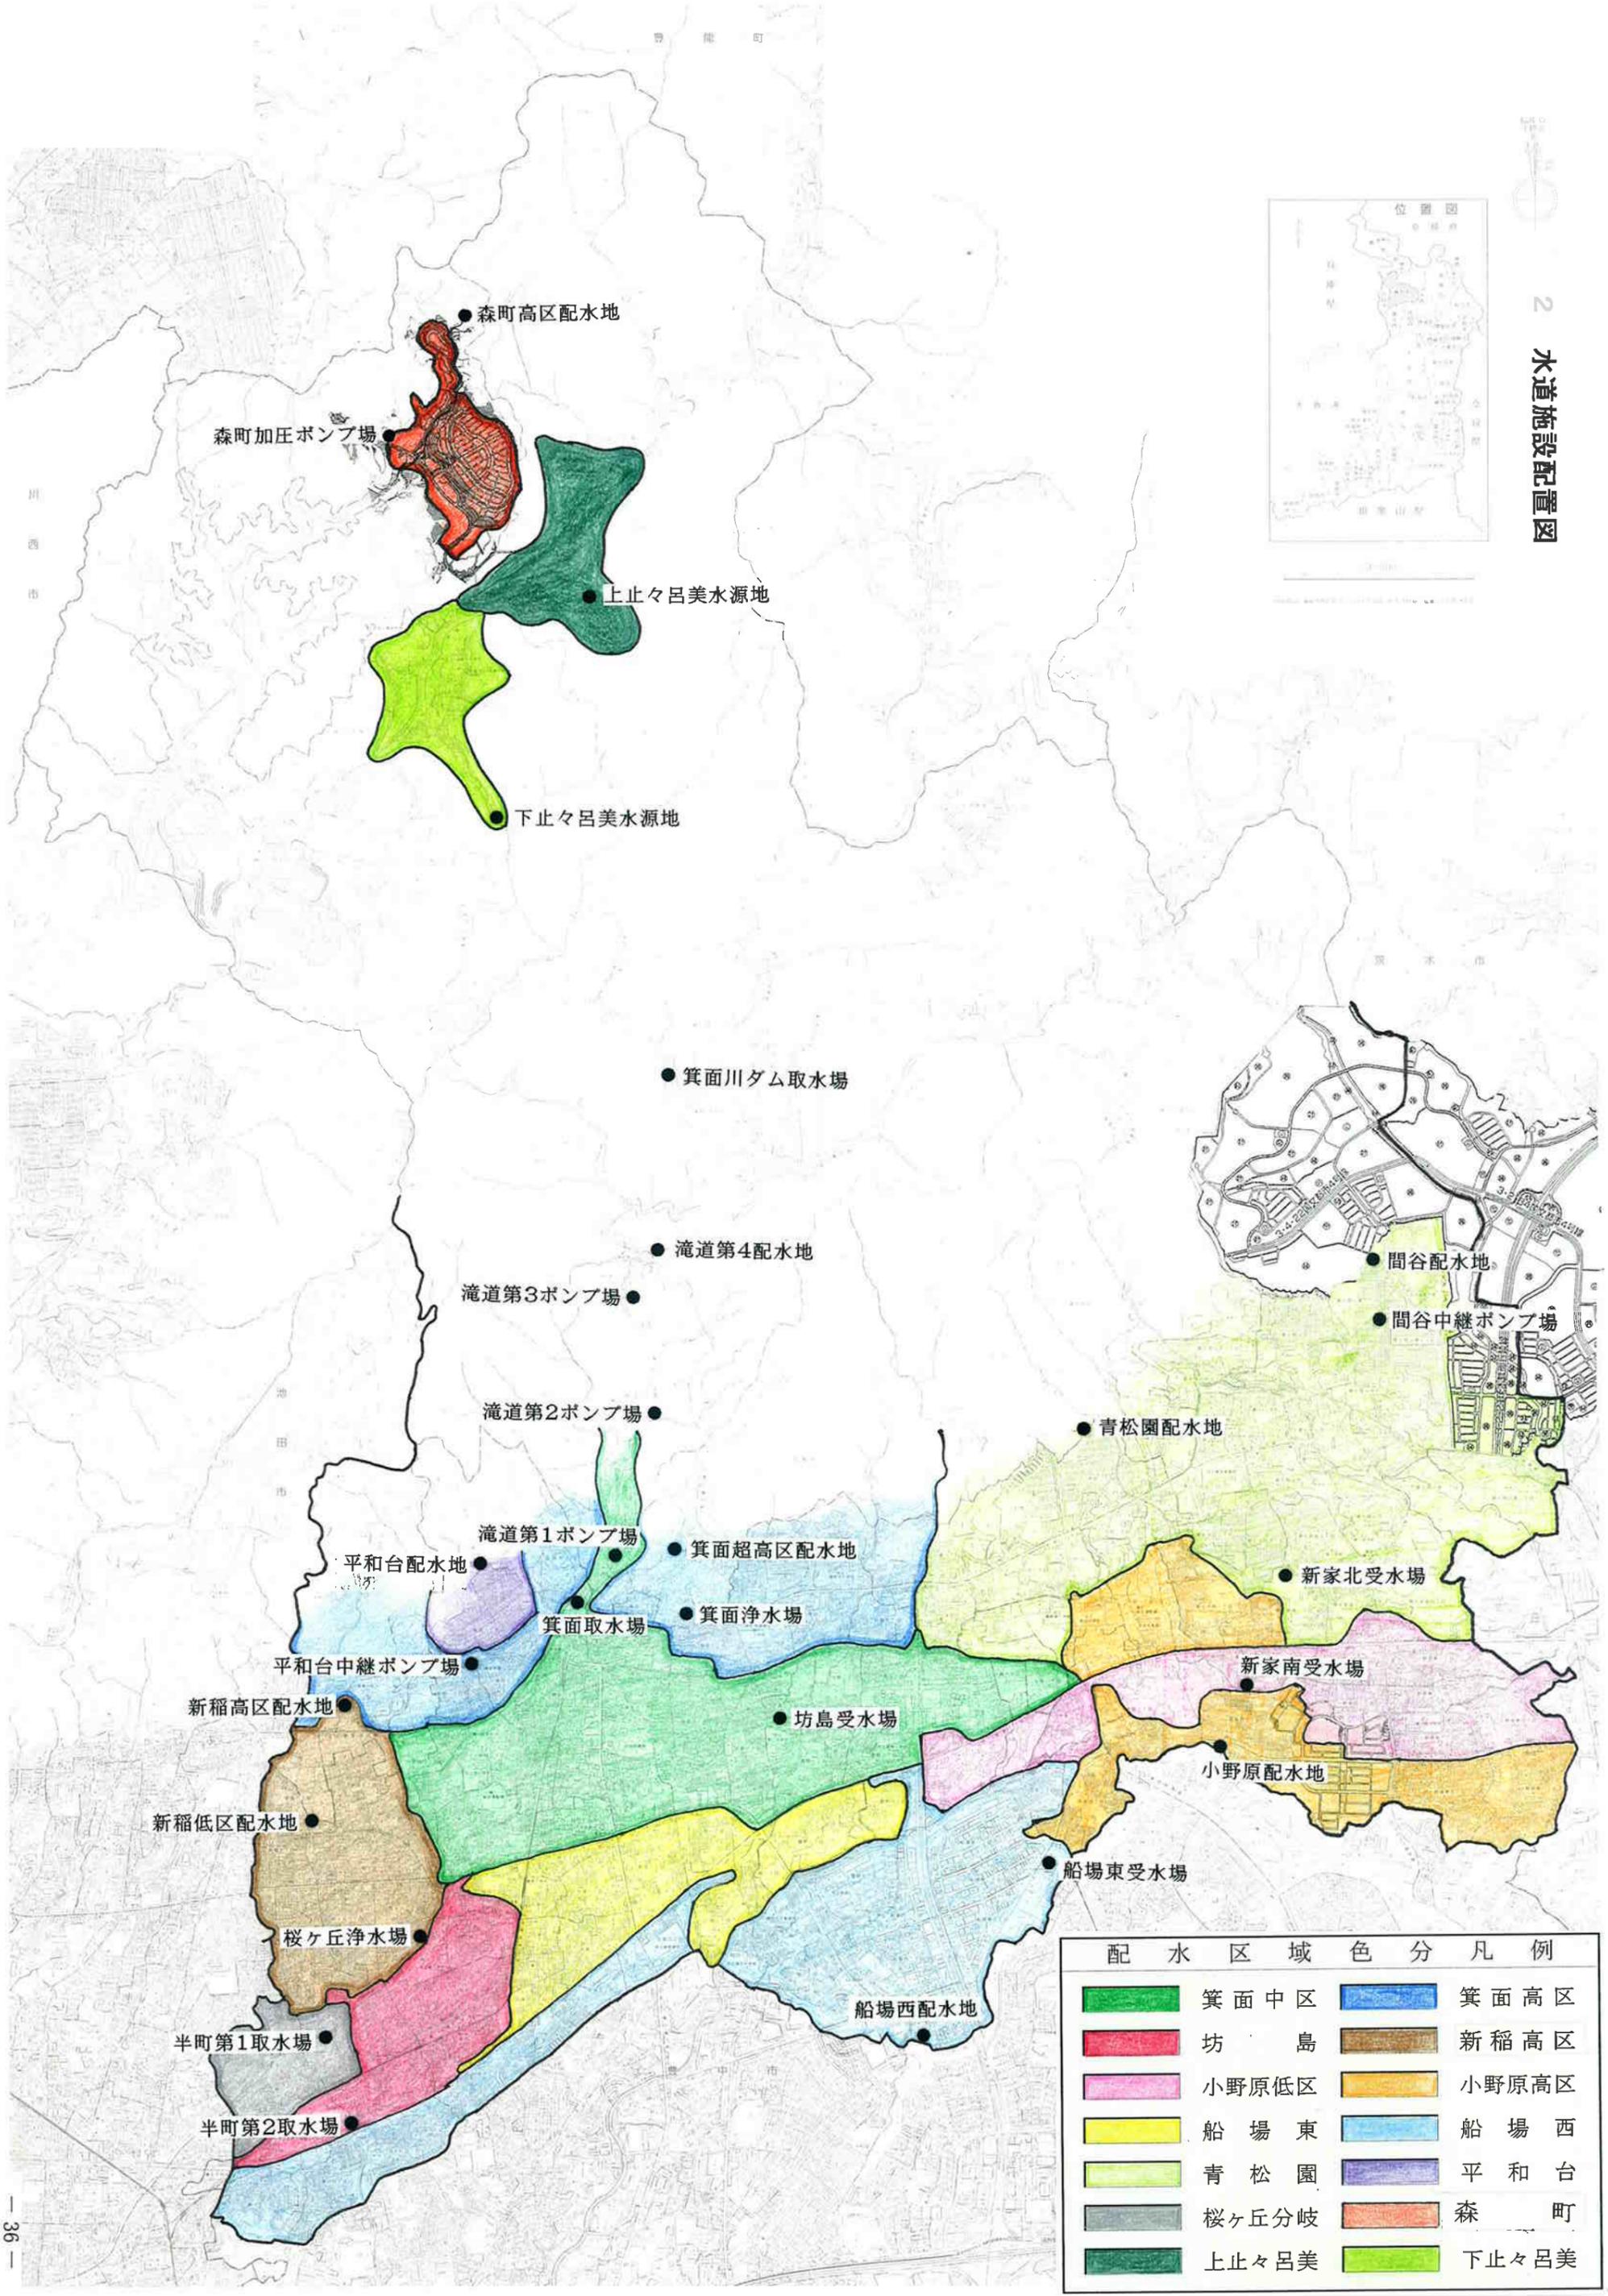

配水区域色分凡例			
	箕面中区		箕面高区
	坊島		新稻高区
	小野原低区		小野原高区
	船場東		船場西
	青松園		平和台
	桜ヶ丘分岐		森町
	上止々呂美		下止々呂美

3 施設、事業用地所在地

番号	施設名	所在地	用地面積 (m ²)	備考
1	箕面取水場	温泉町1570番8	132.8	
2	箕面浄水場	箕面二丁目7番1号	11,795.7	
3	箕面超高区配水地	箕面二丁目4番2	311.2	借地
4	平和中継ポンプ場	箕面七丁目1584番374	95.5	
5	平和台配水地	箕面八丁目1584番8	173.9	
6	滝道第1ポンプ場	箕面公園1576番1	48.4	借地
7	滝道第2ポンプ場	箕面公園1576番1	39.5	借地
8	滝道第3ポンプ場	箕面公園1576番1	30.2	借地
9	滝道第4配水地	箕面公園1576番1	16.2	借地
10	半町第1取水場	半町二丁目86番2	19.1	
		半町二丁目86番	9.3	借地
11	半町第2取水場	半町三丁目416番1	451.1	
12	桜ヶ丘浄水場	桜ヶ丘二丁目10番7号	1,610.4	
13	新稲高区配水地	新稲二丁目355番7	1,201.3	
14	新稲低区配水地	新稲六丁目801番1	884.4	
15	坊島受水場	坊島二丁目3番1号	5,852.4	
16	青松園配水地	外院三丁目27番15号	5,909.3	
17	間谷中継ポンプ場	粟生間谷東六丁目12番16号	630.0	
18	間谷配水地	粟生間谷東六丁目628番148	1,238.0	
19	船場東受水場	船場東三丁目16番1号	1,394.8	
20	船場西配水地	船場西三丁目18番	5,625.3	
21	新家南受水場	粟生新家一丁目6番11号	949.5	
22	小野原配水地	小野原西四丁目1番9号	1,039.4	
23	新家北受水場	粟生新家二丁目15番1号	2,968.5	
24	上止々呂美水源地	上止々呂美35番12	198.7	
		上止々呂美35番	136.1	借地
25	下止々呂美水源地	下止々呂美629番2	268.3	
		下止々呂美628番1	118.4	借地
26	箕面森町高区配水地	森町北二丁目8番33号	2,395.0	
27	箕面森町加圧ポンプ場	森町地内	15.0	未換地
28	水道部庁舎	西小路三丁目1番8号	964.6	借地
合 計			46,522.3	
1	新家受水メーカー用地	粟生新家三丁目1300-8	73.7	
2	青松園送水管用地	外院三丁目73-269	184.3	
3	有馬住宅配水管用地	粟生間谷西七丁目1971-20	59.1	
4	間谷住宅配水管用地	粟生間谷東六丁目625-30	27.0	
5	宝ヶ丘配水管用地	箕面二丁目116-2	78.1	
6	元西宿中継ポンプ場	西宿三丁目15-46	93.0	
7	元西宿配水地用地	今宮四丁目20-32	104.2	
8	元今宮受水地用地	今宮四丁目22番6号	1,279.8	
9	元白島配水地用地	白島三丁目100番53	95.8	
10	元瀬川第2取水場用地	瀬川三丁目611-3	39.0	
11	オヶ原池涵養林用地	芝191-1	13,112.4	
12	箕面低区配水地用地	箕面二丁目50	1,653.0	
13	箕面中区配水地用地	箕面二丁目53-1ほか	13,035.6	
14	オヶ原池水源地用地	芝1145ほか	10,351.5	
合 計			40,186.5	

4 施設概要

箕面取水場

区分	設備名	内 容	備 考
取水	取水井 除塵機	8m×4m×2.9m 有効容量92.8m ³ 1池 (箕面川表流水) 1台	原水 2,170m ³ /日
導水	取水ポンプ 流量計 導水管 受電	口径100mm, 揚程 75m, 吐出量 1.0m ³ /min, 出力 22Kw×2台 超音波式 口径 300mm 計量範囲 0~ 300m ³ /h 1台 超音波式開水路流量計(利水) 計量範囲 0~ 200m ³ /h 1台 CIP 口径 300mm・250mm 長さ 735m (低圧受電) 契約電力 28KVA	

箕面浄水場

区分	設備名	内 容	備 考
浄水	管理棟 沈砂池 薬注棟 原水水质計器 原水ポンプ 高速繊維ろ過機 膜ろ過棟 循環ポンプ 膜ろ過ユニット 膜破断検知器 次亜塩素酸ナトリウム 注入機 浄水水质計器	水质試験室 15m×25m, 11m×10.7m 1F 電気室、会議室、書庫 15m×25m, 11m×10.7m 2F 中央管理室、事務室 15m×25m, 11m×10.7m 3F 13.5m×2.25m×3m 2池 薬注室 (PAC貯蔵槽1m ³ ×2、PAC注入機、ソダ灰注入機) 1F 原水ポンプ室 B1F 濁度計(表面散乱光式)×1台、色度計(吸光光度式)×1台 口径80×65mm, 揚程10m, 吐出量1.04m ³ /min, 出力3.7Kw×3台 圧力式タンク 1800×SH2700×2基、設計圧力0.196MPa 膜ろ過循環水槽53m ³ ×2、洗浄排水槽57m ³ ×2、ポンプ室 1F 浄水機械室、膜ろ過洗浄水槽3m ³ 、操作盤室、次亜注入機室 2F 口径80×65mm, 揚程26m, 吐出量0.82m ³ /min, 出力7.5Kw×4台 UF膜18本(最大750m ³ /日)×4基 レーザー透過/散乱光方式×4台 滅菌用1基(吐出量最大3.3ℓ/h×2台) 逆洗用4基(吐出量最大5.0ℓ/h) 濁度計(レーザー透過散乱光式)×1台, 色度計(吸光光度式)×1台、pH計(ガラス電極式)×1台 残留塩素計(ポーラログラフ式)×1台	建築面積 549m ² 建築面積178m ² 公共下水道放流 建築面積297m ²
送水	送水ポンプ 送水管 受電	(超高区) 口径 65mm 揚程 125m 吐出量 0.35m ³ /min 出力 15kw×3台 (超高区) CIP 口径 100mm 長さ 406m 受電設備容量 動力300KVA, 電灯75KVA、受電方式 2回線	
配水	配水池 流量計	(中區) No.1 14m×10.5m×3m 有効容量 440m ³ 1池 " 15m×12m×3m 有効容量 530m ³ 2池 (有効容量計 1,500m ³) No.2 25m×10m×3.6m 有効容量 900m ³ 2池 緊急遮断弁(流量感知式)×1台(有効容量計 1,800m ³) No.3 25m×15m×3.2m 有効容量 1,200m ³ 1池 (有効容量計 1,200m ³) (高區) 15m×15m×5m 有効容量 1,100m ³ 2池 (有効容量計 2,200m ³) (中區) No.1 超音波式 口径 300mm 計量範囲 0~ 500m ³ /h 1台 No.2 超音波式 口径 500mm 計量範囲 0~1000m ³ /h 1台 (高區) 超音波式 口径 400mm 計量範囲 0~1200m ³ /h 1台	

箕面超高校配水地

区分	設備名	内 容	備 考
配水	配水池 流量計	6m×6m×3.4m 有効容量 100m ³ 1池 超音波式 口径 100mm 計量範囲 0～50m ³ /h 1台	

平和台中継ポンプ場

区分	設備名	内 容	備 考
受水	受水管 流量計 受水池	CIP 口径 125mm 長さ 6m 超音波式 口径 100mm 計量範囲 0～150m ³ /h 1台 4.5m×4.5m×1.8m 有効容量 36m ³ 1池	
送水	ポンプ井 送水ポンプ 送水管 管理棟 受電	4.4m×3.8m×3.5m 有効容量 58m ³ 1池 口径100mm, 揚程100m, 吐出量 1.0m ³ /min, 出力 30Kw×2台 CIP 口径 150mm 長さ 698m ポンプ室 4.4m×6m 1F (低圧受電) 契約電力 33KVA	建築面積 26m ²

平和台配水地

区分	設備名	内 容	備 考
配水	配水池 流量計	内径 6m 有効水深 5.3m 流出管 150mm 有効容量 150m ³ 1池 超音波式 口径 150mm 計量範囲 0～150m ³ /h 1台	

滝道第1ポンプ場

区分	設備名	内 容	備 考
送水	送水ポンプ	口径 65mm, 揚程 73m, 吐出量 0.7m ³ /min, 出力 15Kw×2台	水中式
配水	配水池	5m×5m×2m 有効容量 50m ³ 1池	

滝道第2ポンプ場

区分	設備名	内 容	備 考
送水	送水ポンプ	口径 50mm, 揚程 92m, 吐出量 0.25m ³ /min, 出力 7.5Kw×2台	水中式
配水	配水池	4m×4m×2m 有効容量 32m ³ 1池	

滝道第3ポンプ場

区分	設備名	内 容	備 考
送水	送水ポンプ	口径 40mm, 揚程 85m, 吐出量 0.1m ³ /min, 出力 5.5Kw×2台	水中式
配水	配水池	3m×3m×2m 有効容量 18m ³ 1池	

滝道第4配水地

区分	設備名	内 容	備 考
配水	配水池	2m×2m×2m 有効容量 8m ³ 1池	

半町第1取水場

区分	設備名	内 容	備 考
取水	深井戸	取水井 ケーシング口径 350mm 深度 200m 1基	
導水	取水ポンプ 導水管	口径 100mm, 揚程 100m, 吐出量 1.0m ³ /min, 出力 30Kw×1台 CIP 口径 200mm 長さ 1,180m	水中式 公称1,300m ³ /日

半町第2取水場

区分	設備名	内 容	備 考
取水	深井戸	取水井 ケーシング口径 350mm 深度 200m 1基	
導水	取水ポンプ 導水管	口径 100mm, 揚程 100m, 吐出量 1.0m ³ /min, 出力 30Kw×1台 DCIP 口径 300mm 長さ 600m, 口径 250mm 長さ 648m	水中式 公称1,400m ³ /日

桜ヶ丘浄水場

区分	設備名	内 容	備 考
取水	深井戸 流量計	取水井 ケーシング口径 350mm 深度 189m 1基 電波式開水路流量計(原水)×1台 計量範囲 0~ 300m ³ /h	原水 4,050m ³ /日
導水	取水ポンプ	口径 100mm, 揚程 100m, 吐出量 1.0m ³ /min, 出力 30Kw×1台	水中式 公称1,350m ³ /日
浄水	着水井 混和池 沈でん池 ポンプ井 急速ろ過機 流量計 ろ過ポンプ棟 ろ過ポンプ 洗浄ポンプ 浄水池 薬注棟 次亜塩素酸ナトリウム 注入ポンプ 苛性ソーダ注入ポンプ 浄水水质計器 管理棟	3.7m×1.8m×2.5m 16m ³ 1池 16m×1.2m×1.8m 35m ³ 1池 16m×6m×3m 288m ³ 1池 9m×8m×2.8m 201m ³ 1池 内径 2,000mm ろ過速度 350m/日 4基 電磁式 口径150mm、計量範囲0~50m ³ /h×4台 4m×9m 口径 100mm, 揚程 25m, 吐出量 1.0m ³ /min, 出力 7.5Kw×4台 口径 125mm, 揚程 22m, 吐出量 1.8m ³ /min, 出力 11Kw×1台 No.1 12m×8m×4m 有効容量 380m ³ 1池 No.2 11m×10m×3m 有効容量 330m ³ 1池 No.3 11m×4m×2.3m 有効容量 100m ³ 1池 (有効容量計 810m ³) 7.8m×2.7m 次亜塩素酸ナトリウム 6m ³ ×1槽、加イ-ダ 6m ³ ×1槽 吐出量 18 / h,出力0.2kw×2台 吐出量 300 / h,出力0.2kw×2台 残留塩素計(ポーラログラフ式)×1台 色度計(吸光光度式)×1台 pH計(ガラス電極式)×2台 送水ポンプ室 12m×5.5m B1F 電気室他 12m×5.5m 1F 操作室 12m×5.5m 2F	建築面積 36m ² 水中式 建築面積 21m ² 建築面積198m ²
排水 処理	排水調整池	調整池 8m×8m×3.65m 調整能力 200m ³ /日 1池	公共下水道放流
送水	送水ポンプ 送水管 受電	(低区) 口径 100mm, 揚程 50m, 吐出量 1.3m ³ /min, 出力18.5Kw×2台 (高区) 口径 125mm, 揚程120m, 吐出量 3.2m ³ /min, 出力 100Kw×2台 (低区) CIP 口径 200mm 長さ 1,151m (高区) CIP 口径 250mm 長さ 1,527m 受電設備容量 動力 高圧 150KVA, 低圧 200KVA、電灯30KVA 受電方式 2回線	

新稲高区配水地

区分	設備名	内 容	備 考
配水	配水池 流量計	内径12.8m 有効水深7.8m 流出管300mm 有効容量1,000m ³ 2池 (有効容量計 2,000m ³) 超音波式 口径 300mm 計量範囲 0~ 500m ³ /h 1台	

新稲低区配水地

区分	設備名	内 容	備 考
配水	配水池 流量計	内径13.7m 有効水深6.8m 流出管250mm 有効容量1,000m ³ 1池 (有効容量計 1,000m ³) 超音波式 口径 250mm 計量範囲 0~ 200m ³ /h 1台	

坊 島 受 水 場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受水 詳細	流 量 計	大阪府営水道水受水 最大 19,284m ³ /日 芝分岐(萱野1丁目5番先) 電磁式 口径 500mm 計量範囲 0~1,600m ³ /h 1台 (芝分岐に府流量計設置)	大阪府水道部所有
受 水	受 水 管 流 量 計 受 水 池	CIP 口径 500mm 長さ 675m 超音波式 口径 500mm 計量範囲 0~1,600m ³ /h 1台 No.1 (旧池) 20m×36m×4.2m 有効容量 3,000m ³ 1池 No.2 (新池) 28m×36m×4.2m 有効容量 4,000m ³ 1池 (有効容量計 7,000m ³)	場内市受水流量計 HWL OP+ 85.0m
送 水	ポ ン プ 井 送水ポンプ 送 水 管 受 電 管 理 棟	4m×27.8m×5m 有効容量 550m ³ 1池 (箕面系) 口径 150mm, 揚程 95m 吐出量 2.4m ³ /min, 出力 75Kw×8台 (箕面系) CIP 口径 450mm 長さ 987m (青松園系) DCIP 口径 450mm 長さ 2,211m 受電設備容量 動力 500KVA×2台,30KVA,20KVA 電灯 20KVA,10KVA 受電方式 2回線 ポンプ室 14.5m×7m、15m×8m B1F 電気室 8.5m×7m、8m×5m B1F 管理室・事務室 14m×5m、20m×8m 1F	休止中 建築面積551m ² (新館・旧館合計)
配 水	流 出 管 流 量 計	CIP 口径 400mm 超音波式 口径 400mm 計量範囲 0~600m ³ /h 1台	自然流下

桜ヶ丘分岐

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受水 詳細		大阪府営水道水受水 最大 2,028m ³ /日 (直送配水) 桜ヶ丘分岐(新稲7丁目17番先) (桜ヶ丘分岐に府流量計設置)	大阪府水道部所有
受 水	受 水 管 流 量 計	DCIP 口径 200mm 長さ 119m 超音波式 口径 200mm 計量範囲 0~300m ³ /h 1台 (新稲7丁目10番先中央線緑地内に市受水流量計設置)	

船 場 東 受 水 場

区 分	設 備 名	内 容	備 考
受水 詳細	流 量 計	大阪府営水道水受水 最大 12,450m ³ /日 西宿分岐(船場東3丁目16番先) 電磁式 口径 400mm 計量範囲 0~1,000m ³ /h 1台 (西宿分岐に府流量計設置)	大阪府水道部所有
受 水	受 水 管 受 水 池	CIP 口径 500mm 長さ 40m No.1、2 12m×12m×4m 有効容量 500m ³ 2池 No.3 13m×13m×4m 有効容量 650m ³ 1池 (有効容量計 1,650m ³)	HWL OP+105.1m
送 水	送水ポンプ 送 水 管 管 理 棟 受 電	口径 100mm, 揚程 40m, 吐出量 2.8m ³ /min, 出力 37Kw×4台 CIP 口径 400mm 長さ 944m ポンプ室 4.0m×8.0m 電気室 4.0m×8.0m B1F 管理室 8.0m×16m 1F 受電設備容量 動力 200KVA 電灯 10KVA 受電方式 2回線	建築面積192m ²
配 水	流 出 管 流 量 計	CIP 口径 350mm 超音波式 口径 350mm 計量範囲 0~300m ³ /h 1台	自然流下

船場西配水地

区分	設備名	内 容	備 考
配水	配水池	(低区) No.1 20m×20m×5m 有効容量 2,000m ³ 1池 No.2 28m×20m×5m 有効容量 2,800m ³ 1池 No.3 16m×20m×5m 有効容量 1,600m ³ 1池 (有効容量計 6,400m ³) 流出管 CIP 口径 500mm 緊急遮断弁(流量感知式)×1台	
	送水ポンプ	(高区) 5m×5m×4m 有効容量 100m ³ 1池 (有効容量計 100m ³) 流出管 CIP 口径 150mm 口径 100mm, 揚程 15m, 吐出量 1.4m ³ /min, 出力 5.5Kw×2台	
	流量計	(低区) 超音波式 口径 500mm 計量範囲 0~1,000m ³ /h 1台 (高区) 超音波式 口径 150mm 計量範囲 0~150m ³ /h 1台	

新家北受水場

区分	設備名	内 容	備 考
受水 詳細	流量計	大阪府営水道水受水 最大 8,404m ³ /日 新家分岐(栗生新家3丁目1番先) 電磁式 口径 400mm 計量範囲 0~2,000m ³ /h 1台 (栗生新家3丁目1300-8に府流量計設置、新家南受水場共用)	大阪府水道部所有
受水	受水管 流量計 受水池	DCIP 口径 500mm 長さ 506m 超音波式 口径500mm 計量範囲 0~1,000m ³ /h 1台 10.6m×25m×4m 有効容量 1,000m ³ 2池 (有効容量計 2,000m ³)	場内市受水流量計 HWL OP+ 87.5m
送水	送水ポンプ 送水管 機器設備室 受電	口径 150mm 揚程 100m, 吐出量 2.54m ³ /min, 出力 75Kw×4台 DCIP 口径 400mm 長さ 1,751m DCIP 口径 450mm 長さ 560m 口径 500mm 長さ 250m ポンプ室、電気室、搬入室、通路 受電設備容量 動力 300KVA, 20KVA 電灯 10KVA 受電方式 2回線	建築面積396m ²

青松園配水地

区分	設備名	内 容	備 考
配水	配水池	41.5m×10.2m×6m 有効容量 2,250m ³ 2池 緊急遮断弁(流量感知式)×1台 (有効容量計 4,500m ³) 流出管 No.1 CIP 口径 500mm, No.2 CIP 口径 150mm	
	流量計	No.1 超音波式 口径 500mm 計量範囲 0~1200m ³ /h 1台 No.2 超音波式 口径 150mm 計量範囲 0~50m ³ /h 1台	
	管理棟 増圧ポンプ	電気室 8m×4m 口径 80mm, 揚程 30m, 吐出量 0.5m ³ /min, 出力 3.7Kw×2台	建築面積 32m ²

間谷中継ポンプ場

区分	設備名	内 容	備 考
受水	受水管 流量計 受水池	CIP 口径 200mm 長さ 205m 超音波式 口径 200mm 計量範囲 0~200m ³ /h 1台 10m×16m×2.2m 有効容量 350m ³ 1池	
送水	ポンプ井 送水ポンプ 送水管 管理棟	4m×6m×2.2m 有効容量 50m ³ 1池 口径 100mm, 揚程 70m, 吐出量 1.0m ³ /min, 出力 22Kw×2台 CIP 口径 200mm 長さ 442m ポンプ室 4.5m×10m B1F 電気室 4.5m×8m 1F	建築面積 81m ²

間谷配水地

区分	設備名	内 容	備 考
配水	配水池	(低区) 内径 9.75m 有効水深 14m 有効容量 1,000 ³ 1池 (高区) 内径 9.75m 有効水深 2.7m 有効容量 195 ³ 1池 流出管 CIP 150mm	休止中
配水	流量計 管理棟	(高区) 超音波式 口径 150mm 計量範囲 0~100 ³ /h 1台 電気室 3.7m×2.8m	建築面積10 ²

新家南受水場

区分	設備名	内 容	備 考
受水 詳細	流量計	大阪府営水道水受水 最大 7,776 ³ /日 新家分岐(栗生新家3丁目1番先) 電磁式 口径 400mm 計量範囲 0~2,000 ³ /h 1台 (栗生新家3丁目1300-8に府流量計設置、新家北受水場共用)	大阪府水道部所有
受水	受水管 流量計 受水池	DCIP 口径 400mm 長さ 1,200m 超音波式 口径 400mm 計量範囲 0~500 ³ /h 1台 20m×9.5m×4.5m 有効容量 850 ³ 2池 (有効容量計 1,700 ³)	場内市受水流量計 HWL OP+ 79.1m
送水	ポンプ井 送水ポンプ 送水管 管理棟 受電	3.35m×3.35m×4.9m 有効容量 55 ³ 2池 (有効容量計 110 ³) 口径 125mm, 揚程 60m, 吐出量 1.95 ³ /min, 出力 37Kw×4台 DCIP 口径 400mm 長さ 500m ポンプ室 3.4m×7.8m 電気室 9.4m×10.0m 受電設備容量 動力 200KVA, 20KVA 電灯 10KVA 受電方式 2回線	水中式 建築面積120 ²

小野原配水地

区分	設備名	内 容	備 考
配水	配水池	(低区) 内径 15.1m(内部階段を含む) 有効水深 23m 1池 流出管 500mm (有効容量計 4,000 ³) 緊急遮断弁(流量感知式)×1台 (高区) 内径15.5m(内部階段を含む) 有効水深11m 1池 流出管 400mm (有効容量計 2,000 ³)	
	流量計	(低区)超音波式 口径 500mm 計量範囲 0~1,000 ³ /h 1台 (高区)超音波式 口径 400mm 計量範囲 0~1,000 ³ /h 1台	
	送水ポンプ 管理棟	口径 125mm, 揚程 32m, 吐出量 1.74 ³ /min, 出力 15Kw×3台 ポンプ室 5.2m×9m	建築面積 46 ²

上止々呂美水源地

区分	設備名	内 容	備 考
導水	導水管	CIP 口径 100mm 長さ 50m (中谷川表流水)	
浄水	急速ろ過機 ろ過ポンプ 滅菌機 原水水质計器 浄水水质計器	内径 950mm ろ過速度 141m/日 2基 口径 40mm,揚程 17m,吐出量 0.09m ³ /min,出力 0.75Kw×2台 0~20g/h(塩素換算) 2台 濁度計(透過散乱光式)×1台 残留塩素計(ポーラログラフ式)×1台	水中式
配水	配水池 流量計	4m×4m×2m 有効容量 32m ³ 8m×4m×2.35m 有効容量 75m ³ (有効容量計 107m ³) 超音波式 口径 100mm 計量範囲 0~50m ³ /h 1台	

箕面川ダム取水場

区分	設備名	内 容	備 考
取水	取水井 集水管	2.2m×2.2m×5.35m 有効容量 25.89m ³ 1池 (長谷川伏流水) SUS 口径 200mm 4m×3本	原水 230m ³ /日
導水	導水ポンプ 流量計 導水管	口径40mm,揚程180m,吐出量0.085m ³ /min,出力 7.5Kw×3台 超音波式 口径 100mm 計量範囲 0~20m ³ /h 1台 口径100mm、延長 2422.4m(箕面川ダム取水場~下止々呂美水源地)	

下止々呂美水源地

区分	設備名	内 容	備 考
導水	導水管	CIP 口径 75mm 長さ 90m	休止中
浄水	緩速ろ過池 滅菌機 滅菌室	2.5m×5m ろ過速度 5.0~6.0m/日 2池 0~20g/h(塩素換算) 出力 25w×2台 角形密閉槽 0.2m ³ 1池	休止中 休止中 休止中
配水	配水池	3m×4m×2m 有効容量 24m ³	休止中
導水	導水管 接合井 減勢水槽	DCIP及びポリエチレン管 口径 100mm 長さ 2,422.4m FRP 1m×1.5m×2m 有効容量 2.0m ³ 1池 FRP 1m×1.5m×2m 有効容量 2.0m ³ 1池	
浄水	膜ろ過棟 原水水质計器 膜ろ過機 滅菌機 滅菌室 浄水水质計器 膜破断検知 発電機	ポンプ室 1F 膜ろ過機室 2F 濁度計(表面散乱光式)×1台、pH計(ガラス電極法)×1台 精密ろ過膜(MF膜)2系列、総有効膜面積 240m ² 原水槽(FRP)2.0m ³ 1池、膜処理水槽(FRP)2.0m ³ 1池 膜ろ過ポンプ 口径 50mm,揚程 30m,吐出量 0.13m ³ /min,出力 3.7Kw×3台 洗浄ポンプ 口径 65mm,揚程 22m,吐出量 0.53m ³ /min,出力 3.7Kw×2台 定量注入液中式プランジャポンプ 出力 25w×2台 角形密閉槽 0.2m ³ 1池 濁度計(レーザー透過散乱光式)×2台、 残留塩素計(ポーラログラフ式)×1台 メンブレンテスト(膜モジュールへの負荷空気漏洩検知)	建築面積100m ²
配水	配水池 流量計	8m×4m×2.2m 有効容量 70m ³ 縦型ウオルトマン式 口径 100mm 計量範囲 0~50m ³ /h 1台	

森町加圧ポンプ場

区分	設備名	内容	備考
送水	加圧ポンプ 送水管 ポンプ室	口径 100mm, 揚程 76m, 吐出量 0.61m ³ /min, 出力 15Kw×2台 DIP 口径 250mm 3.7m × 2.2m 深さ 1.7m	

森町高区配水地

区分	設備名	内容	備考
受水	流量計	超音波式 口径 100mm 計量範囲 0~100m ³ /h 1台 残留塩素計(ポーラログラフ式)×1台	
配水	配水池	内径 10.8m 有効水深 6.0m 有効容量 549m ³ 1池 緊急遮断弁(流量感知式)×1台	
配水	配水ポンプ 発電機 流量計 管理棟 浄水水質計器	口径 150mm, 揚程 20m, 吐出量 1.40m ³ /min, 出力 11Kw×2台 三相200V 45kVA 1台 (1) 超音波式 口径 150mm 計量範囲 0~200m ³ /h 1台 (2) 超音波式 口径 300mm 計量範囲 0~200m ³ /h 1台 ポンプ室 11.7m × 10.2m 建築面積 119m ² 緊急遮断弁室 3.2m × 4.2m 建築面積 13m ² 水質測定装置(濁度、色度、残留塩素、pH値)×1台	

給水モニター装置

設置場所	測定項目	測定範囲	測定方式	備考
瀬川 半町 桜ヶ丘 粟生新 川新家 平和合 小野原台東	濁度 残留塩素 水圧	0~5 度 0~3 mg/ 0~1 MPa	散乱光方式 ポーラログラフ方式 シールダイヤフラム式	
坊島受水場 森町中	濁度 色度 残留塩素 pH値 電気伝導率 水温 水圧	0~4 度 0~20 度 0~2 mg/ 2~12 0~500 μS/cm 0~50 0~1 MPa	透過光方式 透過光方式 ポーラログラフ方式 ガラス電極方式 交流2極方式 サーミスタ方式 半導体検出方式	

5 保有機器、機材等配置状況

(1) 車両関係

所管課	区分	台数	形状等
総務課	小型乗用	1	箱型
	軽乗用	1	箱型
お客様サービス課	軽貨物	1	バン
	軽貨物	1	バン
計画・建設担当	小型貨物	1	バン
	軽貨物	1	バン
工務課	軽乗用	1	箱型
	軽貨物	1	バン
	小型貨物	2	バン
	普通貨物	1	ダンプ
	小型特殊	1	ホイールローダ
	建設機械	1	小型掘削機
浄水課	軽乗用	2	箱形
	小型貨物	2	バン・キャブオーバ
	小型乗用	1	ステーションワゴン

(2) 業務用無線関係

水道部庁舎	固定基地局	5W	×	1台
	移動携帯局	5W	×	2台
車両積載局	移動局	10W	×	12台
箕面浄水場	可搬移動局	5W	×	1台
	移動携帯局	5W	×	1台

(3) 非常用機器関係

浄水装置	中空糸膜活性炭ろ過方式 毎時 2,000 整備台数 2台	給水タンク	2.0m ³	1基
			1.5m ³	1基
			1.0m ³	3基
封入装置	毎分20袋(1入袋) 整備台数 1台		0.5m ³	1基
		保管場所	坊島受水場	
発電装置	整備台数 2台	非常用布水槽	2.0m ³	3基
搬送容器	ポリ容器 20 詰 整備数 1,000本	非常用応急給水栓(4栓式) 9基		
		封入装置用中間水槽	0.6m ³	1基
保管場所	箕面浄水場			

(4) 情報システム処理関係

所管課	システム名	内容等
総務課	財務会計	運用開始 平成5年度(平成11年度更新) 処理内容 企業会計処理(予算・決算を含む)、貯蔵品台帳・固定資産台帳
	水道情報	運用開始 平成11年度 処理内容 コミュニケーションツール・公文書管理
お客様サービス課	上下水道料金	運用開始 平成7年度(平成14年度更新) 処理内容 上下水道料金請求等の管理 (ハンディターミナルシステム含む)
計画・建設担当	建設工事積算	運用開始 平成4年度(平成18年度更新) 処理内容 工事・委託の設計積算処理
工務課	ファイリング	運用開始 平成11年度 処理内容 上水管・給水設備の管理

6 中央監視制御設備（箕面浄水場中央管理室）

箕面取水場			
監視	受電 吸気弁 ゲート弁 火災	導水(取水)ポンプ(1~2号) 原水流量 水利用水流量 ドアチェック	真空ポンプ 取水口監視カメラ 除塵機・電磁弁
制御	導水ポンプ制御(1~2号) ゲート弁制御 水利用水流量調整	真空ポンプ制御 除塵機・電磁弁制御 取水口監視カメラ制御	吸気弁制御 取水流量調整
箕面浄水場			
監視	受電 中区配水流量No.1 高区配水池水位No.2 中区配水池水位No.3 超高区送水ポンプ(1~3号) (膜ろ過設備) 原水検水ポンプ ろ過原水ポンプ切替弁(1~2号) 原水色度 高速繊維ろ過機供給弁(1~2号) 高速繊維ろ過機空洗弁(1~2号) 高速繊維ろ過機制御盤故障 膜ろ過ユニット(1~4号) 膜ろ過逆洗ポンプ(1~2号) 循環水槽(1~2号) 滅菌用次亜注入ポンプ(1~2号) 浄水残塩 次亜貯蔵槽液位(1~3号) 総原水流量 高速繊維ろ過機差圧(1~2号) 膜ろ過ユニットろ過流量(1~4号) 浄水流量	流入弁 中区配水流量No.2 中区配水池水位No.1 緊急遮断弁 場内監視カメラ(3台) 高速繊維ろ過原水ポンプ(1~3号) PAC注入ポンプ(4台) 高速繊維ろ過機(1~2号) 高速繊維ろ過機排水弁(1~2号) 高速繊維ろ過機空気抜弁(1~2号) 高速繊維ろ過機空洗ブロワ(1~2号) 膜ろ過循環ポンプ(1~4号) 膜ろ過用コンプレッサ(1~2号) 膜ろ過逆洗水槽 浄水検水ポンプ 浄水色度 高速繊維ろ過バイパス弁(1~2号) 次亜注入量 膜ろ過ユニット入口圧力(1~4号) 膜ろ過水濁度(1~4号) 洗浄排水槽放流流量	高区配水流量 高区配水池水位No.1 中区配水池水位No.2 薬品注入機器故障 PAC貯蔵槽液位(1~2号) 原水濁度 高速繊維ろ過原水連絡弁 高速繊維ろ過機逆洗弁(1~2号) 高速繊維ろ過機処理水弁(1~2号) 高速繊維ろ過原水バイパス弁(1~2号) 逆洗用次亜注入ポンプ(1~4号) 膜ろ過用循環水槽排水弁(1~2号) 膜ろ過制御盤(1~4号)故障 浄水濁度 浄水PH 原水流量(1~2号) 次亜注入率 膜ろ過ユニット出口圧力(1~4号) 循環水槽水温 総ろ過流量
制御	流入弁制御 場内監視カメラ制御(3台) (膜ろ過設備) 高速繊維ろ過バイパス弁制御(1~2号) 次亜注入率設定値制御(1~2号)	超高区送水ポンプ制御(1~3号) 総ろ過流量設定値制御	高区配水池水位切替 次亜注入量設定値制御(1~2号)
箕面超高区配水地			
監視	超高区配水流量	超高区配水池水位	電動弁
制御	電動弁制御		
平和台中継ポンプ場			
監視	受電 受水流量 ドアチェック	流入弁 受水池水位 火災	送水ポンプ(1~2号) ポンプ井水位
制御	流入弁制御	送水ポンプ制御(1~2号)	
平和台配水地			
監視	配水流量	配水池水位	

滝道第1ポンプ場			
監視	受電 配水池水位 ドアチェック	流入弁 次亜注入ポンプ	送水ポンプ(1~2号) 次亜貯留槽液位
制御	流入弁制御	送水ポンプ制御(1~2号)	
滝道第2ポンプ場			
監視	受電 ドアチェック	送水ポンプ(1~2号)	配水池水位
制御	送水ポンプ制御(1~2号)		
滝道第3ポンプ場			
監視	受電 ドアチェック	送水ポンプ(1~2号)	配水池水位
制御	送水ポンプ制御(1~2号)		
滝道第4配水地			
監視	配水池水位		
半町第1取水場			
監視	受電	取水ポンプ	取水井水位
半町第2取水場			
監視	受電	取水ポンプ	取水井水位
桜ヶ丘浄水場			
監視	受電 取水ポンプ ろ過機原水弁(1~4号) ろ過流量(1~4号) ポンプ井水位 場内監視カメラ(2台) 浄水残留塩素 浄水色度 次亜注入量 火災	低区送水ポンプ(1~2号) 浅井戸ポンプ ろ過機(1~4号) 取水井水位 浄水池水位 排水ポンプ故障 混和池残留塩素 次亜貯留槽液位 カセイソーダ注入量 ドアチェック	高区送水ポンプ(1~2号) ろ過ポンプ(1~4号) 取水流量 沈でん池水位 浅井戸水位 調整池攪拌機 PH値、 カセイソーダ貯留槽液位 薬品注入機器故障
制御	低区送水ポンプ制御(1~2号) ろ過ポンプ制御(1~4号) 場内監視カメラ制御(2台)	高区送水ポンプ制御(1~2号) ろ過機原水弁制御(1~4号)	浅井戸ポンプ制御 浄水池水位切替
新稲高区配水地			
監視	配水流量	配水池水位 1	配水池水位 2
制御	配水池水位切替		
新稲低区配水地			
監視	配水流量	配水池水位	配水弁
制御	配水弁制御		

坊 島 受 水 場			
監 視	受電 新館送水ポンプ(1~4号) 配水流量 排水ポンプ故障 ドアチェック	受水弁 受水流量(芝分岐府流量計) 受水池水位 1 受水池残留塩素 火災	旧館送水ポンプ(1~4号) 受水流量(場内市流量計) 受水池水位 2 DC(無停電)電源故障
制 御	受水弁制御	旧館送水ポンプ制御(1~4号)	新館送水ポンプ制御(1~4号)
桜ヶ丘分岐			
監 視	受水流量(市流量計)(直送配水)(中央線緑地内設置)		
船場東受水場			
監 視	受電 受水流量(西宿分岐府流量計) 受水池水位 2 DC(無停電)電源故障	受水弁 配水流量 受水池水位 3 ドアチェック	送水ポンプ(1~4号) 受水池水位 1 排水ポンプ故障 火災
制 御	受水弁制御	送水ポンプ制御(1~4号)	受水池水位切替
船場西配水地			
監 視	受電 高区配水流量 低区配水池水位 3 ドアチェック	送水ポンプ(1~2号) 低区配水池水位 1 高区配水池水位	低区配水流量 低区配水池水位 2 緊急遮断弁
制 御	送水ポンプ制御(1~2号)	低区配水池水位切替	
新家北受水場			
監 視	受電 受水流量(新家分岐市流量計) 排水ポンプ故障(2台) 火災	受水弁 受水池水位 1 DC(無停電)電源故障	送水ポンプ(1~4号) 受水池水位 2 ドアチェック
制 御	受水弁制御	送水ポンプ制御(1~4号)	受水池水位切替
青松園配水地			
監 視	配水流量No.1 配水池水位 2 配水水圧 ドアチェック	配水流量No.2 緊急遮断弁 増圧ポンプ故障	配水池水位 1 DC(無停電)電源故障 水圧低下
制 御	配水池水位切替		
間谷中継ポンプ場			
監 視	受電 受水流量 次亜貯留槽液位警報 ドアチェック	流入弁 受水池水位 排水ポンプ故障	送水ポンプ(1~2号) 薬注ポンプ 火災
制 御	流入弁制御	送水ポンプ制御(1~2号)	
間谷配水地			
監 視	高区配水流量 ドアチェック	高区配水池水位	低区配水池水位

新家南受水場			
監視	受電	受水弁	送水ポンプ(1~4号)
	受水流量(新家分岐市流量計) 排水ポンプ故障 火災	受水池水位 1 DC(無停電)電源故障	受水池水位 2 ドアチェック
制御	受水弁制御	送水ポンプ制御(1~4号)	受水池水位切替
小野原配水地			
監視	受電	送水ポンプ(1~3号)	低区配水流量
	高区配水流量 ドアチェック	低区配水池水位 火災	高区配水池水位 緊急遮断弁
制御	送水ポンプ制御(1~3号)	低区配水池水位切替	高区配水池水位切替

箕面川ダム取水場			
監視	受電	取水ポンプ(1~3号)	取水流量
	取水積算流量	取水井水位	
制御	取水ポンプ制御(1~3号)		
下止々呂美導水管			
監視	接合井水位	接合井保守蓋	減勢水槽保守蓋
下止々呂美水源地			
監視	受電	膜処理装置(1~2号)	原水温度
	原水濁度	原水PH	配水流量
	配水積算流量	No.1膜ろ過水濁度	No.2膜ろ過水濁度
	配水池水位	No.1膜ろ過水流量	No.2膜ろ過水流量
	膜ろ過水合計流量	膜ろ過滅菌機液位低	緩速ろ過滅菌機液位低
制御	膜ろ過水残留塩素	膜ろ過水次亜塩注入量	
	膜ろ過装置(1~2号)	膜ろ過次亜塩注入量	膜ろ過次亜塩注入率

森町加圧ポンプ場			
監視	受電	加圧ポンプ(1~2号)	
制御	送水ポンプ制御(1~2号)		
森町高区配水地			
監視	受電	受水弁	受水流量
	受水圧力	受水入口残塩	自家発電装置
	給気ファン	排気ファン	滅菌機
	薬液槽液位低	配水池出口残塩	配水池水位
	1配水流量	2配水流量	配水圧力
制御	配水ポンプ(1~2号)	緊急遮断弁	赤外線センサー
	場内監視カメラ(2台)		
制御	受水弁制御	受水弁上限開度設定制御	受水流量制御
	受水入口次亜注入率設定制御	配水ポンプ制御(1~2号)	1配水圧力制御
	配水池水位切替	場内監視カメラ制御(2台)	

7 水源施設別電力量・料金

(単位 電力使用量 : kwh 電力料金 : 円)

区 分		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度		
自己水	箕面浄水場	電力使用量	670,343	562,309	503,801	724,568	674,614	
		1 m ³ 当たり電力使用量	0.922	1.268	1.812	1.025	0.936	
	桜ヶ丘浄水場	電力料金	9,258,958	8,036,053	7,288,692	10,054,450	9,607,279	
		1 m ³ 当たり電力料金	12.74	18.12	26.22	14.22	13.34	
	府営水	坊島受水場	電力使用量	1,143,002	1,198,105	1,279,435	1,080,979	1,121,511
			1 m ³ 当たり電力使用量	0.267	0.263	0.284	0.275	0.295
電力料金			20,787,940	18,611,966	18,588,564	17,075,184	16,857,196	
1 m ³ 当たり電力料金			4.85	4.08	4.13	4.35	4.43	
府営水	船場東受水場	電力使用量	407,582	408,451	433,845	435,651	442,035	
		1 m ³ 当たり電力使用量	0.134	0.125	0.124	0.117	0.119	
		電力料金	5,818,667	6,047,284	6,037,174	6,085,730	6,214,506	
		1 m ³ 当たり電力料金	1.91	1.85	1.73	1.64	1.68	
府営水	新家南受水場	電力使用量	619,006	628,687	680,472	588,523	587,043	
		1 m ³ 当たり電力使用量	0.283	0.280	0.287	0.260	0.263	
		電力料金	8,486,797	8,813,135	9,341,497	8,477,314	8,549,837	
		1 m ³ 当たり電力料金	3.88	3.93	3.94	3.74	3.83	
府営水	新家北受水場	電力使用量	1,008,879	977,825	835,488	818,780	923,562	
		1 m ³ 当たり電力使用量	0.373	0.374	0.338	0.329	0.372	
		電力料金	14,105,549	13,839,081	13,181,509	13,491,919	13,704,365	
		1 m ³ 当たり電力料金	5.22	5.29	5.34	5.42	5.51	

8 配水分析と水源別配水量

(1) 配水分析

(単位：m³)

総配水量	有効水量	有収水量	料金水量
計 14,738,997	計 14,349,541	計 14,066,632	計 14,066,125
上水道 14,599,403	(97.4%)	(95.4%)	上水道 14,004,061
上止々呂美 36,574	上水道 14,216,926	上水道 14,004,568	上止々呂美 31,249
下止々呂美 29,820	(97.4%)	(95.9%)	下止々呂美 27,034
森町 73,200	上止々呂美 32,345	上止々呂美 31,249	森町 3,781
	(88.4%)	(85.4%)	
	下止々呂美 27,070	下止々呂美 27,034	分水量
	(90.8%)	(90.7%)	計 507
	森町 73,200	森町 3,781	上水道 507
	(100.0%)	(5.2%)	上止々呂美 0
			下止々呂美 0
			森町 0
		無収水量	その他(福祉減免)
		計 282,909	計 209,919
		上水道 212,358	上水道 208,868
		上止々呂美 1,096	上止々呂美 1051
		下止々呂美 36	下止々呂美 0
		森町 69,419	森町 0
			水道事業用水量
			計 72,917
			上水道 3,433
			上止々呂美 45
			下止々呂美 20
			森町 69,419
			その他(防火用水等)
			計 73
			上水道 57
			上止々呂美 0
			下止々呂美 16
			森町 0
	無効水量		調定減額水量(漏水・赤水減免)
	計 389,456		計 21,823
	上水道 382,477		上水道 21,675
	上止々呂美 4,229		上止々呂美 0
	下止々呂美 2,750		下止々呂美 148
	森町 0		森町 0
			本管漏水量等
			計 367,633
			上水道 360,802
			上止々呂美 4,229
			下止々呂美 2,602
			森町 0

- 備考 1 有効水量 使用上有効とみられる水量。総配水量から漏水等の水量を除いたもの。
- 2 無効水量 水道管からの漏水などによって、水道水として使用されなかった水量。
- 3 有収水量 水道による給水のうち、漏水のほか消火栓用等を除いた、需要者が有効に受け取り水道料金の支払い対象となった水量。
- 4 無収水量 料金徴収の対象とならなかった水量。例えば消防用水として使用された水道水のうち水道料金の収入がなかった水量。


(2) 水源別配水量

水源別配水量の経年変化

(単位：m³)

区 分	1 5 年度	1 6 年度	1 7 年度	1 8 年度	1 9 年度	
自 己 水	箕面浄水場	726,718	443,405	278,014	707,168	720,415
	桜ヶ丘浄水場	1,204,029	1,122,791	1,124,160	1,225,541	1,273,557
	合 計	1,930,747	1,566,196	1,402,174	1,932,709	1,993,972
受 大 阪 府 水	坊 島受水場	4,282,200	4,563,267	4,501,500	3,928,800	3,804,700
	船場東受水場	3,048,174	3,261,265	3,486,720	3,711,394	3,705,366
	新家南受水場	2,188,846	2,244,270	2,371,597	2,264,468	2,231,935
	新家北受水場	2,703,254	2,617,430	2,468,803	2,491,032	2,485,365
	桜ヶ丘 分岐	387,110	392,990	399,190	404,280	377,940
	小 計	12,609,584	13,079,222	13,227,810	12,799,974	12,605,306
	他 市 水	414	378	376	419	125
合 計	12,609,998	13,079,600	13,228,186	12,800,393	12,605,431	
簡 易 水 道	上 止 々 呂 美	36,792	35,170	35,508	38,300	36,574
	下 止 々 呂 美	29,208	28,748	28,586	30,405	29,820
	北 部 簡 易 水 道	-	-	-	-	73,200
	合 計	66,000	63,918	64,094	68,705	139,594
総 配 水 量	14,606,745	14,709,714	14,694,454	14,801,807	14,738,997	
受水依存率 (%)	86.3	88.9	90.0	86.5	86.0	


水源内訳

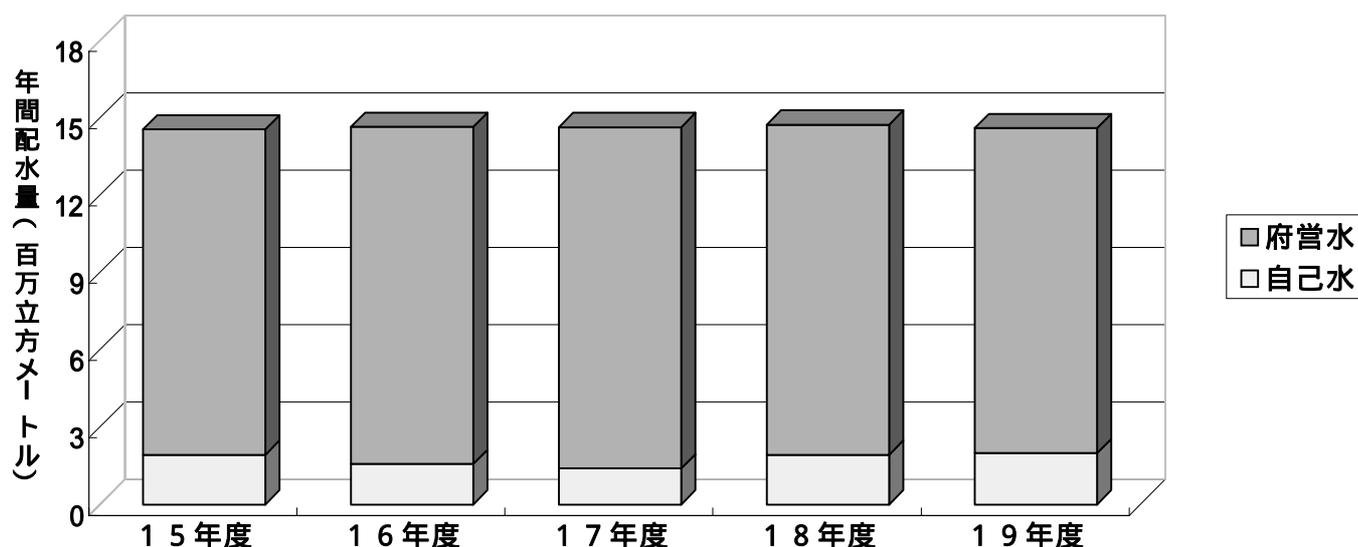

月別配水量の経年変化

(単位：千 m^3)

年 度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
15年度	1,182	1,243	1,222	1,273	1,280	1,249	1,256	1,196	1,213	1,195	1,132	1,166	14,607
16年度	1,203	1,242	1,234	1,354	1,283	1,213	1,235	1,188	1,217	1,205	1,094	1,241	14,709
17年度	1,187	1,225	1,242	1,298	1,285	1,213	1,228	1,191	1,230	1,205	1,132	1,258	14,694
18年度	1,220	1,277	1,282	1,331	1,350	1,240	1,245	1,204	1,232	1,188	1,074	1,158	14,801
19年度	1,206	1,250	1,239	1,275	1,301	1,216	1,253	1,208	1,254	1,207	1,128	1,202	14,739

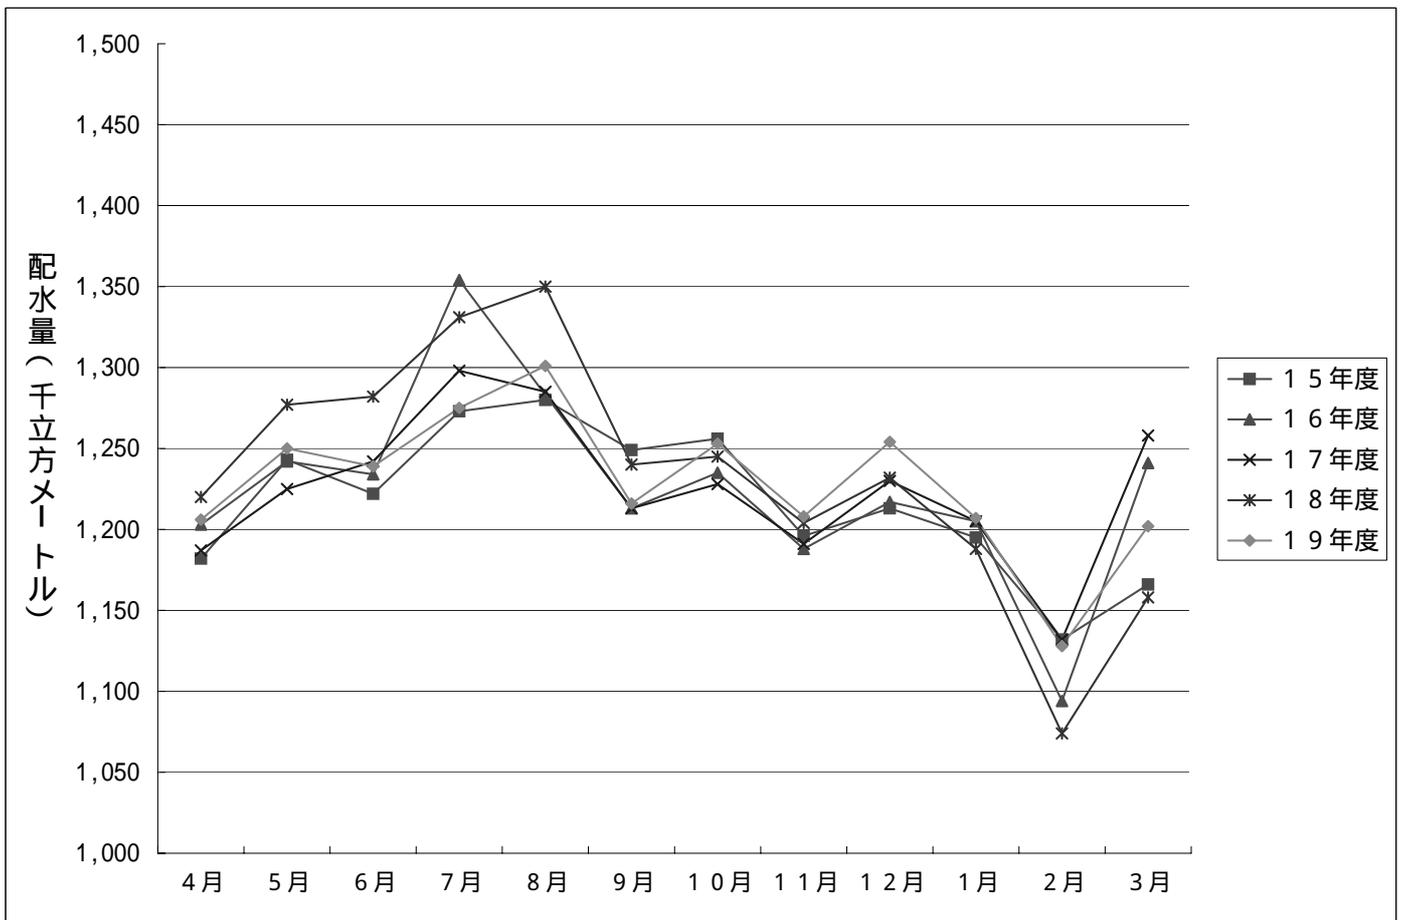

9 水質試験成績表

水道水質基準について

水道水の水質基準は水道法に基づいて定められており、この基準全てに適合した水の供給と定期的な検査が義務付けられています。

水質基準は昭和 33 年に制定されて以来、何度かの改正が行われてきました。現在の水質基準は平成 15 年に大幅に改正されたもので、平成 16 年 4 月に施行されています。この時、水質基準として 50 項目が設定されるとともに、水質管理目標設定項目として 27 項目、要検討項目として 40 項目が導入されました。

また、水質基準は常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考えから、必要な知見の収集等により逐次検討が進められています。平成 20 年 4 月には塩素酸が水質基準に追加され、従属栄養細菌及びフィプロニル(農薬類の中の 1 項目として)が水質管理目標設定項目に追加されました。

水質基準 (50 項目、平成 20 年 4 月以降は 51 項目)

健康に関連する 31 項目と生活上の支障に関連する 20 項目について、厚生労働省令で基準が定められています。

水質管理目標設定項目 (27 項目)

毒性の評価が暫定的なため水質基準とされなかったもの、または、今後水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理上留意が必要な項目です。

要検討項目 (40 項目)

毒性評価が定まらない、または、水道水中の存在量が不明等の理由から、水質基準及び水質管理目標設定項目に分類されなかったもので、今後情報・知見の収集が必要な項目です。

ダイオキシン類、環境ホルモン(ビスフェノール A など)やマイクロキスチン等が該当します。

水道部では、安全で良質な水道水をお届けするために、年度ごとに「水質検査計画」を策定し、適正な水質検査を実施しています。

水質の概要について

市の自己水源は箕面川(表流水)、半町・桜ヶ丘の深井戸(地下水)、中谷川(表流水)、長谷川(伏流水)で、水質的に大きな経年変化もなく、良好な状況を保っています。

そして、これらを浄水処理した水道水と大阪府営水道から受水した水道水を給水していますが、すべて水質基準を十分に満たした安全で良質な水です。

(1) 原水の定期水質試験成績表(平成19年度)

試験項目・単位			浄水場名		箕面浄水場			桜ヶ丘浄水場		
			水源名		猪名川水系箕面川			1号、2号、3号井混合		
			水源種別		表流水			地下水		
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水温	℃	24	25.3	4.8	15.3	2	21.6	19.0	20.3	
病原微生物	一般細菌	個/ml	12	1600	12	310	2	3	0	2
	大腸菌	---	12	(+)	(+)	(+)	2	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	0.002	0.001	0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	24	1.1	0.3	0.8	2	<0.1	<0.1	<0.1
	フッ素及びその化合物	mg/l	24	0.30	0.14	0.22	2	0.10	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
一般有機化学物質	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
色	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	<0.02	0.03	2	<0.02	<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	mg/l	24	0.12	<0.03	0.03	2	1.58	1.54	1.56
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
味	ナトリウム及びその化合物	mg/l	24	12.3	7.5	10.2	2	18.1	16.3	17.2
色	マンガン及びその化合物	mg/l	24	0.012	<0.005	<0.005	2	0.50	0.46	0.48
味	塩化物イオン	mg/l	24	10.6	6.1	7.6	2	15.4	14.2	14.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24	57	35	49	2	76	74	75
	蒸発残留物	mg/l	4	118	85	101	2	233	204	219
発泡	陰イオン界面活性剤	mg/l	1	---	---	<0.02	1	---	---	<0.02
におい	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	---	---	---
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	---	---	---
発泡	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
におい	フェノール類	mg/l	1	---	---	<0.0005	1	---	---	<0.0005
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	24	2.8	0.8	1.2	2	<0.5	<0.5	<0.5
基礎的性状	pH値	---	24	8.0	7.6	7.8	2	6.8	6.7	6.8
	臭気	---	24	微	藻	臭	2	硫	化	水
	色度	度	24	16	4	8	2	24	24	24
	濁度	度	24	2.6	0.3	1.0	2	2.7	2.4	2.6
その他	アンモニア態窒素	mg/l	24	<0.04	<0.04	<0.04	2	0.20	0.16	0.18
	電気伝導率	μS/cm	4	160	137	147	2	250	250	250
	総アルカリ度	mg/l	4	52.0	41.5	46.8	2	70.0	69.5	69.8
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	12	1.0	0.1	0.5	0	---	---	---

備考 くは右側数値未満であることを表します。

試験項目・単位			浄水場名		桜ヶ丘 浄水場							
			水源名		1号井(半町)				2号井(半町)			
			水源種別		地下水				地下水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均		
水温	℃	12	20.5	17.9	19.5	12	21.2	18.5	19.9			
病原微生物	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	12	5	0	1		
	大腸菌	---	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)		
金属類	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005		
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0	---	---	---	0	---	---	---		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1		
	フッ素及びその化合物	mg/l	12	0.11	0.09	0.10	12	0.09	<0.08	<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	0	---	---	---	0	---	---	---		
一般有機化学物質	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	0	---	---	---	0	---	---	---		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
色	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02		
	鉄及びその化合物	mg/l	12	3.40	2.72	2.96	12	0.60	0.42	0.52		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1		
味	ナトリウム及びその化合物	mg/l	12	19.4	17.7	18.4	12	18.4	16.8	17.7		
色	マンガン及びその化合物	mg/l	12	0.66	0.54	0.60	12	0.36	0.26	0.31		
味	塩化物イオン	mg/l	12	16.9	15.6	16.4	12	19.1	17.5	18.4		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12	102	98	100	12	78	73	76		
	蒸発残留物	mg/l	4	249	228	235	4	212	194	204		
発泡	陰イオン界面活性剤	mg/l	0	---	---	---	0	---	---	---		
におい	ジェオスミン	mg/l	0	---	---	---	0	---	---	---		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0	---	---	---	0	---	---	---		
発泡	非イオン界面活性剤	mg/l	0	---	---	---	0	---	---	---		
におい	フェノール類	mg/l	0	---	---	---	0	---	---	---		
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5		
基礎的性状	pH値	---	12	7.0	6.7	6.9	12	6.7	6.5	6.6		
	臭気	---	12	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	12	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭		
	色度	度	12	24	12	18	12	3	<1	2		
	濁度	度	12	4.1	2.0	3.1	12	0.7	0.1	0.3		
その他	アンモニア態窒素	mg/l	12	0.25	0.22	0.23	12	0.13	0.10	0.11		
	電気伝導率	μS/cm	4	307	305	306	4	255	251	253		
	総アルカリ度	mg/l	4	82.8	80.0	81.3	4	61.5	59.5	60.7		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0	---	---	---	0	---	---	---		

備考 < は右側数値未満であることを表します。

試験項目・単位		浄水場名	桜ヶ丘浄水場			
		水源名	3号井(桜ヶ丘)			
		水源種別	地下水			
			回数	最高	最低	平均
	水温	℃	12	21.6	20.0	20.7
病原微生物	一般細菌	個/ml	12	1	0	0
	大腸菌	---	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0	---	---	---
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	12	<0.1	<0.1	<0.1
	フッ素及びその化合物	mg/l	12	0.12	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/l	0	---	---	---
一般有機化学物質	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	0	---	---	---
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001
色	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	mg/l	12	2.57	1.80	2.27
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.1	<0.1	<0.1
味	ナトリウム及びその化合物	mg/l	12	13.6	12.3	13.0
色	マンガン及びその化合物	mg/l	12	0.82	0.64	0.71
味	塩化物イオン	mg/l	12	3.9	3.5	3.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12	47	43	46
	蒸発残留物	mg/l	4	159	141	148
発泡	陰イオン界面活性剤	mg/l	0	---	---	---
におい	ジェオスミン	mg/l	0	---	---	---
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0	---	---	---
発泡	非イオン界面活性剤	mg/l	0	---	---	---
におい	フェノール類	mg/l	0	---	---	---
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	12	<0.5	<0.5	<0.5
基礎的性状	pH値	---	12	7.1	6.9	7.0
	臭気	---	12	硫化水素臭		
	色度	度	12	40	16	26
	濁度	度	12	3.6	2.0	2.9
その他	アンモニア態窒素	mg/l	12	0.35	0.26	0.29
	電気伝導率	μS/cm	4	169	167	168
	総アルカリ度	mg/l	4	71.0	69.5	70.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0	---	---	---

備考 < は右側数値未満であることを表します。

試験項目・単位			浄水場名		上止々呂美簡易水道				下止々呂美簡易水道			
			水源名		余野川水系中谷川				箕面川水系長谷川			
			水源種別		表流水				伏流水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均		
水温	℃	12	17.4	10.3	14.3	12	22.4	5.2	15.1			
病原微生物	一般細菌	個/ml	12	100	16	49	12	570	3	96		
	大腸菌	---	12	(+)	(-)	(+)	12	(+)	(-)	(+)		
金属類	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	12	0.031	0.021	0.026	12	0.002	0.002	0.002		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005		
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	12	1.0	0.6	0.7	12	2.0	0.3	1.2		
	フッ素及びその化合物	mg/l	12	0.17	0.15	0.16	12	0.14	<0.08	0.11		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1		
一般有機化学物質	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
色	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.06	0.05	0.06	4	0.06	<0.02	0.02		
	鉄及びその化合物	mg/l	12	0.12	<0.03	0.05	12	0.27	<0.03	0.08		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1		
味	ナトリウム及びその化合物	mg/l	12	8.3	7.2	7.8	12	8.1	6.1	6.9		
色	マンガン及びその化合物	mg/l	12	0.007	<0.005	<0.005	12	0.084	<0.005	0.015		
味	塩化物イオン	mg/l	12	4.5	3.8	4.2	12	9.4	4.4	6.0		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12	45	38	43	12	63	44	52		
	蒸発残留物	mg/l	4	133	90	107	4	125	103	113		
発泡	陰イオン界面活性剤	mg/l	1	---	---	<0.02	1	---	---	<0.02		
におい	ジェオスミン	mg/l	0	---	---	---	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0	---	---	---	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
発泡	非イオン界面活性剤	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01		
におい	フェノール類	mg/l	1	---	---	<0.0005	1	---	---	<0.0005		
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	12	0.6	<0.5	<0.5	12	1.9	0.6	1.2		
基礎的性状	pH値	---	12	7.8	7.5	7.6	12	7.8	7.5	7.7		
	臭気	---	12	微	藻	臭	12	無	臭			
	色度	度	12	6	2	4	12	12	3	6		
	濁度	度	12	2.1	0.8	1.3	12	2.1	0.2	0.9		
その他	アンモニア態窒素	mg/l	12	<0.04	<0.04	<0.04	12	0.11	<0.04	<0.04		
	電気伝導率	μS/cm	4	128	117	125	4	160	130	146		
	総アルカリ度	mg/l	4	45.5	38.5	43.5	4	57.5	40.0	49.7		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	6	0.9	0.1	0.6	6	1.0	0.1	0.6		

備考 くは右側数値未満であることを表します。

(2) 浄水の定期水質試験成績表(平成19年度)

浄水場名 試験項目 水質基準・単位			自 己 水							
			箕 面 浄 水 場				桜ヶ丘 浄 水 場			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温	℃	24	24.8	4.1	14.6	24	22.2	18.0	20.1
病原微生物	一般細菌	100個/ml 以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	24	1.1	0.4	0.8	24	<0.1	<0.1	<0.1
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	24	0.29	0.14	0.22	24	0.11	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.03mg/l 以下	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	0.06mg/l 以下	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	臭素酸	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002
	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	4	0.13	0.04	0.08	4	<0.02	<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	24	<0.03	<0.03	<0.03	24	0.06	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	24	14.0	8.4	11.0	24	29.1	17.9	25.4
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	24	<0.005	<0.005	<0.005	24	0.009	<0.005	<0.005
味	塩化物イオン	200mg/l 以下	24	12.5	7.8	9.7	24	16.9	13.7	15.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	24	55	35	49	24	77	63	74
	蒸発残留物	500mg/l 以下	4	126	79	110	4	243	200	224
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	---	---	---
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	---	---	---
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
におい	フェノール類	0.005mg/l 以下	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l 以下	24	1.2	0.5	0.7	24	<0.5	<0.5	<0.5
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	24	7.8	7.5	7.7	24	7.3	6.8	7.1
	味	異常でないこと	24	異 常 な し			24	異 常 な し		
	臭気	異常でないこと	24	異 常 な し			24	異 常 な し		
	色度	5度 以下	24	<1	<1	<1	24	<1	<1	<1
	濁度	2度 以下	24	<0.1	<0.1	<0.1	24	<0.1	<0.1	<0.1
その他	残留塩素	0.1mg/l 以上	24	1.2	0.7	0.9	24	0.7	0.5	0.6
	電気伝導率	μS/cm	4	164	141	152	4	286	249	271
	総アルカリ度	mg/l	4	51.0	40.2	46.1	4	85.5	68.5	79.8

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -60-

浄水場名			府 営 水							
			坊 島 受 水 場				桜ヶ丘分岐			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
試験項目	水質基準・単位									
	水温	℃	12	29.5	8.1	18.7	12	28.6	8.6	18.7
病原微生物	一般細菌	100個/ml以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0	---	---	---	1	---	---	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	12	1.6	0.9	1.3	12	1.6	0.9	1.3
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	12	0.10	<0.08	<0.08	12	0.11	<0.08	0.08
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l以下	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0	---	---	---	1	---	---	<0.002
	クロロホルム	0.06mg/l以下	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0	---	---	---	1	---	---	<0.004
	ジブromokロロメタン	0.1mg/l以下	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	臭素酸	0.01mg/l以下	0	---	---	---	1	---	---	0.004
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0	---	---	---	1	---	---	<0.02
	ブromोजクロロメタン	0.03mg/l以下	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003
	ブromホルム	0.09mg/l以下	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0	---	---	---	1	---	---	<0.008	
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	4	0.03	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	12	21.2	15.6	18.7	12	21.4	15.4	18.8
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
味	塩化物イオン	200mg/l以下	12	23.0	14.7	20.1	12	22.9	14.6	20.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	12	49	39	45	12	50	39	46
	蒸発残留物	500mg/l以下	4	167	101	130	4	138	88	115
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0	---	---	---	0	---	---	---
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01
におい	フェノール類	0.005mg/l以下	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l以下	12	0.9	0.7	0.8	12	0.8	0.7	0.7
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.6
	味	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	濁度	2度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
その他	残留塩素	0.1mg/l以上	12	0.5	0.4	0.4	12	0.6	0.4	0.5
	電気伝導率	μS/cm	4	216	198	207	4	210	166	191
	総アルカリ度	mg/l	4	43.0	37.7	40.5	4	43.0	36.5	39.0

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -61-

浄水場名			府 営 水							
			船 場 東 受 水 場				新 家 北 受 水 場			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
試 験 項 目	水質基準・単位									
	水温	℃	12	29.6	8.1	18.6	12	29.3	10.4	19.9
病原微生物	一般細菌	100個/ml 以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	12	1.6	0.9	1.3	12	1.5	0.8	1.2
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	12	0.10	<0.08	<0.08	12	0.11	<0.08	0.08
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.03mg/l 以下	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	クロロホルム	0.06mg/l 以下	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	臭素酸	0.01mg/l 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003
	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0	---	---	---	0	---	---	---	
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	4	0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	12	21.4	15.6	18.8	12	21.5	15.1	18.7
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
味	塩化物イオン	200mg/l 以下	12	23.1	14.6	20.2	12	22.6	13.9	19.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	12	49	39	45	12	50	40	45
	蒸発残留物	500mg/l 以下	4	148	87	119	4	147	103	125
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02
におい	ジェオスミン	0.0001mg/l 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01
におい	フェノール類	0.005mg/l 以下	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l 以下	12	0.8	0.7	0.7	12	0.9	0.7	0.8
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.6	7.4	7.5	12	7.5	7.3	7.5
	味	異常でないこと	12	異	常	な	12	異	常	な
	臭気	異常でないこと	12	異	常	な	12	異	常	な
	色度	5度 以下	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	濁度	2度 以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
その他	残留塩素	0.1mg/l 以上	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.5	0.6
	電気伝導率	μS/cm	4	211	166	191	4	211	194	203
	総アルカリ度	mg/l	4	43.3	37.0	39.3	4	42.5	37.0	39.6

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -62-

試 験 項 目			浄水場名		府 営 水		
					新 家 南 受 水 場		
					回数	最高	最低
水質基準・単位							
	水温	℃	12	29.1	9.1	19.2	
病原微生物	一般細菌	100個/ml 以下	12	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	1	---	---	<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	12	1.5	0.8	1.2	
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	12	0.11	<0.08	0.08	
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	2	<0.1	<0.1	<0.1	
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	2	<0.005	<0.005	<0.005	
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	
	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン	0.03mg/l 以下	4	<0.003	<0.003	<0.003	
	ベンゼン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	1	---	---	<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/l 以下	4	<0.006	<0.006	<0.006	
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	1	---	---	<0.004	
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	4	<0.01	<0.01	<0.01	
	臭素酸	0.01mg/l 以下	1	---	---	0.002	
	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	4	0.02	<0.01	<0.01	
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	1	---	---	<0.02	
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	4	0.006	<0.003	<0.003	
	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	4	<0.009	<0.009	<0.009	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	1	---	---	<0.008		
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	4	0.02	<0.02	<0.02	
	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	
	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	12	21.4	15.0	18.7	
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	
味	塩化物イオン	200mg/l 以下	12	22.4	13.9	19.5	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	12	49	40	45	
	蒸発残留物	500mg/l 以下	4	156	94	128	
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	2	<0.02	<0.02	<0.02	
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	0	---	---	---	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	0	---	---	---	
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	2	<0.01	<0.01	<0.01	
におい	フェノール類	0.005mg/l 以下	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l 以下	12	0.9	0.7	0.8	
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.5	7.3	7.5	
	味	異常でないこと	12	異	常	な	
	臭気	異常でないこと	12	異	常	な	
	色度	5度 以下	12	<1	<1	<1	
	濁度	2度 以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	
その他	残留塩素	0.1mg/l 以上	12	0.6	0.5	0.5	
	電気伝導率	μS/cm	4	211	165	189	
	総アルカリ度	mg/l	4	43.0	38.0	39.3	

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -63-

浄水場名			自 己 水							
			上 止 々 呂 美 簡 易 水 道				下 止 々 呂 美 簡 易 水 道			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
試 験 項 目	水質基準・単位									
	水温	℃	12	19.1	10.0	14.5	12	22.8	5.8	15.2
病原微生物	一般細菌	100個/ml 以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	12	0.004	0.002	0.004	12	0.002	<0.001	0.002
	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	12	1.0	0.6	0.7	12	1.8	0.3	1.1
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	12	0.15	0.13	0.14	12	0.14	<0.08	0.11
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.03mg/l 以下	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	0.06mg/l 以下	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.008	<0.006	<0.006
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.004	<0.004	<0.004
	ジブromokロロメタン	0.1mg/l 以下	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	臭素酸	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ブromोजクロロメタン	0.03mg/l 以下	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	0.003
	ブromホルム	0.09mg/l 以下	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	4	0.13	0.05	0.10	4	<0.02	<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	12	8.6	7.9	8.2	12	8.6	6.7	7.5
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
味	塩化物イオン	200mg/l 以下	12	10.7	8.2	9.7	12	9.8	5.0	6.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	12	45	38	43	12	62	39	51
	蒸発残留物	500mg/l 以下	4	120	93	105	4	135	93	112
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	0	---	---	---	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	0	---	---	---	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
におい	フェノール類	0.005mg/l 以下	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l 以下	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.0	0.5	0.7
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.5	7.3	7.4	12	7.9	7.6	7.7
	味	異常でないこと	12	異	常	な	12	異	常	な
	臭気	異常でないこと	12	異	常	な	12	異	常	な
	色度	5度 以下	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	濁度	2度 以下	12	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
その他	残留塩素	0.1mg/l 以上	12	0.6	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.6
	電気伝導率	μS/cm	4	136	126	133	4	163	127	146
	総アルカリ度	mg/l	4	39.0	31.0	36.3	4	58.0	38.3	48.2

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -64-

試験項目			浄水場名		浄水受水地			
			森町高区配水地		回数	最高	最低	平均
			水質基準・単位					
	水温	℃	6	25.7	7.9	14.2		
病原微生物	一般細菌	100個/ml以下	6	0	0	0		
	大腸菌	検出されないこと	6	(-)	(-)	(-)		
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	2	<0.001	<0.001	<0.001		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	2	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	2	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	2	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	2	<0.005	<0.005	<0.005		
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	1	---	---	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	6	0.9	0.4	0.7		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	6	0.31	0.21	0.28		
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	2	0.2	0.2	0.2		
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l以下	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	2	<0.005	<0.005	<0.005		
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下	2	<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	2	<0.004	<0.004	<0.004		
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	2	<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	2	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	2	<0.003	<0.003	<0.003		
	ベンゼン	0.01mg/l以下	2	<0.001	<0.001	<0.001		
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	1	---	---	<0.002		
	クロロホルム	0.06mg/l以下	2	0.018	0.008	0.013		
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	1	---	---	0.006		
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	2	<0.01	<0.01	<0.01		
	臭素酸	0.01mg/l以下	1	---	---	0.002		
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	2	0.04	0.02	0.03		
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	1	---	---	<0.02		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	2	0.013	0.009	0.011		
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	2	<0.009	<0.009	<0.009		
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	1	---	---	<0.008			
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	2	<0.1	<0.1	<0.1		
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	2	0.05	0.03	0.04		
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	6	<0.03	<0.03	<0.03		
	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	2	<0.1	<0.1	<0.1		
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6	22.4	15.7	20.3		
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	6	<0.005	<0.005	<0.005		
味	塩化物イオン	200mg/l以下	6	27.4	23.6	26.0		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	6	71	58	65		
	蒸発残留物	500mg/l以下	2	159	150	155		
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	2	<0.02	<0.02	<0.02		
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0	---	---	---		
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0	---	---	---		
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	2	<0.01	<0.01	<0.01		
におい	フェノール類	0.005mg/l以下	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l以下	6	1.2	0.9	1.0		
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6	7.8	7.6	7.7		
	味	異常でないこと	6	異	常	なし		
	臭気	異常でないこと	6	異	常	なし		
	色度	5度以下	6	<1	<1	<1		
	濁度	2度以下	6	<0.1	<0.1	<0.1		
その他	残留塩素	0.1mg/l以上	6	0.5	0.4	0.5		
	電気伝導率	μS/cm	2	251	248	250		
	総アルカリ度	mg/l	2	64.0	59.7	61.9		

備考 < は右側数値未満であることを表します。

森町高区配水地は10月より街開きに伴い給水開始しました。

(3) 給水栓水の定期水質試験成績表(平成19年度)

試験項目			箕面中区配水池系統				新稲高区配水池系統			
			桜 2 丁目				桜ヶ丘 3 丁目			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温	℃	12	29.8	7.9	18.2	12	26.6	13.9	19.8
病原微生物	一般細菌	100個/ml 以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	12	1.2	0.8	1.0	12	0.2	<0.1	0.1
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	12	0.21	0.10	0.15	12	0.10	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	1	---	---	<0.1	1	---	---	<0.1
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	1	---	---	<0.005	1	---	---	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l 以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.03mg/l 以下	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	0.01mg/l 以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	0.06mg/l 以下	6	<0.006	<0.006	<0.006	6	<0.006	<0.006	<0.006
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01
	臭素酸	0.01mg/l 以下	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.001	0.001	0.001
	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	6	0.02	<0.01	0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	6	0.007	<0.003	0.004	6	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	6	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	4	0.07	0.02	0.05	4	<0.02	<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.07	<0.03	0.04
	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	12	18.6	11.3	16.1	12	28.6	18.8	25.2
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.010	<0.005	<0.005
味	塩化物イオン	200mg/l 以下	12	19.7	10.7	15.8	12	17.2	15.1	16.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	12	52	36	47	12	74	69	72
	蒸発残留物	500mg/l 以下	4	140	100	113	4	229	186	209
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	1	---	---	<0.02	1	---	---	<0.02
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	---	---	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	---	---	<0.000001
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	1	---	---	<0.01	1	---	---	<0.01
におい	フェノール類	0.005mg/l 以下	1	---	---	<0.0005	1	---	---	<0.0005
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l 以下	12	0.8	0.6	0.7	12	<0.5	<0.5	<0.5
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.8	7.5	7.7	12	7.4	7.2	7.3
	味	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	12	<1	<1	<1	12	1	<1	<1
	濁度	2度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
その他	残留塩素	0.1mg/l 以上	12	0.5	0.4	0.5	12	0.6	0.5	0.5
	電気伝導率	μS/cm	4	201	177	192	4	278	267	271
	総アルカリ度	mg/l	4	46.7	43.0	44.4	4	82.0	77.5	79.3

備考 < は右側数値未満であることを表します。

配水池系統名 試験項目 水質基準・単位			箕面高区配水池系統				坊島受水場系統			
			箕面 7 丁目				瀬川 3 丁目			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温	℃	12	31.5	8.0	18.8	12	30.0	11.0	19.6
病原微生物	一般細菌	100個/ml 以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	12	1.5	0.6	1.2	12	1.0	0.1	0.6
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	12	0.11	<0.08	<0.08	12	0.10	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	1	---	---	<0.1	1	---	---	<0.1
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	1	---	---	<0.005	1	---	---	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l 以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.03mg/l 以下	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	0.01mg/l 以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	0.06mg/l 以下	6	<0.006	<0.006	<0.006	6	<0.006	<0.006	<0.006
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01
	臭素酸	0.01mg/l 以下	4	0.004	0.001	0.003	4	0.003	<0.001	0.002
	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	6	0.02	<0.01	<0.01	6	0.02	<0.01	<0.01
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	6	0.007	<0.003	<0.003	6	0.005	<0.003	<0.003
	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	6	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	4	0.04	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.09	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	12	22.0	13.6	19.1	12	26.0	18.2	22.1
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.007	<0.005	<0.005
味	塩化物イオン	200mg/l 以下	12	23.9	13.3	20.1	12	21.4	14.1	18.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	12	51	37	45	12	75	51	60
	蒸発残留物	500mg/l 以下	4	147	108	122	4	197	140	157
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	1	---	---	<0.02	1	---	---	<0.02
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	1	---	---	<0.000001	1	---	---	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	1	---	---	<0.000001	1	---	---	<0.000001
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	1	---	---	<0.01	1	---	---	<0.01
におい	フェノール類	0.005mg/l 以下	1	---	---	<0.0005	1	---	---	<0.0005
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l 以下	12	0.8	0.6	0.7	12	0.6	<0.5	<0.5
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.2	7.4
	味	異常でないこと	12	異常	なし	なし	12	異常	なし	なし
	臭気	異常でないこと	12	異常	なし	なし	12	異常	なし	なし
	色度	5度 以下	12	<1	<1	<1	12	2	<1	<1
	濁度	2度 以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
その他	残留塩素	0.1mg/l 以上	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.4
	電気伝導率	μS/cm	4	217	202	212	4	241	223	233
	総アルカリ度	mg/l	4	43.0	38.0	40.6	4	56.3	52.5	54.8

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -67-

試験項目			配水池系統名		桜ヶ丘分岐系統				船場東受水場系統			
					瀬川1丁目				牧落2丁目			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温	℃	12	32.0	9.8	20.2	12	31.6	9.3	19.6		
病原微生物	一般細菌	100個/ml以下	12	0	0	0	12	0	0	0		
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)		
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005		
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	12	1.5	0.7	1.2	12	1.5	0.6	1.2		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	12	0.11	<0.08	<0.08	12	0.11	<0.08	<0.08		
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	1	---	---	<0.1	1	---	---	<0.1		
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l以下	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	1	---	---	<0.005	1	---	---	<0.005		
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004		
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003		
	ベンゼン	0.01mg/l以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001		
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	0.06mg/l以下	6	<0.006	<0.006	<0.006	6	<0.006	<0.006	<0.006		
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004		
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01		
	臭素酸	0.01mg/l以下	4	0.004	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.002		
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	6	0.02	<0.01	<0.01	6	0.02	<0.01	<0.01		
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	6	0.006	<0.003	<0.003	6	0.005	<0.003	<0.003		
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	6	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009		
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008			
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1		
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	4	0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02		
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03		
	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1		
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	12	22.4	13.0	18.8	12	21.8	12.9	18.9		
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005		
味	塩化物イオン	200mg/l以下	12	23.4	13.0	20.0	12	23.4	12.8	20.1		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	12	51	37	45	12	51	38	46		
	蒸発残留物	500mg/l以下	4	140	103	119	4	139	110	125		
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	1	---	---	<0.02	1	---	---	<0.02		
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	1	---	---	<0.000001	1	---	---	<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	1	---	---	<0.000001	1	---	---	<0.000001		
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	1	---	---	<0.01	1	---	---	<0.01		
におい	フェノール類	0.005mg/l以下	1	---	---	<0.0005	1	---	---	<0.0005		
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l以下	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.7	0.7		
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.8	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6		
	味	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	5度以下	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1		
	濁度	2度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1		
その他	残留塩素	0.1mg/l以上	12	0.5	0.4	0.4	12	0.5	0.4	0.4		
	電気伝導率	μS/cm	4	210	157	184	4	214	158	186		
	総アルカリ度	mg/l	4	43.7	33.5	39.4	4	43.5	34.0	39.6		

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -68-

配水池系統名			船場西配水池系統				青松園配水池系統			
			半町4丁目				粟生間谷東2丁目			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
試験項目	水質基準・単位									
	水温	℃	12	31.1	8.6	19.0	12	30.9	9.7	20.0
病原微生物	一般細菌	100個/ml以下	12	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	12	1.5	0.6	1.2	12	1.4	0.7	1.2
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	12	0.11	<0.08	<0.08	12	0.11	<0.08	0.09
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	1	---	---	<0.1	1	---	---	<0.1
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l以下	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	1	---	---	<0.005	1	---	---	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	0.01mg/l以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	0.06mg/l以下	6	<0.006	<0.006	<0.006	6	<0.006	<0.006	<0.006
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01
	臭素酸	0.01mg/l以下	4	0.004	0.001	0.003	4	0.003	<0.001	0.002
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	6	0.02	<0.01	<0.01	6	0.02	<0.01	0.01
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	6	0.006	<0.003	<0.003	6	0.008	<0.003	0.005
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	6	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	4	0.03	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	12	22.0	13.7	19.1	12	22.2	12.7	18.9
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
味	塩化物イオン	200mg/l以下	12	23.9	13.3	20.1	12	23.3	11.8	19.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	12	50	38	45	12	51	36	46
	蒸発残留物	500mg/l以下	4	138	104	121	4	163	111	127
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	1	---	---	<0.02	1	---	---	<0.02
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	1	---	---	<0.000001	1	---	---	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	1	---	---	<0.000001	1	---	---	<0.000001
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	1	---	---	<0.01	1	---	---	<0.01
におい	フェノール類	0.005mg/l以下	1	---	---	<0.0005	1	---	---	<0.0005
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l以下	12	0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.7	0.8
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.6
	味	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	濁度	2度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
その他	残留塩素	0.1mg/l以上	12	0.5	0.4	0.4	12	0.4	0.2	0.3
	電気伝導率	μS/cm	4	213	159	187	4	219	199	209
	総アルカリ度	mg/l	4	43.0	32.5	38.6	4	43.0	39.5	41.6

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -69-

試験項目			配水池系統名		小野原配水池系統 (高区)				小野原配水池系統 (低区)			
					小野原東6丁目				小野原東3丁目			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温	℃	12	30.8	8.7	19.1	12	30.8	8.5	19.1		
病原微生物	一般細菌	100個/ml以下	12	0	0	0	12	0	0	0		
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)		
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005		
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	12	1.4	0.7	1.2	12	1.4	0.7	1.2		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	12	0.11	<0.08	0.09	12	0.11	<0.08	0.09		
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	1	---	---	<0.1	1	---	---	<0.1		
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l以下	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	1	---	---	<0.005	1	---	---	<0.005		
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004		
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003		
	ベンゼン	0.01mg/l以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001		
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	0.06mg/l以下	6	<0.006	<0.006	<0.006	6	<0.006	<0.006	<0.006		
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004		
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01		
	臭素酸	0.01mg/l以下	4	0.003	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002		
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	6	0.02	<0.01	0.01	6	0.02	<0.01	0.01		
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	6	0.007	<0.003	0.004	6	0.006	<0.003	0.004		
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	6	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009		
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008			
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1		
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02		
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03		
	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1		
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	12	22.2	12.6	19.0	12	22.2	12.8	19.0		
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005		
味	塩化物イオン	200mg/l以下	12	23.3	11.8	19.8	12	23.1	11.9	19.8		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	12	51	36	46	12	52	36	46		
	蒸発残留物	500mg/l以下	4	144	107	122	4	134	103	122		
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	1	---	---	<0.02	1	---	---	<0.02		
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	1	---	---	<0.000001	1	---	---	<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	1	---	---	<0.000001	1	---	---	<0.000001		
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	1	---	---	<0.01	1	---	---	<0.01		
におい	フェノール類	0.005mg/l以下	1	---	---	<0.0005	1	---	---	<0.0005		
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l以下	12	0.9	0.7	0.8	12	0.8	0.7	0.8		
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.6	7.4	7.6	12	7.6	7.4	7.5		
	味	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	5度以下	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1		
	濁度	2度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1		
その他	残留塩素	0.1mg/l以上	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.4		
	電気伝導率	μS/cm	4	212	163	189	4	212	168	189		
	総アルカリ度	mg/l	4	44.0	35.5	40.3	4	43.0	34.5	39.6		

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -70-

試験項目			配水池系統名		上止々呂美簡易水道系統				下止々呂美簡易水道系統			
					上ノ所				西ノ所			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	水温	℃	12	28.3	5.8	17.6	12	26.9	6.4	17.3		
病原微生物	一般細菌	100個/ml以下	12	0	0	0	12	0	0	0		
	大腸菌	検出されないこと	12	(-)	(-)	(-)	12	(-)	(-)	(-)		
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	12	0.006	0.002	0.004	12	0.002	<0.001	0.002		
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005		
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	12	1.0	0.6	0.8	12	1.8	0.3	1.1		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	12	0.15	0.13	0.14	12	0.14	<0.08	0.10		
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	1	---	---	<0.1	1	---	---	<0.1		
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l以下	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	1	---	---	<0.005	1	---	---	<0.005		
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004		
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003		
	ベンゼン	0.01mg/l以下	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001		
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	0.06mg/l以下	6	0.006	<0.006	<0.006	6	0.014	<0.006	0.007		
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	0.005	<0.004	<0.004		
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01		
	臭素酸	0.01mg/l以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	6	0.01	<0.01	<0.01	6	0.03	<0.01	0.02		
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	6	0.004	<0.003	<0.003	6	0.009	0.003	0.006		
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	6	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008		
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1		
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	4	0.15	0.05	0.09	4	<0.02	<0.02	<0.02		
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03		
	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1		
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	12	8.5	7.8	8.3	12	8.6	6.5	7.6		
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005		
味	塩化物イオン	200mg/l以下	12	10.8	8.2	9.8	12	9.7	5.0	6.7		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	12	47	38	44	12	60	31	51		
	蒸発残留物	500mg/l以下	4	126	93	103	4	123	93	105		
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	1	---	---	<0.02	1	---	---	<0.02		
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	1	---	---	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	1	---	---	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	1	---	---	<0.01	1	---	---	<0.01		
におい	フェノール類	0.005mg/l以下	1	---	---	<0.0005	1	---	---	<0.0005		
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l以下	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	0.7		
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	12	7.6	7.4	7.5	12	8.0	7.7	7.9		
	味	異常でないこと	12	異常なし			12	異常なし				
	臭気	異常でないこと	12	異常なし			12	異常なし				
	色度	5度以下	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1		
	濁度	2度以下	12	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1		
その他	残留塩素	0.1mg/l以上	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.5		
	電気伝導率	μS/cm	4	138	126	134	4	161	115	142		
	総アルカリ度	mg/l	4	39.5	35.0	37.9	4	56.8	33.5	47.3		

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -71-

配水池系統名			森町高区配水池系統			
			森町中1丁目			
試験項目	水質基準・単位		回数	最高	最低	平均
				水温	℃	6
病原微生物	一般細菌	100個/ml以下	6	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	6	(-)	(-)	(-)
金属類	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	2	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	2	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	6	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	2	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	2	<0.005	<0.005	<0.005
無機物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	2	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	6	0.9	0.4	0.7
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	6	0.31	0.19	0.28
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	1	---	---	0.2
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l以下	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	1	---	---	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下	3	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	3	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	3	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	3	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	3	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	0.01mg/l以下	3	<0.001	<0.001	<0.001
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	2	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	0.06mg/l以下	3	0.032	0.008	0.017
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	2	0.006	0.006	0.006
	ジブromokロロメタン	0.1mg/l以下	3	<0.01	<0.01	<0.01
	臭素酸	0.01mg/l以下	2	0.002	0.001	0.002
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	3	0.06	0.03	0.04
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	2	<0.02	<0.02	<0.02
	ブromोजクロロメタン	0.03mg/l以下	3	0.018	0.010	0.013
	ブromホルム	0.09mg/l以下	3	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	2	<0.008	<0.008	<0.008	
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	2	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	2	0.05	0.03	0.04
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	6	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	2	<0.1	<0.1	<0.1
味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6	22.7	14.7	20.3
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	6	<0.005	<0.005	<0.005
味	塩化物イオン	200mg/l以下	6	27.6	23.6	26.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	6	71	55	66
	蒸発残留物	500mg/l以下	2	178	155	167
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	1	---	---	<0.02
におい	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	1	---	---	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	1	---	---	<0.000001
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	1	---	---	<0.01
におい	フェノール類	0.005mg/l以下	1	---	---	<0.0005
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/l以下	6	1.2	1.0	1.1
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	6	7.9	7.6	7.8
	味	異常でないこと	6	異常	なし	
	臭気	異常でないこと	6	異常	なし	
	色度	5度以下	6	<1	<1	<1
	濁度	2度以下	6	<0.1	<0.1	<0.1
その他	残留塩素	0.1mg/l以上	6	0.4	0.2	0.4
	電気伝導率	μS/cm	2	253	247	250
	総アルカリ度	mg/l	2	64.5	59.0	61.8

備考 < は右側数値未満であることを表します。

森町高区配水池系統は10月より街開きに伴い給水開始しました。

(4) 原水の水質管理目標設定項目水質試験成績表(平成19年度)

試験項目・単位			箕面浄水場				桜ヶ丘浄水場			
			猪名川水系箕面川				1号、2号、3号井混合			
			表流水				地下水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
無機物	亜硝酸態窒素	mg/l	24	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	mg/l	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02
におい	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4	5.6	2.7	3.6	2	1.5	1.3	1.4

試験項目・単位			桜ヶ丘浄水場							
			1号井(半町)				2号井(半町)			
			地下水				地下水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
無機物	亜硝酸態窒素	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	mg/l	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
におい	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4	2.6	2.2	2.4	4	1.1	0.9	1.0

試験項目・単位			桜ヶ丘浄水場			
			3号井(桜ヶ丘)			
			地下水			
			回数	最高	最低	平均
無機物	亜硝酸態窒素	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	mg/l	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02
におい	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4	1.6	1.2	1.5

試験項目・単位			上止々呂美簡易水道				下止々呂美簡易水道			
			余野川水系中谷川				箕面川水系長谷川			
			表流水				伏流水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
無機物	亜硝酸態窒素	mg/l	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.05	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	mg/l	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
におい	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4	3.1	2.2	2.6	4	3.4	1.3	2.1

備考 <は右側数値未満であることを表します。 -73-

(5) 浄水の水質管理目標設定項目水質試験成績表(平成19年度)

試験項目			浄水場名							
			自 己 水				水			
			箕面浄水場				桜ヶ丘浄水場			
試験項目		目標値・単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	アンチモン及びその化合物	0.015mg/ℓ以下	1	---	---	<0.001	1	---	---	<0.001
	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	<0.0002	1	---	---	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.01mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	<0.001	1	---	---	<0.001
無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/ℓ以下 (暫定)	24	<0.01	<0.01	<0.01	24	<0.01	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ以下	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/ℓ以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ以下	1	---	---	<0.01	1	---	---	<0.01
農薬	農薬類(101項目)	検出値と目標値の比の和として1以下	1	---	---	0.00	1	---	---	0.00
味	遊離炭酸	20mg/ℓ以下	4	3.1	2.2	2.8	4	22.9	12.3	16.5
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ以下	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ以下	4	2.3	1.1	1.5	4	0.4	0.3	0.4
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	4	-1.0	-1.4	-1.2	4	-1.2	-1.7	-1.4

試験項目			浄水場名							
			府 営 水				水			
			坊 島 受 水 場				桜ヶ丘分岐			
試験項目		目標値・単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
金属類	アンチモン及びその化合物	0.015mg/ℓ以下	1	---	---	<0.001	1	---	---	<0.001
	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
	ニッケル及びその化合物	0.01mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	<0.001	1	---	---	<0.001
無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/ℓ以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ以下	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/ℓ以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ以下	0	---	---	---	0	---	---	---
農薬	農薬類(101項目)	検出値と目標値の比の和として1以下	0	---	---	---	0	---	---	---
味	遊離炭酸	20mg/ℓ以下	4	2.6	1.8	2.2	4	2.6	1.8	2.2
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ以下	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ以下	4	1.0	0.8	0.9	4	0.9	0.9	0.9
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	4	-1.1	-1.5	-1.3	4	-1.0	-1.5	-1.2

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -74-

浄水場名			府 営 水							
			船 場 東 受 水 場				新 家 北 受 水 場			
			回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均
試 験 項 目	目 標 値・単 位									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.015mg/ℓ 以下	1	---	---	<0.001	1	---	---	<0.001
	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
	ニッケル及びその化合物	0.01mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	<0.001	1	---	---	<0.001
無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/ℓ以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
一般 有機 化学 物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ 以下	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/ℓ 以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ 以下	0	---	---	---	0	---	---	---
農薬	農薬類 (101項目)	検出値と目標値の 比の和として1以下	0	---	---	---	0	---	---	---
味	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	4	2.6	2.2	2.3	4	3.5	2.6	3.1
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	4	0.9	0.8	0.9	4	1.0	0.8	0.9
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	4	-1.0	-1.5	-1.2	4	-1.1	-1.5	-1.3

浄水場名			府 営 水			
			新 家 南 受 水 場			
			回 数	最 高	最 低	平 均
試 験 項 目	目 標 値・単 位					
金属類	アンチモン及びその化合物	0.015mg/ℓ 以下	1	---	---	<0.001
	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	0	---	---	---
	ニッケル及びその化合物	0.01mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	<0.001
無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/ℓ以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	<0.01
一般 有機 化学 物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ 以下	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/ℓ 以下	4	<0.02	<0.02	<0.02
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ 以下	0	---	---	---
農薬	農薬類 (101項目)	検出値と目標値の 比の和として1以下	0	---	---	---
味	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	4	3.5	2.6	3.2
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	4	1.0	0.8	0.9
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	4	-1.1	-1.6	-1.3

備考 < は右側数値未満であることを表します。 -75-

浄水場名			自 己 水							
			上 止 々 呂 美 簡 易 水 道				下 止 々 呂 美 簡 易 水 道			
			回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均
試 験 項 目	目 標 値 ・ 単 位									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.015mg/ℓ 以下	1	---	---	<0.001	1	---	---	<0.001
	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	<0.0002	1	---	---	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.01mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	<0.001	1	---	---	<0.001
無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/ℓ以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ 以下	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/ℓ 以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ 以下	1	---	---	<0.01	1	---	---	<0.01
農薬	農薬類 (101項目)	検出値と目標値の比の和として1以下	1	---	---	0.00	1	---	---	0.00
味	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	4	4.0	3.1	3.7	4	2.2	1.3	1.9
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	4	0.5	0.3	0.4	4	1.5	1.0	1.2
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	4	-1.4	-1.5	-1.5	4	-0.8	-1.2	-1.0

浄水場名			浄 水 受 水			
			森 町 高 区 配 水 地			
			回 数	最 高	最 低	平 均
試 験 項 目	目 標 値 ・ 単 位					
金属類	アンチモン及びその化合物	0.015mg/ℓ 以下	1	---	---	<0.001
	ウラン及びその化合物	0.002mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.01mg/ℓ以下 (暫定)	1	---	---	<0.001
無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/ℓ以下 (暫定)	6	<0.01	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下	2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ 以下	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/ℓ 以下	2	<0.02	<0.02	<0.02
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/ℓ 以下	1	---	---	<0.01
農薬	農薬類 (101項目)	検出値と目標値の比の和として1以下	0	---	---	---
味	遊離炭酸	20mg/ℓ 以下	2	2.2	1.8	2.0
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/ℓ 以下	2	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/ℓ 以下	2	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/ℓ 以下	2	1.7	1.2	1.5
腐食	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	2	-0.6	-1.0	-0.8

備考 < は右側数値未満であることを表します。

森町高区配水地は10月より街開きに伴い給水開始しました。

(6) 給水栓水の水質管理目標設定項目水質試験成績表(平成19年度)

配水池系統名			箕面中区配水池系統				新稲高区配水池系統			
			桜 2 丁目				桜ヶ丘 3 丁目			
試験項目	目標値・単位		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/l以下	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.04mg/l以下 (暫定)	1	---	---	<0.004	1	---	---	<0.004
	抱水クロラール	0.03mg/l以下 (暫定)	1	---	---	<0.003	1	---	---	<0.003
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	4	1.1	0.7	0.9	4	0.4	0.2	0.3

配水池系統名			箕面高区配水池系統				坊島受水場系統			
			箕面 7 丁目				瀬川 3 丁目			
試験項目	目標値・単位		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/l以下	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.04mg/l以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
	抱水クロラール	0.03mg/l以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	4	1.0	0.7	0.9	4	0.8	0.5	0.7

配水池系統名			桜ヶ丘分岐系統				船場東受水場系統			
			瀬川 1 丁目				牧落 2 丁目			
試験項目	目標値・単位		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/l以下	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.04mg/l以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
	抱水クロラール	0.03mg/l以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	4	1.0	0.8	0.9	4	0.9	0.8	0.8

備考 < は右側数値未満であることを表します。

配水池系統名			船場西配水池系統				青松園配水池系統			
			半町4丁目				粟生間谷東2丁目			
試験項目	目標値・単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
			無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/l以下	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.04mg/l以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
	抱水クロラール	0.03mg/l以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	4	1.2	0.8	1.0	4	1.1	0.8	1.0

配水池系統名			小野原配水池系統(高区)				小野原配水池系統(低区)			
			小野原東6丁目				小野原東3丁目			
試験項目	目標値・単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
			無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/l以下	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.04mg/l以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
	抱水クロラール	0.03mg/l以下 (暫定)	0	---	---	---	0	---	---	---
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	4	1.1	0.9	1.0	4	1.1	0.9	1.0

配水池系統名			上止々呂美簡易水道系統				下止々呂美簡易水道系統			
			上ノ所				西ノ所			
試験項目	目標値・単位	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
			無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下 (暫定)	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006	6	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	0.2mg/l以下	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.04mg/l以下 (暫定)	1	---	---	<0.004	1	---	---	<0.004
	抱水クロラール	0.03mg/l以下 (暫定)	1	---	---	<0.003	1	---	---	<0.003
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	6	<0.03	<0.03	<0.03	6	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	4	0.7	0.3	0.4	4	1.5	1.1	1.3

備考 < は右側数値未満であることを表します。

試験項目			配水池系統名		森町高区配水池系統		
			森町中1丁目		回数	最高	最低
目標値・単位							
無機物	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下 (暫定)	6	<0.01	<0.01	<0.01	
一般有機化学物質	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	3	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	3	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	3	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トルエン	0.2mg/l以下	3	<0.02	<0.02	<0.02	
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.04mg/l以下 (暫定)	1	---	---	<0.004	
	抱水クロラール	0.03mg/l以下 (暫定)	1	---	---	<0.003	
におい	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	3	<0.03	<0.03	<0.03	
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	3	<0.002	<0.002	<0.002	
味	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	2	1.8	1.2	1.5	

備考 < は右側数値未満であることを表します。

森町高区配水池系統は10月より街開きに伴い給水開始しました。

(7) クリプトスポリジウム関連項目の試験結果（平成19年度）

クリプトスポリジウム(原虫)の試験結果

採水月	種別 浄水場名	原 水			浄 水			
		箕面浄水場	上止々呂美 簡易水道	下止々呂美 簡易水道	箕面浄水場	桜ヶ丘 浄水場	上止々呂美 簡易水道	下止々呂美 簡易水道
5 月		100中に 検出しない	100中に 検出しない	100中に 検出しない	200中に 検出しない	---	200中に 検出しない	200中に 検出しない
8 月		100中に 検出しない	---	---	200中に 検出しない	200中に 検出しない	---	---
11 月		100中に 検出しない	100中に 検出しない	100中に 検出しない	200中に 検出しない	---	200中に 検出しない	200中に 検出しない
2 月		100中に 検出しない	---	---	200中に 検出しない	---	---	---

大腸菌(クリプトスポリジウム指標菌)の試験結果

種 別	原 水					
	浄 水 場 名	箕面浄水場	桜ヶ丘 浄 水 場			上止々呂美 簡易水道
1号井 (半町)			2号井 (半町)	3号井 (桜ヶ丘)		
陽性(+)回数 / 試験回数	6 / 6	0 / 12	0 / 12	0 / 12	6 / 6	1 / 6

嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム指標菌)の試験結果

種 別	原 水					
	浄 水 場 名	箕面浄水場	桜ヶ丘 浄 水 場			上止々呂美 簡易水道
1号井 (半町)			2号井 (半町)	3号井 (桜ヶ丘)		
陽性(+)回数 / 試験回数	6 / 6	0 / 12	0 / 12	0 / 12	6 / 6	0 / 6

(8) ダイオキシン類の試験結果（平成19年10月15日）

試験項目	浄水場名・種別 目標値・単位	箕面 浄 水 場	
		原 水	浄 水
ダイオキシン類 毒性等量	1pg-TEQ/ℓ以下(暫定)	0.1未満	0.1未満

【解説】

1pg(ピコグラム) : 1gの1兆分の1

TEQ(毒性等量) : ダイオキシンは種類によって毒性が異なるため、最も毒性が強い物を1として、他の物の強さを換算した濃度

(9) 環境ホルモン(外因性内分泌かく乱化学物質)の試験結果(平成19年8月7日)

試験項目	種別・系統名		給水栓水
	目標値・単位		箕面中区配水池系統
ビスフェノールA	0.1mg/ℓ(暫定値)		0.00001未満
ノニルフェノール	0.3mg/ℓ(暫定値)		0.0001未満
フタル酸ブチルベンジル	0.5mg/ℓ(暫定値)		0.0001未満
フタル酸ジ-n-ブチル	0.2mg/ℓ(暫定値)		0.0001未満
スチレンモノマー	0.02mg/ℓ		0.0001未満

(10) アオコ調査結果(平成19年8月14日)

箕面川ダムアオコ発生時期：平成19年7月上旬から10月上旬

試験項目	浄水場名		箕面浄水場	
	種別		原水	浄水
		目標値・単位		
マイクロキスチン	LR	0.0008mg/ℓ(暫定値)	0.00002未満	0.00002未満
	RR	—	0.0001未満	0.0001未満
	YR	—	0.00004未満	0.00004未満

試験項目	浄水場名		下止々呂美簡易水道	
	種別		原水	浄水
		目標値・単位		
マイクロキスチン	LR	0.0008mg/ℓ(暫定値)	0.00002未満	0.00002未満
	RR	—	0.0001未満	0.0001未満
	YR	—	0.00004未満	0.00004未満

試験項目	調査地点		箕面川ダム
	種別		放流水
		目標値・単位	
マイクロキスチン	LR	0.0008mg/ℓ(暫定値)	0.00002未満
	RR	—	0.0001未満
	YR	—	0.00004未満

(11) 有機フッ素化合物の調査結果（平成19年度）

パーフルオロオクタン酸(PFOA)の調査結果

調査月	浄水場名 種別 単位	箕面浄水場		桜ヶ丘浄水場	
		原水	浄水	原水	浄水
7月	ng/ℓ	3.9	3.5	1.4	1.2
1月		5.0	5.4	—	—

調査月	浄水場名 種別 単位	上止々呂美簡易水道		下止々呂美簡易水道	
		原水	浄水	原水	浄水
7月	ng/ℓ	1.0未満	1.0未満	1.5	1.5

調査月	系統名 種別 単位	箕面中区配水池系統	箕面高区配水池系統	青松園配水池系統
		給水栓水 (自己・府営水混合)	給水栓水 (府営水)	給水栓水 (府営水)
7月	ng/ℓ	31	45	27
1月		18	24	21

パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の調査結果


調査月	浄水場名 種別 単位	箕面浄水場		桜ヶ丘浄水場	
		原水	浄水	原水	浄水
7月	ng/ℓ	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
1月		1.0未満	1.0未満	—	—

調査月	浄水場名 種別 単位	上止々呂美簡易水道		下止々呂美簡易水道	
		原水	浄水	原水	浄水
7月	ng/ℓ	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満


調査月	系統名 種別 単位	箕面中区配水池系統	箕面高区配水池系統	青松園配水池系統
		給水栓水 (自己・府営水混合)	給水栓水 (府営水)	給水栓水 (府営水)
7月	ng/ℓ	1.6	2.3	1.7
1月		1.0未満	1.2	1.7

(12) 原水水質の推移 (水質汚染指標項目等)


有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)

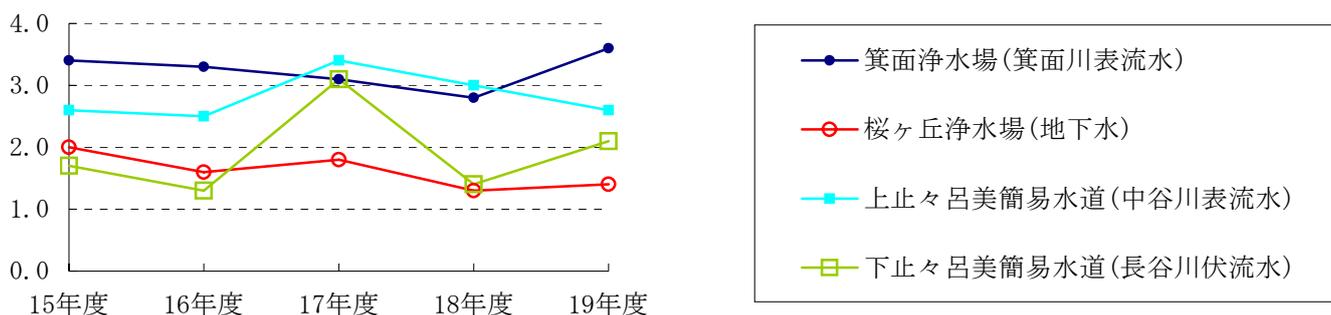

生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)

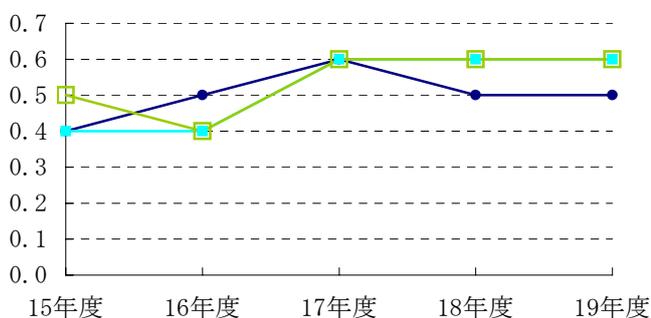


塩化物イオン (mg/l)

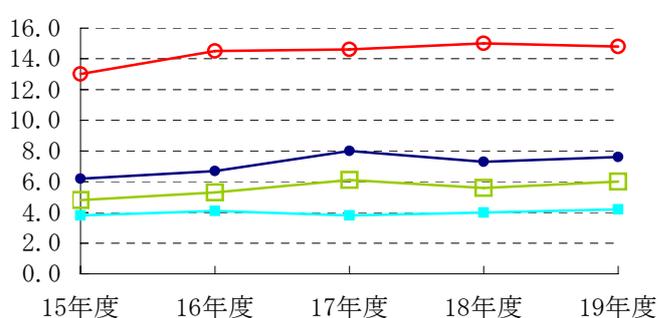


(13) 浄水水質の推移 (腐食性について)

ランゲリア指数 (目標値: -1程度以上とし、極力0に近づける)

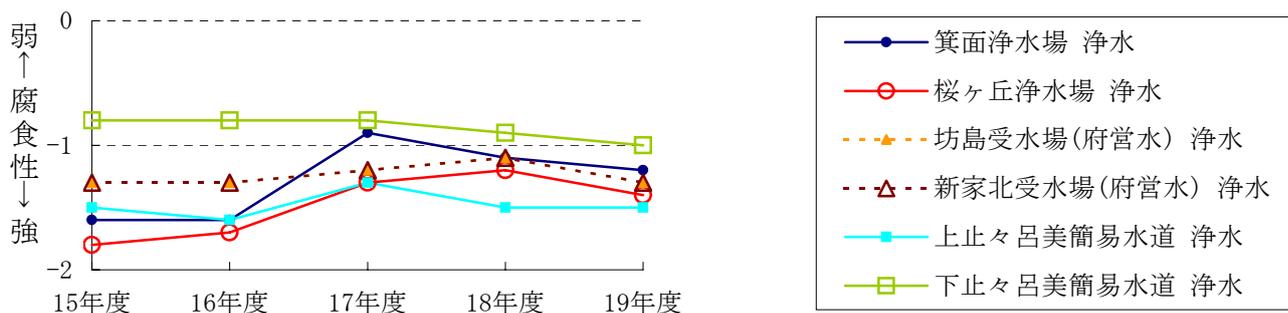

遊離炭酸 (目標値: 20mg/l以下)

桜ヶ丘浄水場のみ右軸、それ以外は左軸

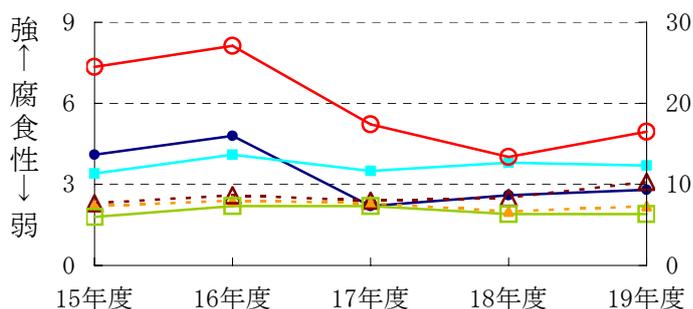

鉛製給水管からの鉛溶出抑制のため、府営水の浄水場では平成15年度から、市の桜ヶ丘浄水場では平成17年度から浄水のpH制御を実施し、腐食性を改善しています。

また、箕面浄水場では平成17年度の浄水処理方法の変更により、浄水処理薬品(凝集剤)の注入率を低減しており、腐食性も低下しています。

第4章 配水給水

- 1 漏水調査実施状況
- 2 給水方式別設置状況
- 3 給水装置工事施行概要
- 4 給水装置工事等の申込状況
- 5 導水管等敷設状況
- 6 修繕工事等実施状況
- 7 建設工事実施状況

1 漏水調査実施状況

区	分	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
調査延長	km	260.2	277.9	287.5	276.0	288.5
漏水発見箇所数	箇所	87	155	155	130	139
漏水箇所修繕数	箇所	87	155	153	130	139
配水管	箇所	2	13	14	1	9
鋳鉄管	箇所	0	0	0	0	1
石綿管	箇所	0	0	0	0	0
ビニール管	箇所	0	2	2	0	2
仕切弁・消火栓・その他	箇所	2	11	12	1	6
給水管	箇所	85	142	139	129	130
鉛管	箇所	55	79	80	84	76
ビニール管	箇所	1	2	5	4	6
分水栓	箇所	0	1	1	0	0
止水栓・その他	箇所	29	60	53	41	48
漏水発見的中率	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1日漏水防止推定量	m ³ /日	313	695	615	501.6	507.3
配水管	m ³ /日	60	77	68	1.4	124.8
給水管	m ³ /日	253	618	547	500.2	382.5
1日1箇所当たりの漏水防止推定量	m ³ /日・箇所	3.6	4.48	4.01	3.85	3.65
1日1km当たりの漏水防止推定量	m ³ /日・km	1.2	2.50	2.13	1.81	1.76
有収率	%	95.7	95.8	96.1	95.3	95.4


2 給水方式別設置状況

平成20年(2008年)3月31日現在

区	分	栓数	内	訳	等
直	圧給水	41,780栓			
貯水槽式	専用水道	5栓	100m ³ 以上 200m ³ 未満		2件
			200m ³ 以上 300m ³ 未満		2件
			300m ³ 以上		1件
	簡易専用水道	275栓	10m ³ を超え20m ³ 未満		136件
			20m ³ 以上 40m ³ 未満		77件
			40m ³ 以上 60m ³ 未満		34件
			60m ³ 以上 80m ³ 未満		8件
			80m ³ 以上 100m ³ 未満		8件
			100m ³ 以上 200m ³ 未満		8件
			200m ³ 以上 300m ³ 未満		3件
300m ³ 以上 400m ³ 未満		1件			
小規模貯水槽	917栓	10m ³ 以下			
計	42,977栓				

3 給水装置工事施行概要

指定工事店による施行

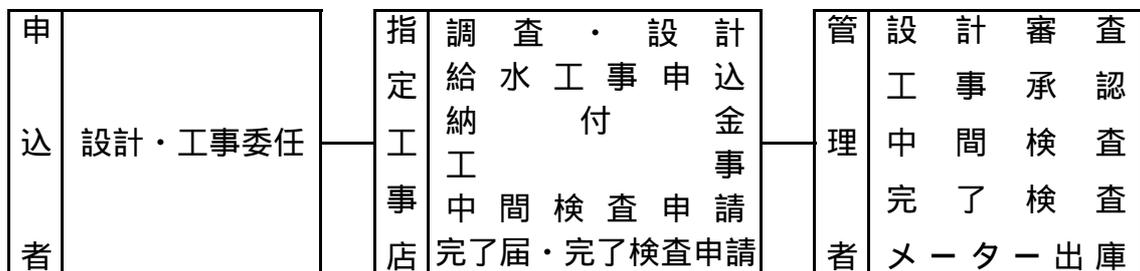

4 給水装置工事等の申込状況

(1) 区分別申込状況

(単位：件)

	給水装置工事申込				開栓・ 用途変更	閉 栓	名義変更	メーター 取替等
	新 設	改 良	増 設	そ の 他				
15年度	754	333	7	537	6,060	5,081	1,959	5,498
16年度	889	270	1	942	6,076	5,182	1,459	7,470
17年度	749	315	0	656	5,916	4,872	1,945	6,193
18年度	760	290	3	817	5,742	4,805	1,653	6,156
19年度	579	444	7	1,485	5,785	4,889	1,501	7,949

(2) 口径別開栓状況

(単位：件)

口 径	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
口径 13mm	1,042	1,046	1,023	957	895	147	65	54	63	50	86	62	59	60	53	91	105
口径 20mm	4,267	4,343	4,292	4,280	4,369	824	327	315	328	275	376	329	283	296	232	311	473
口径 25mm	583	551	492	390	330	36	32	29	34	30	31	25	32	24	19	19	19
口径 30mm	29	24	24	26	39	1	1	7	1	1	3	7	5	0	6	3	4
口径 40mm	53	41	30	29	49	7	3	4	2	5	4	3	5	6	3	2	5
口径 50mm	47	43	28	30	34	3	3	3	3	0	3	1	3	3	3	5	4
口径 75mm	33	24	24	26	61	2	10	9	0	0	0	2	2	17	12	6	1
口径100mm	6	4	3	4	8	0	3	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0
口径150mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	6,060	6,076	5,916	5,742	5,785	1,020	444	421	432	361	504	432	389	406	328	437	611

開栓と用途変更を加えた件数を表示

(3) 給水装置工事申込月別状況

(単位：件)

		15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
口径13mm	新設	10	13	26	26	8	1	1	1	1	2				2			
	改良	4	3	7	2	3	1					1				1		
	増設	1																
	外部他	8	6	48	11	2	1											1
口径20mm	新設	539	760	617	690	510	54	54	28	39	27	15	30	31	64	49	50	69
	改良	220	201	206	218	328	82	41	10	19	48	33	14	24	22	11	16	8
	増設	1	1			5	1	2					1		1			
	外部他	435	847	531	645	1,375	508	348	63	19	27	11	58	22	50	67	174	28
口径25mm	新設	171	108	88	39	33	1	4	2		2		1	2	1	16	3	1
	改良	42	35	71	45	41	8	1	4	3	3	7	3	2	4	3	2	1
	増設	1			3	2			1									1
	外部他	62	71	56	116	45	3	3	1		5	3	4	5	5	13	1	2
口径30mm	新設	5	2	12	2	10			1	2	2		1			1	2	1
	改良	6	4	4	1	3			1				1	1				
	増設	3																
	外部他	1	5	2	5	10			2				1	2	1	4		
口径40mm	新設	6	2	4	2	9		2	1	2		1	1				1	1
	改良	19	9	11	14	11		2		3	1	1	1		1	1	1	
	増設																	
	外部他	11	3	6	16	21	1	2	1				2	3	2	3	7	
口径50mm	新設	16	4	2	1	6							2			2	2	
	改良	37	12	14	7	22			1	2	2	9	3		2	2	1	
	増設																	
	外部他	17	6	11	19	25	1			3	1	1	2	2	1	11	3	
口径75mm	新設	4				2						1				1		
	改良	5	6	2	3	36		34					1	1				
	増設	1																
	外部他	3	2	1	3	7							1	3		1	2	
口径100mm	新設	3				1				1								
	改良																	
	増設																	
	外部他		2	1	1	0												
口径150mm	新設																	
	改良																	
	増設																	
	外部他				1	0												
計	新設	754	889	749	760	579	56	61	33	45	33	17	35	33	67	69	58	72
	改良	333	270	315	290	444	91	78	16	27	54	51	23	28	29	18	20	9
	増設	7	1		3	7	1	2	1				1		1		1	
	外部他	537	942	656	817	1,485	514	353	67	22	33	15	68	37	59	99	188	30
合計	1,631	2,102	1,720	1,870	2,515	662	494	117	94	120	83	127	98	156	186	267	111	

5 導水管等敷設状況

(1) 管路

管種	口径 (mm)	導水管				送水管			
		平成18年度末	敷設延長	撤去延長	現延長	平成18年度末	敷設延長	撤去延長	現延長
鑄鉄管 (ダクタイル鑄鉄管を含む。)	500					222			222
	450					3,072	75	75	3,072
	400					5,829	1,480		7,309
	350								
	300	815			815	310			310
	250	1,286			1,286	1,527	717		2,244
	200	1,264			1,264	1,720	492		2,212
	150					256			256
	125								
	100	2,509			2,509	442			442
	75					250			250
小計		5,874		5,874	13,628	2,764	75	16,317	
鋼管	500								
	400								
	300								
	250								
	200								
	150								
	100								
	75					20			20
	50								
	小計					20			20
ステン鋼管	400					212			212
	300					13			13
	250								
	200								
	150								
	100								
	75								
	50								
	小計					225			225
石綿管	100								
	75								
	小計								
ビニル管	100								
	75								
	50								
	40								
	30								
	小計								
合計		5,874		5,874	13,873	2,764	75	16,562	

(2) 弁柁

(単位：個)

	平成18年度末	平成19年度		平成19年度末
		設置	撤去	
消火柁	2,133	51	4	2,180
空気弁	99	31		130
減圧弁	13			13

* 森町第1期工事を含む。

(単位:m)

受 水 管				配 水 管				合 計
平成18年度末	敷設延長	撤去延長	現延長	平成18年度末	敷設延長	撤去延長	現延長	
1,240			1,240	1,792			1,792	3,254
								3,072
792			792	8,784			8,784	16,885
				986			986	986
				32,085	2,186		34,271	35,396
				10,004	1,302	101	11,205	14,735
				38,225	799	62	38,962	42,438
				109,197	7,717	615	116,299	116,555
				149			149	149
				99,396	4,260	454	103,202	106,153
				34,248	7,616	150	41,714	41,964
2,032			2,032	334,866	23,880	1,382	357,364	381,587
31			31	27			27	58
				68			68	68
				156			156	156
				12			12	12
				89			89	89
				349			349	349
				261			261	261
				1			1	21
				458			458	458
31			31	1,421			1,421	1,472
				278			278	490
				379			379	392
				22			22	22
				235			235	235
				545			545	545
				142			142	142
				118	6		124	124
				44			44	44
				1,763	6		1,769	1,994
				110			110	110
				110			110	110
				42			42	42
				6,990			6,990	6,990
				27,175	1,024	35	28,164	28,164
				20	12		32	32
				24	9		33	33
				34,251	1,045	35	35,261	35,261
2,063			2,063	372,411	24,931	1,417	395,925	420,424

6 修繕工事等実施状況

(1) 水道部取扱

(単位：件)

年 度	配水管	仕切弁・消火栓	給水管	分水栓・止水栓	バルブ・水栓	その他	計
15 年 度	13	13	138	175	14	383	736
16 年 度	7	17	93	133	30	418	698
17 年 度	4	31	50	121	9	398	613
18 年 度	7	38	38	124	7	400	614
19 年 度	14	43	150	121	8	264	600

月別修繕状況(平成18年度)

(単位：件)

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
配水管	ビニール						3	1			1			5
	鑄鉄								1	4	1			6
	石綿									1	2			3
仕切弁	グランド				1			1						2
	ボックス嵩上げ	1			1		1	3	1	3	3	6	2	21
消火栓	取替													
	ボックス嵩上げ	2	4	1	1	3	2	3	1	1	1	1		20
給水管	ビニール	1	1	1	1	2	6	1	4	1	2		2	22
	鉛		1	22	22	12	23	14	8	4	13	6	1	126
	銅									1		1		2
分水栓	取替					1	1		1					3
	パッキン													
止水栓	上部	3	4	13	8	11	10	14	3	3	11	8	8	96
	パッキン			1	1	1	3	2				2	2	12
	取替			1	2	1	2	2						8
	ボックス嵩上げ													
	ボックス取付						1			1				2
バルブ	グランド			1		2	2	1		1				7
	取替													
	ボックス取付							1						1
水栓	パッキン													
	締付													
	取替													
その他	洗管	2	4	1	2	2		1		1			3	16
	漏水調査	24	10	27	10	8	5	6	1	1	1	2	4	99
	道路仮復旧		12	10	9	7	27	19	10	12	20	11	12	149
計		33	36	78	58	50	86	69	30	34	55	37	34	600

(2) 指定給水装置工事業業者取扱

(単位：件)

年 度	管 類	止 水 栓	メーター	バルブ	水 栓	ボックス	道 路 上	計
15 年 度	1,825	33	13	152	2,727	20	87	4,857
16 年 度	2,015	17	51	147	3,505	63	149	5,947
17 年 度	2,128	30	32	186	3,432	113	176	6,097
18 年 度	1,583	26	50	160	3,072	66	186	5,143
19 年 度	1,388	15	42	168	2,933	82	175	4,803

月別修繕状況(平成19年度)

(単位：件)

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
管 類	ビニール	51	65	52	47	41	59	62	72	61	51	84	82	727
	鉄	6	5	4	7	4	1	4	3	2	7	5	3	51
	鉛	19	6	19	19	16	14	21	8	10	28	7	11	178
	銅	27	41	26	39	13	21	31	50	41	15	61	67	432
止 水 栓	取 替								2					2
	上 部 取 替		1				2		1	1				5
	パ ッ キ ン	1		2					3	2				8
メーター	パ ッ キ ン	8	3	4	2	2		6		4	1	2		32
	そ の 他	1	1	1	1	1	1	2			1	1		10
バルブ	取 替	9	6	8	10	6	7	7	6	7	3	11	8	88
	グ ラ ン ド	2	2	1	1	2		7	2		2	1	3	23
	そ の 他	6	2	6	4	6	4	7	4	1	7	4	6	57
水 栓	取 替	170	132	130	138	133	122	157	142	107	145	173	205	1,754
	締 付	21	22	30	18	23	14	23	18	23	44	6	36	278
	キ ス コ マ	97	63	72	69	83	37	61	69	70	68	96	116	901
ボ ッ ク ス	取 替	3	1	5	4	1	1	7	3	3	2	5	7	42
	嵩 上	3	2	4	3	3	1	2	2		3	3	5	31
	そ の 他	2		1	2	1					1	1	1	9
道 路	原因者依頼													0
敷 地	水道部依頼	13	16	24	24	15	24	14	10	8	13	8	6	175
計		439	368	389	388	350	308	411	395	340	391	468	556	4,803

7 建設工事実施状況

(1) 拡張工事

工 事 名	施 行 内 容	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
			円	平成	
国際文化公園都市特定土 地区画整理事業に伴う送 ・配水管敷設工事 No, 1 (19)	DCIP(k) 200mm L=203.3m	40,528,950	19. 8. 9	20. 3. 14	負担金工事
	DCIP(k) 150mm L=989.3m				
	仕切弁 200mm 10基				
	仕切弁 150mm 37基				
	不断水丁字管 200×200mm 2基				
	空気弁 75mm 2基				
	消火栓 75mm 2基				
	ドレーンHVP 50mm L= 6.8m				
国際文化公園都市特定土 地区画整理事業に伴う送 ・配水管敷設工事 No, 2 (19)	DCIP(NS) 150mm ~ 300mm L=340.5m	58,482,900	19. 9. 7	20. 3. 14	負担金工事
	DCIP(k) 100mm ~ 200mm L=1224.7m				
	仕切弁 300mm 14基				
	仕切弁 150mm 33基				
	不断水丁字管 200×200mm 1基				
	不断水丁字管 100×100mm 1基				
	空気弁 75mm 4基				
	消火栓 75mm 4基				
舗装本復旧工 1式					
小野原西特定土地区画整 理事業に伴う送・配水管 敷設工事(19)	DCIP(k) 100mm ~ 150mm L=150.7m	5,250,000	19.11.13	20. 2. 29	負担金工事
	DCIP(k) 75mm L= 6.5m				
	消火栓 75mm 1基				
	給水連絡 13 ~ 40mm 3箇所				
計	3 件	104,261,850			

(2) 新営改良工事

工 事 名	施 行 内 容	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
			円	平成	
新稲5目地内新稲会館前 配水管改良工事(19)	DCIP(k) 250mm L= 15.5m	5,840,100	20. 2. 8	20. 3. 28	
	DCIP(k) 100mm L= 6.9m				
	不断水丁字管 300×250mm 1基				
	不断水丁字管 100×100mm 1基				
	ストップ-仕切弁 300mm 1基				
	仕切弁 100mm 1基				
	消火栓 75mm 1基				
今宮1丁目地内配水管改 良工事(19)	DCIP(k) 200mm L= 17.3m	3,500,700	20. 1. 15	20. 2. 29	
	ドレーン設置 50mm 2箇所				
	消火栓 75mm 1基				
	舗装本復旧工 1式				
百楽荘2丁目地内配水管 改良工事(19)	DCIP(k) 100mm L=309.0m	17,854,200	19.11.21	20. 3. 14	
	DCIP(k) 75mm L= 28.1m				
	舗装本復旧工 1式				
小 計	3 件	27,195,000			

工 事 名	施 行 内 容	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
			平成	平成	
		円			
箕面 1 丁目地内配水管改良工事(19)	DCIP(k) 150mm L= 84.6m 仕切弁 150mm 1基 ストップ-仕切弁 150mm 1基 不断水丁字管 150×150mm 1基 消火栓 75mm 1基 舗装本復旧工 1式	6,435,450	20. 1.31	20. 3.14	
箕面 8 丁目地内配水管改良工事(19)	DCIP(k) 150mm L=330.0m DCIP(k) 100mm L= 18.6m DCIP(k) 75mm L= 10.2m 仕切弁 150mm 4基 仕切弁 100mm 2基 仕切弁 75mm 1基 不断水丁字管 150×150mm 3基 空気弁 75mm 1基 舗装本復旧工 1式	19,437,600	19.12. 5	20. 3.28	
箕面茨木災害時相互連絡配水管敷設工事(19)	DCIP(k) 200mm ~ 300mm L= 14.7m 仕切弁 200mm 1基 ドレーン設置 50mm 1基 舗装本復旧工 1式	1,788,150	19. 9.12	19.11.30	
仕切弁設置工事(19)	仕切弁(不断水) 250mm 1基 仕切弁(不断水) 150mm 8基 仕切弁(不断水) 100mm 1基 舗装本復旧工 1式	7,065,450	20. 2. 8	20. 3.14	
桜ヶ丘浄水場薬液用流量計取替工事	桜ヶ丘浄水場薬液用流量計 5mm 1台	2,814,000	19. 6.28	19.10. 5	
坊島受水場他直流電源盤取替工事	直流電源盤取替(坊島受水場) 1面 直流電源盤取替(船場東受水場) 1面	23,100,000	19. 6.28	19.12. 7	
船場東受水場送水ポンプ盤取替工事	送水ポンプ盤取替 1面	8,452,500	19.10.15	20. 2.29	
新家北受水場受水流量計取替工事	超音波流量計 500mm 1台	3,150,000	19.11.15	20. 2.29	
消火栓設置工事(19)	消火栓 75mm 3基 舗装本復旧工 1式	1,799,700	20. 2. 1	20. 3.14	負担金工事
小 計	9 件	74,042,850			
合 計	12 件	101,237,850			

(3)簡易水道改良工事

工 事 名	施 行 内 容	事 業 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
			平成	平成	
		円			
上下止々呂美簡易水道送・配水管敷設工事(19)	DCIP(NS) 100mm L=234.9m HIVP 50mm L= 2.0m 仕切弁 100mm 4基 不断水丁字管 100mm×100mm 1基 ドレーン設置 50mm L= 4.5m 空気弁 25mm 1基 舗装本復旧工 1式	9,904,650	19. 4.26	19. 7.31	
	1 件	9,904,650			

第5章 水道料金制度等

- 1 水道料金制度の変遷
- 2 水道料金等の変遷
- 3 用途別栓数、戸数及び給水量内訳
- 4 用途別・水量ランク別有収水量
- 5 年度別・用途別有収水量
- 6 年度別水道料金等調定状況
- 7 水道料金の徴収と督促等の状況
- 8 水道メーター点検状況
- 9 水道料金の減免措置と特例計算
- 10 大阪府下各市水道料金比較

1 水道料金制度の変遷

年	月	日	事項
昭和26	4	1	水道料金創設（水道料金体系は用途別一律超過料金体系を採用） 水道メーター使用料創設
29	7	1	第1回水道料金改定
32	10	1	第2回水道料金改定
34	3	1	第1回水道メーター使用料改定
34	4	1	下止々呂美簡易水道料金創設
37	4	1	第3回水道料金改定 第2回水道メーター使用料改定 第1回手数料改定
39	4	1	粟生簡易水道料金創設
40	7	1	第4回水道料金改定
42	4	1	上止々呂美簡易水道料金創設 出納取扱金融機関に「住友銀行豊中支店」指定
42	8	1	水道料金口座振替制度採用
43	4	1	粟生簡易水道料金廃止
44	10	8	下水道使用料徴収業務受託
45	8	1	第3回水道メーター使用料改定
46	6	1	口径別納付金制度採用
46	10	1	水道料金計算業務の一部を電算処理委託（口座振替分のみ）
47	10	1	水道料金計算業務の全部を電算処理委託
49	6	1	隔月検針・隔月集金実施
52	5	1	第1回口径別納付金改定
52	10	1	水道料金の集金制を廃止し、納付制に切替 消込業務及び第1次督促状発行業務の電算処理委託
53	4	1	第5回水道料金改定 第1回上止々呂美・下止々呂美簡易水道料金改定 水道料金体系をすべて用途別一律超過料金体系から用途別段階別逓増制料金体系に変更 第2回手数料改定
53	6	1	マンション等共同住宅に水道料金の特例計算を採用

年	月	日	事	項			
昭和	5	3	1	1	2	8	出納取扱金融機関（住友銀行）取扱店を豊中支店から箕面支店に変更
	5	4	1	0	1		水道料金口座振替分の領収書を廃止し、振替済通知書に変更
	5	5	1	1	4		既設開栓申込の電話受付を開始
	5	5	1	1	0	1	第2次督促状及び停水予告状の発行業務を電算処理委託
	5	7	1	5	1		第6回水道料金改定 第2回上止々呂美・下止々呂美簡易水道料金改定 第2回口径別納付金改定 第4回水道メーター使用料改定 第3回手数料改定 生活保護世帯に対し水道の基本料金及びメーター使用料の免除措置を実施
	6	0	1	1	0	1	精算料金の徴収方法を窓口収納から「転居先への納付書郵送」「口座振替」「現地精算」のいずれかに変更 閉栓申込の電話受付を開始
	6	1	1	4	1		第7回水道料金改定 第3回上止々呂美・下止々呂美簡易水道料金改定 郵政省を収納取扱金融機関に指定
	6	1	1	6	1		下記世帯に対し水道の基本料金及びメーター使用料の免除措置を実施 母子年金、遺児年金、準母子年金又は遺族基礎年金のいずれかを受給している世帯 児童扶養手当又は特別児童扶養手当を受給している世帯 身体障害者（1級・2級）又は知的障害者（A・B1）のいる世帯
	6	2	1	4	1		水道料金の転出精算分に郵便振替制度採用
平成	3	1	1	1	1		使用水量・消込原符の読取り及び未納水道料金検索・納入通知書再発行のため小型OCR・オフィスコンピュータ導入
	4	4	1	4	1		計量業務（上水道事業地域の一部）を業者委託
	4	4	1	6	1		月4回の水道料金計算業務を月2回に変更

年	月	日	事	項
平成	6	4	1	第8回水道料金改定 第4回上止々呂美・下止々呂美簡易水道料金改定
	8	3	1	水道料金システムの電算処理を業者委託から自己処理に切替 納入通知書その他各種通知書を封書からメールシーラーによる はがき型式に切替
	9	6	1	第9回水道料金改定 第5回上止々呂美・下止々呂美簡易水道料金改定 (消費税5%を外税で課税)
	10	10	1	計量業務にハンディターミナルシステムを導入 滞納整理に領収書発行用ハンディターミナル導入
	13	4	1	第10回水道料金改定 第6回上止々呂美・下止々呂美簡易水道料金改定 第5回水道メーター使用料改定
	13	10	1	コンビニエンスストアでの収納取扱開始
	15	2	5	口座振替伝送システムを導入
	16	4	1	水道料金を消費税込みに改定 上止々呂美・下止々呂美簡易水道料金を消費税込みに改定 水道メーター使用料を消費税込みに改定
	18	10	1	生活保護世帯に対する水道の基本料金及びメーター使用料の免除措 置を廃止
	19	10	1	北部簡易水道料金創設

2 水道料金等の変遷

(1) 水道料金の変遷（1ヶ月につき）

料金体系 (用途別一律超過料金体系)			創設 昭和26年4月		料金改定	
					第1回 昭和29年7月	
一般用	家事用	基本料金	10m ³ まで	200	10m ³ まで	200
		超過料金	1m ³ につき	25	1m ³ につき	25
	普通営業用	基本料金	20m ³ まで	450	20m ³ まで	400
		超過料金	1m ³ につき	30	1m ³ につき	30
	病院・官公署用	基本料金	20m ³ まで	350	20m ³ まで	350
		超過料金	1m ³ につき	20	1m ³ につき	20
	学校用	基本料金	20m ³ まで	350	100m ³ まで	1,500
		超過料金	1m ³ につき	20	1m ³ につき	20
	原動力・工所用	基本料金	30m ³ まで	750	30m ³ まで	750
		超過料金	1m ³ につき	30	1m ³ につき	30
	湯屋用	基本料金	100m ³ まで	1,500	1m ³ につき	15
		超過料金	1m ³ につき	17		
工事その他臨時用	基本料金	1m ³ につき	30~	1m ³ につき	30~	
	超過料金		100		100	
備考						

料金体系 (用途別段階別逦増制料金体系)			料金改定	
			第5回	第6回
			昭和53年4月	昭和57年5月
一般用	基本料金	8m ³ まで	320	400
	超過料金 (1m ³ につき)	9m ³ ~ 10m ³ まで	50	60
		11m ³ ~ 20m ³ まで	60	75
		21m ³ ~ 30m ³ まで	75	95
		31m ³ ~ 50m ³ まで	90	110
		51m ³ ~ 100m ³ まで	110	130
		101m ³ ~ 300m ³ まで	130	150
		301m ³ ~ 500m ³ まで	160	180
		501m ³ ~	190	210
湯屋用	基本料金	100m ³ まで	3,000	3,600
	超過料金	1m ³ につき	44	52
工事その他臨時用	基本料金	2m ³ まで	1m ³ につき	1m ³ につき
	超過料金	1m ³ につき	300	400
備考	* 昭和53年4月 用途別段階別逦増制料金体系に変更			

(単位：円)

料金改定					
第2回		第3回		第4回	
昭和32年10月		昭和37年4月		昭和40年7月	
10m ³ まで	250	10m ³ まで	250	8m ³ まで 10m ³ まで	280 350
1m ³ につき	(1号)31 (2号)28	1m ³ につき	(1号)31 (2号)28	1m ³ につき	45
20m ³ まで	500	20m ³ まで	500	20m ³ まで	700
1m ³ につき	38	1m ³ につき	38	1m ³ につき	48
20m ³ まで	438	20m ³ まで	900	20m ³ まで	900
1m ³ につき	25	1m ³ につき	50	1m ³ につき	50
100m ³ まで	1,875	20m ³ まで	900	20m ³ まで	900
1m ³ につき	25	1m ³ につき	50	1m ³ につき	50
30m ³ まで	938	30m ³ まで	938	30m ³ まで	1,140
1m ³ につき	38	1m ³ につき	38	1m ³ につき	48
100m ³ まで	1,650	100m ³ まで	1,650	100m ³ まで	2,300
1m ³ につき	19	1m ³ につき	19	1m ³ につき	30
1m ³ につき	38	1m ³ につき	50	1m ³ につき	60

* 1号：2号適用者以外
2号：1メーターで2世帯以上使用の場合

(単位：円)

料金改定				
第7回	第8回	第9回	第10回	
昭和61年4月	平成6年4月	平成9年6月	平成13年4月	平成16年4月
580	680	648	920	966.00
85	120	115	150	157.50
100	140	140	170	178.50
120	165	165	195	204.75
140	195	195	225	236.25
160	225	225	255	267.75
180	255	255	285	299.25
210	290	290	320	336.00
240	325	325	355	372.75
4,600	4,600	4,600	5,600	5,880.00
67	67	67	80	84.00
800	1,000	1,000	1,200	1,260.00
400	500	500	600	630.00

*平成9年6月1日から消費税
消費税5%を外税で課税

*平成16年4月1日
消費税込みに改定

(2) 簡易水道料金の変遷(1ヶ月につき)

(単位:円)

料金体系 (用途別一律超過料金体系)			創設			
			昭和34年4月		昭和42年4月	
			下止々呂美		上止々呂美	
一般用	家事用	基本料金	15m ³ まで	200	15m ³ まで	500
		超過料金	1m ³ につき	30	1m ³ につき	40
	普通営業用	基本料金	15m ³ まで	200	15m ³ まで	500
		超過料金	1m ³ につき	30	1m ³ につき	45
	病院・官公署 学校用	基本料金	20m ³ まで	500	20m ³ まで	500
		超過料金	1m ³ につき	30	1m ³ につき	30
工事その他臨時用		基本料金	1m ³ につき	50	1m ³ につき	50
		超過料金				
備考						

料金体系 (用途別段階別逦増制料金体系)			料金改定			
			第1回		第2回	
			昭和53年4月		昭和57年5月	
			下止々呂美	上止々呂美	下止々呂美	上止々呂美
一般用	基本料金	8m ³ まで	120	300	150	375
	超過料金 (1m ³ につき)	9m ³ ~20m ³ まで	20	45	30	55
		21m ³ ~50m ³ まで	40	50	50	60
		51m ³ ~	45	55	55	65
工事その他臨時用	基本料金	2m ³ まで	1m ³ につき	1m ³ につき	1m ³ につき	1m ³ につき
	超過料金	1m ³ につき	300	300	400	400
備考	*昭和53年4月 用途別段階別逦増制料金体系に変更					

(単位：円)

料金改定									
第3回		第4回		第5回		第6回			
昭和61年4月		平成6年4月		平成9年6月		平成13年4月		平成16年4月	
下止々呂美	上止々呂美	下止々呂美	上止々呂美	下止々呂美	上止々呂美	下止々呂美	上止々呂美	下止々呂美	上止々呂美
320	540	380	630	362	600	920	920	966.00	966.00
55	80	80	110	80	110	110	140	115.50	147.00
80	90	110	125	110	125	140	155	147.00	162.75
85	95	120	135	120	135	150	165	157.50	173.25
800	800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,260.00	1,260.00
400	400	500	500	500	500	600	600	630.00	630.00
*平成9年6月1日から 消費税5%を外税で課税						*平成16年4月1日 消費税込みに改定			

(3) 水道メーター使用料の変遷

(単位:円/月)

口径 (mm)	創設	第1回改定	第2回改定	第3回改定	第4回改定	第5回改定	
	昭和26年4月	昭和34年3月	昭和37年4月	昭和45年8月	昭和57年5月	平成13年4月	平成16年4月
13	20	20	45	45	50	25	26.25
16	25	25	-	-	-	-	-
20	30	30	80	80	100	50	52.50
25	40	使用者 において 設置	80	80	100	50	52.50
30	-		-	200	200	100	105.00
40	-		250	250	250	125	131.25
50	使用者 において 設置		680	680	1,700	850	892.50
75			900	900	2,000	1,000	1,050.00
100			1,050	1,050	2,300	1,150	1,207.50
150		-	1,500	4,100	2,050	2,152.50	
200		-	-	-	-	-	

* 平成9年6月1日から消費税5%を外税で課税

* 平成16年4月1日消費税込みに改定

(4) 口径別納付金の変遷

(単位:円)

口径 (mm)	創設	第1回改定	第2回改定	
	昭和46年6月	昭和52年5月	昭和57年5月	平成16年4月
13	20,000	40,000	80,000	84,000
20	50,000	100,000	170,000	178,500
25	90,000	180,000	310,000	325,500
30	140,000	280,000	480,000	504,000
40	280,000	560,000	950,000	997,500
50	490,000	980,000	1,670,000	1,753,500
75	1,330,000	2,660,000	4,520,000	4,746,000
100	2,730,000	5,460,000	9,280,000	9,744,000
150	7,540,000	15,080,000	25,640,000	26,922,000
200以上	市長が別に定める	市長が別に定める	管理者が別に定める	管理者が別に定める

* 平成9年6月1日から消費税5%を外税で課税

* 平成16年4月1日消費税込みに改定

3 用途別柱数、戸数及び給水量内訳

用途	区分	柱数		戸数		給水量		備考
		(柱)	構成率	(戸)	構成率	(m ³)	構成率	
1	家事用	上水道	45,534	95.3%	56,485	94.8%	11,750,564	83.8%
		上止々呂美	62		62		12,254	
		下止々呂美	75		75		20,900	
		北部簡水	71		71		161	
		計	45,742		56,693		11,783,879	
2	営業用	上水道	1,465	3.1%	2,003	3.4%	1,245,853	8.9%
		上止々呂美	1		1		6,811	
		下止々呂美	7		7		4,421	
		北部簡水	4		4		804	
		計	1,477		2,015		1,257,889	
3	官公署用	上水道	279	0.6%	313	0.5%	279,489	2.0%
		上止々呂美	0		0		0	
		下止々呂美	1		1		73	
		北部簡水	1		1		7	
		計	281		315		279,569	
4	学校用	上水道	41	0.1%	328	0.6%	212,178	1.5%
		上止々呂美	0		0		0	
		下止々呂美	2		2		1,025	
		北部簡水	1		1		0	
		計	44		331		213,203	
5	工場用	上水道	216	0.5%	216	0.4%	196,136	1.4%
		上止々呂美	0		0		0	
		下止々呂美	0		0		0	
		北部簡水	0		0		0	
		計	216		216		196,136	
6	プール用	上水道	6	0.0%	6	0.0%	100,117	0.7%
		上止々呂美	0		0		0	
		下止々呂美	0		0		615	
		北部簡水	1		1		0	
		計	7		7		100,732	
7	病院用	上水道	27	0.1%	27	0.1%	191,661	1.5%
		上止々呂美	1		1		12,184	
		下止々呂美	0		0		0	
		北部簡水	0		0		0	
		計	28		28		203,845	
8	湯屋用	上水道	1	0.0%	1	0.0%	329	0.0%
		上止々呂美	0		0		0	
		下止々呂美	0		0		0	
		北部簡水	0		0		0	
		計	1		1		329	
9	臨事用	上水道	153	0.4%	153	0.3%	28,241	0.2%
		上止々呂美	1		1		0	
		下止々呂美	0		0		0	
		北部簡水	44		44		2,809	
		計	198		198		31,050	
合 計		上水道	47,722	100.0%	59,532	100.0%	14,004,568	100.0%
		上止々呂美	65		65		31,249	
		下止々呂美	85		85		27,034	
		北部簡水	122		122		3,781	
		計	47,994		59,804		14,066,632	

4 用途別・水量ランク別有収水量（上水道・北部簡易水道含む）

(1) 一般用

水量ランク	区 分		用 途 別 区 分					
			家事用		営業用		官公署用	
0～ 8m ³	水 量(m ³)		839,035		25,259		3,402	
	用途別比率	ランク比率	94.4%	7.1%	2.8%	2.0%	0.4%	1.2%
9～ 10m ³	水 量(m ³)		404,510		8,620		1,516	
	用途別比率	ランク比率	97.3%	3.4%	2.1%	0.7%	0.4%	0.5%
11～ 20m ³	水 量(m ³)		3,371,268		48,179		5,814	
	用途別比率	ランク比率	98.2%	28.7%	1.4%	3.9%	0.2%	2.1%
21～ 30m ³	水 量(m ³)		3,510,467		42,482		2,936	
	用途別比率	ランク比率	98.5%	29.9%	1.2%	3.4%	0.1%	1.1%
31～ 50m ³	水 量(m ³)		2,287,539		87,464		4,692	
	用途別比率	ランク比率	95.4%	19.5%	3.7%	7.0%	0.2%	1.7%
51～100m ³	水 量(m ³)		457,736		123,440		13,043	
	用途別比率	ランク比率	72.6%	3.9%	19.6%	9.9%	2.1%	4.7%
101～300m ³	水 量(m ³)		93,366		244,034		37,216	
	用途別比率	ランク比率	19.8%	0.8%	51.7%	19.6%	7.9%	13.3%
301～500m ³	水 量(m ³)		33,682		124,387		39,017	
	用途別比率	ランク比率	11.3%	0.3%	41.7%	10.0%	13.1%	14.0%
501m ³ 以上	水 量(m ³)		210,002		422,285		151,568	
	用途別比率	ランク比率	17.9%	1.8%	35.9%	33.9%	12.9%	54.2%
水量ランク外	水 量(m ³)		543,120		120,507		20,292	
	用途別比率	ランク比率	77.5%	4.6%	17.2%	9.7%	2.9%	7.3%
計	水 量(m ³)		11,750,725		1,246,657		279,496	
	用途別比率	ランク比率	84.1%	100.0%	8.9%	100.0%	2.0%	100.0%

(2) 湯屋用

水量ランク	水 量(m ³)	
	ランク比率 (%)	
0～100m ³	329	
	100.0%	
101m ³ 以上	0	
	0.0%	
水量ランク外	0	
	0.0%	
計	329	
	100.0%	

(3) 臨時用

水量ランク	水 量(m ³)	
	ランク比率 (%)	
0～2m ³	561	
	1.8%	
3m ³ 以上	30,128	
	97.0%	
水量ランク外	361	
	1.2%	
計	31,050	
	100.0%	

用途別区分								計	
学校用		工場用		プール用		病院用			
18,722		2,089		49		310		888,866	
2.1%	8.8%	0.2%	1.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%	100.0%	6.4%
0		1,089		0		133		415,868	
0.0%	0.0%	0.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	100.0%	3.0%
183		5,640		125		328		3,431,537	
0.0%	0.1%	0.2%	2.9%	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%	100.0%	24.6%
44		6,623		118		504		3,563,174	
0.0%	0.0%	0.2%	3.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%	100.0%	25.5%
0		16,901		187		1,409		2,398,192	
0.0%	0.0%	0.7%	8.6%	0.0%	0.2%	0.1%	0.7%	100.0%	17.2%
1,382		33,959		1,090		207		630,857	
0.2%	0.7%	5.4%	17.3%	0.2%	1.1%	0.0%	0.1%	100.0%	4.5%
36,251		50,131		5,387		6,106		472,491	
7.7%	17.1%	10.6%	25.6%	1.1%	5.4%	1.3%	3.2%	100.0%	3.4%
47,133		29,256		17,957		7,057		298,489	
15.8%	22.2%	9.8%	14.9%	6.0%	17.9%	2.4%	3.7%	100.0%	2.1%
92,804		49,094		75,204		175,607		1,176,564	
7.9%	43.7%	4.2%	25.0%	6.4%	75.1%	14.9%	91.6%	100.0%	8.4%
15,659		1,354		0		0		700,932	
2.2%	7.4%	0.2%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	5.0%
212,178		196,136		100,117		191,661		13,976,970	
1.5%	100.0%	1.4%	100.0%	0.7%	100.0%	1.4%	100.0%	100.0%	100.0%

5 年度別・用途別有収水量

用 途	15年度(基準年度)		16 年 度		
	水量 (m ³)	構成比	水量 (m ³)	構成比	趨勢率
家 事 用	11,583,278	82.9%	11,781,461	83.6%	101.7%
営 業 用	1,251,707	9.0%	1,178,466	8.4%	94.2%
病院・学校・官公署・ﾌｰﾙ・湯屋用	810,240	5.8%	849,404	6.0%	104.8%
工 場 用	250,641	1.8%	236,185	1.7%	94.2%
臨 時 用	82,219	0.6%	52,274	0.4%	63.6%
合 計	13,978,085	100.0%	14,097,790	100.0%	100.9%

* 趨勢率は基準年度を100として算定した数値

6 年度別水道料金等調定状況

用 途 等	15年度(基準年度)		16 年 度		
	金額 (円)	構成比	金額 (円)	構成比	趨勢率
家 事 用	1,967,474,210	73.4%	2,018,022,323	74.9%	102.6%
営 業 用	338,164,689	12.6%	313,647,206	11.6%	92.8%
病院・学校・官公署・ﾌｰﾙ・湯屋用	256,403,379	9.6%	267,836,307	9.9%	104.5%
工 場 用	67,096,859	2.5%	62,733,239	2.3%	93.5%
臨 時 用	52,331,265	2.0%	33,361,387	1.2%	63.8%
小 計	2,681,470,402	100.0%	2,695,600,462	100.0%	100.5%
水道メ - タ - 使用料	22,725,277		23,744,250		104.5%
合 計	2,704,195,679		2,719,344,712		100.6%

* 趨勢率は基準年度を100として算定した数値

17 年 度			18 年 度			19 年 度		
水量 (m ³)	構成比	趨勢率	水量 (m ³)	構成比	趨勢率	水量 (m ³)	構成比	趨勢率
11,812,308	83.7%	102.0%	11,865,139	84.1%	102.4%	11,783,879	83.8%	101.7%
1,206,920	8.6%	96.4%	1,194,229	8.5%	95.4%	1,257,889	8.9%	100.5%
843,295	6.0%	104.1%	813,429	5.8%	100.4%	797,678	5.7%	98.5%
225,934	1.6%	90.1%	205,929	1.5%	82.2%	196,136	1.4%	78.3%
27,274	0.2%	33.2%	25,932	0.2%	31.5%	31,050	0.2%	37.8%
14,115,731	100.0%	101.0%	14,104,658	100.0%	100.9%	14,066,632	100.0%	100.6%

17 年 度			18 年 度			19 年 度		
金額 (円)	構成比	趨勢率	金額 (円)	構成比	趨勢率	金額 (円)	構成比	趨勢率
2,028,311,333	75.3%	103.1%	2,033,922,337	76.0%	103.4%	2,004,183,864	75.2%	101.9%
323,871,083	12.0%	95.8%	316,856,301	11.8%	93.7%	341,604,840	12.8%	101.0%
263,555,606	9.8%	102.8%	254,983,555	9.5%	99.5%	249,341,199	9.4%	97.3%
59,529,512	2.2%	88.7%	53,738,804	2.0%	80.1%	51,158,494	1.9%	76.3%
17,586,450	0.7%	33.6%	16,880,430	0.6%	32.3%	20,240,010	0.8%	38.7%
2,692,853,984	100.0%	100.4%	2,676,381,427	100.0%	99.8%	2,666,528,407	100.0%	99.4%
24,565,248		108.1%	25,234,975		111.0%	26,282,790		115.7%
2,717,419,232		100.5%	2,701,616,402		99.9%	2,692,811,197		99.6%

7 水道料金の徴収と督促等の状況

(1) 料金の徴収

料金徴収方法	15年度		16年度	
	件数	構成比	件数	構成比
口座振替	36,169	81.0%	36,673	80.4%
納付制	8,370	18.7%	8,824	19.3%
前受金	132	0.3%	115	0.3%
合計	44,671	100.0%	45,612	100.0%

(2) 料金の督促

料金の督促等	15年度	16年度
	件数	件数
1次督促	13,582	12,443
2次督促	12,451	12,512
停水予告	2,986	3,688
停水処分通知	1,525	1,562
停水処分	588	749

8 水道メーター点検状況(平成19年度)

月	総件数 A	検針済件数					個人 メーター 検針	認定件数		
		一般 メーター	遠隔 メーター	開栓中	閉栓中	閉栓率 E / A		未点検認定分		
								不在	障害	位置 不明
4	25,468	20,156	5,267	22,876	2,547	10.00%	45	24	23	2
5	27,546	20,554	6,935	24,677	2,812	10.21%	57	26	19	1
6	25,641	20,325	5,271	23,001	2,595	10.12%	45	24	27	1
7	27,616	20,679	6,880	24,757	2,802	10.15%	57	23	36	2
8	25,671	20,410	5,216	23,106	2,520	9.82%	45	17	24	0
9	27,656	20,747	6,852	24,756	2,843	10.28%	57	21	33	1
10	25,744	20,459	5,239	23,201	2,497	9.70%	46	27	25	0
11	27,718	20,919	6,742	24,793	2,868	10.35%	57	21	41	3
12	25,857	20,607	5,204	23,226	2,585	10.00%	46	21	30	3
1	27,769	21,371	6,341	24,812	2,900	10.44%	57	25	29	0
2	26,013	20,668	5,299	23,310	2,657	10.21%	46	15	26	2
3	27,879	22,303	5,519	24,882	2,940	10.55%	57	28	21	1
計	320,578	249,198	70,765	287,397	32,566	10.16%	615	272	334	16

17年度		18年度		19年度	
件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比
36,764	78.9%	37,000	78.2%	37,172	77.5%
9,709	20.8%	10,313	21.8%	10,822	22.5%
122	0.3%	13	0.0%	0	0.0%
46,595	100.0%	47,326	100.0%	47,994	100.0%

17年度	18年度	19年度
件数	件数	件数
12,928	13,569	14,296
14,188	13,921	15,978
3,835	3,930	4,064
1,682	1,846	1,294
709	679	320

(単位 : 件)

		認定件数						付帯業務				
計 B	認定率 B / A	点検認定分				認定計 B + C D	認定率 D / A	漏水 発見	無届 転居	無断 使用	計	
		不動	破損	逆付	計 C							認定率 C / A
49	0.19%	2	0	0	2	0.01%	51	0.20%	29	7	85	121
46	0.17%	3	0	0	3	0.01%	49	0.18%	58	11	91	160
52	0.20%	2	0	0	2	0.01%	54	0.21%	40	13	100	153
61	0.22%	2	0	0	2	0.01%	63	0.23%	31	19	66	116
41	0.16%	5	0	0	5	0.02%	46	0.18%	45	5	56	106
55	0.20%	1	0	0	1	0.00%	56	0.20%	63	7	89	159
52	0.20%	2	0	0	2	0.01%	54	0.21%	70	6	80	156
65	0.23%	3	0	0	3	0.01%	68	0.25%	46	5	97	148
54	0.21%	4	0	0	4	0.02%	58	0.22%	74	14	70	158
54	0.19%	3	1	0	4	0.01%	58	0.21%	60	3	75	138
43	0.17%	1	1	0	2	0.01%	45	0.17%	47	1	45	93
50	0.18%	1	1	0	2	0.01%	52	0.19%	29	6	78	113
622	0.19%	29	3	0	32	0.01%	654	0.20%	592	97	932	1,621

9 水道料金の減免措置と特例計算

(1) 減免措置状況

用途	区分	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	
漏	家事用	件数(件)	309	383	304	212	266
		水量(m ³)	15,094	22,247	16,051	10,226	17,854
		金額(円)	3,734,322	5,908,045	4,111,990	2,668,817	4,766,004
水	営業用	件数(件)	21	25	9	17	16
		水量(m ³)	2,847	5,015	985	4,659	2,122
		金額(円)	875,407	1,779,144	347,293	1,471,130	691,151
減	官公署用	件数(件)	1	4	3	1	2
		水量(m ³)	40	459	254	79	1,257
		金額(円)	7,476	141,052	94,679	23,641	464,399
免	その他	件数(件)	19	11	17	8	4
		水量(m ³)	2,480	2,472	7,714	1,170	590
		金額(円)	822,040	838,041	2,787,409	409,144	181,886
福祉減免	件数(件)	12,641	13,640	14,212	14,289	13,804	
	水量(m ³)	191,772	206,459	214,382	215,835	209,919	
	金額(円)	25,164,057	27,145,004	28,296,394	28,488,311	27,531,136	
合計	件数(件)	12,991	14,063	14,545	14,527	14,092	
	水量(m ³)	212,233	236,652	239,386	231,969	231,742	
	金額(円)	30,603,302	35,811,286	35,637,765	33,061,043	33,634,576	

(2) 特例計算別栓数及び戸数

区分	栓数(栓)	割合	戸数(戸)	割合	
特例計算	第1種	434	0.9%	10,547	17.6%
	第2種	124	0.3%	2,154	3.6%
	第3種	110	0.2%	1,184	2.0%
	第4種	13,434	28.0%	13,449	22.5%
	合計	14,102	29.4%	27,334	45.7%
全給水栓数・給水戸数	47,994	100.0%	59,804	100.0%	

(3) 特例計算の種別及び料金の算出方法



種 別	適用対象建物形態	水道料金の算出方法
特例計算 第 1 種	独立した生計を営む住居のみを単位とした共同住宅（以下「共同住宅」という。）で、その住居の規模が各戸とも概ね等しいもの	均等に使用したとみなされた1戸当たりの水量(市の親メーターで計量した水量を使用戸数で割る。)につき算出された水道料金に使用戸数を乗じる。
特例計算 第 2 種	1) 独立した生計若しくは 事業を営む住居、店舗、事務所等が混在する多目的ビル又は業務用ビル（以下「多目的ビル等」という。）であるもの 2) 共同住宅で、その住居の規模が大きく異なるもの 3) 独立した生計を営む居室ごとに給水栓がない寮に類するもの	基本水量に使用戸数を乗じた水量を超える分(市の親メーターで計量した水量から基本水量×使用戸数を引く。)については、1戸分としての超過料金を算出し、その金額に基本料金に使用戸数を乗じた金額を加える。
特例計算 第 3 種	特例計算第2種の適用建物に該当する多目的ビル等又は共同住宅で、住居、店舗、事務所等の一部に市の各戸メーター又は私設メーターが設置されているもの	市の各戸メーター又は私設メーターで計量した水量を超える分(市の親メーターで計量した水量から市の各戸メーター又は私設メーターで計量した水量を引く。)については、特例計算第2種で料金を算定し、その金額に市の各戸メーター又は私設メーターで計量された水量に基づき算出した金額を加える。ただし、市の各戸メーター又は私設メーターが設置されていない室がすべて独立した生計を営む住居のみで、かつ、その室の規模が各室とも概ね等しいときは、特例計算第1種で料金を算出する。
特例計算 第 4 種	特例計算第1種又は特例計算第2種の適用建物に該当する共同住宅又は多目的ビル等で、すべての住居、店舗、事務所等ごとに市の各戸メーター又は私設メーターが設置されているもの	市の各戸メーター又は私設メーターで計量された水量に基づき、各戸ごとに算出する。ただし、その合計金額が市の親メーターで計量した水量に基づき特例計算第1種で算出した水道料金に満たないときは、その差額を別途徴収する。

10 大阪府下 各市水道料金比較(30m³の場合)

平成19年(2007年)10月1日現在

・一般家庭用、1ヵ月、口径20mmで算定

・メーター使用料、消費税額を含む。

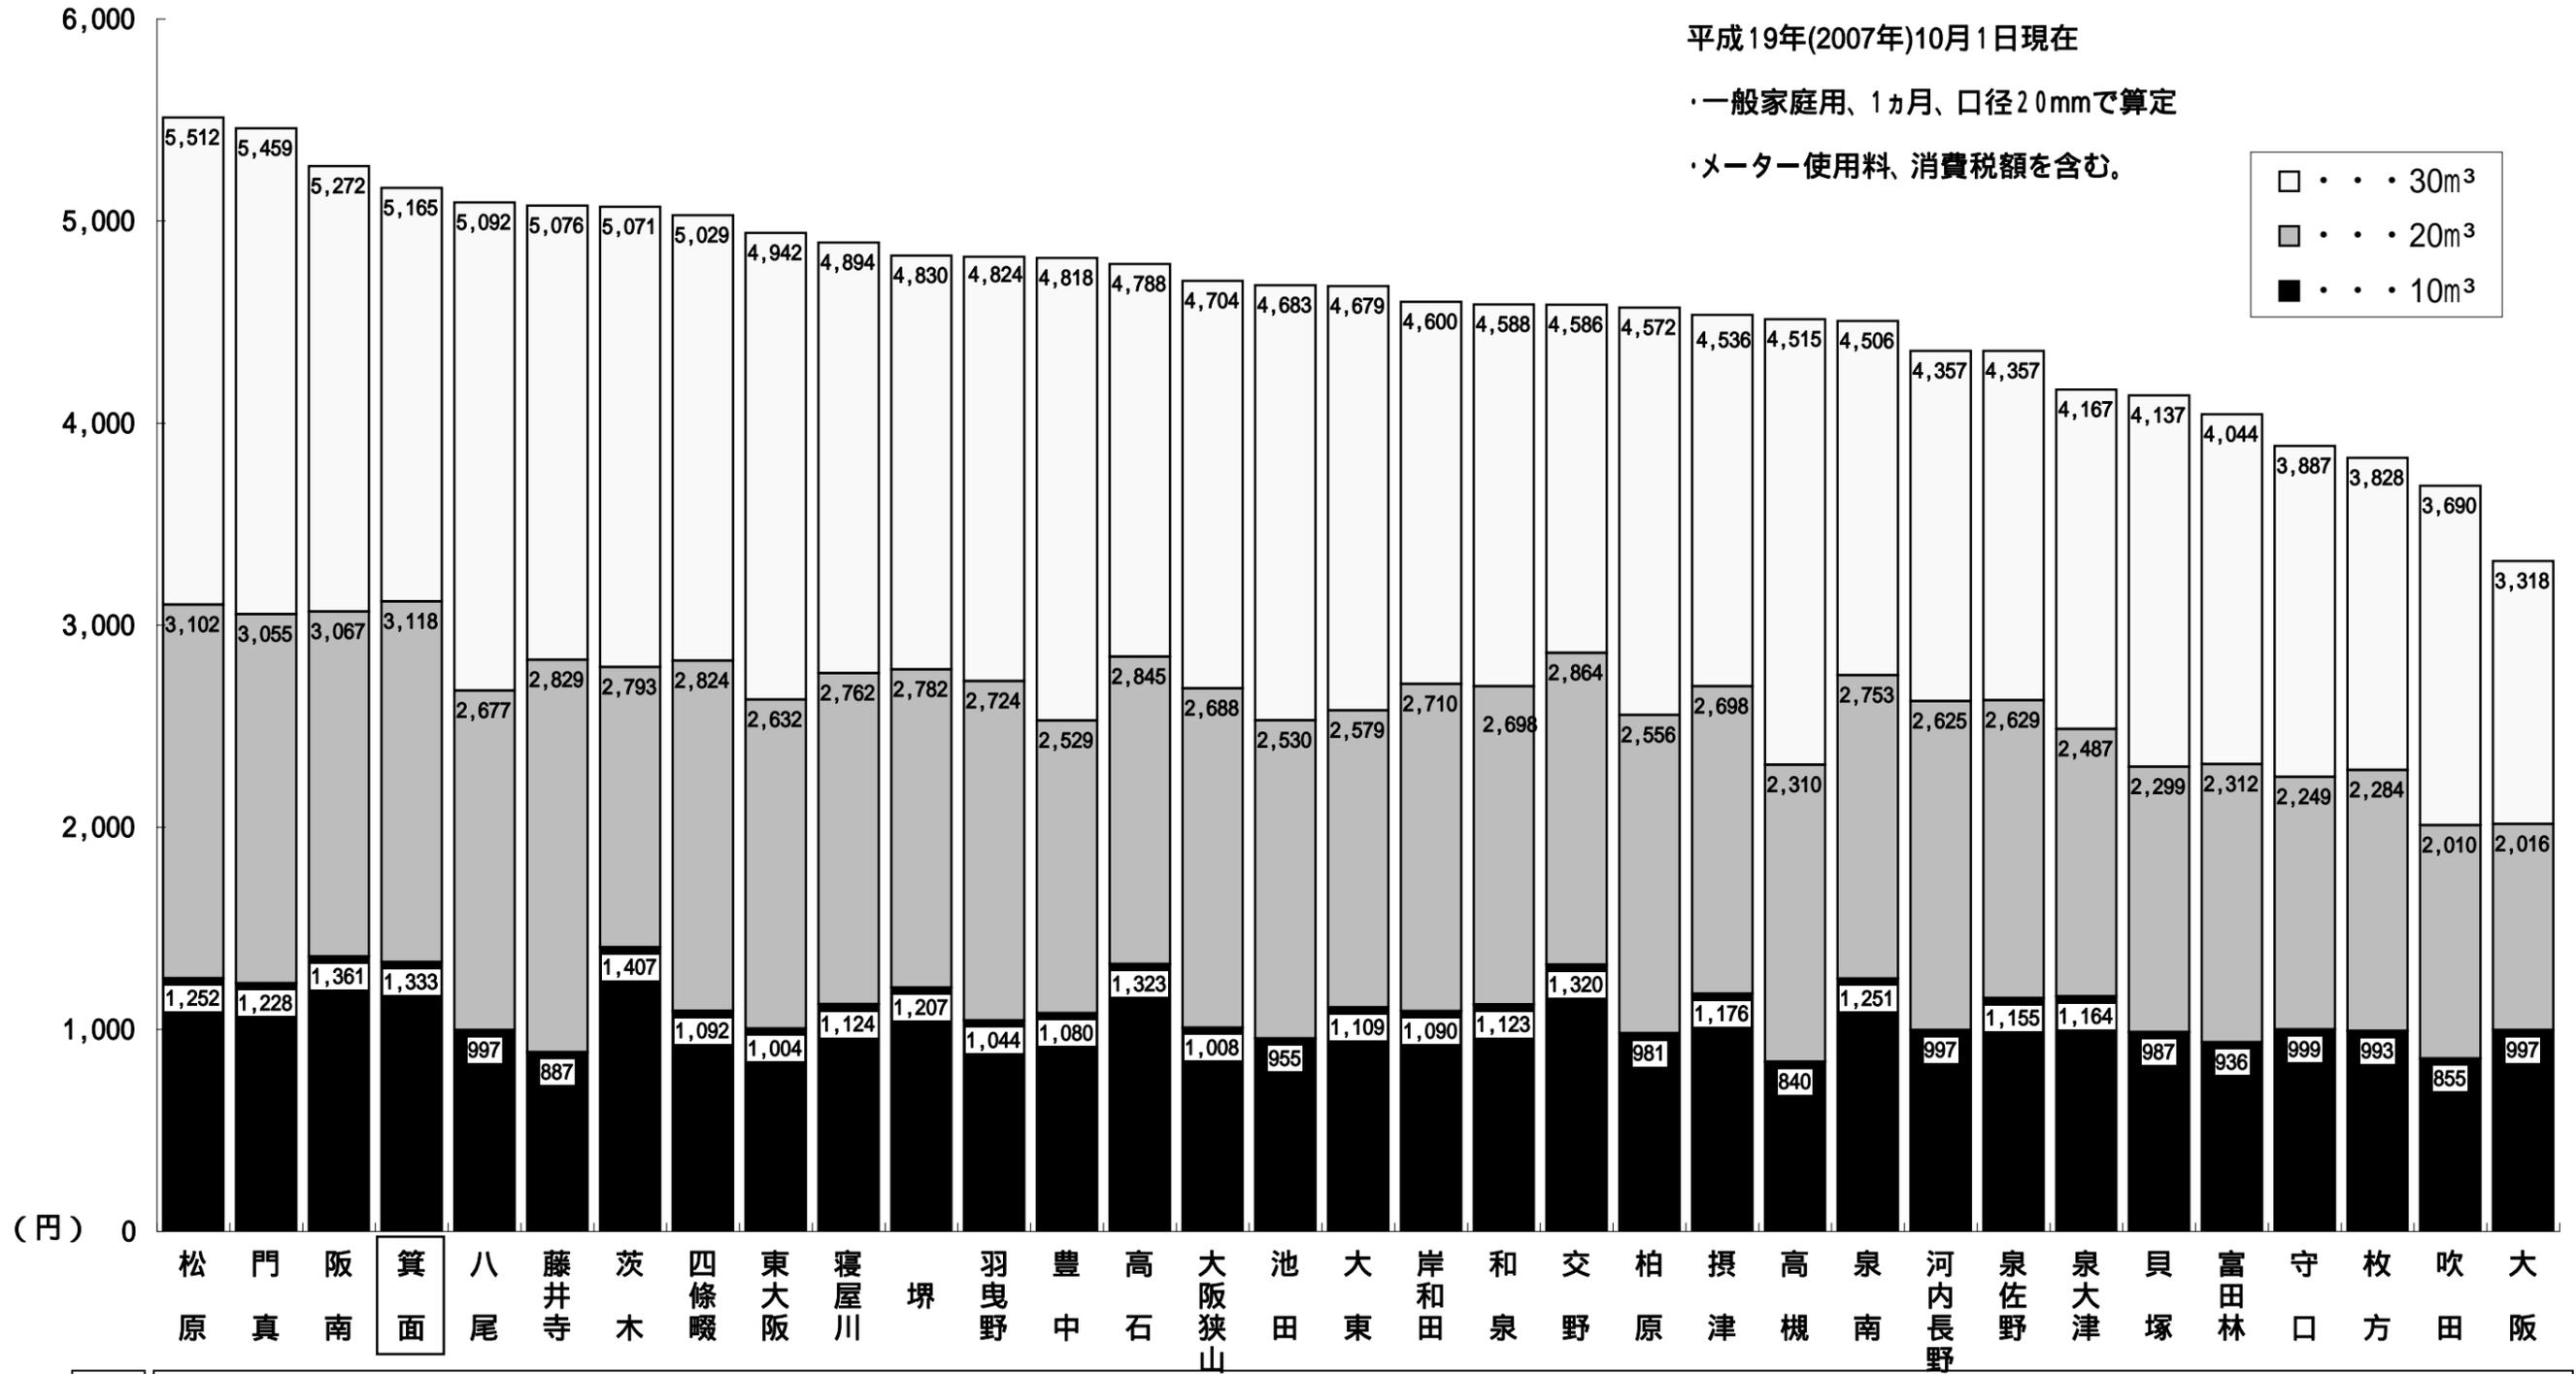

改定年月日	松原	門真	阪南	箕面	八尾	藤井寺	茨木	四條畷	東大阪	寝屋川	堺	羽曳野	豊中	高石	大阪狭山	池田	大東	岸和田	和泉	交野	柏原	摂津	高槻	泉南	河内長野	泉佐野	泉大津	貝塚	富田林	守口	枚方	吹田	大阪
平成16年4月1日	平成14年4月1日	平成16年5月1日	平成13年4月1日	平成13年1月1日	平成9年6月1日	平成13年7月1日	平成12年10月1日	平成13年10月1日	平成13年4月1日	平成14年4月1日	平成15年4月1日	平成13年6月1日	平成13年1月1日	平成14年4月1日	平成5年11月1日	平成13年4月1日	平成14年6月1日	平成14年4月1日	平成15年4月1日	平成15年8月1日	平成19年10月1日	平成13年12月1日	平成13年7月1日	平成11年4月1日	平成16年10月1日	平成10年4月1日	平成14年4月1日	平成8年5月1日	平成10年8月1日	平成15年7月1日	平成19年3月1日	平成9年6月1日	