

報 告 書

作 業 環 境 測 定 機 関 登 録
建 築 物 空 気 環 境 測 定 業 登 録
建 築 物 ね ず み 昆 虫 等 防 除 業 登 録
建 築 物 清 掃 業 登 録



Making Life Better for All

株式 日本保健衛生協会
NIHON HOKEN EISEI KYOUKAI

大 阪 本 社

〒564-0036 大阪府吹田市寿町2丁目17番2号

TEL 06-6381-4381 FAX 06-6382-9165

<http://www.sanipro.co.jp> E-mail: info@sanipro.co.jp

東 京 支 社

〒114-0022 東京都北区王子本町2丁目26番3号 三笠ビル3階

TEL 03-5948-5486 FAX 03-5948-5487

石綿粉じんモニタリング結果証明書

箕面市上下水道局 御中

平成 26 年 10 月 9 日

貴事業所より委託を受けた石綿粉じんモニタリング結果は、別紙報告書に記載のとおりであることを証明します。

1. 測定対象作業内容等

業 務 の 名 称	間谷中継ポンプ場アスベスト気中濃度測定委託
測 定 場 所	大阪府箕面市粟生間谷東6丁目12番16号(間谷中継ポンプ場)
測 定 年 月 日	平成 26 年 10 月 2 日

2. 測定を委託した事業者等

名 称	箕面市上下水道局 総務課
所 在 地	大阪府箕面市西小路3丁目1番8号 電話 072-724-6755

3. 測定実施機関

名 称	株式会社 日本保健衛生協会
代 表 者 職 氏 名	代表取締役 宮 里 唯 子
所 在 地	大阪府吹田市寿町2丁目17番2号 電話 06-6381-4381
登 録 番 号	大阪労働局長登録 27-28
添 付 記 録 表	No. 1 ~ No. 6 計 6 部 添付

石綿粉じんモニタリング結果記録表

1. モニタリング仕様等

項 目	仕 様	
測 定 方 法	ろ過捕集法及び計数法（メンブランフィルター法）	
採 取 機 器	ローボリウムエアーサンプラー（使用ろ紙径 25 mm ϕ ）	
ろ 紙	メンブランフィルター（有効径 22.0 mm・孔径 0.8 μ m）	
サンプリング条件	採取機器：ローボリウムエアーサンプラー 吸引流量： 5 ℓ /min 吸引時間： 120 分	定量下限値※
		0.5 F/ ℓ
計 数 法	位相差顕微鏡による計数法 マウンティング法：アセトン トリアセチン法 倍 率：400 倍 視 野 総 数：50 視野	
管 理 値 (一 般)	管理値： 10 F/ ℓ	
備考	※ JIS K 3850-1及び社団法人 日本石綿協会編「室内環境等における石綿粉じん濃度測定法」に基づく。	

モニタリング測定記録 1

1. 測定を実施した作業場所等の概要

業務の名称	間谷中継ポンプ場アスベスト気中濃度測定委託
測定点の数	5点

2. サンプリング実施日時

[illegible]

1. 測定を実施した作業場所等の概要



3. サンプルング実施日時

[illegible]


作業場所の範囲・測定点の配置を示す図面

環境調査


B1F

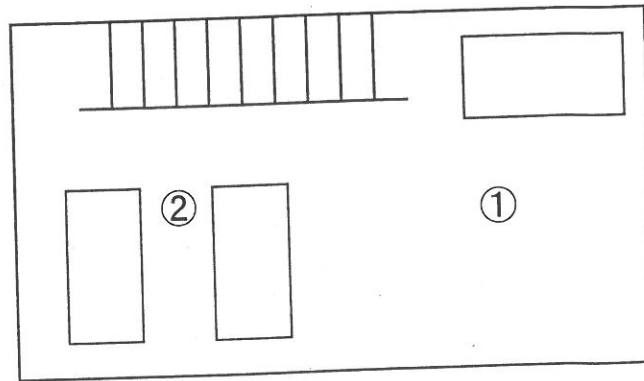

1F

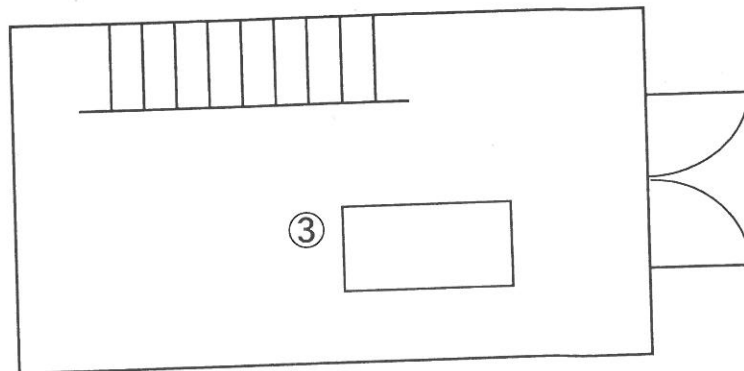


場外

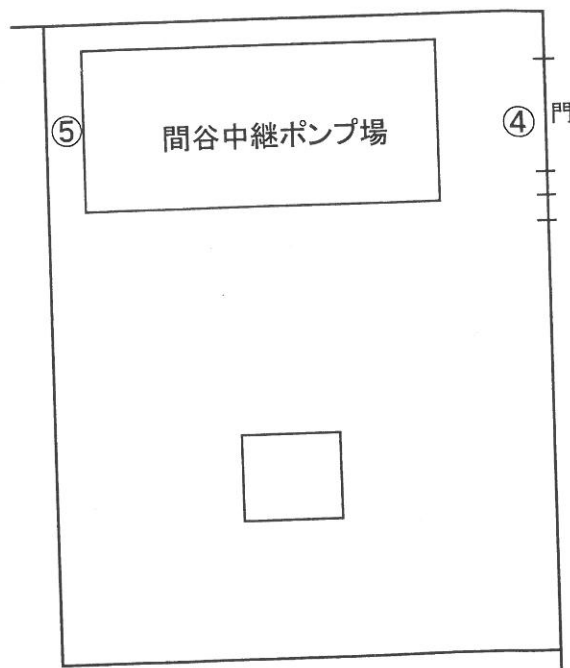

[記号] ①・②・③～ ・測定点


(環境調査)

B1F 東

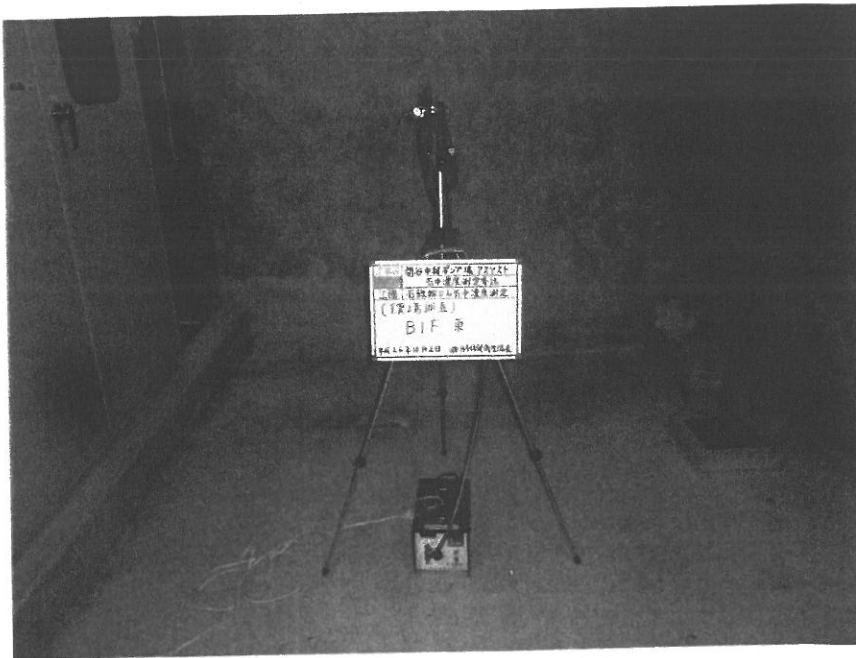

(環境調査)

B1F 西

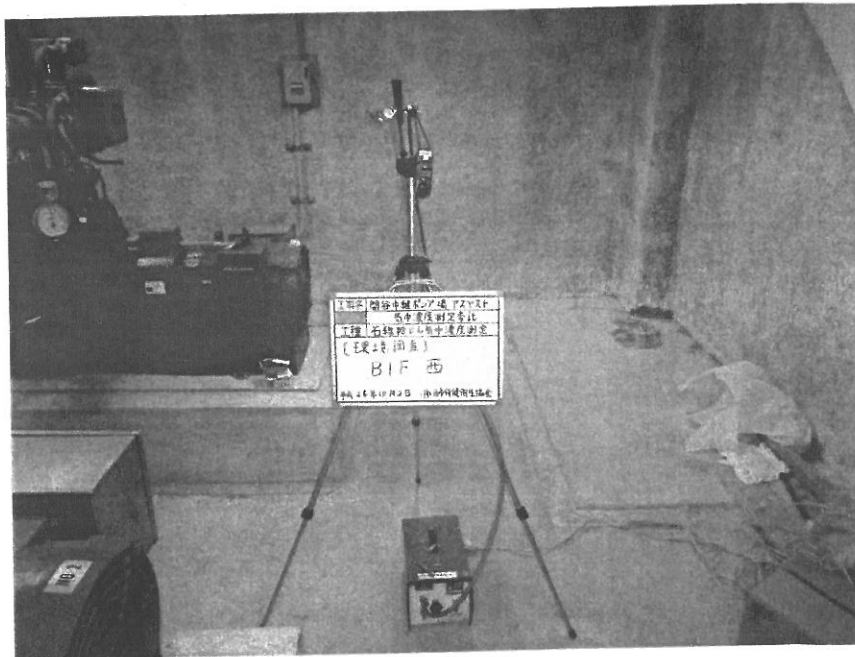

(環境調査)

1F



(環境調査)

場外 東



(環境調査)

場外 西

