

令和 8 年度

林野火災対策用消耗品
購入仕様書

箕面市消防本部

林野火災対策用消耗品購入 仕様書

1 件名

林野火災対策用消耗品

2 品名・規格・型式

別表1「指定製品一覧」のとおり

3 予定数量

別表1「指定製品一覧」のとおり

4 納入場所

大阪府箕面市箕面五丁目11番19号 箕面市消防本部

5 納入期限

契約締結日から令和9年2月15日まで。

ただし、可能な限り早期に納入すること。

6 質疑

契約にあたっては、本仕様書を了承のうえ、不審な点は当市の担当者に質問し、十分熟知の上契約するものとし、本仕様書の記載事項について変更しようとする時は、理由書を付して当市の承認を得ること。また、契約後における一切の疑義は、当市の解釈に従い指示を得ること。

7 責任の所在

設計、製作、材料、部品等について特許その他の権利上の問題が生じた時は、納入契約者がその責任を負うこと。

8 保証期間等

- (1) 納入品について、メーカーが品質保証期間又は使用期限を定めている場合は、納入時に十分な残存期間を有する製品とする。ただし、メーカーの公表する保証期間が前記保証期間（1か年）以上の場合はその期間とする。
- (2) 納入時に製造上の瑕疵、破損、数量不足その他の不備が認められた場合は、受注者の責任において速やかに交換又は補充すること。

9 その他

- (1) 別表 1 に掲げる品名、メーカー、型式、品番又は仕様は、既存資機材との接続性、互換性、運用統一及び補充管理上の必要性から指定するものであり、原則として指定製品を納入すること。
- (2) 本仕様書について、疑義又は変更せざるをえない事項が生じた場合は、当消防本部に速やかに連絡するとともに、綿密に協議し、当消防本部の指示を受けるものとする。
- (3) 当消防本部と受注者は常に信義を重んじ、本仕様書に記した内容全般における疑義及び不備に関して良心を以て協議し、変更を加え、これを解決するものとする。
- (4) 納入品は、すべて新品・未使用品であり、納入時点において通常の使用に支障のない状態であること。
- (5) 製造終了、仕様変更その他やむを得ない事情により指定製品の納入が困難となった場合は、速やかに当市消防本部担当課へ申し出ること。代替品の納入は、当市が互換性、性能及び運用上の支障がないと認めた場合に限る。
- (6) 消防用ホース、分岐管、ホースバッグその他接続又は組合せて使用する物品は、指定された仕様及び接続方式に適合し、既存資機材と支障なく使用できること。
- (7) 納品書又は請求書の提出に合わせて、製品ごとの数量、税抜金額及び税込金額がわかる内訳書を付属すること。なお、様式は問わない。

10 当市消防本部担当課について

当市消防本部担当課は、消防本部消防企画課とする。

(連絡先) 072-724-5678 (代表番号)

072-724-9997 (課直通)

(F A X) 072-724-3999



(e-mail) fireplan@maple.city.minoh.lg.jp

別表１ 指定製品一覧

本表に記載する製品を指定製品として納入すること。数量及び仕様の詳細は本表による。


No.	品名	指定製品・型式等	数量
1	消防用ホース (65mm×20m)	65 プロファイター 1.6MPa ロック町野 SP リング締め ルミタイヤ付 (消防ホース仕様補足参照)	50 本 (赤 40 本、黄 10 本)
2	消防用ホース (40mm×20m)	40 プロファイター 1.6MPa ロック町野 SP リング締め ルミタイヤ付 (消防ホース仕様補足参照)	50 本 (赤 35 本、青 10 本、黄 5 本)
3	分岐管 (WB65・65)	YONE 分岐ボールバルブ (WB65・65)	10 個
4	分岐管 (WB65・40)	YONE 分岐ボールバルブ (WB65・40)	5 個
5	剣先スコップ	金象 かるーいショベル丸型 AP 型 アルミパイプ柄 (同等品可)	33 本
6	泡消火薬剤	株式会社モリタ マルチエー ス 20L 缶	7 缶
7	消泡剤 (泡消火薬剤用)	株式会社モリタ CAFS 用消泡 剤 16kg 缶	1 缶
8	ホースバッグ (標準仕様)	箕面市消防本部仕様 (別途ホースバック仕様書 1 のとおり)	4 個
9	ホースバッグ (分岐管・筒先収納仕 様)	箕面市消防本部仕様 (別途ホースバック仕様書 2 のとおり、肩掛け紐含む)	4 個
10	ホースバンド	黄 漏水止めバンド KINPAI HOSE-BANDAGE	10 個

ホースバッグ仕様書 1（標準仕様）

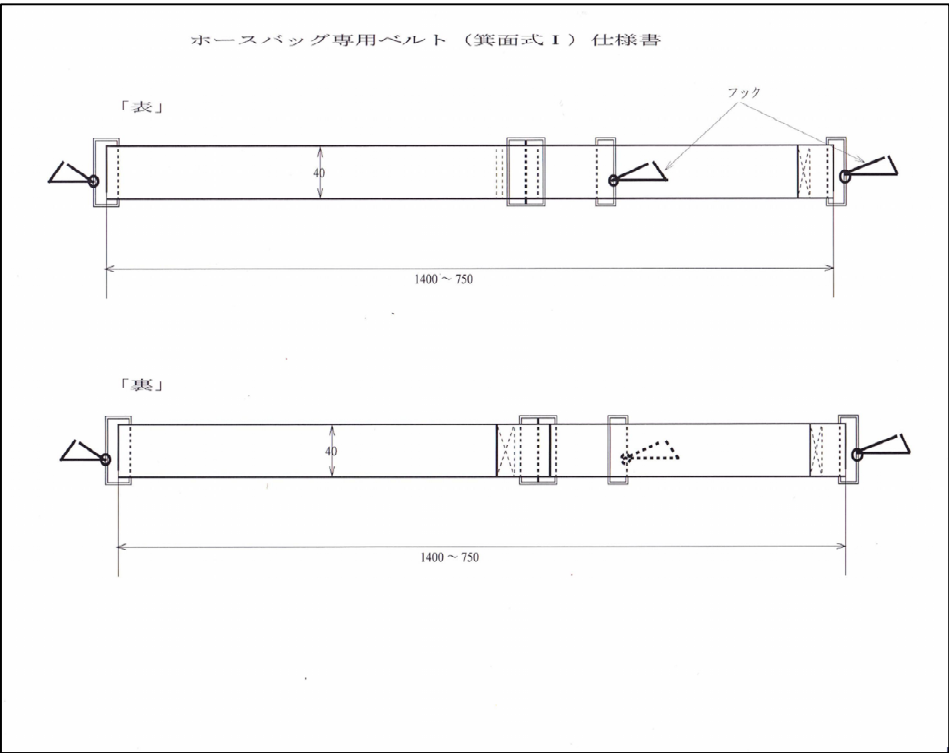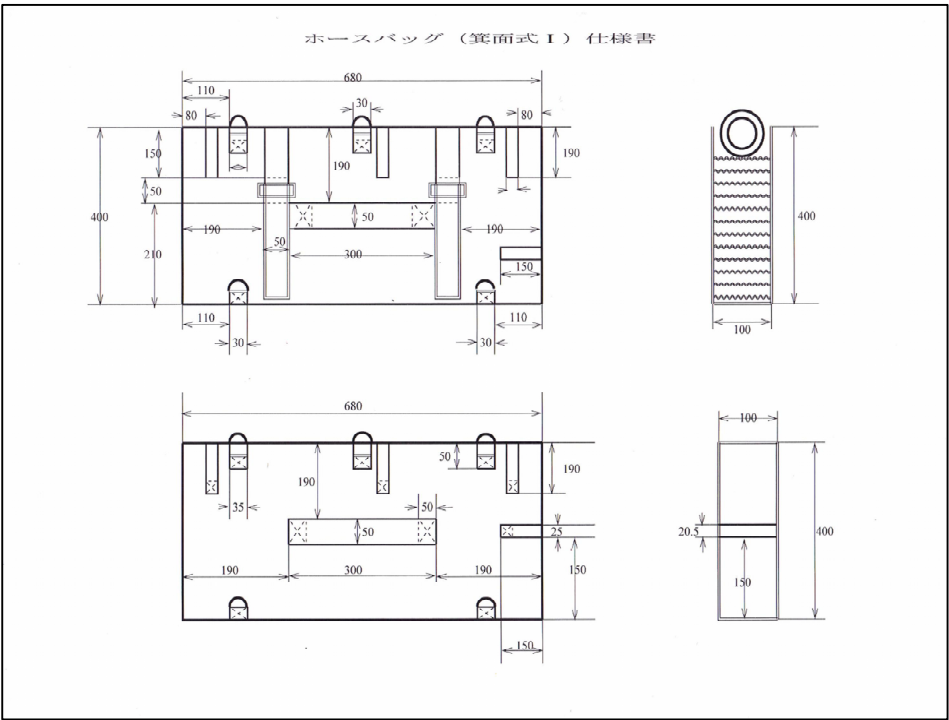



ホースバッグ仕様書 2（分岐管・筒先収納仕様）

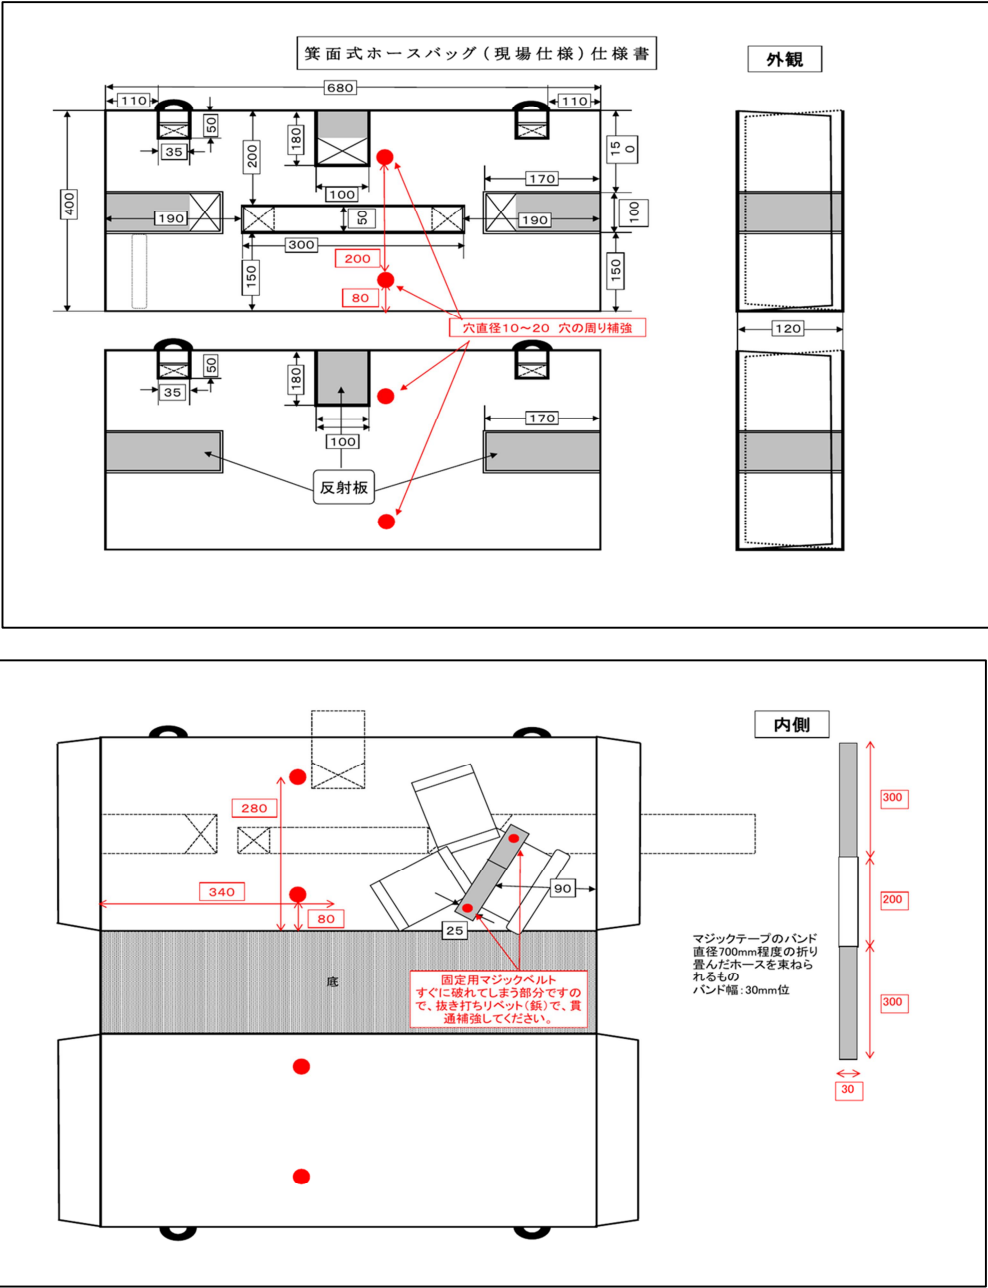



消防ホース仕様 補足

1 総則

- (1) ホースは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成25年3月27日総務省令第22号）に適合したものであること。
- (2) ホースに使用する結合金具は、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成4年1月29日自治省令第2号）に適合したものであること。
- (3) 65ミリホースは納入日から1年間、40ミリホースは納入日から2年間の動産保険に加入すること。
受注者は納入時に上記保険に加入していることを証明すること。
ホース本体に原材料や製造ロットをトレーサビリティできるように、製造番号（保険番号）を表示していること。
- (4) 納入するホースの製造会社は、一般社団法人日本消防ホース工業会の会員であること。

2 ホース仕様

(1) ジャケット部

ア 65ミリホース

ジャケットの織り組織は平織とし、ホース耳部は摩耗による穴あきを軽減する目的としてアラミド混紡糸で補強されていること。

ホース耳部の摩耗回数は、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」(平成25年総務省令第22号)に基づく試験方法で試験を行った結果、150回以上とすること。

イ 40ミリホース

材質は、アラミド繊維を10%混紡した糸をタテ糸に使用すること。

織組織は綾織とし、表面にムラ・汚れ等が無く均一であること。

耐摩耗加工を施し、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」(平成25年総務省令第22号)に基づく試験方法で試験を行った結果、摩耗回数が500回以上であること。

(2) 内張り

合成樹脂

(3) 袴

袴の長さは25cmとし、色相は、赤、黄、青とする。また、金具踏み付け時の金具切れを防止するために、袴の腹部が一定幅で肉厚になっている


か、もしくは、保護布表面全体に渡り樹脂加工を施した強度の高いものであること(二重袴不可)。

(4) その他

ホースジャケット部及び袴部の指定する位置に、別図1、2の文字等を刷り込むこと。その他、ホース詳細に関しては別図1、2のとおりとする。

以上

箕面市消防本部 65ミリホース仕様書

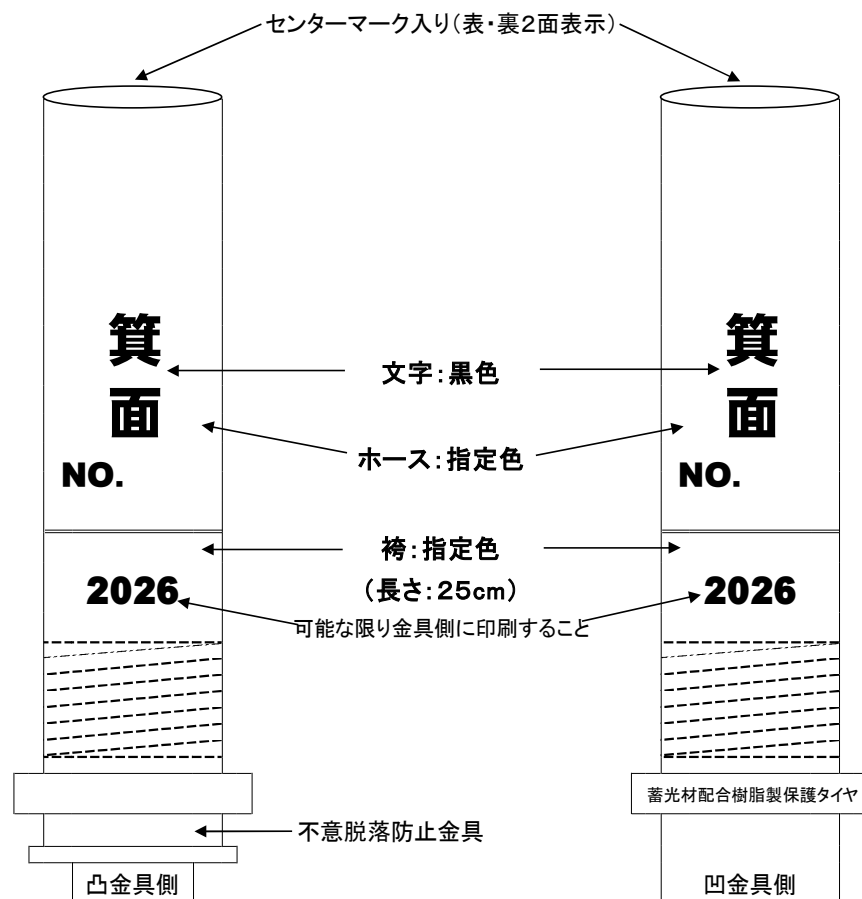

規 格 : 呼称65ミリ×20m 1.6MPa


金具取付 : AC金具SPRING締め 反射テープ付 不意離脱防止金具
蓄光材配合樹脂製保護タイヤ付メス金具

ホース色 : 赤、黄

袴 色 : 赤、黄

字 体 : ゴシック(文字サイズは別途協議)

箕面市消防本部 40ミリホース仕様書

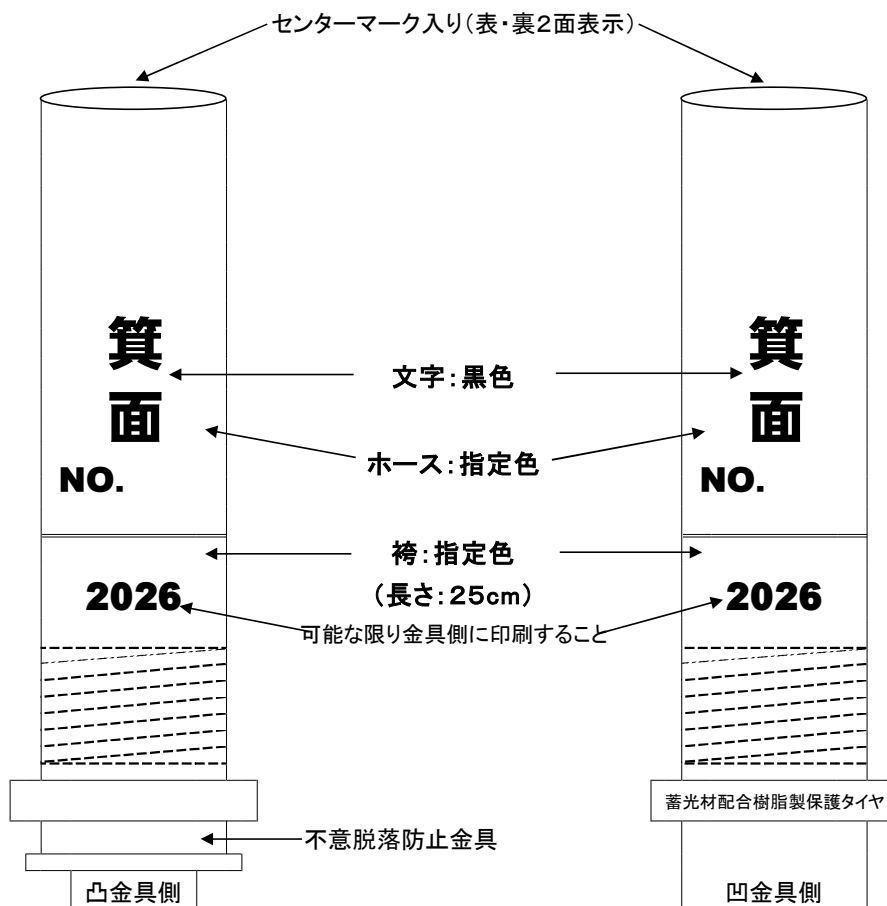

規 格 : 呼称40ミリ×20m 1.6MPa

金具取付 : AC金具SPリング締め 反射テープ付 不意離脱防止金具
蓄光材配合樹脂製保護タイヤ付メス金具

ホース色 : 赤、黄、青

袴 色 : 赤、黄、青

字 体 : ゴシック(文字サイズは別途協議)