別紙２-1

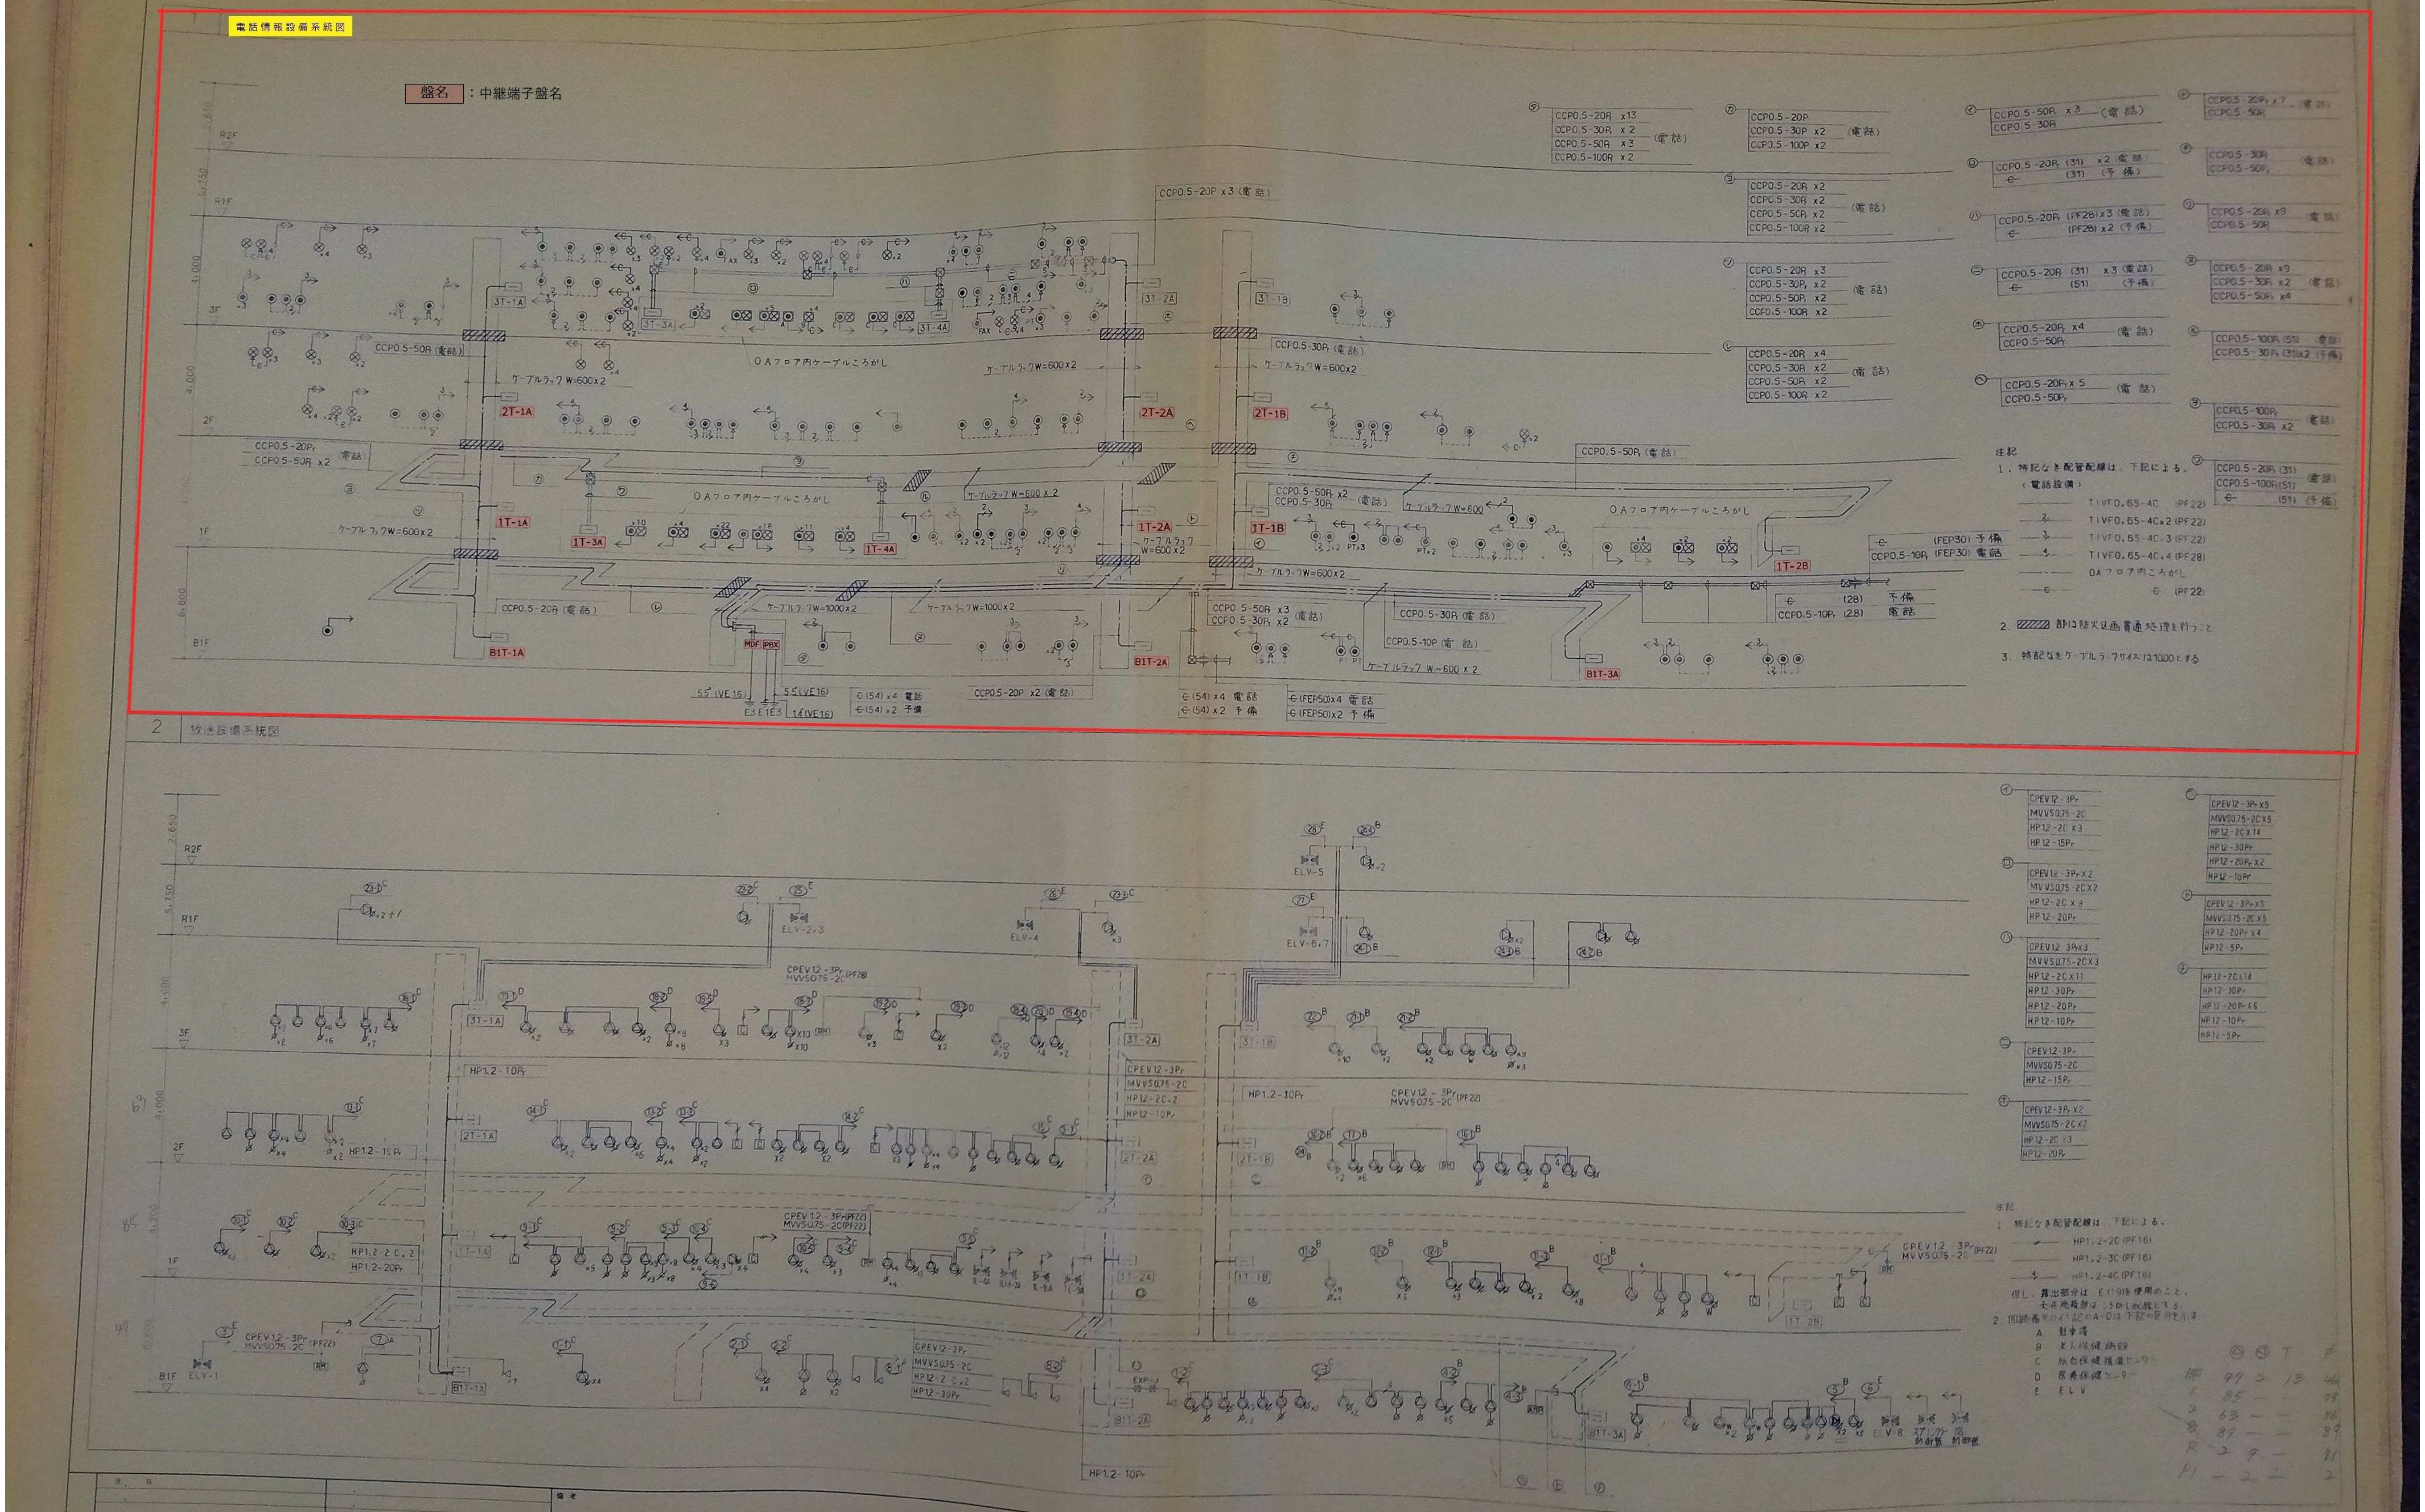
電話情報設備系統図
盤名 ：中継端子盤名
R2F
R1F
3F
2F
1F
B1F
3T-1A
3T-2A
3T-1B
3T-3A
3T-4A
2T-1A
2T-2A
2T-1B
1T-1A
1T-2A
1T-1B
1T-3A
1T-4A
1T-2B
B1T-1A
B1T-2A
B1T-3A
MDF
PBX
OAフロア内ケーブルころがし
ケーブルラック W=600x2
CCP0.5-20P x3 (電話)
CCP0.5-50P (電話)
CCP0.5-30P (電話)
注記
1. 特記なき配管配線は、下記による。
〈電話設備〉
TIVF0.65-4C (PF22)
TIVF0.65-4Cx2 (PF22)
TIVF0.65-4Cx3 (PF22)
TIVF0.65-4Cx4 (PF28)
OAフロア内ころがし
(PF22)
2. 部は防火区画貫通処理を行うこと
3. 特記なきケーブルラックサイズは1000とする
2 放送設備系統図
HP1.2-10Pr
CPEV1.2-3Pr MVVS0.75-2C (PF22)
ELV-1
ELV-2.3
ELV-4
ELV-5
ELV-6.7

保健福祉総合推進担当	工事名称	(仮称) ライフプラザ[redacted]第１期 複合施設建設に伴う電気設備工事
安井建築設計事務所	図面名称	弱電系統図 (1) 電話 放送

設計年月日 平成 5年 3月15日

図面番号 E-72 / 128

整理番号

別紙２－２

盤名	：中継端子盤名
🟥	：中継端子盤設置場所

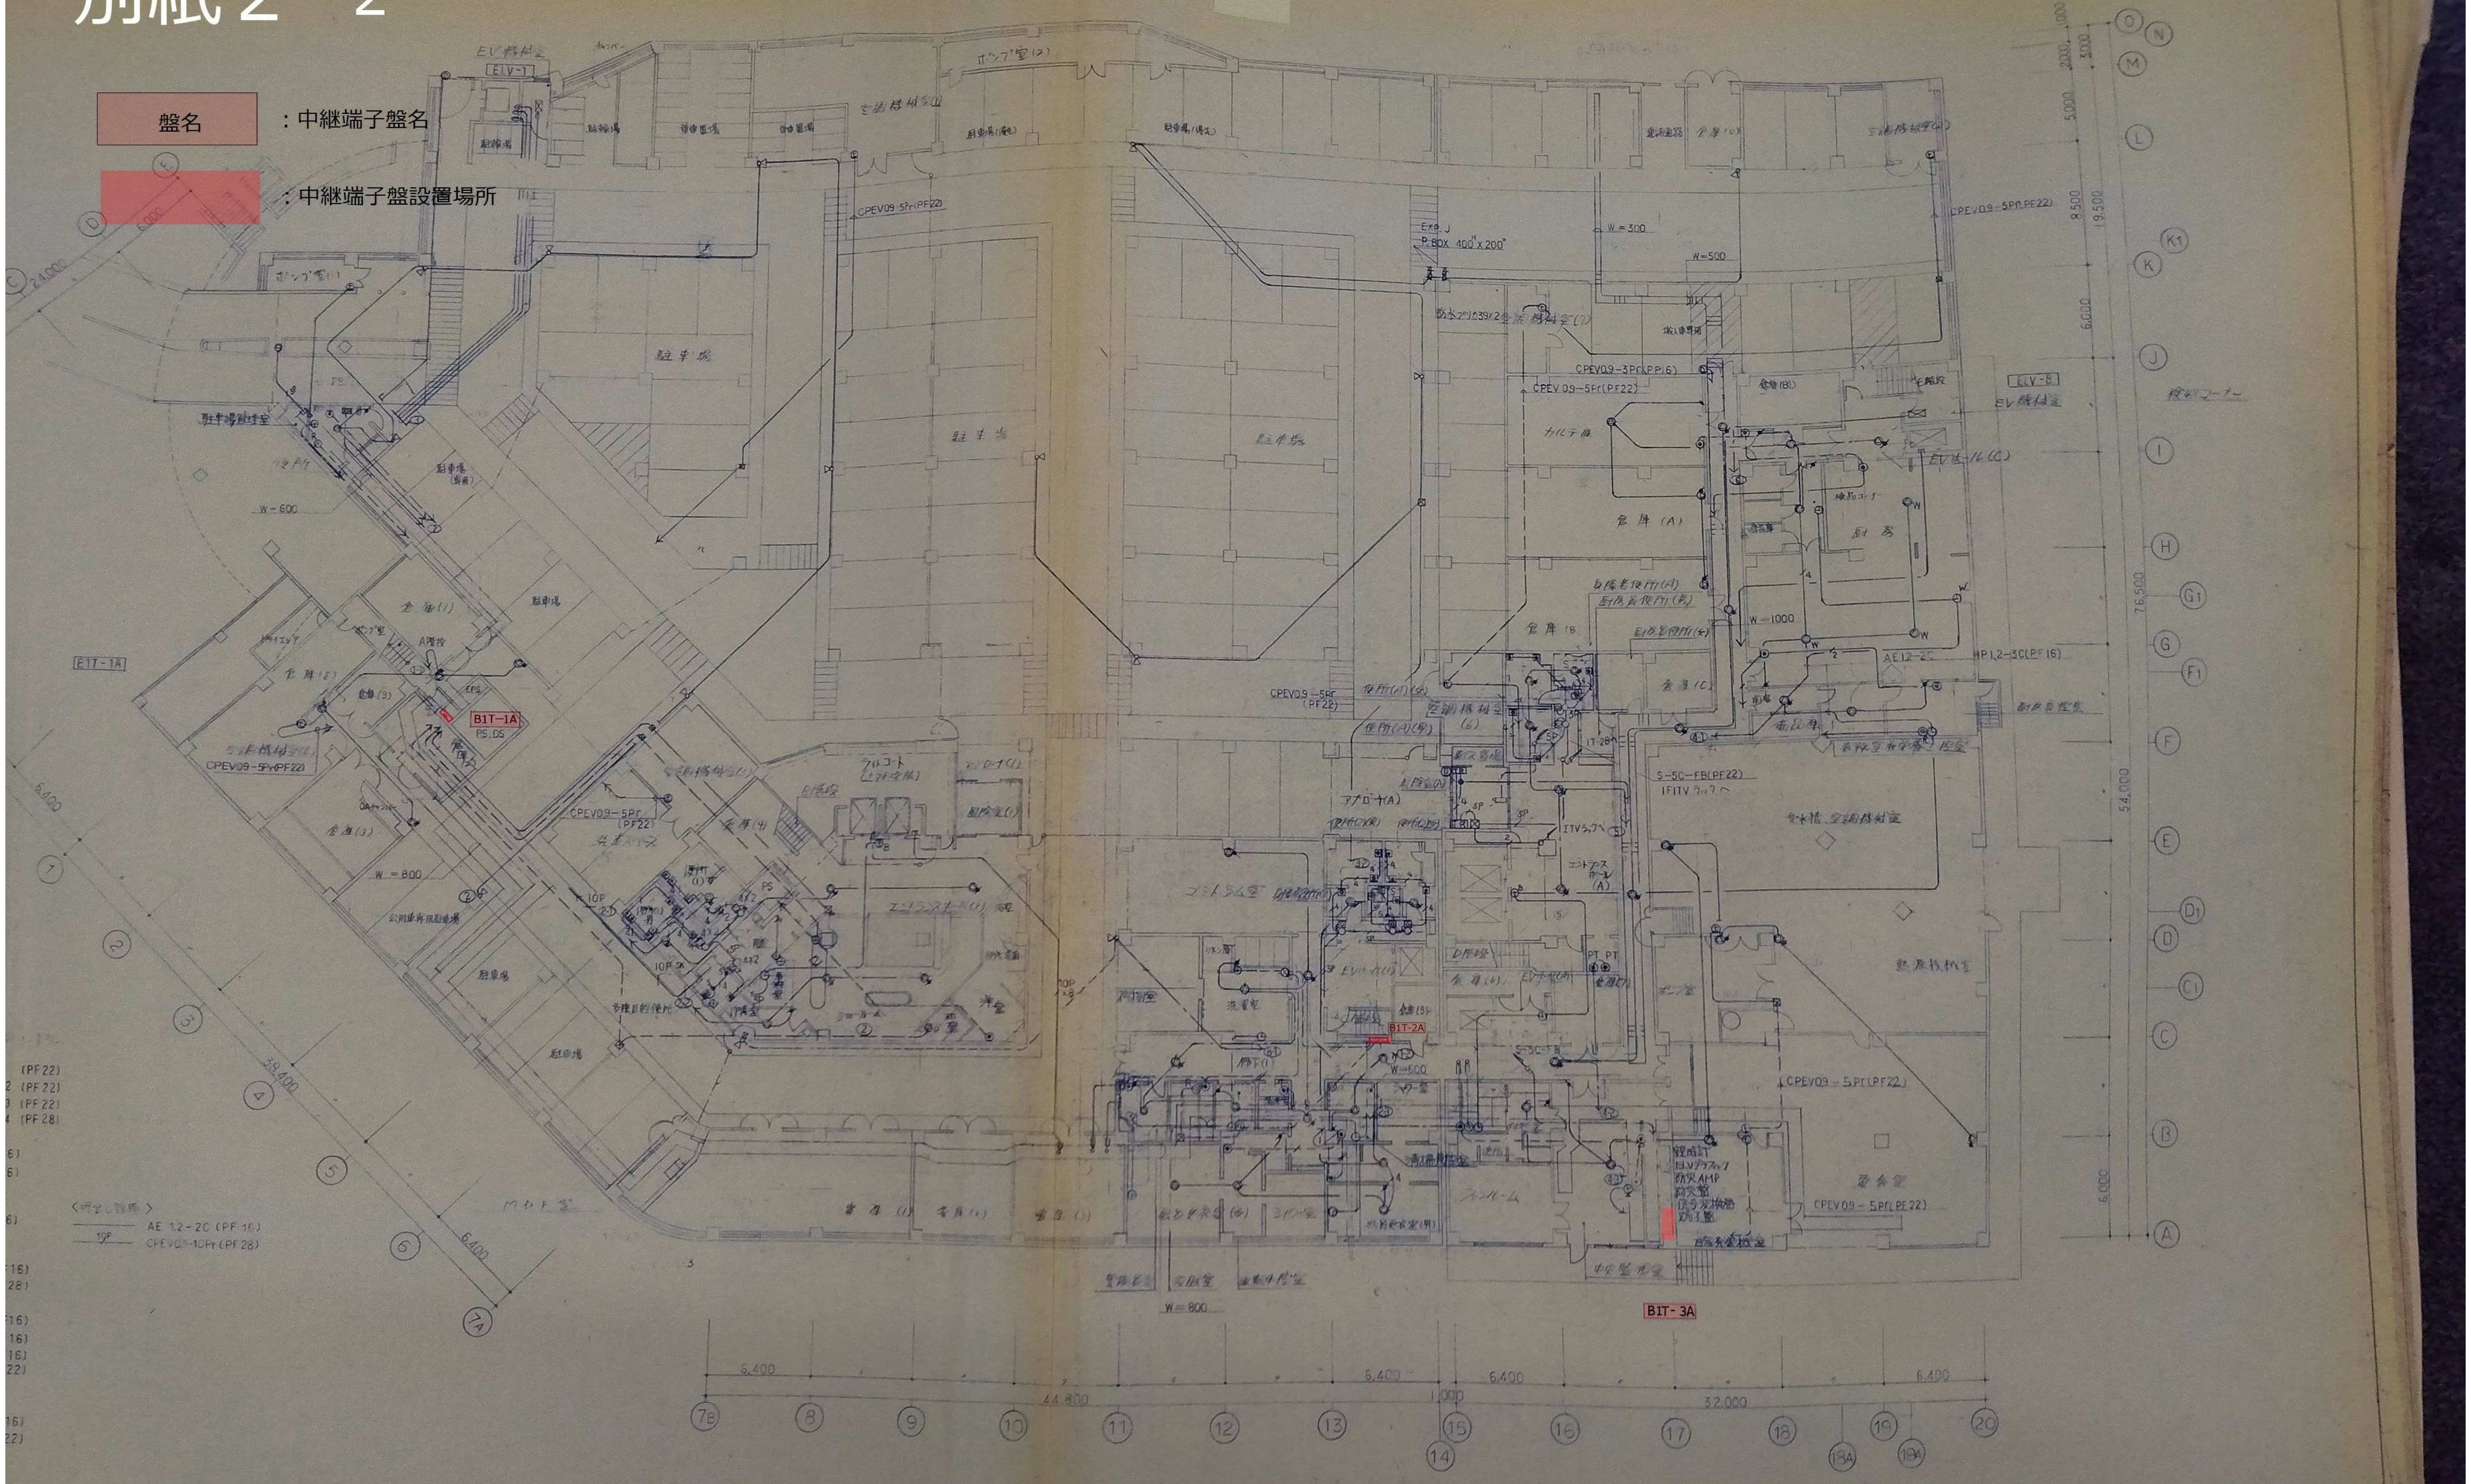

B1T-1A
B1T-2A
B1T-3A
E1T-1A
PS.DS
駐車場
駐車場管理室
ポンプ室(1)
ポンプ室(2)
空調機械室
倉庫(A)
厨房
ELV-1
ELV-8
EV機械室
CPEV09-5Pr(PF22)
CPEV09-3Pr(PF16)
S-5C-FB(PF22)
AE1.2-2C(PF16)
W=600
W=800
W=1000
W=500
W=300
44,800
32,000
6,400
54,000
76,500

系統番号
放送・電気時計の系統は以下とする

A	全体共用
B	老人保健施設
C	総合保健福祉センター
D	医療保健センター

OAフロア内ころがし

備考

保健福祉総合推進担当

工事名称 （仮称）ライフプラザ[redacted]第１期
複合施設新築に伴う電気設備工事

図面名称 地１階配管配線図　縮尺 1／200

設計年月日 平成５年３月15日

整理番号

図面番号 E-76 / 128

建築設計事務所

別紙２-３

盤名 ：中継端子盤名

🟥 ：中継端子盤設置場所

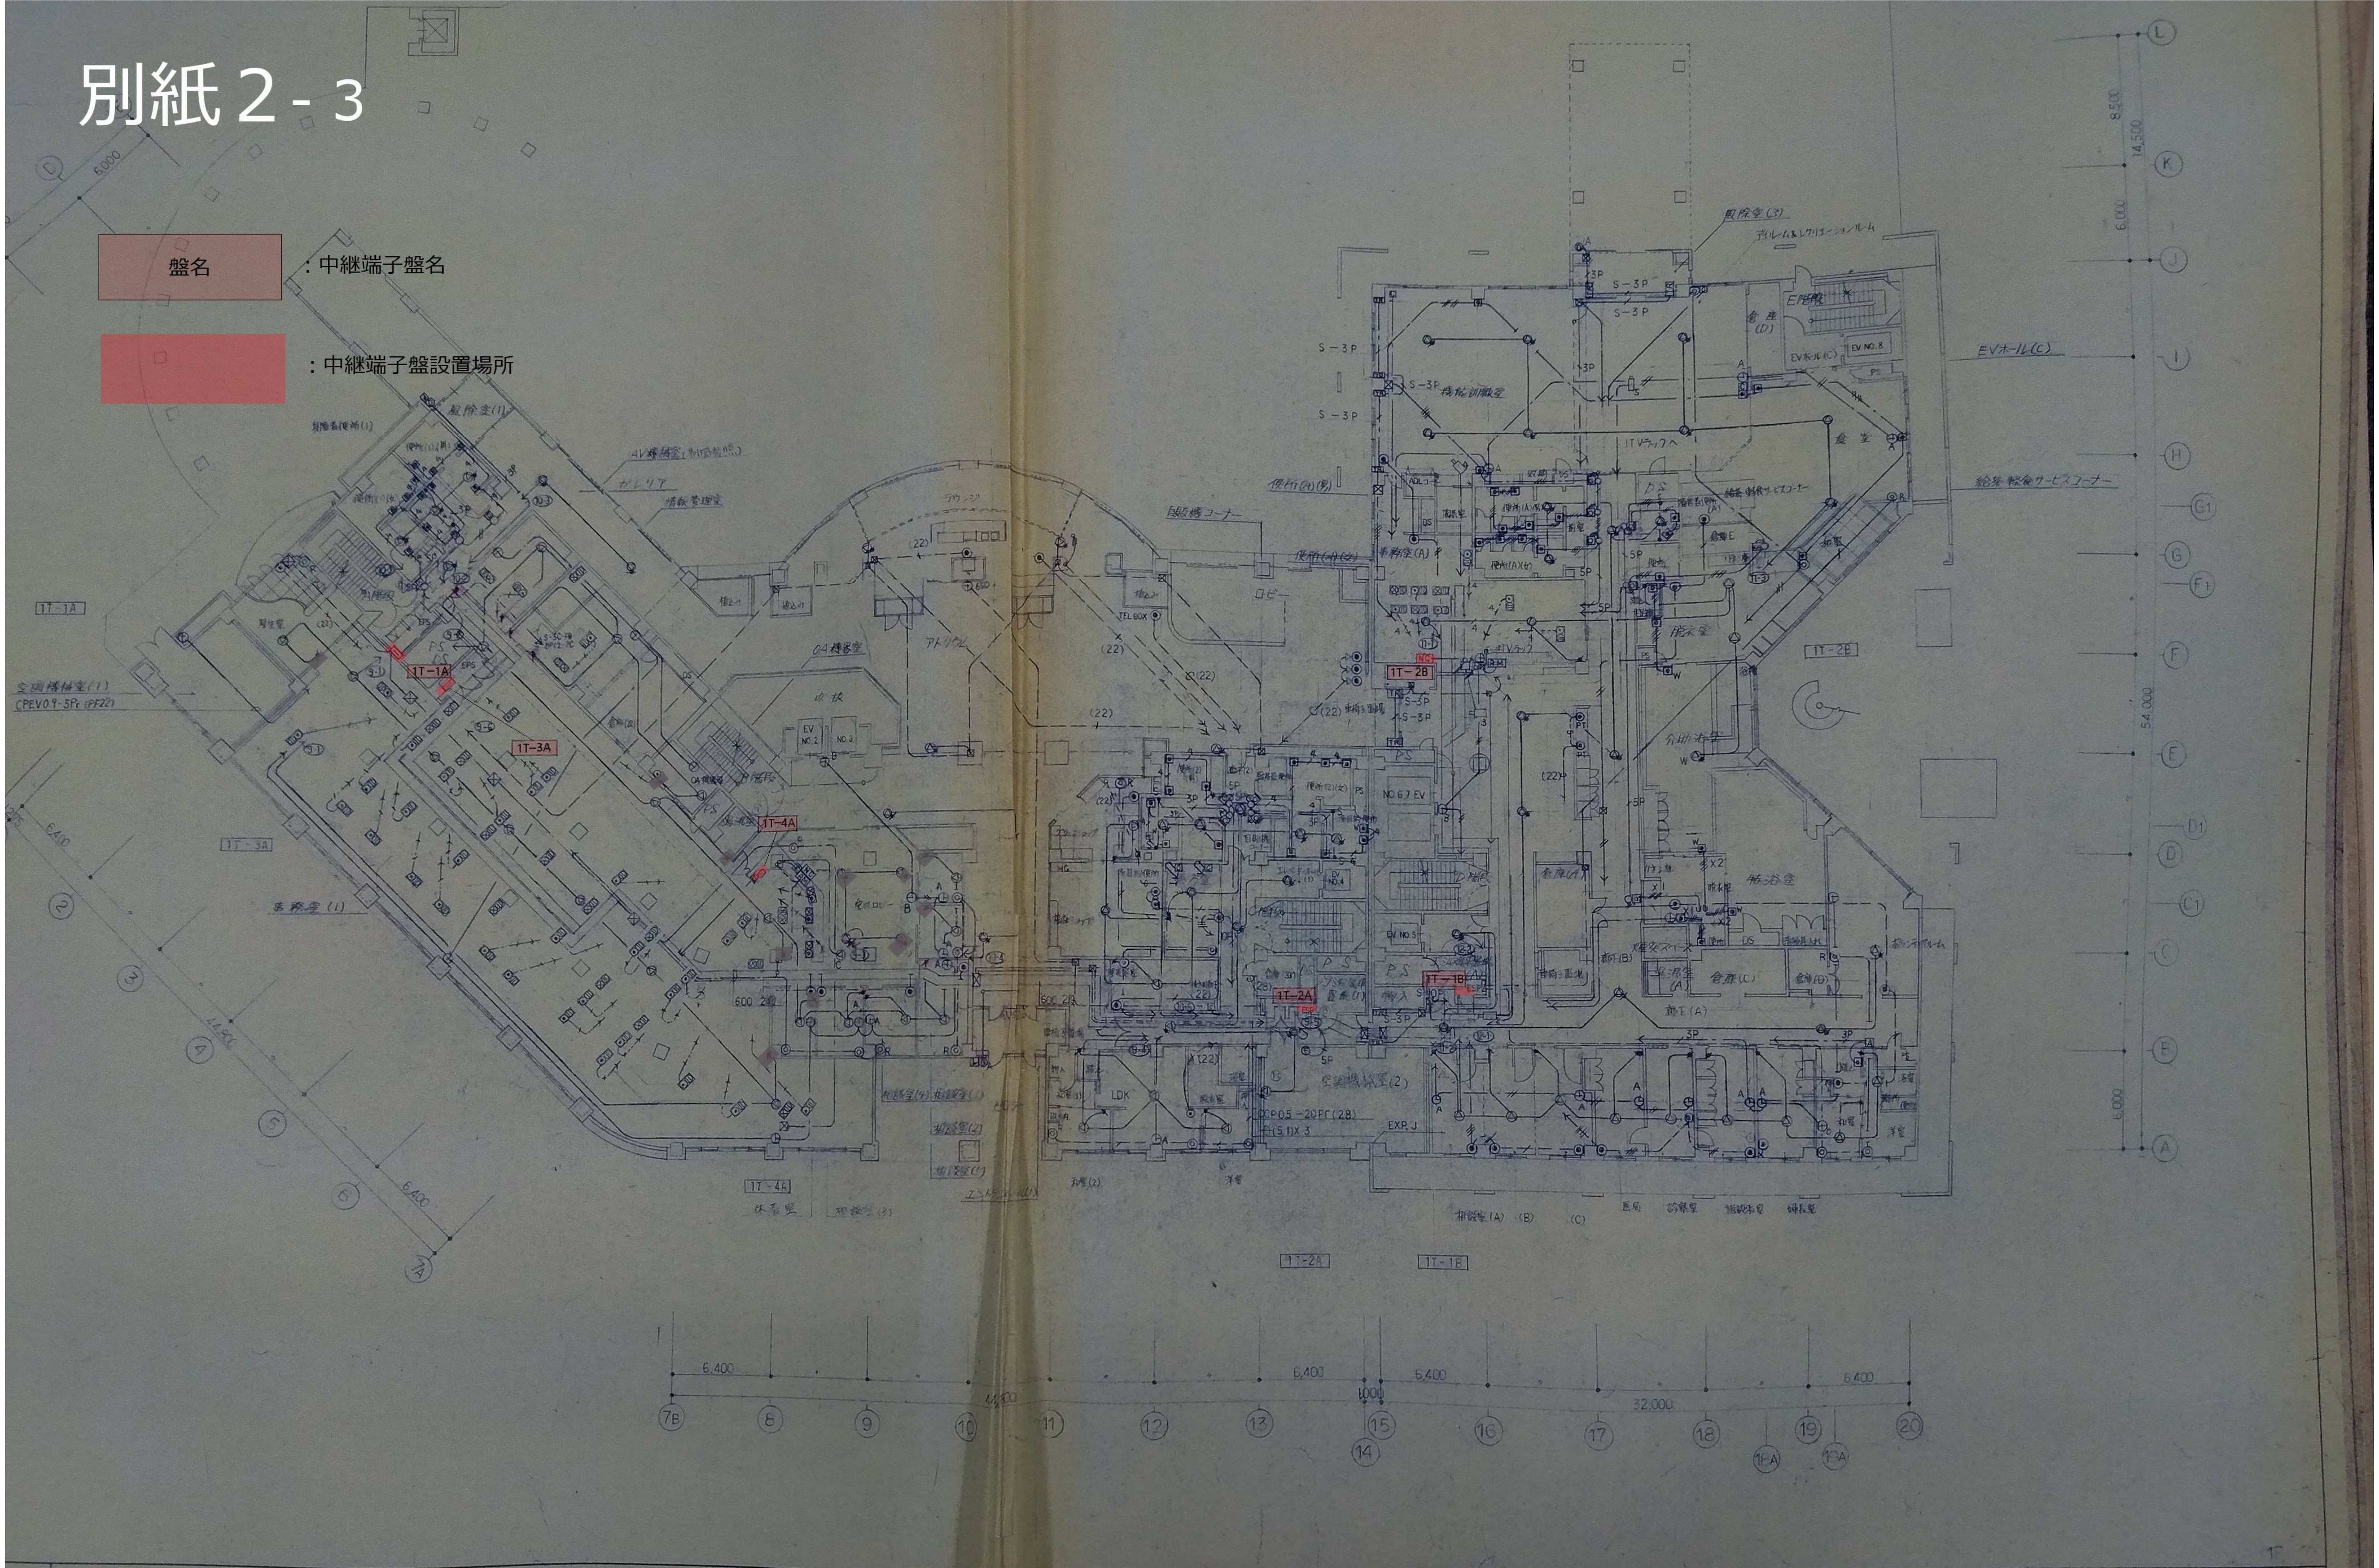
1T-1A
1T-3A
1T-4A
1T-2A
1T-2B
1T-1B
1T-2E
ロビー
アトリウム
事務室(1)
EVホール(C)
給食・配食サービスコーナー
交通機械室(1)
CPEV0.9-5Pc (PF22)
EXP.J
6,400
5,400
32,000
54,000

保健福祉総合推進担当
安井建築設計事務所

工事名称 （仮称）ライフプラザ[redacted]第１期
複合施設新築に伴う電気設備工事

図面名称 1階配管配線図 縮尺 1／200
弱電

設計年月日 平成 5年 3月15日

整理番号

図面番号 E-77
128

別紙２－４

盤名	：中継端子盤名
🟥	：中継端子盤設置場所

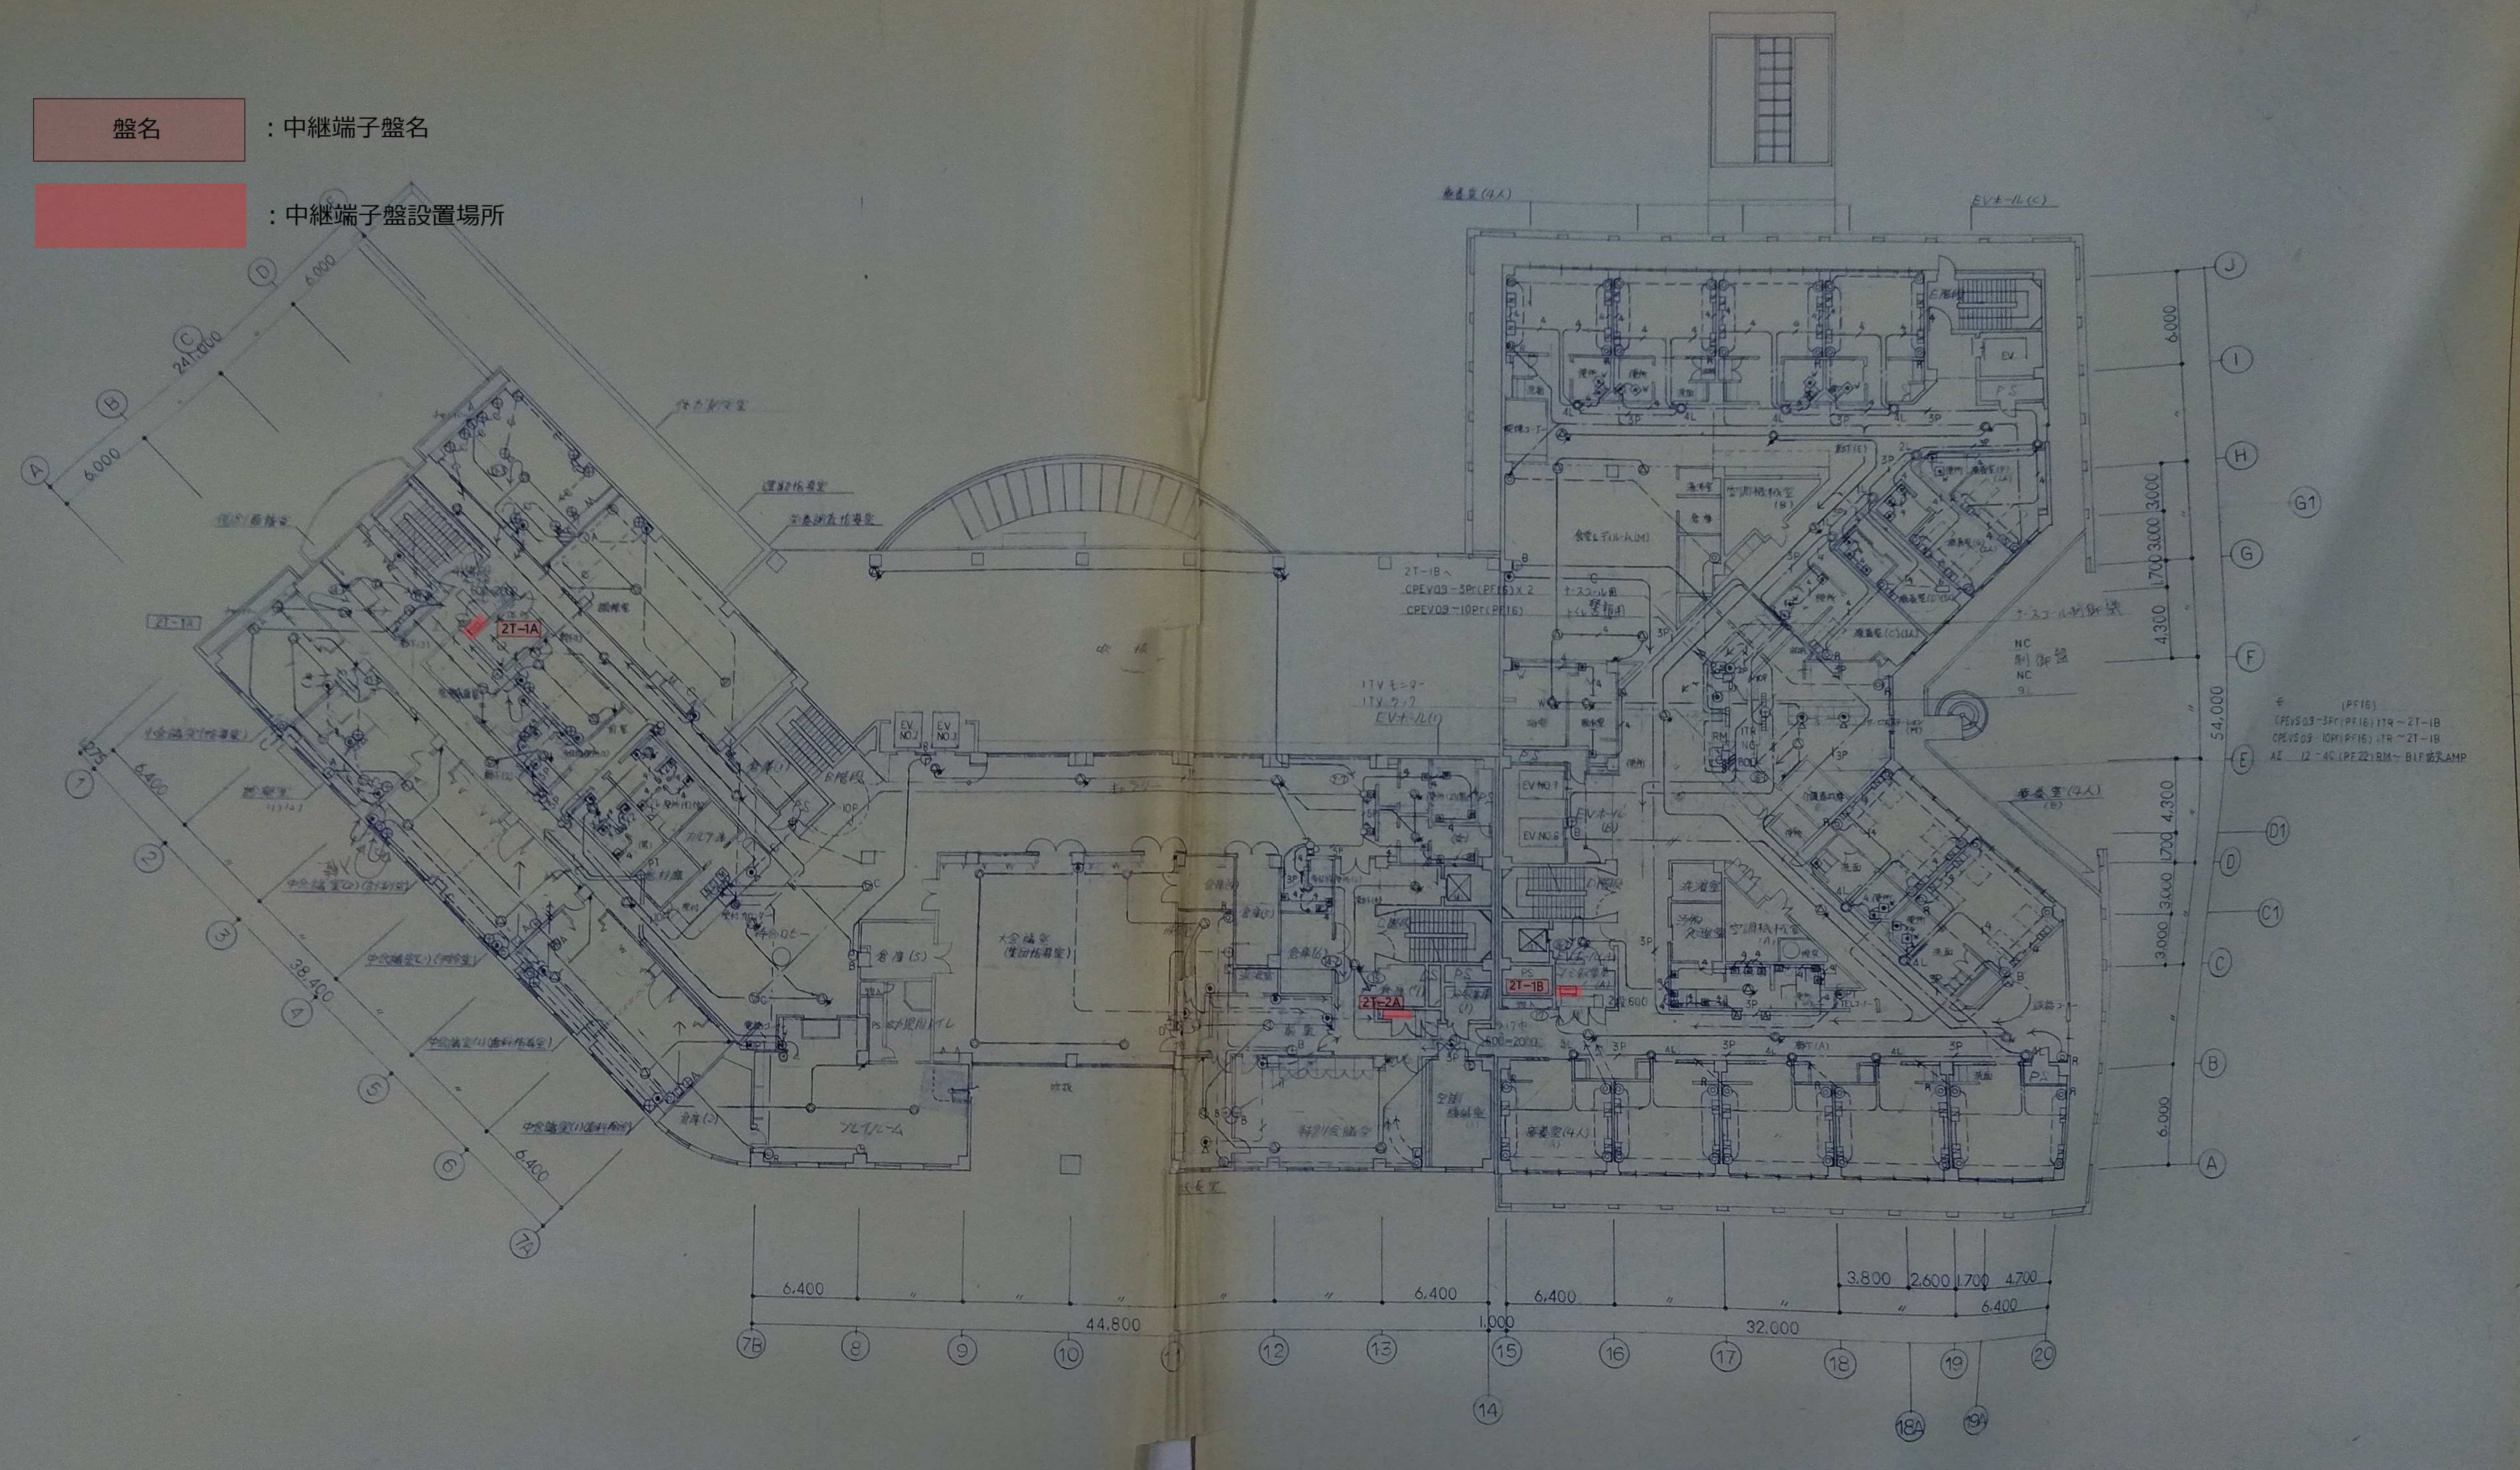
2T-1A
2T-2A
2T-1B
2T-1B
2T-1B～
CPEV0.9-5P(PF16)×2
CPEV0.9-10P(PF16)
ITVモニター
ITVカメラ
EVホール(C)
EVホール(B)
NC
制御盤
2F
6,000
6,400
44,800
32,000
54,000
38,400
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(G1)
(C1)
(D1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
(7B)
(8)
(9)
(10)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(18A)
(19)
(19A)
(20)

保健福祉総合推進担当	工事名称	（仮称）ライフプラザ[redacted]第１期 複合施設棟新築に伴う電気設備工事	設計年月日 平成５年３月15日	図面番号 E-78 128
安井建築設計事務所	図面名称	２階配管配線図　縮尺 1/200 弱電	整理番号	