



みどりと子どもを育むまち



箕面市

箕上水第441号

平成25年(2013年)12月10日

指定給水装置工事事業者
開発業者 様

箕面市公営企業管理者
出水 善博



引込口径50mmのメーターボックスの寸法について(通知)



平素は、本市水道事業諸般にわたり格別のご協力をいただき有難うございます。
標題のことについて、下記のとおり通知いたします。

記

- (1) 引込口径50mmのメーターボックスの寸法
流量調整器を設置しない場合は、別紙のとおりとする。
(設置する場合は、従来のとおりとする。)
- (2) 適用年月日
平成26年1月から適用

以上

口径 50 mm

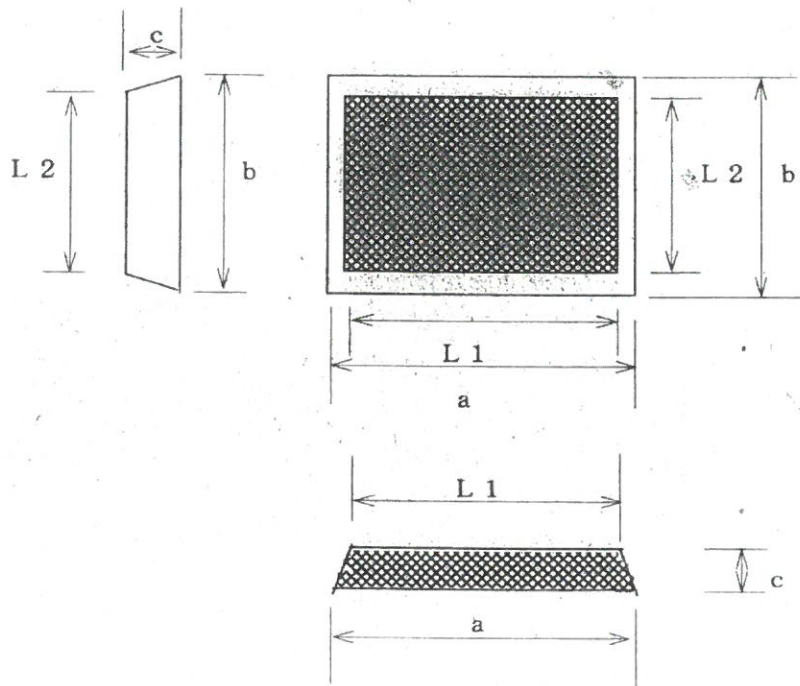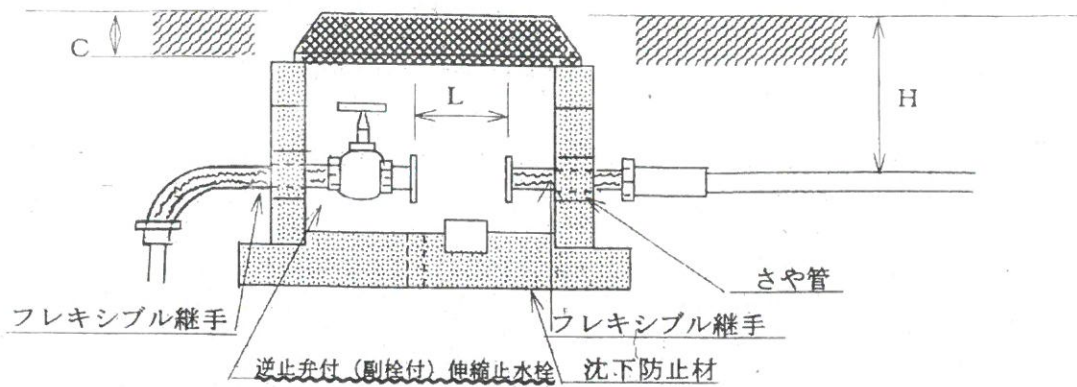

寸法表

(mm)

記号	水道メーター+ 流量調整器	据付の 深さ	メーターボックスの寸法				
			L 1	L 2	a	b	c
口径	L	H	L 1	L 2	a	b	c
50	560	300~400	1160	600	1300	640	60~150
	127		以上	以上	以上	以上	以内

- ※ 下段は、流量調整器の寸法
- ※ Lはメーターと流量調整器の合計長とする。
- ※ 貯水槽式の場合は、流量調整器を水道メーターの2次側に設置する。
- ※ 深さについては、一体型（FRP製）を使用してもよい。
- ※ 仕切弁ボックスは、外付けとする。
- ※ 逆止弁を設置する場合は、別個二次側にボックスを設置すること。
- ※ 流量調整器を設置しない場合は、L 1は880以上、L 2は550以上とし、a, b, cはこれを満たすものであれば寸法を変更してもよいものとする。