

平成23年(2011年)3月28日

指定給水装置工事事業者 様


箕面市上下水道局水道工務課長

共同住宅等三階建て以上直結給水の親メーター 下流側仕切弁の設置について (お知らせ)


平素は、本市水道事業諸般にわたり格別のご協力をいただき有難うございます。標題のことについて、4月1日付けで下記のとおり口径50mm以下の親メーター下流側に仕切弁を設置するため一部変更いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. φ40mm以下の場合

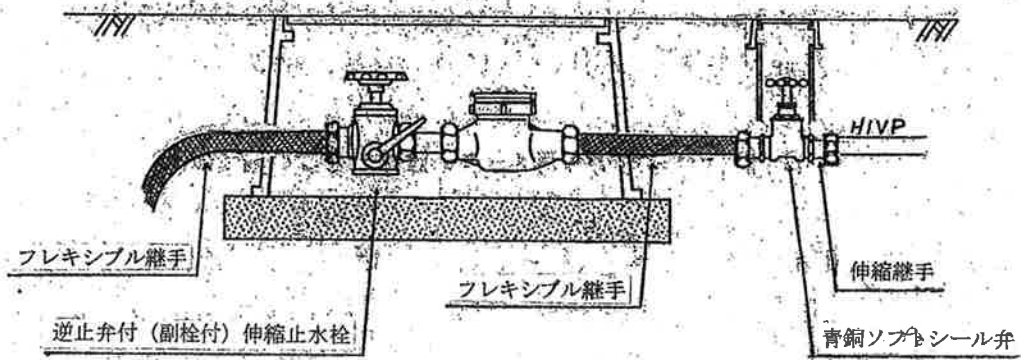

2. φ50mmの場合

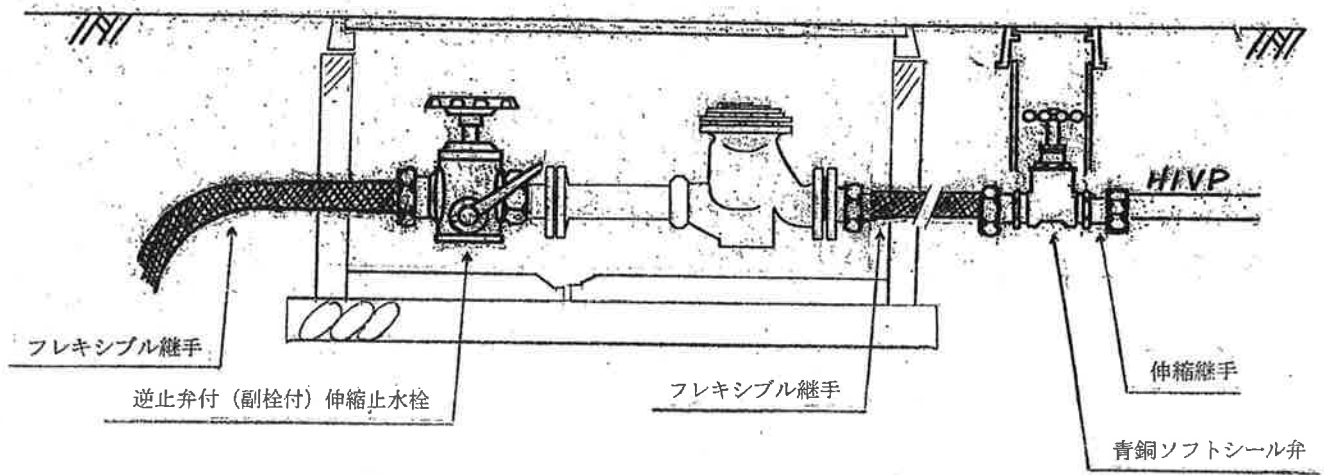

(変更)

(変更)

[変更理由] 検査満了に伴う親メーター取替え等、下流側の逆流水を防止するため。