

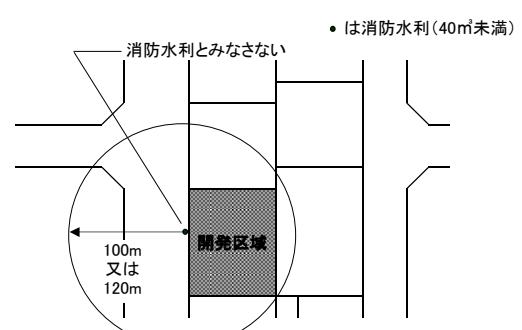
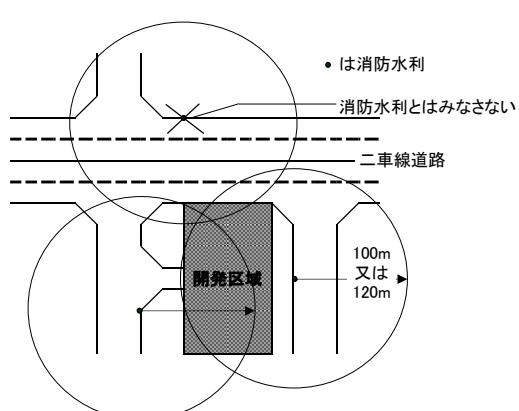
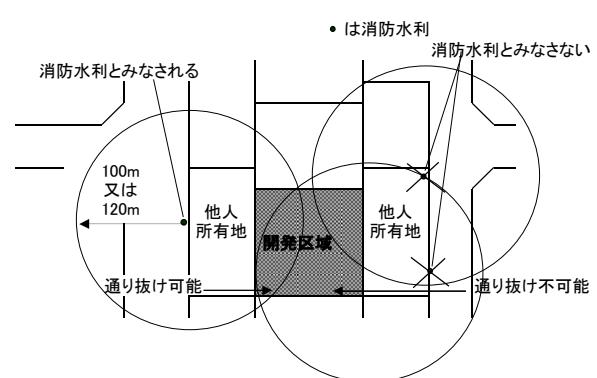
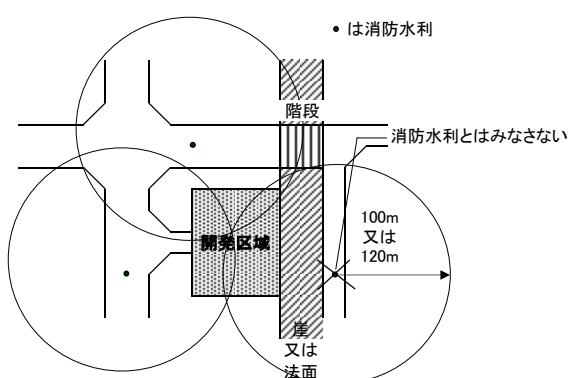
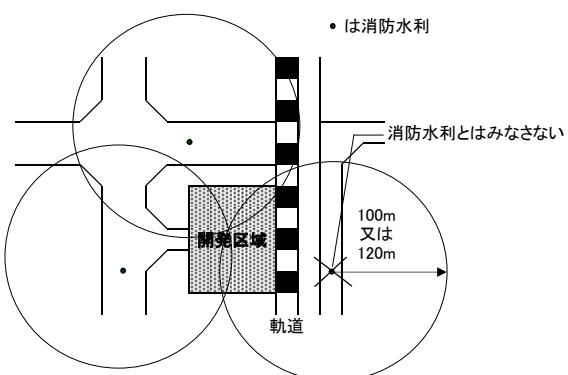
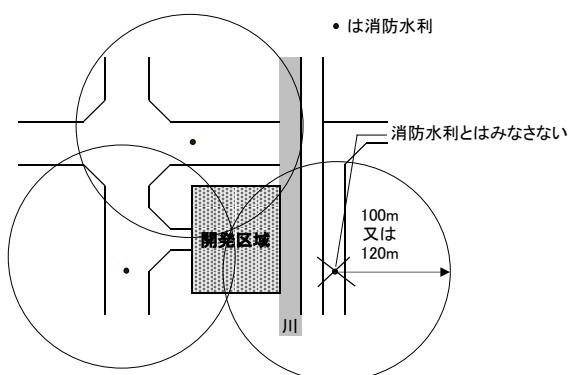
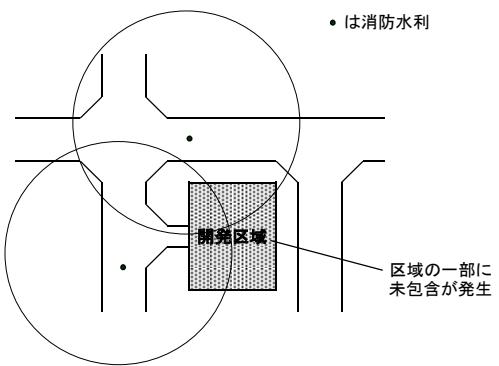


別図1 有効消防水利の判定例

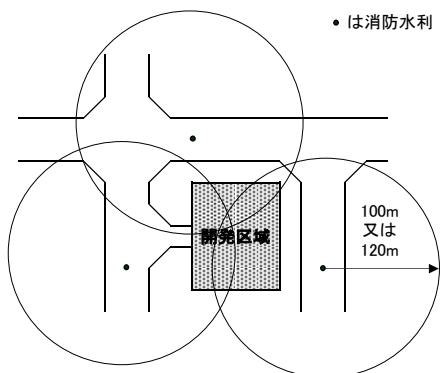

別図2 水槽用地

平面図

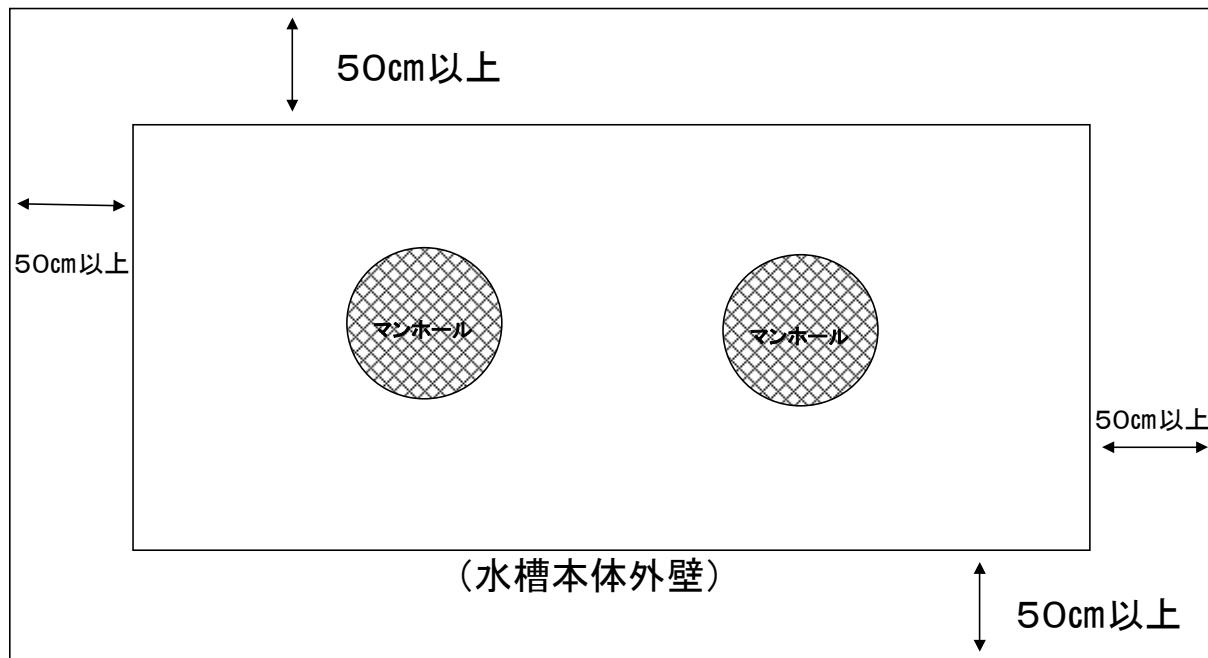



立面図




別図3 防火水槽(緑地帯に設置する場合)

平面図

20cm以上




別図4 帰属・寄付・移管

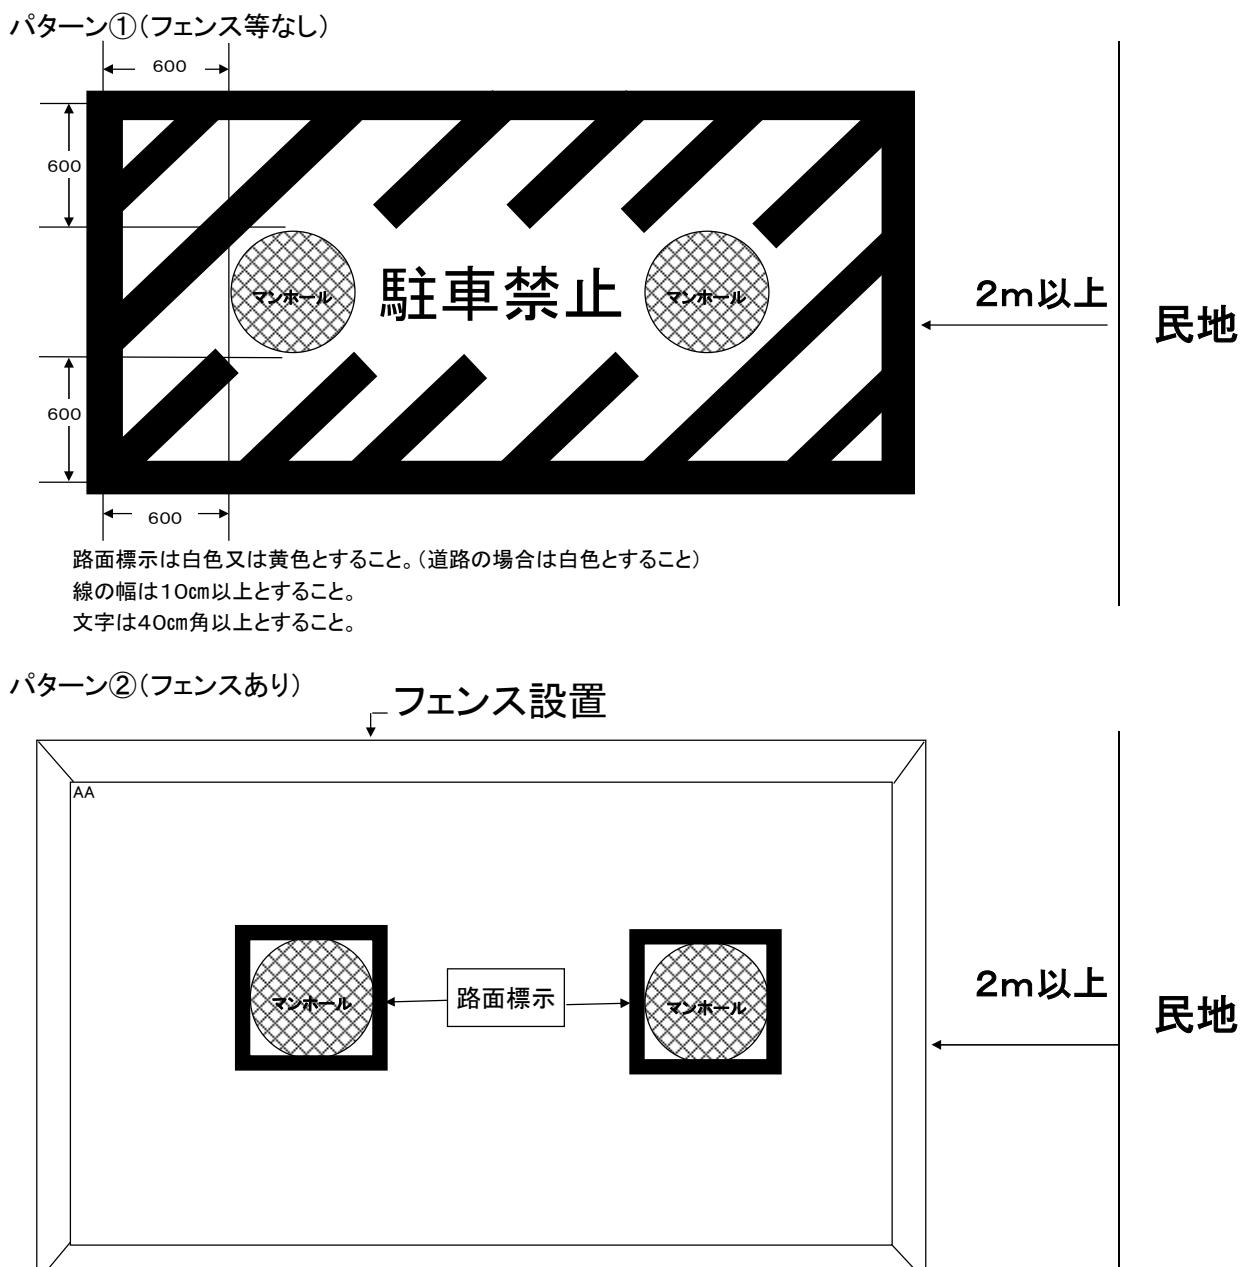



- 1 フェンスの高さは1.2m以上とし、消防車両部署面に消防隊専用出入口を設ける。
- 2 フェンス内には2m×4mの空地を確保する。
- 3 開口部の鍵は建設行為消防協議指導基準第6条第5項のものを使用する。
- 4 路面標示は白色又は黄色とすること。
- 5 線の幅は10センチメートル以上とすること。

パターン③(バリカーあり)

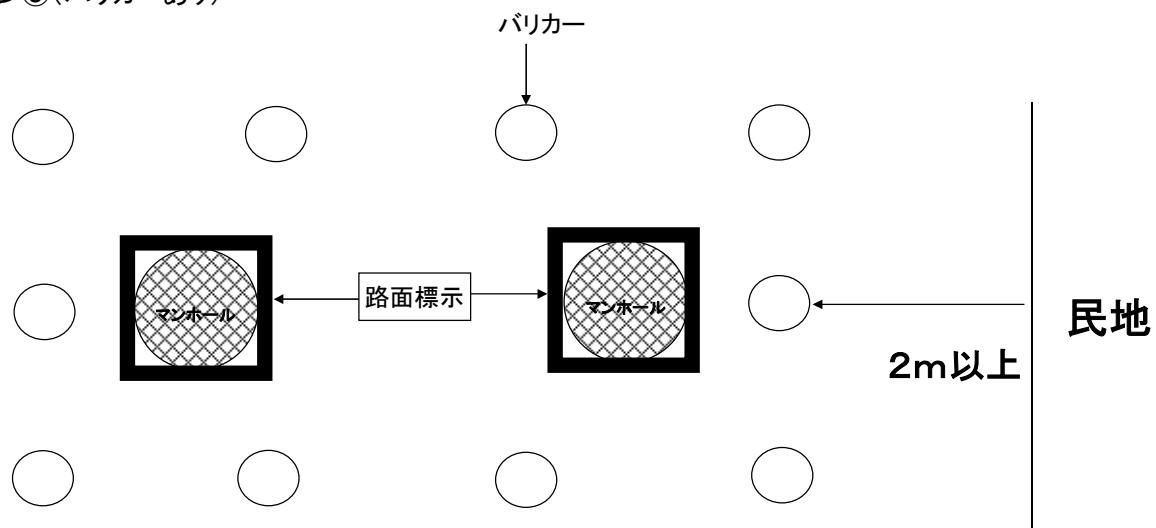


- 1 バリカーは上下昇降式、着脱式またはコノ字型のいずれかとする。
- 2 バリカーの設置間隔は1m未満とする。
- 3 バリカーの鍵は建設行為消防協議指導基準第6条第5項のものを使用する。
- 4 路面標示は白色又は黄色とすること。
- 5 線の幅は10センチメートル以上とすること。

別図5 鉄蓋

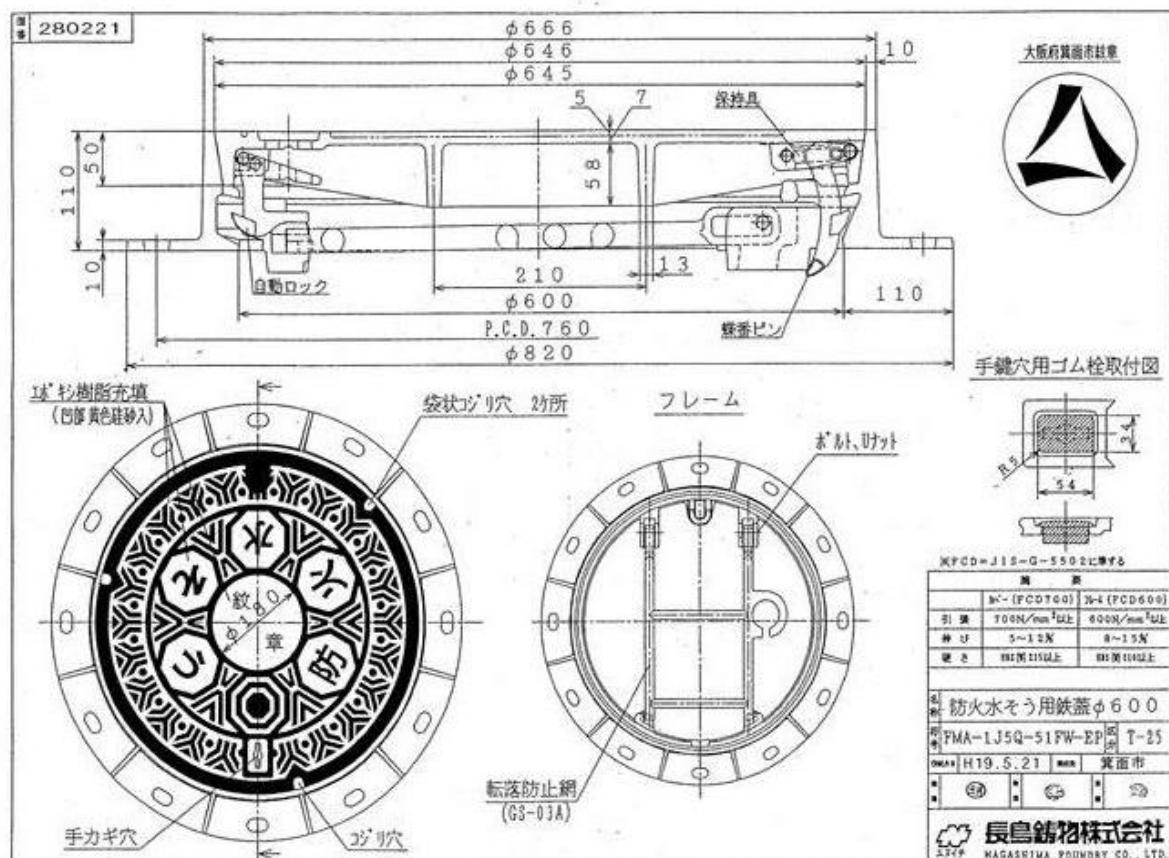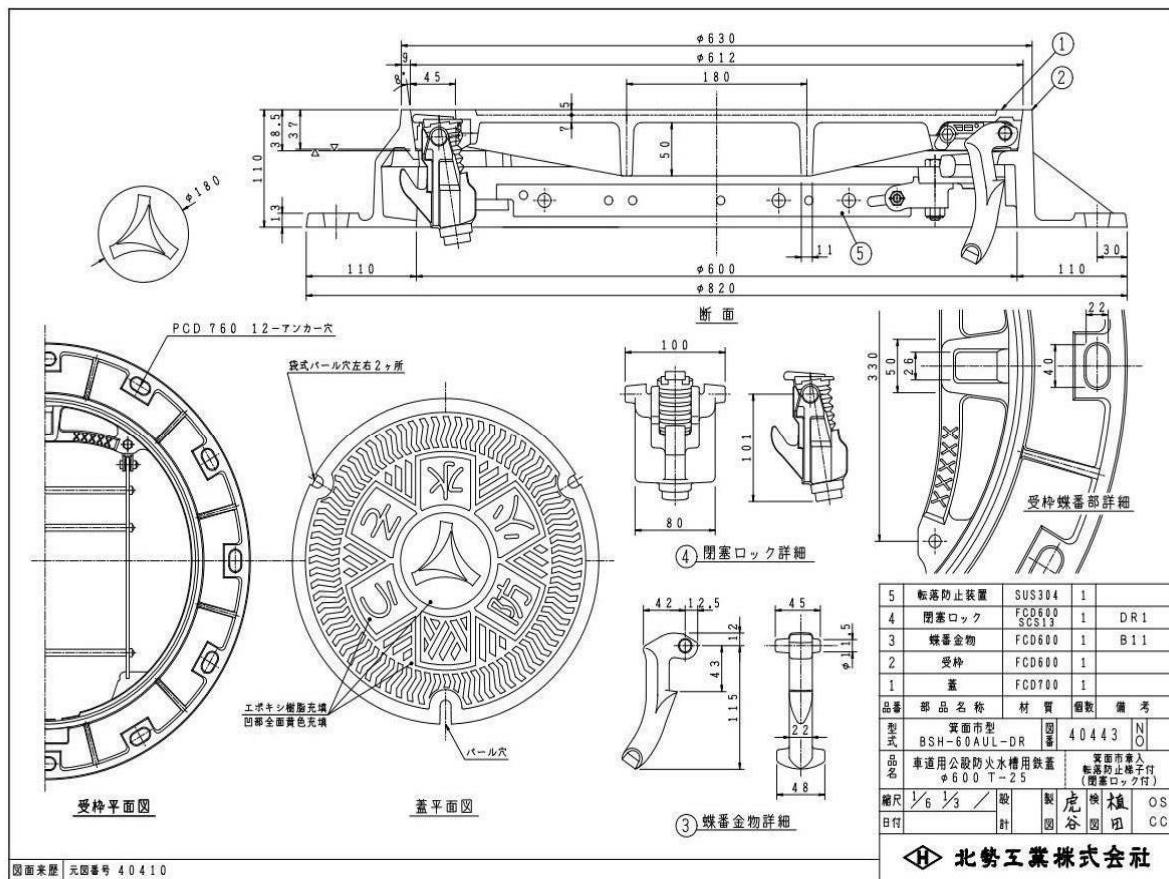


別図6 防火水槽規格・構造


地中ばり水槽(吸管投入式)

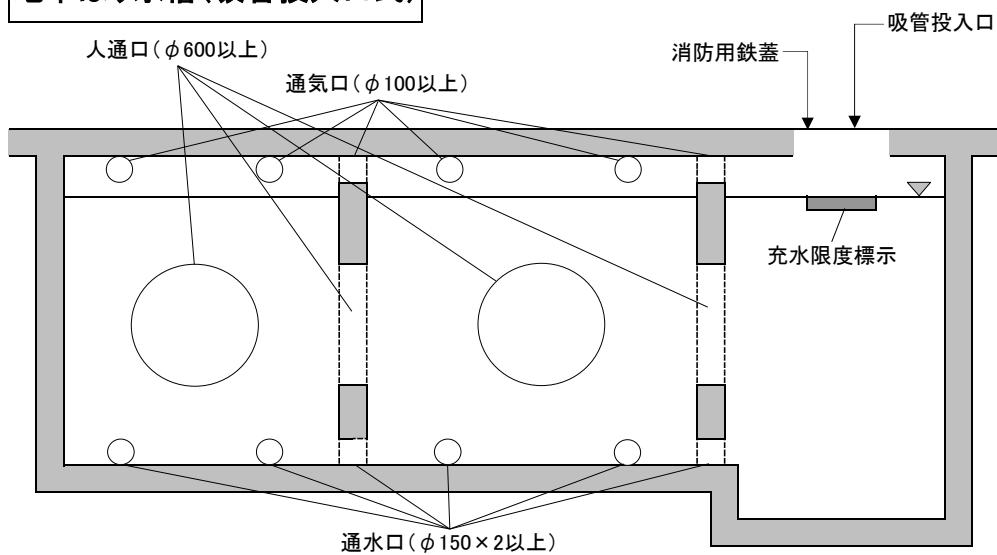


導水装置併設地中ばり水槽(採水口式)

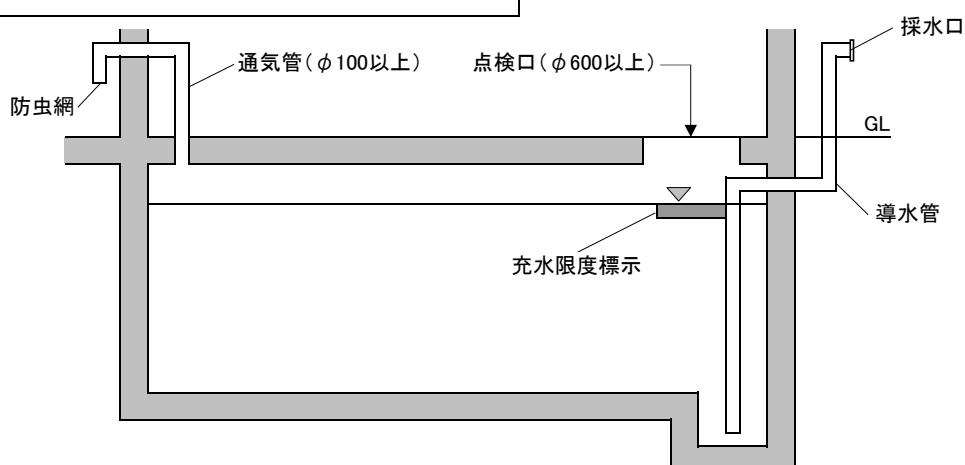


兼用地中ばり水槽(採水口式)

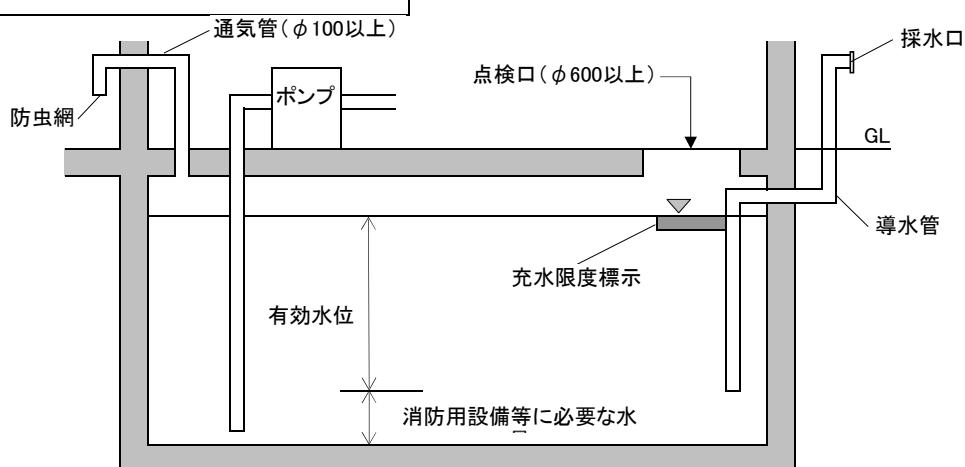


別図7 消火栓標識

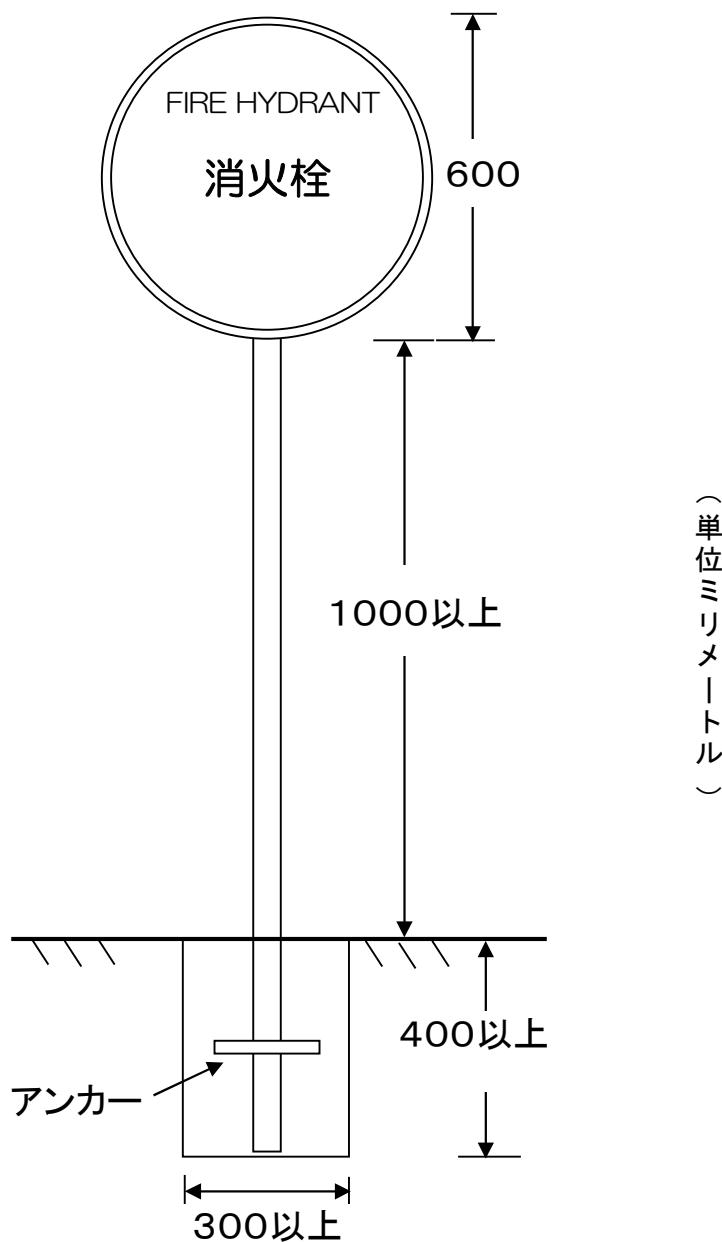

別図8 防火水槽標識

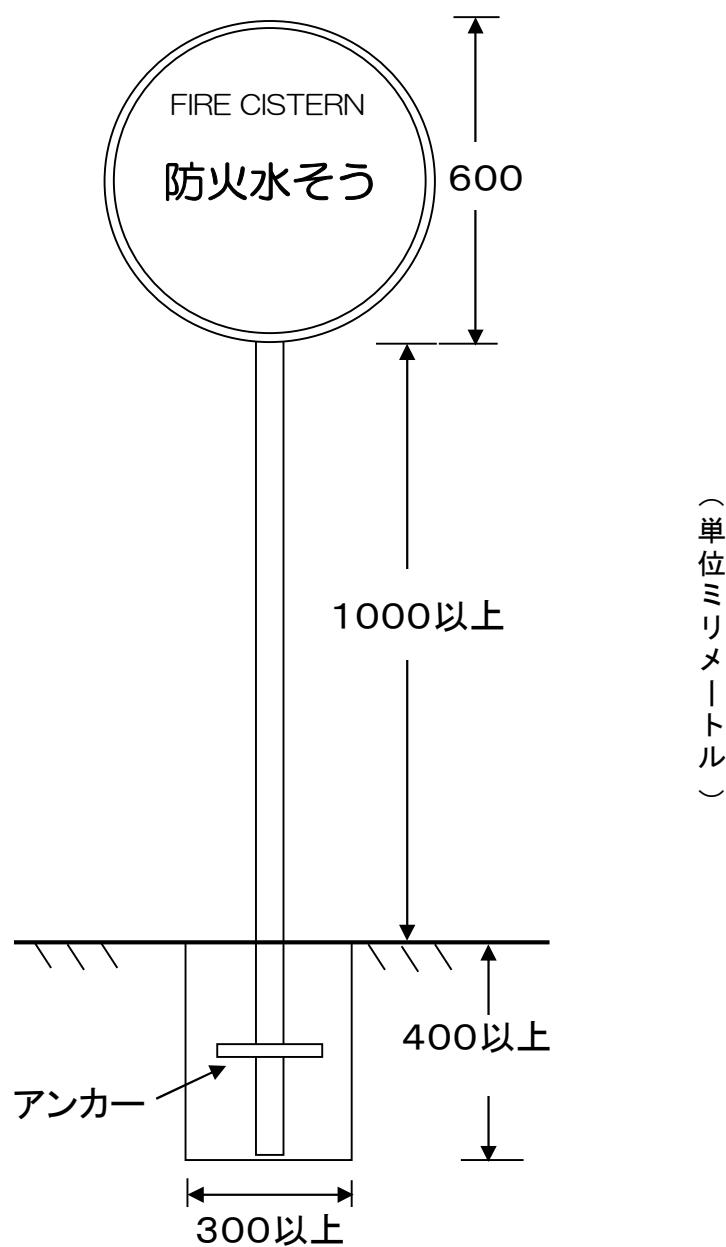



別図9 防火水槽路面標示

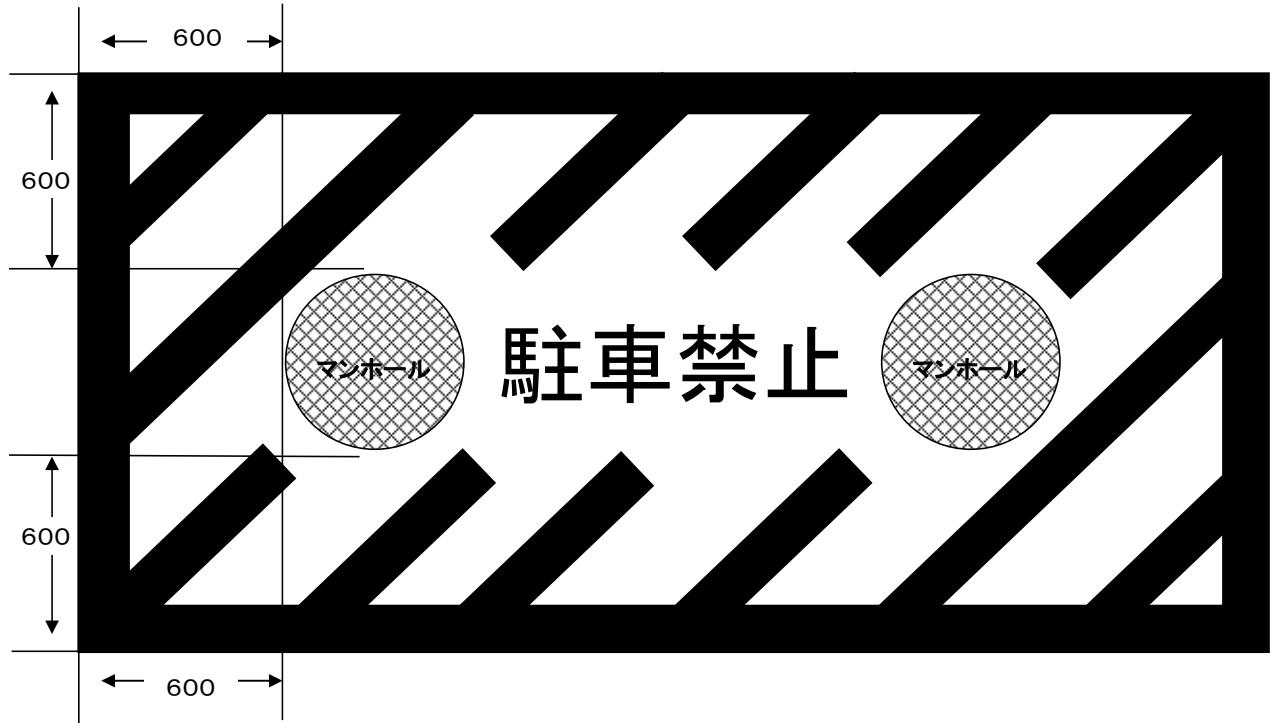

(単位ミリメートル)


路面標示は白色又は黄色とすること。(道路の場合は白色とすること。)
線の幅は10cm以上とすること。
文字は40cm角以上とすること。

別図10 防火水槽路面標示(明らかに駐車の用に供されるおそれがない場合)

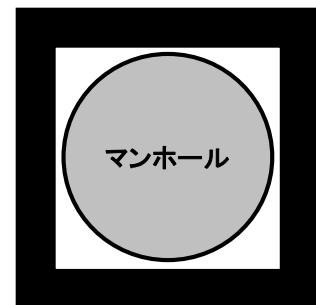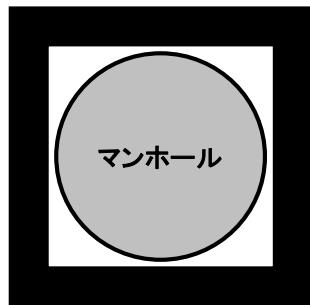

- 1 路面標示は白色又は黄色とすること。
- 2 線の幅は10センチメートル以上とすること。

別図11 消防活動空地標識

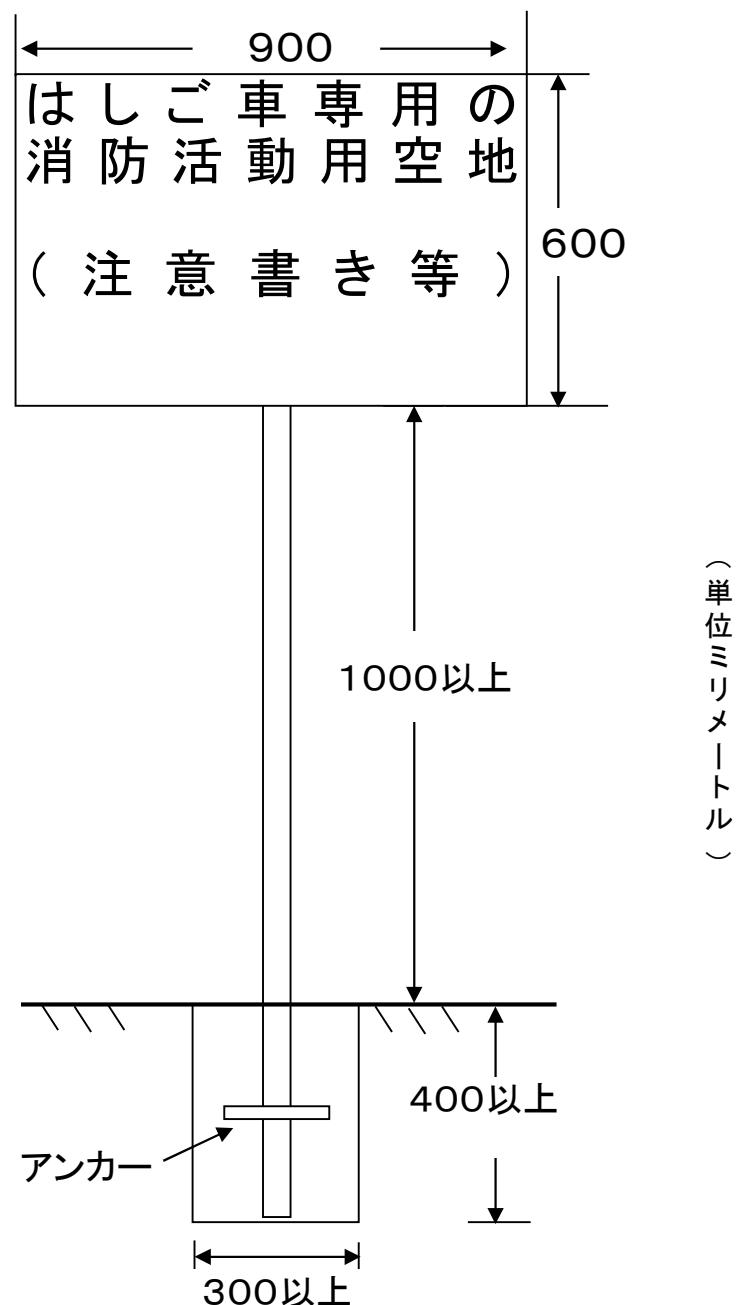


※ 状況に応じて、標識の大きさ、設置位置は協議します。

別図12 消防活動空地路面標示



- 1 路面標示は黄色又は白色とすること。
- 2 線の幅は10センチメートル以上とすること。

2 鋸標示(例)

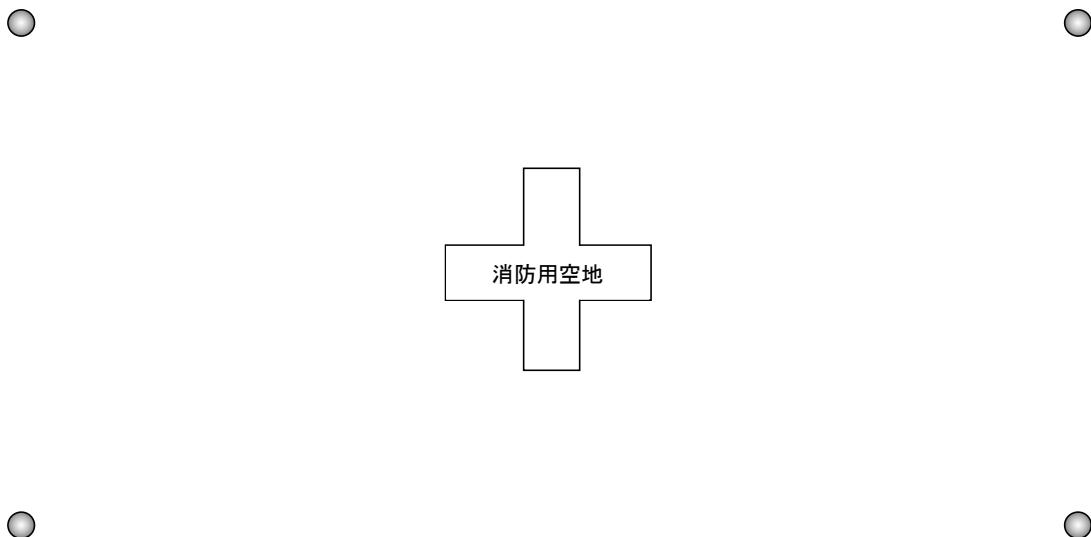


※ いずれの施工においても、消防活動空地標識を設置すること。

別図13 最終降下地点標識




別図14 避難器具降下地点路面標示


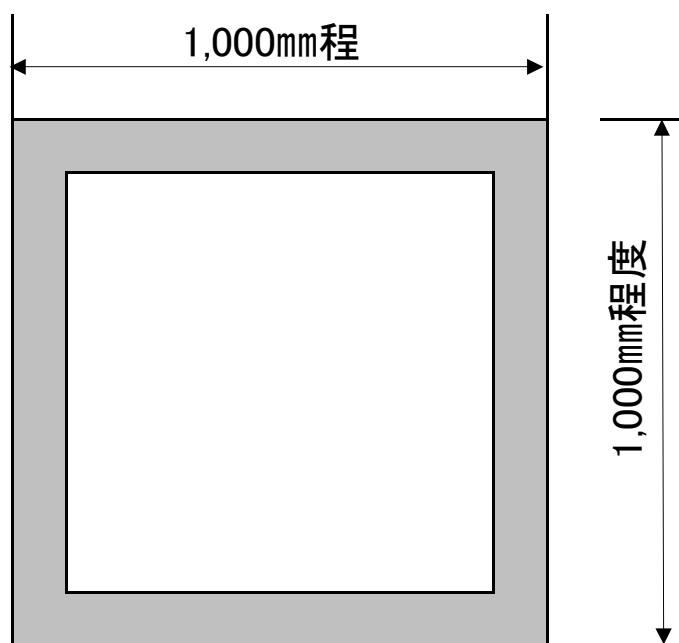


1. ライン引きの場合は、幅は10cm程度とし、白色又は黄色とすること。
2. 鋼又は仕上げ材等で標示を行う場合は、容易に識別でき、避難に支障がないものとすること。

別図15 隔て板標識

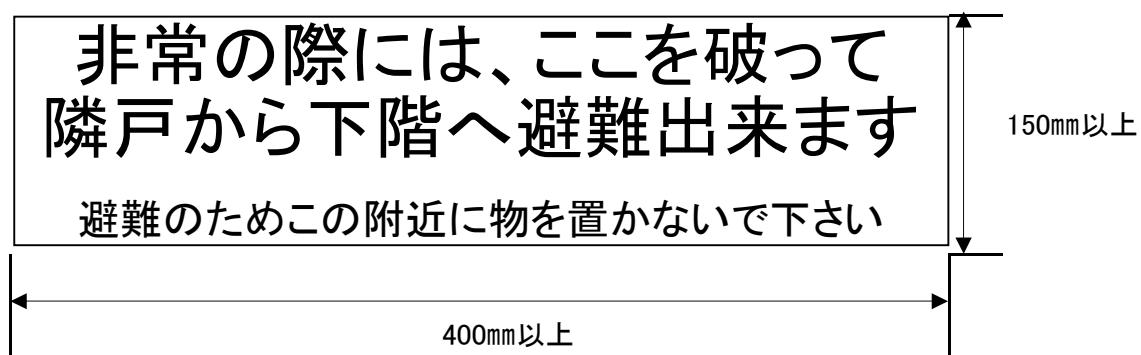


別図16 三連はしご活動空地

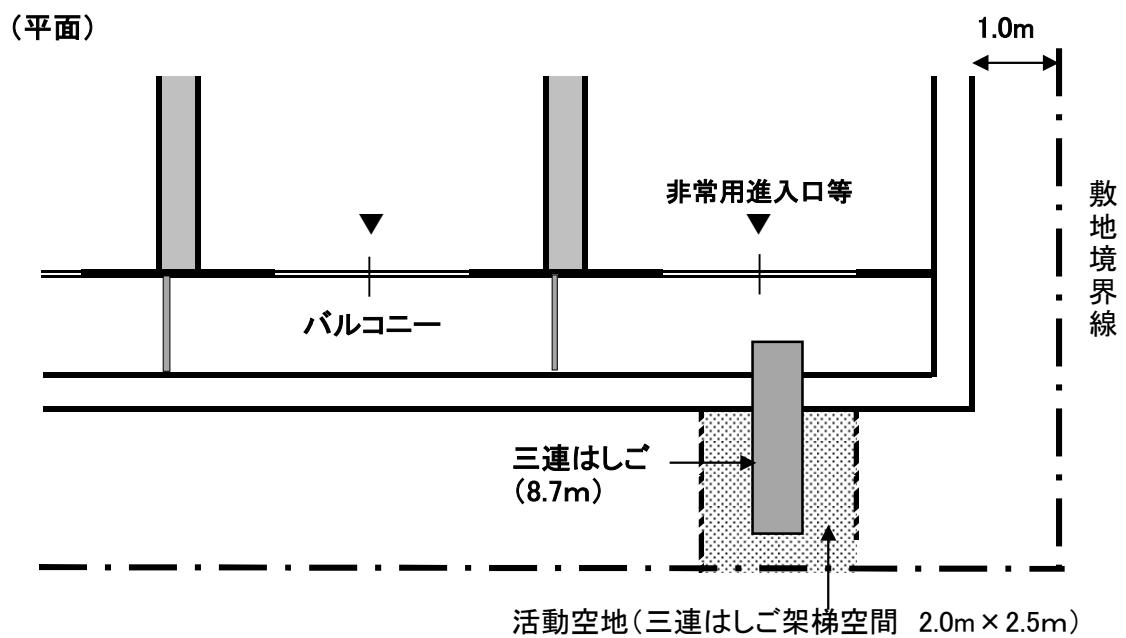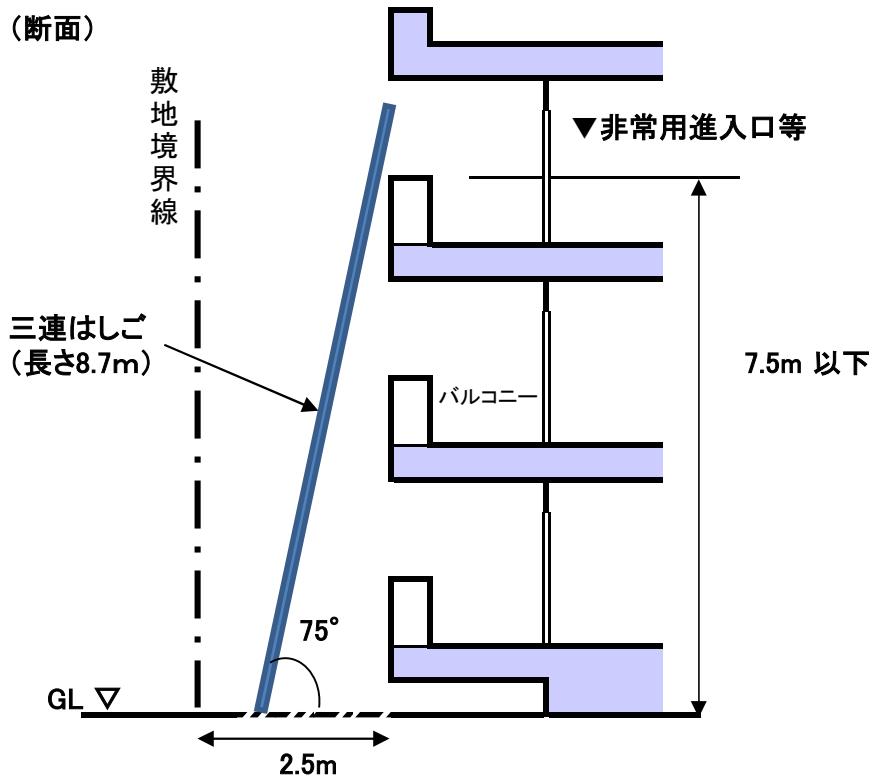

※三連はしご架梯空間の地盤面は、「段差」及び「不陸」等の消防活動の妨げとなるものとすること。また、活動進入通路を緑地とする場合は地被植物又は常緑多年草とすること

別図17 三連はしご活動空地の路面標示

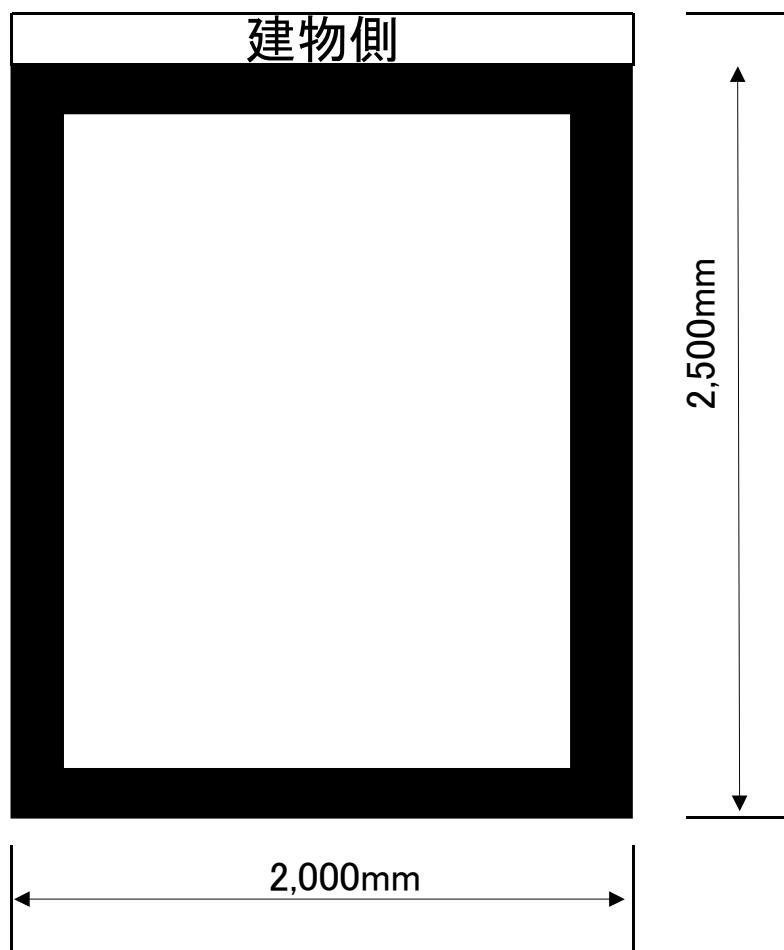

1. 幅は10cm程度とし、白色又は黄色とすること。
2. 仕上げ材等で標示を行う場合は、容易に識別でき、消防活動に支障がないものとすること。

別図18 三連はしご活動空地の標識



1. 各表示の大きさはA4サイズ程度とする。
2. 文字を白色、地を赤色とする。
3. 地上から500mm程度の位置に設置する。